

Nazwa elementu projektu budowlanego **OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY**
Nazwa zamierzenia budowlanego **BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA de160 PE 100 SDR 11**

Adres obiektu budowlanego **CZERNIN - CHARZYNO**

Kategoria obiektu budowlanego **XXVI**

Nazwa jednostki ewidencyjnej **Jednostka: Gościno**
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego **Obręb: Ząbrowo**
Numery działek ewidencyjnych **Działki nr 14, 6, 277/3, 1/4, 4, 409, 1/4, 1/5, 280/1**
Inwestor **G. EN. GAZ ENERGIA SP. Z O. O.
UL. STANISŁAWA DORCZYKA 1
62-080 TARNOWO PODGÓRNE**

Wykaz załączonych do projektu budowlanego: uzgodnień, pozwoleń i opinii.

Lp.	Wyszczególnienie	Strona
1.	Protokół z narady koordynacyjnej GN.6630.73.2022 z dnia 07.10.2022r.	1-13
2.	Decyzja nr 009/2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	14-21
3.	Pismo Nadleśnictwo Gościno nr Z2G.2217.61.2022 oraz nr Z2G.2217.55.2019	22-23
4.	Decyzja Wójta Gminy Gościno nr 038/2022 z dnia 06.09.2022r.	24-28
5.	Warunki przyłączenia 727/W(S)/11001038/21 z dnia 06.10.2021r.	28-30
6.	Pismo z KOWR nr KOS.WKUZ.4201.644.2022.DL.6	31-32
7.	Oświadczenie geodety	33-34
8.	Informacja BIOZ	35-36

Karlino 10.10.2022r.

Znak sprawy: GN.6630.73.2022.JT

PROTOKÓŁ GN.6630.73.2022.JT Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**przeprowadzonej w dniach od 19.09.2022 r. do 07.10.2022 r.****w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1919 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	sieć gazowa średniego ciśnienia PE de 160
Lokalizacja:	ZĄBROWO gm. Gościno, działki 1/4, 1/5, 2, 4, 6, 11, 14, 277/3, 280/1, 409
Wnioskodawca:	GAZ BUDOWA SP. Z O.O. ul. Kołobrzaska 2, 78-230 Karlino
Projektant:	ANDRZEJ PIETRALIK Inne upr.: budowlane: POM/0048/POOS/11
Przewodniczący:	Joanna Tafelska starszy inspektor
Miejsce narady:	Kołobrzeg
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	16.09.2022 r.

Uwagi i stanowisko Przewodniczącego: bez uwag

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino ul. Moniuszki 8A 78-230 Karlino elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag	Andrzej Filipiński
2	Burmistrz Miasta Gościna ul. IV Dywizji WP 58 78-120 Gościno elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadniam z uwagami: Przejścia pod drogami gminnymi (działka 4 i 6) wykonać metodą bezwykopową (przeciskiem lub przewiertem) w rurze osłonowej.	Tomasz Spanier
3	Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu ul. Morska 10 75-950 Koszalin elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono pozytywnie z następującymi uwagami: 1.Sposób wykonania robót w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych i niezbędne ich zabezpieczenie określają przepisy PN/E – 05100 i PN/E – 05125 oraz przepisy branżowe. 2.Prace ziemne w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika, a odkryte kable energetyczne zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi. 3.Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigł, koparki, podnośniki, wywrotki, itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu	Grzegorz Pękuł

Dokument wygenerował(a): Joanna Tafelska, dn. 07-10-2022 11:23:38

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia. 4.Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia. 5.W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA–OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną. 6.Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.	
4	Gawex Media Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Szczecinku pl. Wolności 11 78-400 Szczecinek elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy	Grzegorz Badysiak
5	G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Oddział w Karlinie ul. Koszalińska 96B 78-230 Karlino elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag w zakresie sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.	Krzysztof Jaworowski
6	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 78-100 Kołobrzeg elektroniczny	Stanowisko pozytywne Projektowaną trasę infrastruktury technicznej w rzucie poziomym opiniuję bez uwag.	Rafał Piątkowski
7	Orange Polska S.A. Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta ul. Sosnkowskiego 20 45-273 Opole	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57 75-808 Koszalin elektroniczny	Stanowisko pozytywne Trasę uzgodniono pozytywnie. Brak sieci gazowej PSG.	Artur Zajac
9	Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu ul. Gryfitów 8 78-100 Kołobrzeg	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	Asta-Net S.A. ul. Podgórna 10 64-920 Piła elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się projekt z następującymi uwagami: 1. W rejonie rysowanych na planie urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net projektowaną sieć należy ułożyć wg obowiązujących przepisów z bezwzględnym zachowaniem normatywnych odległości. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie odległości przy zbliżeniu i skrzyżowaniu z siecią Asta-Net – zastosować odpowiednio zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. 2. Wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie urządzeń podziemnych Asta-Net w obecności naszego przedstawiciela. 3. Przy natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia Asta-Net nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić Asta-Net Piła (tel.508018833) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania z w.w urządzeniami. 4. Prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być prowadzone sposobem ręcznym bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą ostrożnością.	Tadeusz Siwiec

Dokument wygenerował(a): Joanna Tafelska, dn. 07-10-2022 11:23:38

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		5. Zobowiązuje się Inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i urządzeń Asta-Net. 6. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót ziemnych Infrastruktury Asta-Net należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić Asta-Net Piła (tel.795418793; 508018833). 7. Inwestor będzie ponosił odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót. 8. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net, Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. 9. Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną AROT. 10. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzględnie zachować normatywne przykrycie. Prace przeprowadzić na koszt Inwestora. 11. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Piła ul. Podgórna 10 (fax 067 350 90 02) celem protokółowego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru.	
11	Nadleśnictwo Gościno ul. IV Dywizji WP 63 78-120 Gościno	Uczestnik nieobecny na naradzie	
12	Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni ul. Strażacka 2-8 81-660 Gdynia elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Włodzimierz Kołodziej

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UZGODNIENIA DODATKOWE

Nadleśnictwo Gościno
ul. IV Dywizji WP 63, 78-120 Gościno

Uzgodnienie zgodnie z pismami Z2G.2217.55.2019.MA z 15 marca 2019 r. oraz Z2G.2217.61.2022 z 6 października 2022 r.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Uzgodnienie zgodnie z decyzją nr ZZDW-3.4270.14.2022.BD z 13 stycznia 2022 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie
ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin

Uzgodnienie zgodnie z pismem nr KOS.WKU.4201.644.2022.DL.5 z 24 sierpnia 2022 r.

Podpis jest prawidłowy

Z upoważnienia Starosty Kołobrzeskiego

Dokument podpisany przez
Joanna Moneta-Tafelska
Data: 2022.10.07 12:21:30 CEST

Joanna Tafelska starszy inspektor

Podpis przewodniczącego narady


Dokument wygenerował(a): Joanna Tafelska, dn. 07-10-2022 11:23:38

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1919 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1919 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1919 z późn. zm.).
4. Na podstawie art. 28ba ust 1 PGIK brak opinii podmiotów nieobecnych, zawiadomionych o naradzie koordynacyjnej nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmioty te nie składają zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym stanowiącym przedmiot narady.

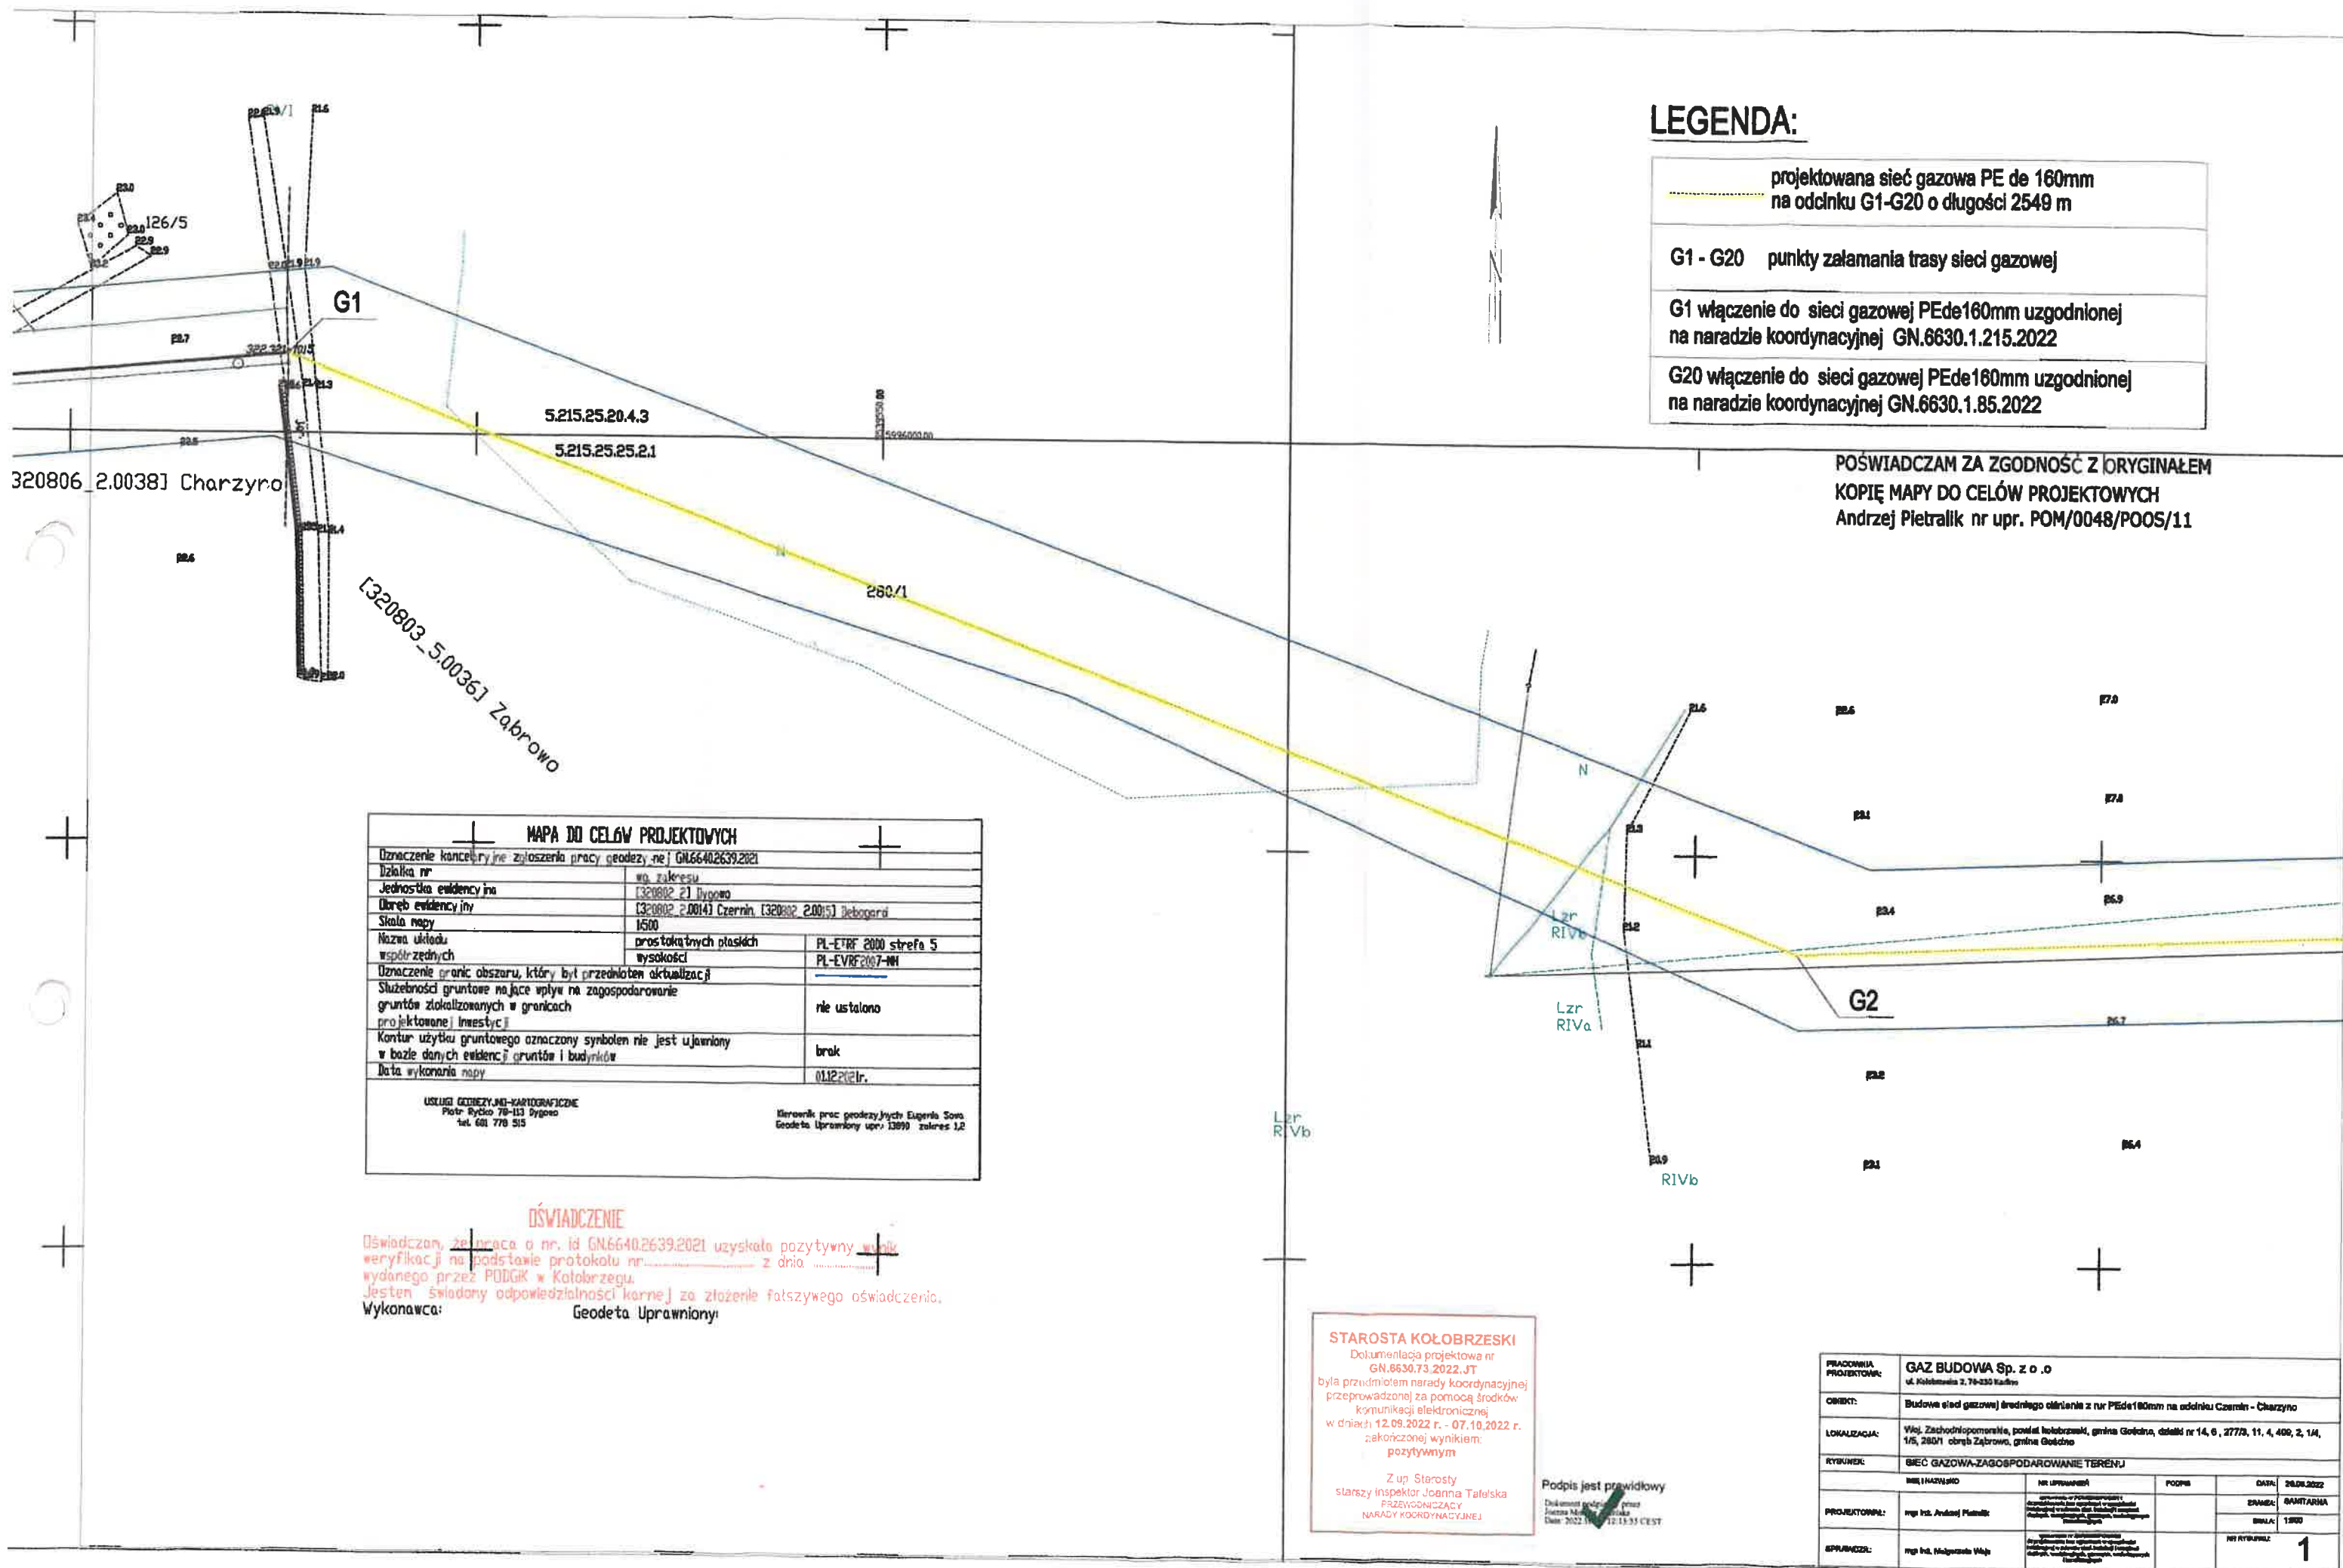

LEGENDA:

- projektowana sieć gazowa PE de 160mm na odcinku G1-G20 o długości 2549 m
- G1 - G20 punkty załamania trasy sieci gazowej
- G1 włączenie do sieci gazowej PEde160mm uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej GN.6630.1.215.2022
- G20 włączenie do sieci gazowej PEde160mm uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej GN.6630.1.85.2022

POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KOPIĘ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Andrzej Pietralik nr upr. POM/0048/POOS/11

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej GN.6640.2639.2021		
Działka nr	nr. zakresu	
Jednostka ewidencyjna	320802 21 Długos	
Ubręb ewidencyjny	320802 2.00141 Czernin, 320802 2.00151 Zabrowo	
Skala mapy	1:500	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PL-ETRF 2000 strefa 5
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie ustalono	
Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak	
Data wykonania mapy	01.12.2021r.	
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Piotr Rycko 79-113 Długos tel. 601 770 515		Kierownik prac geodezyjnych Eugeniusz Sowa Geodeta Uprawniony upr. 13899 zakres 1,2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że praca o nr. id GN.6640.2639.2021 uzyskała pozytywny wynik weryfikacji na podstawie protokołu nr _____ z dnia _____
wydanego przez PODGIK w Kołobrzegu.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wykonawca: _____ Geodeta Uprawniony

STAROSTA KOŁOBRZESKI

Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.73.2022.JT
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach 12.09.2022 r. - 07.10.2022 r.
zakończoną wynikiem:
pozytywnym

Z up. Starosta
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Joannę Tafelską
Data: 2022.10.12 12:15:35 CEST

PRACOWNIA PROJEKTOWA:	GAZ BUDOWA Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 2, 76-230 Kołobrzeg			
OBIEKT:	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEde160mm na odcinku Czernin - Charzyrno			
LOKALIZACJA:	Woj. Zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski, gmina Gołdno, działki nr 14, 6, 277/3, 11, 4, 400, 2, 14, 1/5, 280/1 obręb Zabrowo, gmina Gołdno			
RYTUWAŁ:	SIĘC GAZOWA-ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
	NR LITERYNABIA	NR LITERYNABIA	PODPS	DATA
				26.08.2022
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Pietralik			SWIADK:
				SWIADK:
SPRACOWAŁ:	mgr inż. Miłosz Wójcik			NR RYTUWAŁU
				1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelarii: zgłoszenia pracy geodezyjnej GN.6640.2639.2021		
Działka nr	wg zakresu	
Jednostka ewidencyjna	1320802 23 Bygonia	
Obrob ewidencyjny	1320802 200141 Czernin, 1320802 200151 Dobosgard	
Skala mapy	1:500	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich wysokości	PL-ETRF 2000 strefa 5 PL-1992-00-00
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Ślužebności gruntowe na jakie wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie ustalono	
Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak	
Data wykonania mapy	01.12.2022r.	
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Piotr Rydzko 78-113 Bygonia tel. 681 776 515		
Kierownik prac geodezyjnych Eugeniusz Sowa Geodeta Uprawniony upr. 13890 z dn. 1.2.2012r.		

LEGENDA:

	projektowana sieć gazowa PE de 160mm na odcinku G1-G20 o długości 2549 m
G1 - G20	punkty załamania trasy sieci gazowej
G1	włączenie do sieci gazowej PEde160mm uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej GN.6630.1.215.2022
G20	włączenie do sieci gazowej PEde160mm uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej GN.6630.1.85.2022


POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KOPIĘ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Andrzej Pietralik nr upr. POM/0048/POOS/11

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że praca o nr. id GN.6640.2639.2021 uzyskała pozytywny wynik weryfikacji na podstawie protokołu nr. z dnia wydonego przez PDDGK w Kołobrzegu.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wykonawca:

Geodeta Uprawniony:

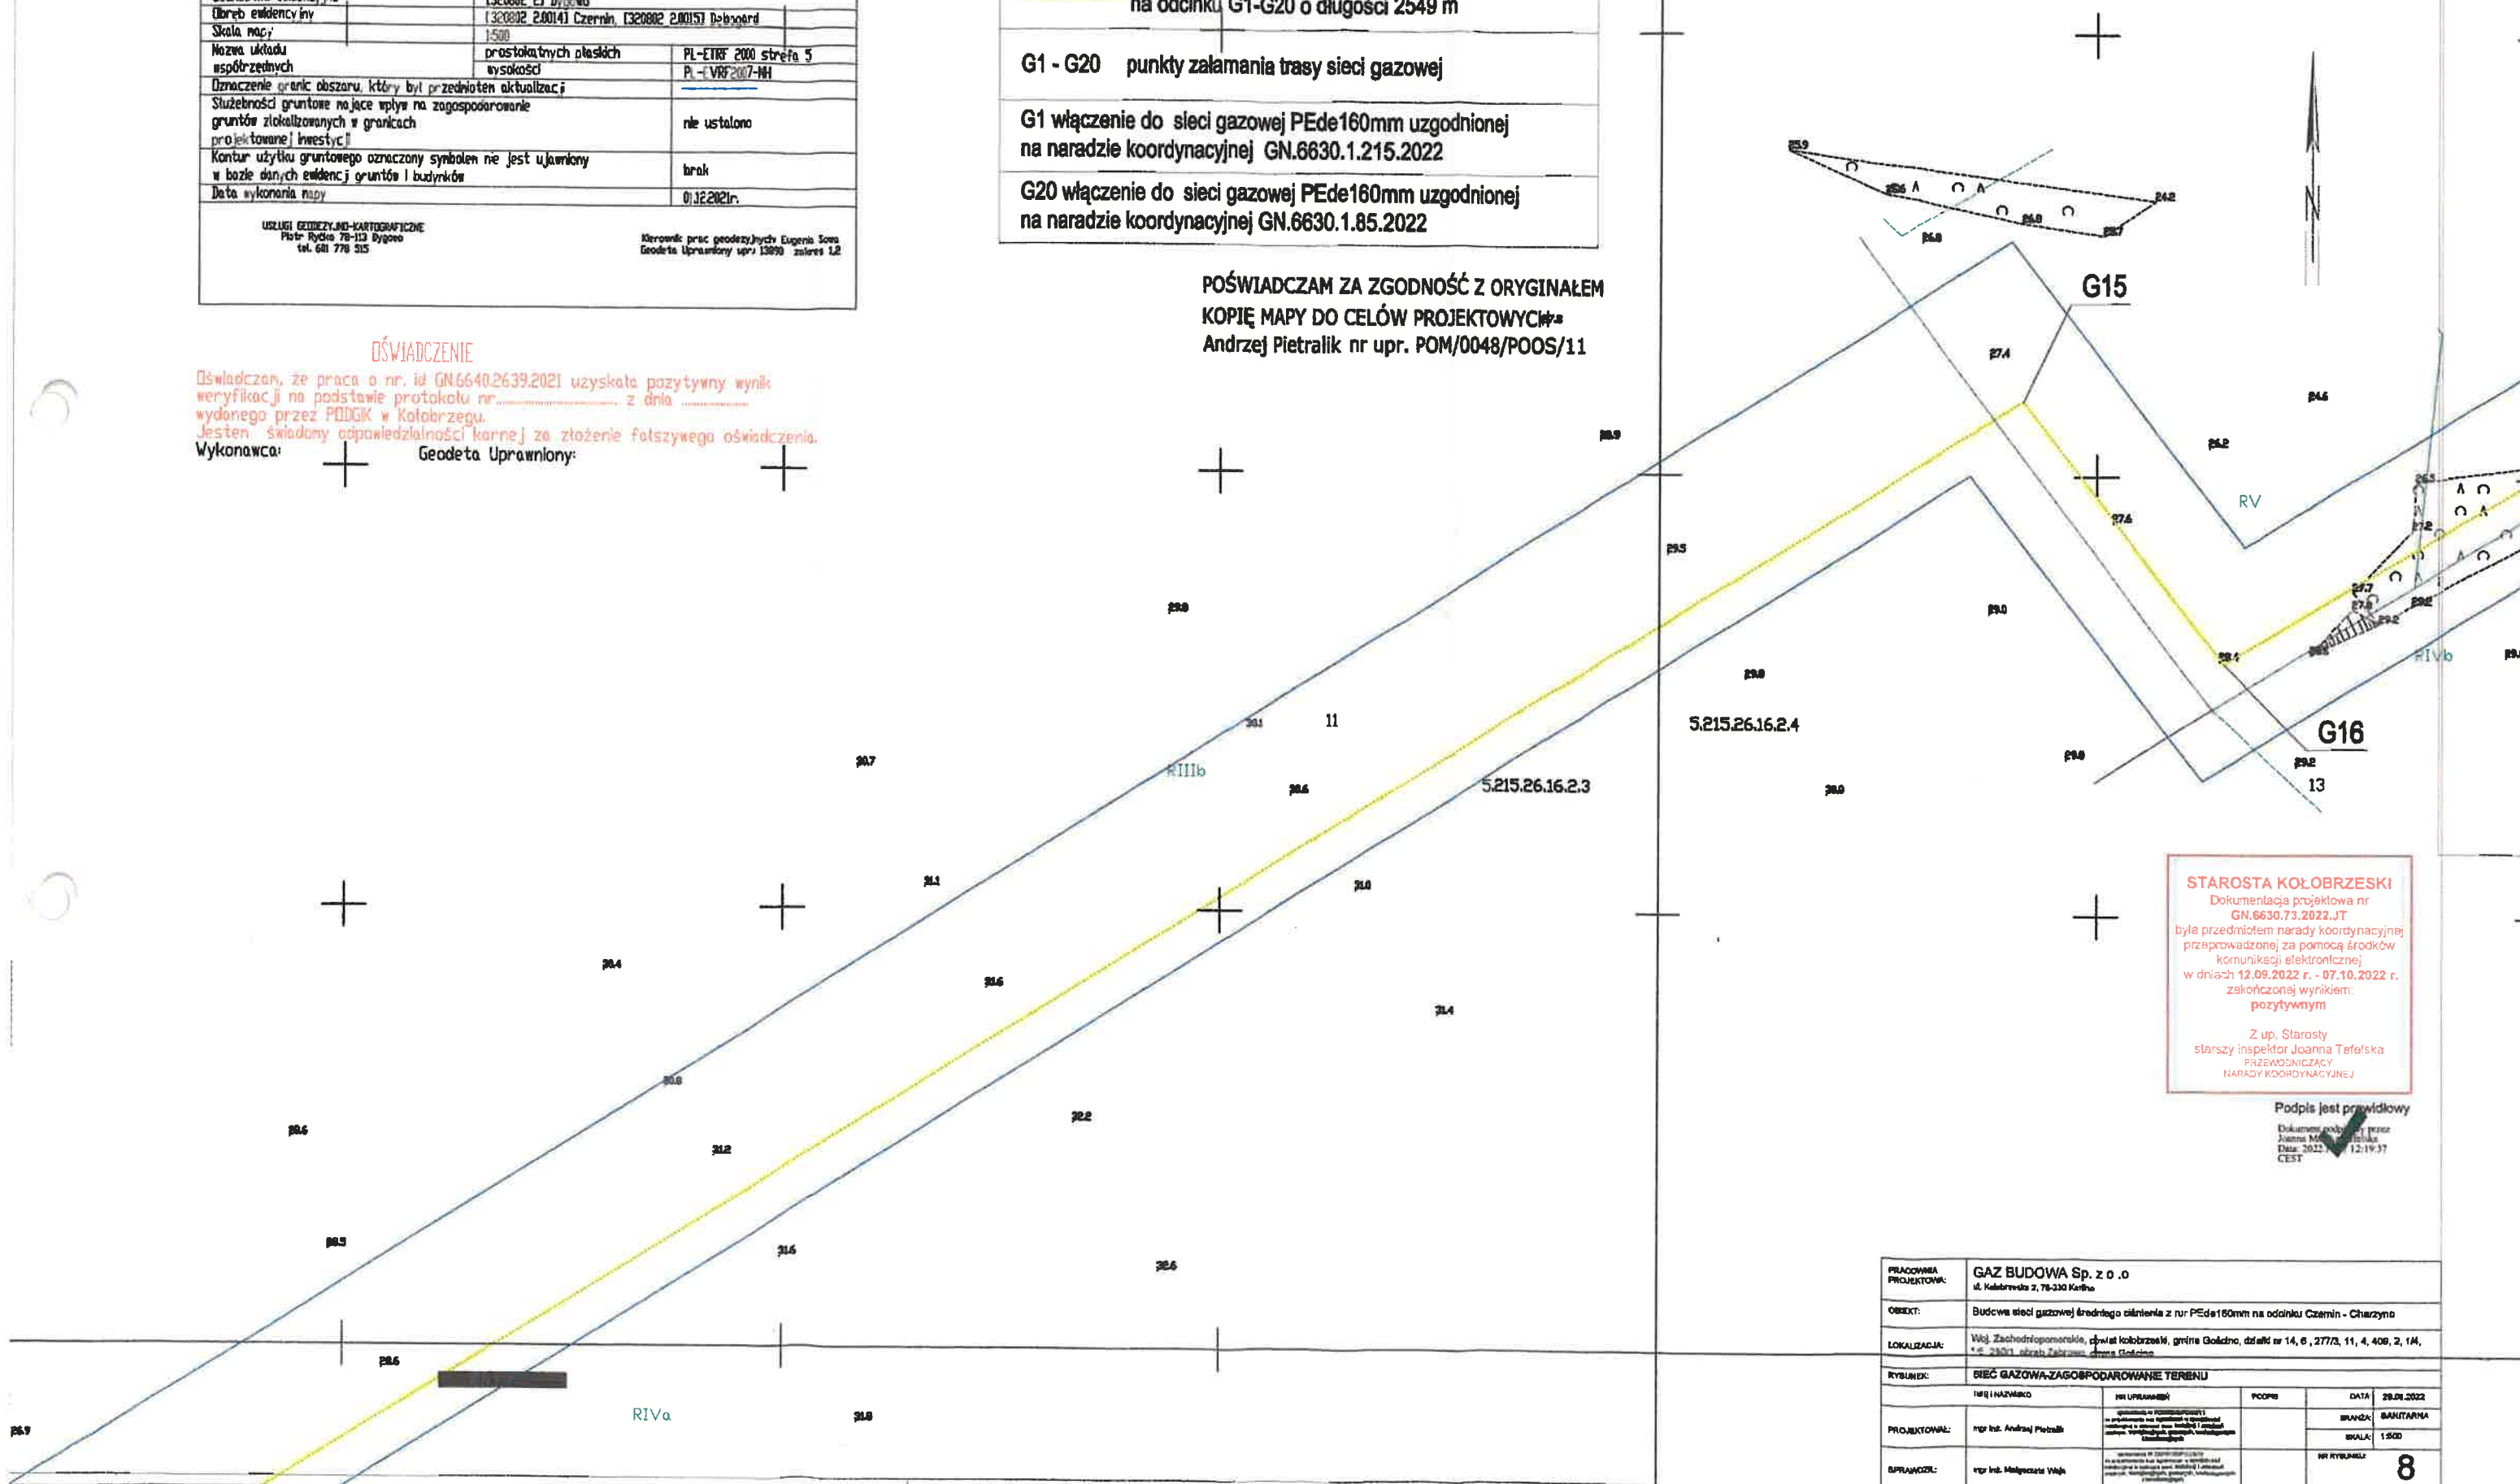

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.73.2022.JT
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach 12.09.2022 r. - 07.10.2022 r.
zakończoną wynikiem:
pozytywnym
Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tefelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podpis jest prawidłowy
Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.73.2022.JT
Data: 2022.10.12 12:19:37
CEST

PRACOWNIA PROJEKTOWA:	GAZ BUDOWA Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 2, 78-330 Kołobrzeg		
OBJEKT:	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEde160mm na odcinku Czernin - Charyzno		
LOKALIZACJA:	Woj. Zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski, gmina Goleniów, działki nr 14, 6, 277/3, 11, 4, 408, 2, 14, 4, 280/1, skrajna zabroń, obszar Goleniów		
RYSUNEK:	SIEĆ GAZOWA-ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Pietralik	POOPS	DATA: 29.06.2022
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Małgorzata Wójcik	BRUNDA	BRUNDA
		SKALA:	1:500
		NR RYSUNKU:	8

Gościno, dnia 8 czerwca 2022 r.

DECYZJA nr 009/2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku, który złożył:

Pan Andrzej Pietralik, GAZ BUDOWA Sp. z o.o.,
ul. Kołobrzeska 2, 78-230 Karłino,
działający w imieniu inwestora:
G.EN. GAZ ENERGIA S.A., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego
na działkach oznaczonych nr ewid. 14, 6, 277/3, 11, 4, 409, 2, 1/4, 1/5 i 280/1,
położonych w obrębie geodezyjnym Ząbrowo, gmina Gościno,

dla inwestycji polegającej na:
budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 160mm wraz z uzbrojeniem podziemnym.

- 1. Rodzaj inwestycji:** obiekt infrastruktury technicznej.
- 2. W oparciu o analizę zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,**
wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
którym przewiduje się realizację inwestycji, przeprowadzoną na podstawie art. 53 ust.
3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ustalam następujące warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, w zakresie:
 - 2.1. warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:** nie dotyczy;
 - 2.2. ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i**
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - a) inwestycja nie jest wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), w tym dla planowanej inwestycji stwierdza się również brak potencjalnego znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000,
 - b) inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie Natura 2000 Dorzecze Parsęty,

- c) inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna być prowadzona z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
- d) planowana inwestycja nie może pogarszać jakości powietrza i powinna pozwalać na utrzymanie w nim poziomów i substancji poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, które zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),
- e) planowana inwestycja nie może pogarszać jakości wód i powinna pozwalać na utrzymanie jej powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.),
- f) planowana inwestycja nie może pogarszać standardów jakości gleby określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165 poz. 1359),
- g) uciążliwości związane z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji w tym hałas i wibracje, powinny ograniczać się do granic nieruchomości objętej decyzją,
- h) na terenie objętym inwestycją, występują stanowiska archeologiczne; w przypadku ewentualnych robót ziemnych inwestora obowiązuje:
 - opiniowanie zakresu robót ziemnych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegaturą w Koszalinie,
 - przeprowadzenie badań ratunkowych na koszt inwestora; właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia urzędu ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodnowym,
 - rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- i) ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania zezwolenia – w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.);

2.3.obługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- a) sposób zaopatrzenia w wodę: nie dotyczy,
- b) sposób zaopatrzenia w energię elektryczną: nie dotyczy,
- c) sposób zaopatrzenia w energię ciepłą: nie dotyczy,
- d) sposób odprowadzania ścieków: nie dotyczy,
- e) sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych: nie dotyczy,
- f) sposób gospodarowania odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi,
- g) dostęp do drogi publicznej: nie dotyczy,
- h) wymagana ilość miejsc postojowych: nie dotyczy;

2.4.wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

- a) projektowane obiekty budowlane powinny spełniać wymogi określone w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
- b) Inwestor przy wykonywaniu swego prawa powinien powstrzymać się co do działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich;

2.5.ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

- a) teren objęty wnioskiem nie jest położony w granicach terenu i obszaru górniczego.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji oznacza się na kopii mapy zasadniczej stanowiącej integralną część decyzji.

4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i leśne.

- Inwestycja będzie realizowana m.in. na gruntach leśnych znajdujących się na działkach nr 14 (użytek LsV), 277/3 i 280/1 (użytek Ls) położonych w obrębie Ząbrowo;
- projektowana inwestycja nie może naruszyć istniejącego drzewostanu oraz ograniczyć lub uniemożliwić prowadzenia gospodarki leśnej realizowanej zgodnie z zapisami zawartymi w planie urządzenia lasu (PUL), uproszczonym planie urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu; inwestycja winna być zlokalizowana wzdłuż istniejących pasów technicznych, dróg leśnych, linii podziału powierzchniowego lasu lub przy ścianie drzewostanu w niezalesionym pasie gruntu o szerokości do 2m (i nie jest planowane jego odnowienie / zalesienie, a grunt, po zakończeniu realizacji inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego);
- dopuszcza się realizację inwestycji w gruncie leśnym porośniętym drzewostanem metodą przewiertu sterowanego z zastrzeżeniem, że istniejący drzewostan nie zostanie uszkodzony, a w przyszłości na gruncie tym będzie możliwość prowadzenia gospodarki leśnej w zakresie ustalonym w obowiązującym planie urządzenia lasu; w przypadkach wątpliwych niezbędne jest uzyskanie oświadczenia projektanta lub inwestora, że nad podziemnym urządzeniem liniowym możliwe jest prowadzenie gospodarki leśnej w pełnym zakresie (łącznie z wprowadzeniem lub dopuszczeniem naturalnego powstania roślinności leśnej);
- wejście z pracami na teren gruntów zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe należy bezwzględnie poprzedzić uzgodnieniem z Nadleśnictwem Gościno.

5. Ochrona według przepisów odrębnych:

5.1. ochrona obiektów budowlanych na obszarach powodziowych: teren objęty inwestycją znajduje się częściowo w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (działka nr 14 z obrębu Ząbrowo, gmina Gościno). Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1b) ustawy Prawo wodne lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

6. Inne warunki:

- Szczegółową lokalizację oraz rozwiązania projektowe zakresu inwestycji położonej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 162 inwestor winien uzgodnić z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w trybie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.), z zachowaniem warunku: przejście pod drogą wojewódzką, należy wykonać metodą bezwykopową (przeciskiem lub przewiertem).

- Jeżeli w obrębie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracyjne, lokalizację planowanej inwestycji należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- Zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 r. poz. 2233 r. z późn. zm.), ewentualna przebudowa urządzeń wodnych (urządzeń melioracyjnych) oraz prowadzenie rurociągów przez wody powierzchniowe płynące wymagać będzie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
- W przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń melioracji wodnych należy dokonać ich naprawy w sposób umożliwiający zachowanie dotychczasowych kierunków spływu.
- Sposób odtworzenia nawierzchni ulicy, chodnika oraz zieleni w istniejących pasach drogowych należy uzgodnić z właściwym zarządcą lub właścicielem drogi.
- Należy zachować zgodne z przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami odległości projektowanych obiektów od innych obiektów budowlanych i terenów oraz od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegającej przez teren objęty decyzją i w jego bezpośrednim otoczeniu. Zaleca się uzgodnienie ww. odległości z właścicielami sieci. Dopuszcza się usunięcie kolizji na warunkach określonych przez właściciela sieci.

UZASADNIENIE

Dnia 19 marca 2021r. inwestor wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Gościna o decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 160mm wraz z uzbrojeniem podziemnym, na działkach oznaczonych nr ewid. 14, 6, 277/3, 11, 4, 409, 2, 1/4, 1/5 i 280/1, położonych w obrębie geodezyjnym Ząbrowo, gmina Gościno.

W dniu 20 kwietnia 2021r. tut. organ zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - k.p.a. zawiadomił i umożliwił wszystkim stronom czynny udział w postępowaniu. Powiadomione strony z zebranymi materiałami mogły zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gościnie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w tej sprawie.

W dniu 20 kwietnia 2021r. Burmistrz Gościna zgodnie z art. 96 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postanowieniem nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz mapy z zaznaczonym obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

W dniu 20 kwietnia 2021r. tut. organ na podstawie art. 123 § 1 oraz art. 97 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania w/w decyzji z uwagi na konieczność przedłożenia karty informacyjnej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W dniu 25 kwietnia 2022r. Burmistrz Gościna na podstawie art. 123 § 1 oraz art. 97 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (z późn. zmianami) podjął postępowanie w sprawie decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 160mm wraz z uzbrojeniem podziemnym, na działkach oznaczonych nr ewid. 14, 6, 277/3, 11, 4, 409, 2, 1/4, 1/5 i 280/1, położonych w obrębie geodezyjnym Ząbrowo, gmina Gościno (inwestor przedłożył wymagane dokumenty).

Zgodnie z art. 53 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) Burmistrz Gościna w dniu 25 kwietnia 2022r. wniósł o uzgodnienie projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 160mm wraz z uzbrojeniem podziemnym, na działkach oznaczonych nr ewid. 14, 6, 277/3, 11, 4, 409, 2, 1/4, 1/5 i 280/1, położonych w obrębie geodezyjnym Ząbrowo, gmina Gościno, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).

Starosta Kołobrzeski postanowieniem znak: OŚ.0724.00205.2022 z dnia 4 maja 2022r. postanowił uzgodnić pozytywnie projekt decyzji ustalającej lokalizację Inwestycji celu publicznego polegającą na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 160mm wraz z uzbrojeniem podziemnym, na działkach oznaczonych nr ewid. 14, 6, 277/3, 11, 4, 409, 2, 1/4, 1/5 i 280/1, położonych w obrębie geodezyjnym Ząbrowo, gmina Gościno.

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie postanowieniem znak: ZArch.K.5151.49.2022.KK z dnia 9 maja 2022r. postanowił uzgodnić pozytywnie projekt powyższej decyzji.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych postanowieniem znak ZS.224.3.99.2022.MM z dnia 9 maja 2022r. odmówił uzgodnienia w/w projektu.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowieniem znak ZZD-W-3.406.2.51.2021.Ary z 10 maja 2022r. postanowił uzgodnić projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 160mm wraz z uzbrojeniem podziemnym, na działkach oznaczonych nr ewid. 14, 6, 277/3, 11, 4, 409, 2, 1/4, 1/5 i 280/1, położonych w obrębie geodezyjnym Ząbrowo, gmina Gościno.

Zgodnie z art. 53 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) Burmistrz Gościna w dniu 17 maja 2022r. wniósł o ponowne uzgodnienie **poprawionego** projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 160mm wraz z uzbrojeniem podziemnym, na działkach oznaczonych nr ewid. 14, 6, 277/3, 11, 4, 409, 2, 1/4, 1/5 i 280/1, położonych w obrębie geodezyjnym Ząbrowo, gmina Gościno, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej decyzją znak SZ.RPP.611.84.2022.ar z dnia 20 maja 2022r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie postanowieniem znak: ZArch.K.5151.49.2022.KK z dnia 19 maja 2022r. postanowił uzgodnić pozytywnie projekt powyższej decyzji.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowieniem znak ZZD-W-3.406.2.51.2021.Ary z 23 maja 2022r. postanowił uzgodnić projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 160mm wraz z uzbrojeniem podziemnym, na działkach oznaczonych nr ewid. 14, 6, 277/3, 11, 4, 409, 2, 1/4, 1/5 i 280/1, położonych w obrębie geodezyjnym Ząbrowo, gmina Gościno.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych postanowieniem znak ZS.224.3.105.2022.MM z dnia 24 maja 2022r. pozytywnie uzgodnił projekt w/w decyzji.

Burmistrz Gościna postanowieniem znak DOT.720.043.2022 uzgodnił projekt poprawionej decyzji ustalającej lokalizację Inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 160mm wraz z uzbrojeniem podziemnym, na działkach oznaczonych nr ewid. 14, 6, 277/3, 11, 4, 409, 2, 1/4, 1/5 i 280/1, położonych w obrębie geodezyjnym Ząbrowo, gmina Gościno.

Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ uzgadniający projekt decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego musi dokonać uzgodnienia w terminie dwóch tygodni, przy czym niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie przewidzianym w art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienia zostały uznane za dokonane.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie przewidzianym w art. 53 ust. 5c (21 dni) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienia zostały uznane za dokonane.

Wnioskowany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego, postępowanie o wydanie niniejszej decyzji było prowadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak dla terenu, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy), na podstawie opisu inwestycji przedstawionego w wyżej wymienionym wniosku, ustalono powyższe warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie objętym wnioskiem.

Zgodnie z art. 5, art. 50 ust. 4 oraz art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został przygotowany przez uprawnionego urbanistę.

Otrzymuje:

- 1) G.EN. GAZ ENERGIA S.A.
ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
(za pośrednictwem pełnomocnika Andrzeja Pietralik)
- 2) Gmina Gościno
ul. IV Dyzwizji WP 58, 78-120 Gościno,
- 3) Strony ustalone w aktach sprawy
- 4) a/a



Z up. BURMISTRZA

Teresa Błeczyc
Sekretarz Gminy

Decyzja niniejsza jest OSTATECZNA
z braku odwołania się stron(y).

art. 16 § 1 KPA.
21.01.2022

Gościno, dnia 21.01.2022

INSPEKTOR

INSPEKTOR

INSPEKTOR

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Organ stwierdzi wygaśnięcie decyzji (art. 65 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub gdy dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, nie przysługuje prawo do odwołania się do sądu administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:


1. Załącznik graficzny Nr 1;

Projekt decyzji sporządził Robert Rowski.

Uprawnienia na podst. art. 5 pkt 5, art. 50 ust. 4 oraz art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

pobrano opłatę skarbową w kwocie 598,00 zł
Słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem zł i 00/100
Podstawa prawna: ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1923; z późn. zm.)

sprawę prowadzi: Inspektor ds. budownictwa Bogumiła Malik
decyzję przygotował: inspektor ds. budownictwa Tomasz Spanier
Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno
tel. 094 3513385, fax. 094 3513378
<http://www.goscino.com.pl>, e-mail: budownictwo@goscino.com.pl

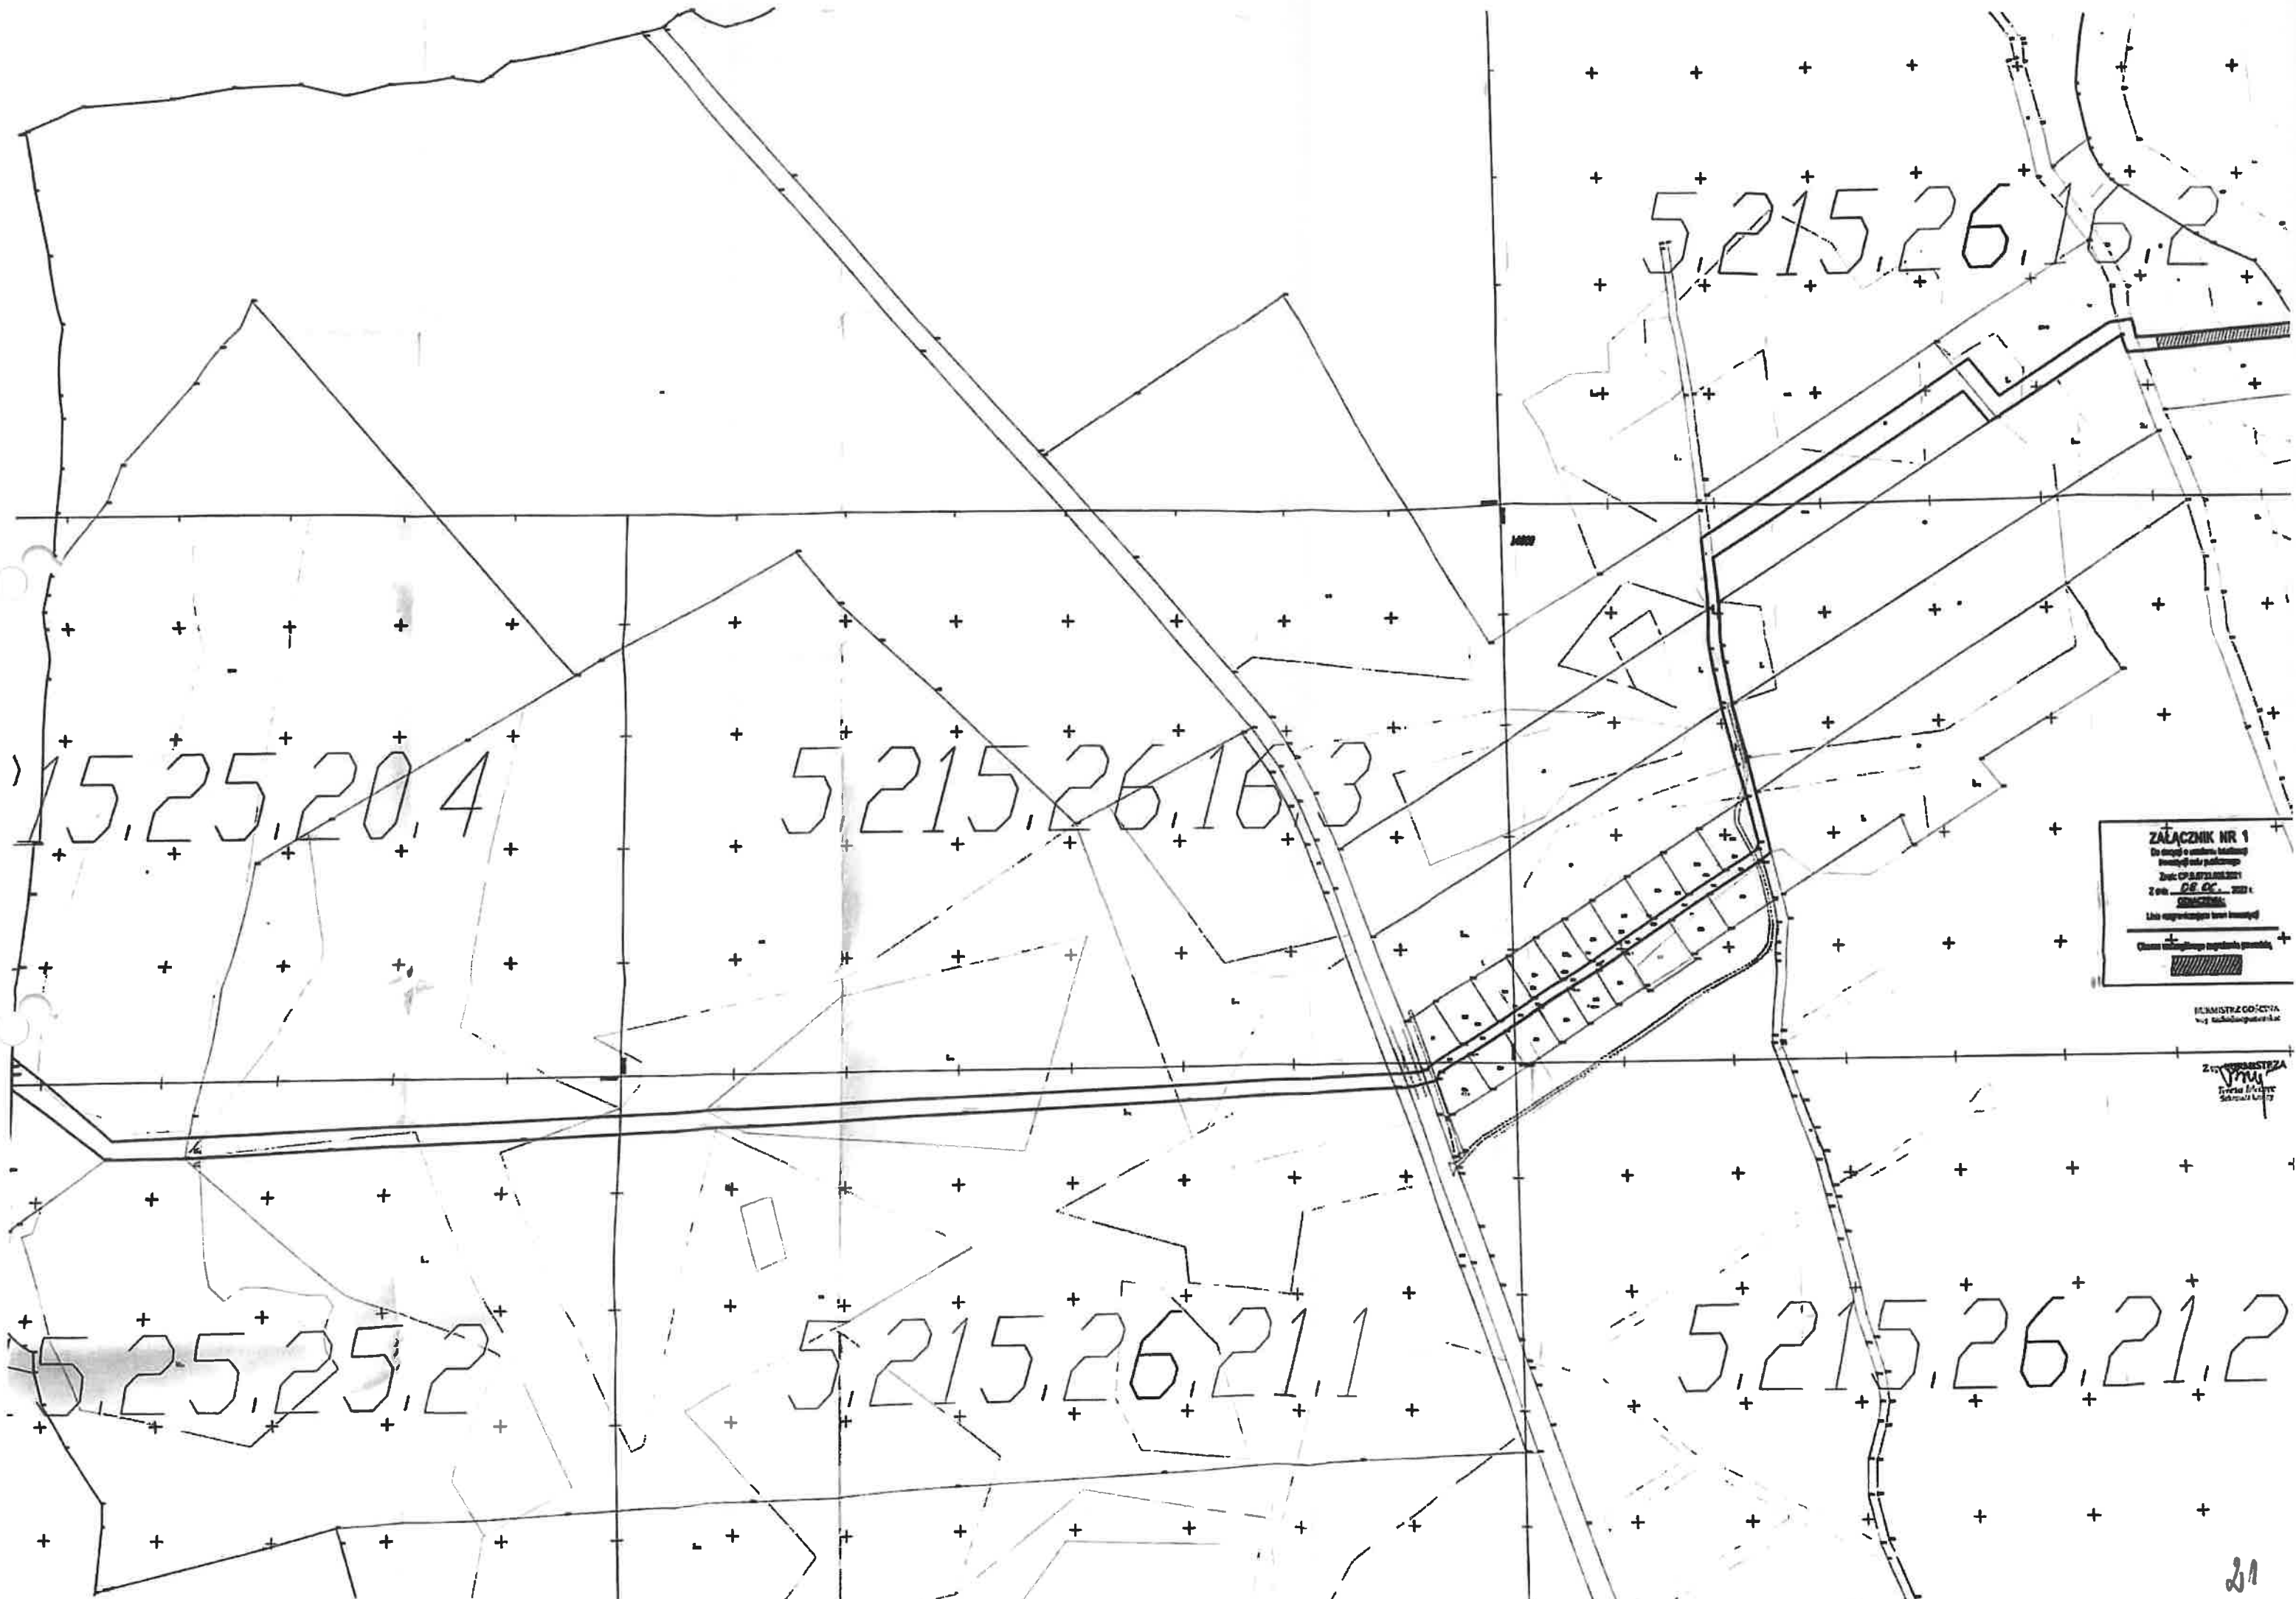

ZAŁĄCZNIK NR 1
Do projektu o ustaleniu kształtu
terenu pod budowę
Zakładu CP.07.01.01.01
Z obs. DE OC. 001
Ciepłota
Lata 1990-1991
Czas wykonania projektu 1991

URZĄD GOSPODARSTWA
WŁ. TECHNICZNY
Z. GOSPODARSTWA
WŁ. TECHNICZNY
WŁ. TECHNICZNY



Zn.spr.: Z2G.2217.61.2022

Gościno, dnia 06.10.2022

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Oddział w Karlinie
ul. Koszalińska 96B
78-230 Karlino

Dotyczy: budowa sieci gazowej PEde160mm na odcinku Czernin – Charzyno

Nadleśnictwo Gościno, jako zarządca działki o nr 277/3 w obrębie geodezyjnym Ząbrowo, gmina Gościno, wyraża wstępną zgodę na zaprojektowanie, a następnie wybudowanie sieci gazowej na ww. działce.

W pracach projektowych należy zaplanować położenie gazociągu metodą bezwykopową na minimalnej głębokości 1,5 m bez wycinki drzew oraz oznaczenie tabliczkami informacyjnymi przebiegu gazociągu.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac terenowych związanych z budową sieci gazowej należy zawrzeć umowę dzierżawy gruntu.

Z poważaniem
Robert Fijałkowski
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

Gościno,03.2019 r.

Z.G.2217.55.2019.MA

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Oddział w Karlino
ul. Koszalińska 96 B
78-230 Karlino

dot. budowa sieci gazowej PEde160mm na odcinku Czernin - Charzyno

W odpowiedzi na pismo Oka/DT/BK/01/2019/11/W z dnia 04 marca 2019 r. Nadleśnictwo Gościno jako zarządca działek o nr 187/5 i nr 25 w obrębie ew. Pustary gmina Dygowo, oraz nr 280/1 w obr. Ząbrowo gmina Gościno, wyraża wstępną zgodę na zaprojektowanie a następnie wybudowanie sieci gazowej na ww. działkach.

W pracach projektowych należy zaplanować położenie gazociągu metodą bezwykopową na minimalnej głębokości 1,5 m, bez wycinki drzew oraz oznaczenie tabliczkami informacyjnymi przebiegu gazociągu.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac terenowych związanych z budową sieci gazowej należy zawrzeć umowę dzierżawy gruntu.

NADLEŚNICTWO
Gościno

Gościno, dnia 26 września 2022r.

DOT.7230.038.2022

DECYZJA NR 038/2022

Na podstawie:

- art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z Dz.U. 2022 poz. 1693, z późn. zm.);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz.U. 2021 poz. 735, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku **Gaz Budowa Sp. z o.o.**, ul. Kołobrzaska 2, 78-230 Karlino (za pośrednictwem pełnomocnika), o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogi gminnej, działka nr 4 i 6, obręb Ząbrowo (Gościno – obszar wiejski), wykonania sieci gazowej ś/c PEde160mm

ZEZWALAM

Na lokalizację w pasie drogi gminnej, działka nr 4 i 6, obręb Ząbrowo (Gościno – obszar wiejski), wykonania sieci gazowej ś/c PEde160mm, tj. urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

- Zobowiązuje się Inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w/w urządzeń w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 cyt. ustawy.
- Termin umieszczenia urządzeń zostanie określony przy wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Ustala się następujące warunki umieszczenia inwestycji:

- uzgadnia się lokalizację trasy przebiegu urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z załączonym do wniosku projektem zagospodarowania terenu;
- przejście poprzeczne pod drogą gminną należy wykonać w rurze osłonowej (na całej szerokości pasa drogowego) metodą przecisku lub przewiertu bez rozkopywania jezdni oraz korpusu drogi.
- należy zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie;
- koszty związane z wykonaniem inwestycji – w tym: usunięcia powstałych kolizji w trakcie prowadzenia robót – należą do Inwestora;
- należy wykonać w/w inwestycję zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. z Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.);

- z chwilą umieszczania urządzeń w pasie drogi gminnej, działka nr 4 i 6, obręb Ząbrowo (Gościno – obszar wiejski), Inwestor będzie obciążony opłatą za prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy o drogach publicznych;
- jeżeli Inwestor nie dopełni warunków określonych w niniejszej decyzji, właściciel drogi w trybie art. 36 ustawy o drogach publicznych, nakaze przywrócenie jej do stanu pierwotnego w drodze decyzji administracyjnej;
- utrzymanie wnioskowanych urządzeń infrastruktury technicznej należy do ich posiadacza;
- w przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzenia robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający urządzenie;
- koszt naprawy pasa drogowego po wykonaniu w/w urządzeń ponosi Inwestor;
- niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogi gminnej, działka nr 4 i 6, obręb Ząbrowo (Gościno – obszar wiejski), związanych z umieszczeniem przedmiotowych urządzeń.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz.U. Dz.U. 2021 poz. 735 z późn.zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza się, że wnioskodawcy przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością, w pasie drogi gminnej, działka nr 4 i 6, obręb Ząbrowo (Gościno – obszar wiejski), na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn.zm.).

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z Dz.U. 2022 poz. 1693 z późn.zm.) Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 cyt. ustawy o drogach publicznych.

Otrzymuje:

- Gaz Budowa Sp. z o.o., ul. Kołobrzaska 2, 78-230 Karlino
- a/a

Pouczenie

- Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
- Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z Dz.U. 2022 poz. 1693 z późn.zm.) Inwestor przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do:
 - dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn.zm.),
 - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
- Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z Dz.U. 2022 poz. 1693 z późn.zm.).
- Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz.U. 2021 poz. 735 z późn.zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się do sądu administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:

- Mapa

zwolnione od opłaty skarbowej
Podstawa prawna część III pkt 44 kol.4 pkt 8
ustawy z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1923; z późn. zm.)



Zastępca Burmistrza
Łukasz Rybarkiewicz

[illegible]


Działacz, że praca o nr. id G4664026392021 uzyskała pozytywny wynik weryfikacji na podstawie protokołu nr z dnia wydane go przez PUJGK w Kaliszu.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Wydawca: **Geodeta Uprawniony**


projektowana sieć gazowa PE de 160mm na odcinku G1-G20 o długości 2549 m	
G1 - G20 punkty zakamania trasy sieci gazowej	
G1 włączenie do sieci gazowej PE de 160mm uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej GN.6630.1.215.2022	
G20 włączenie do sieci gazowej PE de 160mm uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej GN.6630.1.85.2022	+

POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KOPIĘ MAPY DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH
Andrzej Pietralik nr upr. POM/0048/POOS/11

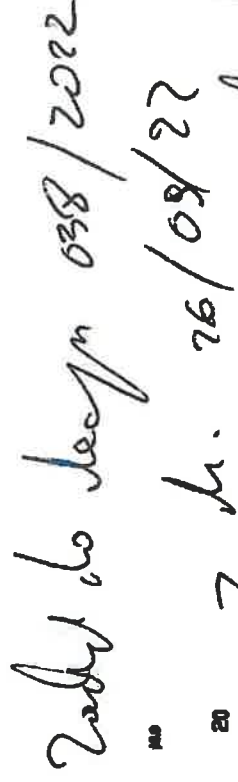

~~Zastępcy Ministra~~
~~Lukasz~~

PROCESSED DECLASSIFIED	GAZ BUILDING, Rm. 2010 at Washington, D. C. 20540		+	
COMMENT	Reference should generally be made to the following: Canada - <i>Compagno</i>			
TRANSMISSION	1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621			

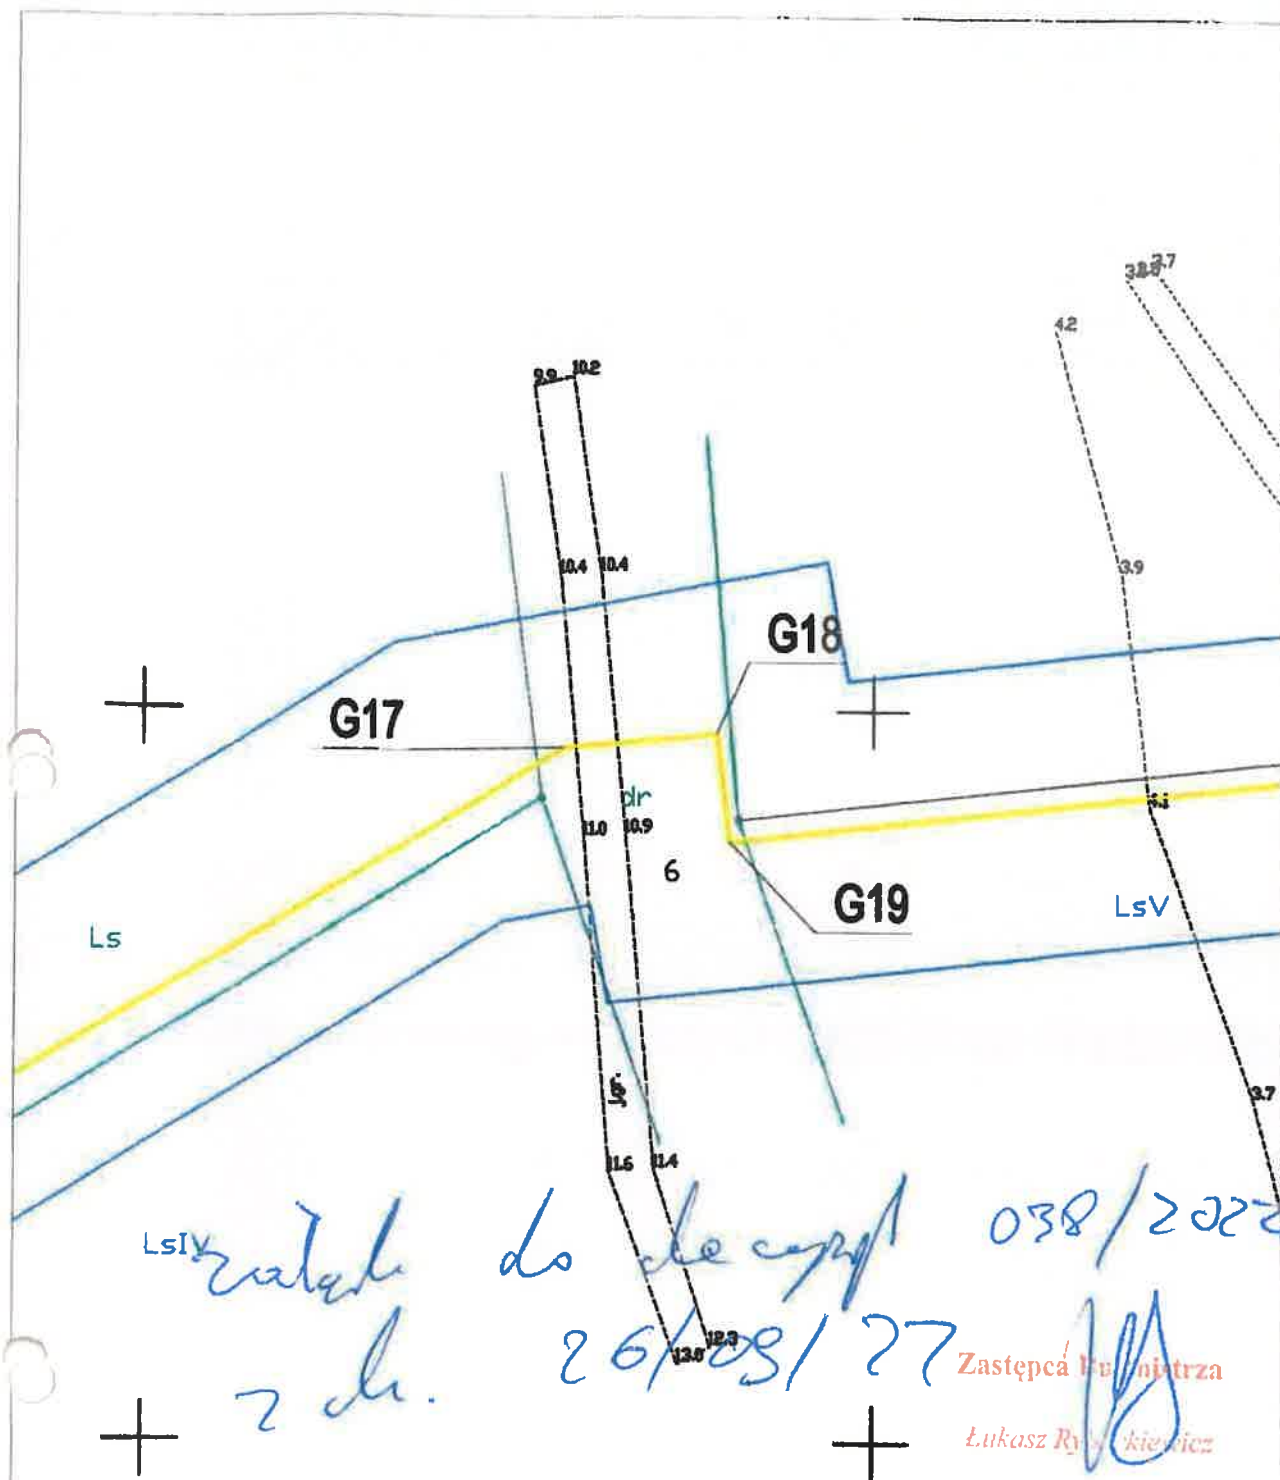

PRACOWNIA PROJEKTOWA:	GAZ BUDOWA Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 2, 78-230 Karłino		
OBIEKT:	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEde180mm na odcinku Czernin - Chorzyno		
LOKALIZACJA:	Woj. Zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski, gmina Gościno, działki nr 14, 6, 277/3, 11, 4, 408, 2, 1/4, 1/5, 280/1 obręb Zabrowo, gmina Gościno		
RYBUNEK:	SIEĆ GAZOWA-ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA: 29.08.2022
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Pietralik	specjalista nr PC400045/PO001/11 do projektowania i nadzoru nad realizacją budowlanych przedsięwzięć, w tym: budowlanych dla potrzeb, w tym: budowlanych, gospodarczych, i komunalnych	BRANŻA: SANITARNA
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Małgorzata Węgr	specjalista nr ZAP10100/PO001/11 do projektowania i nadzoru nad realizacją budowlanych przedsięwzięć, w tym: budowlanych dla potrzeb, w tym: budowlanych, gospodarczych, i komunalnych	SKALA: 1:500
			NR RYBUNKU: 2



G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

Odbiorca

Tarnowo Podgórne, dnia 06.10.2021r.

G.EN. GAZ ENERGIA Spółka z o. o.
ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

Warunki przyłączenia

727/W(S)/11001038/21

dla Podmiotu zajmującego się dystrybucją paliwa gazowego

W odpowiedzi na wniosek z dnia **20.07.2021r.** w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 2. lipca 2010r.

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 Nr 133 poz. 891) wydaje się następujące

warunki przyłączenia do sieci G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. dla:

G.EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o. - Tarnowo Podgórne, ul. Dorczyka 1

1. miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego
 - miejscowość **Charzyno**
 - gmina **Ślesyń**
 - województwo **zachodniopomorskie**
 - ulica:
2. rodzaj paliwa gazowego łą
 - gaz ziemny wysokometanowy wg PN-C-04750:2011P - "Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania", 2-ga rodzina, grupa L_g;
 - gaz ziemny wysokometanowy, grupa L_g wg PN-C-04753:2011 "Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej"
3. paliwo gazowe wykorzystywane będzie do następujących celów
dystrybucja paliwa gazowego
4. miejsce podłączenia do sieci gazowej:
 - miejscowość: **Czernin** - średnica: **160 mm** - miejscowość: **Charzyno** - średnica: **110 mm**
 - ciśnienie: **średnie** - nr działek włączeniowych: **381/2** - ciśnienie: **średnie** - nr działek włączeniowych: **130**
 - materiał: **PE** - materiał: **PE**
5. przewidywany zakres niezbędnej budowy lub rozbudowy sieci gazowej związany z przyłączeniem
 - sieć gazowa rozdzielcza z rur **PE 100 RC SDR 11 de 160 x 14,6**
 - minimalne i maksymalne ciśnienie dostawy paliwa gazowego w miejscu podłączenia
 - min **0,15 MPa** - max **0,50 MPa**
6. należy zaprojektować i wykonać sieć gazową rozdzielczą wraz z przyłączami z rur polietylenowych o parametrach:
 - sieć gazowa rozdzielcza z rur **PE 100 RC SDR 11 de 160 x 14,6**
7. projekt budowlany sieci gazowej powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morakiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0, poz.462 i Dz. U. 2013 nr 0, poz.762),
8. przyjęte rozwiązania techniczne sieci gazowej, układu redukcyjno-pomiarowego dla odbiorcy gazu powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z:
 - Ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz.647)
 - Ustawą z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2010 r. nr 243, poz. 1623)
 - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2013, nr 0 poz. 640),
 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)
 - Innymi przepisami szczególnymi i normami,
9. projekt budowlany sieci gazowej, układu redukcyjno- pomiarowego powinien zawierać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wynikające z przepisów szczególnych
10. dokumentację projektową sieci gazowych należy uzgodnić branżowo przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę w G.EN. Gaz Energia, przy czym jeden egzemplarz uzgodnionego projektu zostanie w G.EN. Projekt należy opracować w sześciu egzemplarzach.

11. osoba sporządzająca projekt budowlany musi posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie określone:
 - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1528, ze zmianami)
 - Ustawą z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami),
12. zastosowane do budowy gazociągu materiały i urządzenia muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 92 poz.851) oraz ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami)

Projektowane rury, kształtki i armatura wg. aktualnych norm PN-EN. Wyroby muszą posiadać deklaracje producenta odnośnie zgodności ich wykonania z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.
13. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia określone:
 - Ustawą z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001 r. nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami)
 - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83, poz. 578)
 - Ustawą z dnia 21.12.2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2000 nr 122, poz. 1321, tekst jednolity)
 - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 1468)

których kserokopie przedłoży w G.EN. Gaz Energia przed przystąpieniem do prac,
14. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania i nadzorowania budowy sieci gazowych wykonywanych z rur polietylenowych. Uprawnienia w/w podlegają weryfikacji i rejestracji w G.EN. Gaz Energia
15. na podstawie dokonanego przez Wykonawcę zgłoszenia o zakończeniu i wybudowaniu zgodnie z Projektem Budowlanym inwestycji Inwestor dokona odbioru wykonanych prac,
16. Sieć gazową układać w zniwelowanym i oczyszczonym wykopie bez kamieni, korzeni i innych części stałych na podsypce o grubości min. 10cm. Materiałem stosowanym do obsypki musi być piasek lub przesiany grunt rodzimy, który nie powinien:
 - zawierać cząstek o wymiarach powyżej 1,5 mm, być zmrożony, zawierać ostrych kamieni lub innych materiałów.
17. Po ułożeniu gazociągu i przewodu lokalizacyjnego należy wykonać nadsypkę powyżej powierzchni rury, aż do uzyskania warstwy o grubości minimum 10cm po zagęszczeniu. Materiał służący do nadsypki rury powinien spełniać te same wymagania co materiał do wykonania podsypki. Przy obsypywaniu unikać pustych przestrzeni pod rurą i eliminować uniesienie się rury.
18. na podstawie dokonanego przez Wykonawcę zgłoszenia o zakończeniu i wybudowaniu zgodnie z Projektem Budowlanym inwestycji Inwestor dokona odbioru wykonanych prac,
19. próbę szczelności sieci Wykonawca przeprowadzi w obecności G.EN. Gaz Energia
20. G.EN. na zlecenie Wykonawcy wykona włączenie do istniejącej sieci gazowej PE de 160 mm i PE de 110 mm oraz dokona zagazowania wybudowanego odcinka sieci gazowej rozdzielczej,
21. zasady korzystania przez odbiorcę z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego: przerwy i ograniczenia mogą być wprowadzane w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawnych i umowie kupna-sprzedaży gazu,
22. niezwłocznie po zakończeniu inwestycji Wykonawca dostarczy Inwestorowi inwentaryzację powykonawczą nowego odcinka sieci,
23. warunki przyłączenia są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania,
24. określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Odbiorcy, drugi egzemplarz dla G.EN. Gaz Energia

Hubert Jeruzal

Specjalista Ds. Technicznych

Jarosław Madej

Inżynier Nadzoru Technicznego



Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Koszalinie

KOS.WKUZ.4201.644.2022.DL.5

Koszalin, 2022-08-24

GAZ BUDOWA sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 2
78-230 Karlino

Odpowiadając na wniosek Inwestora: G.EN. Gaz Energia Sp. z o. o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VII Wydział Gospodarczy w Poznaniu pod nr KRS 0000490202, nr NIP 669-050-27-73, nr REGON 330017264, w imieniu którego występuje Pan Andrzej Pietralik na podstawie pełnomocnictwa z dnia 07.04.2022 r., w sprawie udostępnienia nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oznaczonej jako **działki nr 1/4 oraz nr 1/5 obręb 0036 Zabrowo, gmina Gościno** na cele związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PEde160, w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie, zwanego dalej „Krajowym Ośrodkiem” **wyrażam zgodę na wejście oraz wykonanie inwestycji do dnia 31.12.2023 roku.**

Wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji ponosi Inwestor.

Informuję, że powyższa zgoda nie jest zgodą na wycinkę drzew. W celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, należy zwrócić się do Krajowego Ośrodka z odrębnym wnioskiem.

Nieruchomość oznaczona, jako **działka nr 1/4 obręb 0036 Zabrowo, gmina Gościno** jest przedmiotem umów dzierżaw, w związku z tym zgodę, warunki i termin wejścia na przedmiotową nieruchomość należy uzgodnić również z jej dzierżawcami tj.:

- **Jan Nowak zam. Zabrowo 25, 78-120 Gościno;**

- **Aleksandra Szczegielniak zam. ul. Rolna 2, 78-120 Gościno.**

Dzierżawcy otrzymali Klauzulę informacyjną zgodną z art. 13 RODO, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Dane adresowe dzierżawców podano w celu uzgodnienia warunków wypłaty przez Inwestora odszkodowania za szkody w uprawach.

Ponadto informuję, że nieruchomość oznaczona jako działka nr 1/5 obręb 0036 Zabrowo, gmina Gościno jest bezumownie użytkowana.

W przypadku wystąpienia nieodwracalnych szkód, zostanie wypłacone odszkodowanie ustalone na podstawie wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez Inwestora. Koszty sporządzenia wyceny obciążają Inwestora.

Wszelkie prace techniczne muszą być przeprowadzone z zachowaniem następujących warunków:

- wierzchnia warstwa gleby (humus) zostanie zabezpieczona i po zakończeniu inwestycji ponownie rozłożona na miejscu pierwotnym,
- zajęty pas terenu zostanie wyrównany, uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego,
- przerwane w trakcie prac urządzenia drenarskie i inne melioracyjne zostaną odbudowane lub naprawione.

Nie zachowanie wymienionych wymogów spowoduje konieczność naliczenia odszkodowania.

W celu wszczęcia procedury ustanawiania służebności przesyłu, proszę o przesłanie informacji o długości linii, szerokości pasa, oraz infrastruktury znajdującej się na **działkach nr 1/4 oraz nr 1/5 obręb 0036 Ząbrowo, gmina Gościno** wraz z powierzchnią pasa służebności, a także aktualną mapę zasadniczą z przebiegiem infrastruktury w formacie A4 lub A3 (z zaznaczonym pasem służebności) oraz dostarczenie operatu szacunkowego, sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, ustalającego wysokość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Zastępca Dyrektora
KOWR OT w Koszalinie
Michał Metlewicz

Otrzymują:

1. adresat,
2. Dzierżawcy,
3. KOWR OT w Koszalinie - Sekcja Zamiejscowa w Kołobrzegu,

Starosta Kołobrzegi

(nazwa organu, do którego zgłoszone zostały prace geodezyjne)

GN.6640.2639.2021

(identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych)

PROTOKÓŁ NR GN.6640.2639.2021_18116
weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

1. Data otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych:
10-12-2021 r.

2. Osoba dokonująca weryfikacji:

Lidia Karczewska STARSZY INSPEKTOR

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE PIOTR RYCKO ul. Ogrodowa 37 78-113 Dygowo NIP: 671-110-53-86
REGON: 330331224

4. Kierownik prac geodezyjnych:

SOWA EUGENIA Nr upr.: 13890 (1,2)

(imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych)

5. Wynik weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi kompletności przekazanych wyników:

☒ pozytywny

☐ negatywny - stwierdzam następujące braki w przekazanej dokumentacji: -

6. Wynik weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy¹ oraz opracowywania wyników tych pomiarów:

☒ pozytywny

☐ negatywny - stwierdzam następujące nieprawidłowości wynikające z naruszenia przepisów prawa: -

7. Wynik weryfikacji spójności przekazywanych zbiorów danych z bazami danych prowadzonymi przez ten organ:

☒ pozytywny

☐ negatywny - stwierdzam następujące błędy w przekazanych zbiorach danych: -

8. Ostateczny wynik weryfikacji prac operatu technicznego przekazanego przez wykonawcę uwzględniający wyniki częściowe opisane w pkt 5-7:

☒ pozytywny²

☐ negatywny

9. Informacje dodatkowe³: -

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Lidia Marta
Karczewska

Data: 2021.12.17 10:21:42 CET

17-12-2021 r.

(data i podpis organu lub osoby upoważnionej przez organ)

¹ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1919 z późn. zm.).

² Wynik pozytywny może być uzyskany pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen w każdym z punktów od 5 do 7.

³ Przez informacje dodatkowe należy rozumieć w szczególności informacje o tym, że protokół zawiera wyniki weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji.

⁴ Obowiązek sporządzania dwóch egzemplarzy nie dotyczy protokołu w postaci dokumentu elektronicznego.

INFORMACJA BIOZ

Przedsięwzięcie: BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA
de160 PE100 RC SDR11

Obiekt: GAZOCIĄG ZASILAJĄCY

Lokalizacja: GM. Gościno, dz. nr 14, 6, 277/3, 14, 4, 409, 1/4, 1/5, 280/1 obręb Ząbrowo

Branża: SANITARNA

Inwestor:

G. EN. GAZ ENERGIA SP. Z O. O.
UL. STANISŁAWA DORCZYKA 1
62-080 TARNOWO PODGÓRNE

Projektant:

mgr inż. Andrzej Pietralik
ul. Mieszka I 6/1,
76-200 Słupsk

Karlino 10.10.2022r.

35

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ NA BUDOWIE

OBIEKT:	
Gazociąg średniego ciśnienia PEde160 w dz. nr 14, 6, 277/3, 14, 4, 409, 1/4, 1/5, 280/1 obwód Zabrowo, gmina Gościno	
INWESTOR:	
G. EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. STANISŁAWA DORCZYKA 1, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE	
PROJEKTANT / AUTOR INFORMACJA	
mgr inż. Andrzej Pietralik	
CZĘŚĆ OPISOWA	
Zakres robót, kolejność realizacji.	Zakresem robót jest wykonanie gazociągu średniego ciśnienia PEde160. Po przeprowadzeniu próby szczelności włączyć się do istniejącej sieci. Włączyć do istniejących gazociągów wykona Gaz Budowa. Kolejność realizacji: - zabezpieczenie placu budowy, - prace przygotowawcze, - budowa sieci gazowej od miejsca włączenia do zaślepki stanowiącej koniec gazociągu, - odtworzenie nawierzchni, - odbiory robót i przekazanie sieci do eksploatacji
Wykaz istniejących obiektów budowlanych.	Budynki mieszkalne
Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	Istniejąca sieć gazowa.
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: skala i rodzaj zagrożeń miejsce i czas występowania	Upadek do wykopu. Zapalenie lub wybuch gazu przy pracach włączeniowych, prowadzonych na czynnym gazociągu. Porażenie prądem lub poparzenie przy pracach przy wykonywaniu zgrzewów. Zachować szczególną ostrożność przy robotach w pobliżu sieci energetycznych. Skala zagrożenia mała przy stosowaniu wymaganych zabezpieczeń.
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	Przypomnienie o zasadach pracy i konieczności stosowania wymaganych zabezpieczeń.
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.	Powierzanie realizacji robót poszczególnych etapów tylko osobom, które dysponują niezbędną wiedzą i przygotowaniem potwierdzonym zaświadczeniem kwalifikacyjnym.

Opracował:

mgr inż. Andrzej Pietralik
POM/0048/POOS/11