## Przekroczenie torów gazociągiem śr/c z PEHD225 w m. Władysławowo w km 29,06 dz. 3/1

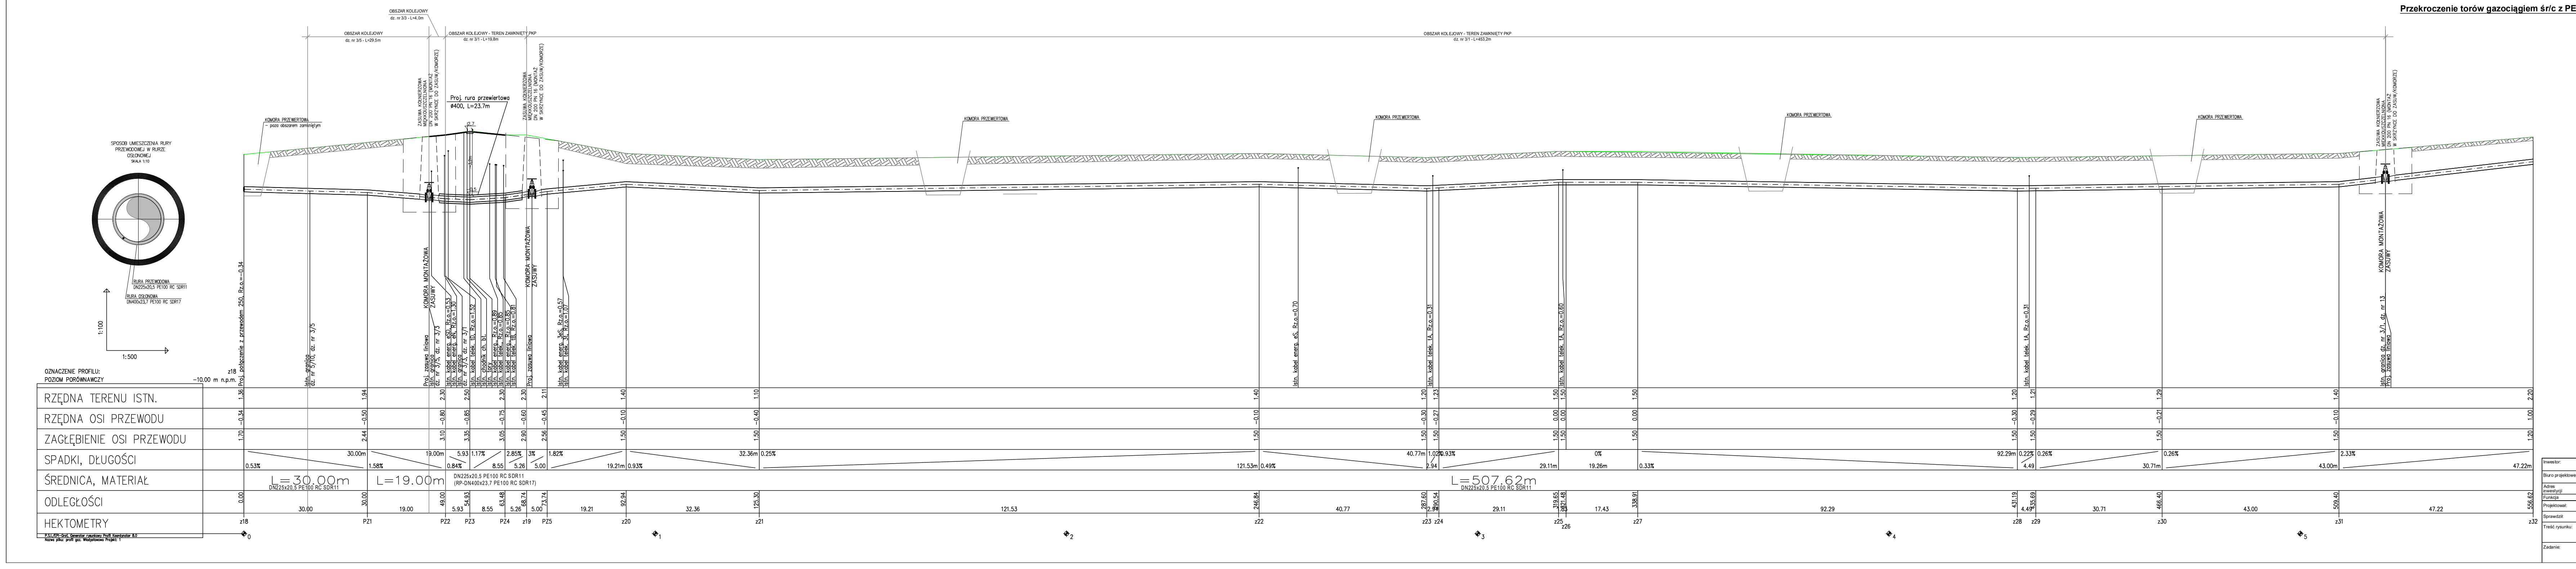
SPOSOB UMIESZCZENIA RURY PRZEWODOWEJ W RURZE OSŁONOWEJ
SKALA 1:10
RURA PRZEWODOWA DN225x20,5 PE100 RC SDR11
RURA OSŁONOWA DN400x23,7 PE100 RC SDR17
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
−10.00 m n.p.m.
OBSZAR KOLEJOWY
dz. nr 3/5 - L=29,5m
OBSZAR KOLEJOWY
dz. nr 3/3 - L=4,0m
OBSZAR KOLEJOWY - TEREN ZAMKNIĘTY PKP
dz. nr 3/1 - L=19,8m
KOMORA PRZEWIERTOWA
– poza obszarem zamkniętym
ZASUWA KOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIONA DN 200 PN 16 (MONTAŻ W SKRZYNCE DO ZASUW/KOMORZE)
Proj. rura przewiertowa
ø400, L=23.7m
KOMORA MONTAŻOWA ZASUWY
Proj. połączenie z przewodem 250, Rz.o.=−0.34
Istn. granica dz. nr 5/10, dz. nr 3/5
Proj. zasuwa liniowa
Istn. granica dz. nr 3/5, dz. nr 3/3
Istn. kabel energ. eSD, Rz.o.=0.53
Istn. kabel energ. eN, Rz.o.=1.30
Istn. granica dz. nr 3/3, dz. nr 3/1
Istn. kabel telek. tD, Rz.o.=1.52
Istn. chodnik ch. bt.
Istn. tory
Istn. kabel energ., Rz.o.=0.89
Istn. kabel telek., Rz.o.=0.85
Istn. kabel energ., Rz.o.=0.85
Istn. kabel telek. tB, Rz.o.=0.81
Istn. kabel energ. 3eS, Rz.o.=0.57
Istn. kabel telek. 3t, Rz.o.=1.07
Istn. kabel energ. eS, Rz.o.=0.70
Istn. kabel telek. tA, Rz.o.=0.31
Istn. kabel telek. tA, Rz.o.=0.60
Istn. kabel telek. tA, Rz.o.=0.31
Istn. granica dz. nr 3/1, dz. nr 13
KOMORA PRZEWIERTOWA
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
L=30.00m
L=19.00m
L=507.62m
DN225x20,5 PE100 RC SDR11
(RP-DN400x23,7 PE100 RC SDR17)
z18
P21
P22
P23
P24
z19
P25
z20
z21
z22
z23
z24
z25
z26
z27
z28
z29
z30
z31
z32
0.00
30.00
49.00
54.93
63.48
68.74
73.74
92.94
125.30
246.84
287.60
290.54
319.65
321.48
338.91
431.19
435.69
466.40
509.40
556.62
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: profil gaz. Władysławowo Projekt: 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor: | **G.EN. Operator Sp. z o.o.**<br>ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne | | Status: **PT** |
| Biuro projektowe: | **InstalEko Agnieszka Przezwicka-Litwin**<br>Koszalin ul. Morska 4b, 75 - 218 Koszalin | | |
| Adres inwestycji | m. Władysławowo-Chałupy, gm. Władysławowo | | Z dnia: 03-2023 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnienia | Data | Podpis |
| Projektował: | mgr inż. Agnieszka Przezwicka-Litwin | ZAP/0051/PWOS/05<br>sieci i instalacje sanit. | 03-2023 | |
| Sprawdził: | mgr inż. Tomasz Litwin | ZAP/0154/POOS/07<br>sieci i instalacje sanit. | 03-2023 | |
| Treść rysunku: | **PROFIL PODŁUŻNY SIECI GAZOWEJ**<br>**- Władysławowo:**<br>**Przekroczenie torów gazociągiem śr/c z PEHD250 w m. Władysławowo w km 29,06 dz. 3/1**<br>Budowa gazociągu dosyłowego średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PEHDHD225, z miejscowości Władysławowo-Chałupy w obrębie linii kolejowej Reda-Hel na dz. 3/1 obr Władysławowo 10, gmina Władysławowo na kolejowym terenie zamkniętym | | Skala: 1:100/500 |
| Zadanie: | | | Arkusz nr: - |
| | | | Nr rysunku: **20** |