PROFIL PODŁUŻNY SIECI GAZOWEJ
Przekroczenie torów gazociągiem śr/c z PEHD225 w m. Chałupy w km 34,96 dz.6

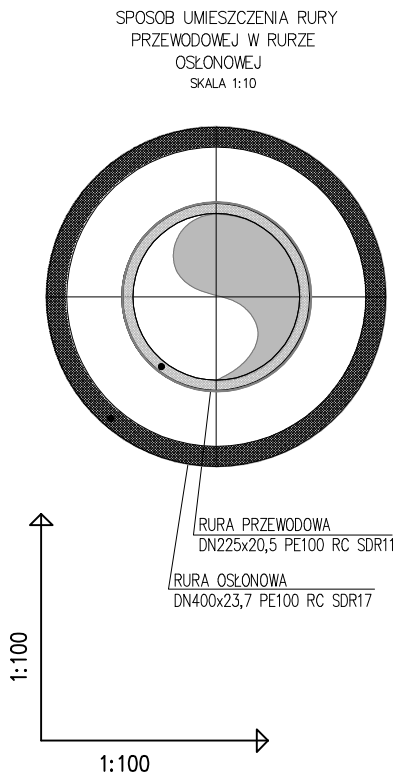

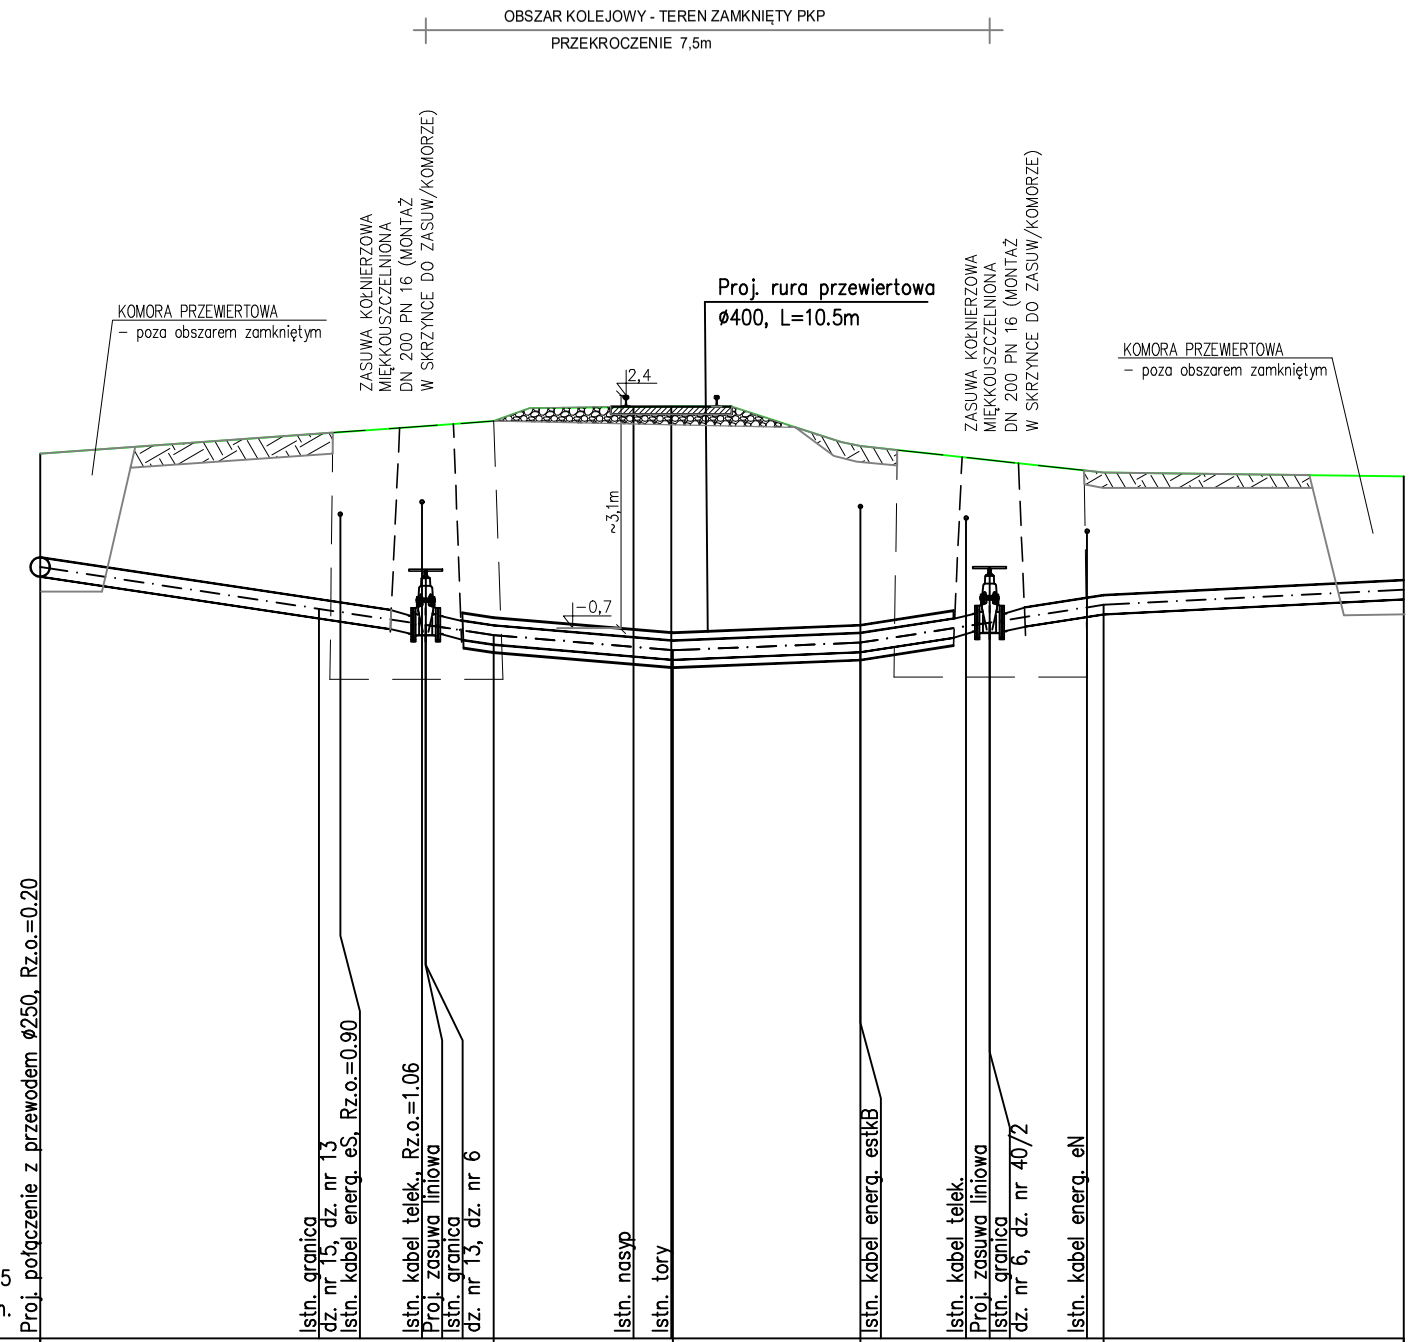

OZNACZENIE PROFILU: z305
POZIOM PORÓWNAWCZY –10.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	1.70	2.13	2.30	1.80	1.45	1.40	
RZĘDNA OSI PRZEWODU	0.20	–0.70	–0.90	–0.80	–0.30	–0.10	
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.50	2.83	3.20	2.60	1.75	1.50	
SPADKI, DŁUGOŚCI		15% 6.00m	8.44% 2.37m	2.48m 4.03%	3.22m 15.53%	3.97m 5.04%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		DN225x20,5 PE100 RC SDR11 (DN400x23,7 PE100 RC SDR17) L=18.04m					
ODLEGŁOŚCI	0.00	6.00	8.37	10.85	14.07	18.04	
		6.00	2.37	2.48	3.22	3.97	
HEKTOMETRY	z305	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	z306	

0

P.S.I./EPI–Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: profil gaz Chałupy – przekroczenie terenu zamkniętego PKP

Inwestor:	**G.EN Operator Sp. z o.o.** ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status: **PT**
Biuro projektowe:	**InstalEko Agnieszka Przezwicka-Litwin** Koszalin ul. Morska 4b, 75 - 218 Koszalin			
Adres inwestycji	m. Władysławowo-Chałupy, gm. Władysławowo			Z dnia: 03-2023
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Agnieszka Przezwicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	03-2023	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Litwin	ZAP/0154/POOS/07 sieci i instalacje sanit.	03-2023	
Treść rysunku:	**PROFIL PODŁUŻNY SIECI GAZOWEJ - Chałupy:**			Skala: 1:100/100
Zadanie:	**Przekroczenie torów gazociągiem śr/c z PEHD225 w m. Chałupy w km 34,96 dz.6** Budowa gazociągu dosyłowego średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PEHDHD225, z miejscowości Władysławowo-Chałupy w obrębie linii kolejowej Reda-Hel na dz. 6 obr Chałupy, gmina Władysławowo na kolejowym terenie zamkniętym			Arkusz nr: -
				Nr rysunku: **21**