



InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór
mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin

ul. Morska 4B
75-218 Koszalin

tel. kom. 504 038 588
biuro.instaleko@wp.pl

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa z rur polietylenowych PEHD 100 dn160 oraz PEHD 100 dn63
Adres : kategoria obiektu budowlanego:	w miejscowości Siemyśl, Nieżyn, Charzyno, gm. Siemyśl Kategoria obiektu budowlanego XXVI
Identyfikator działek ewidencyjnych:	320806_2.0038.130 320806_2.0038.146/4 320806_2.0038.149 320806_2.0038.148 320806_2.0038.971 320806_2.0038.167 320806_2.0038.925 320806_2.0038.926 320806_2.0038.968/24 320806_2.0038.968/23 320806_2.0038.269 320806_2.0038.276 320806_2.0038.315/2 320806_2.0038.328 320806_2.0038.322/11 320806_2.0038.355 320806_2.0038.329 320806_2.0038.322/5 320806_2.0038.322/6 320806_2.0038.322/7 320806_2.0038.322/8 320806_2.0038.322/9 320806_2.0038.322/10 320806_2.0038.322/2 320806_2.0038.322/3 320806_2.0038.330 320806_2.0038.341/8 320806_2.0038.403/3 320806_2.0059.289/1 320806_2.0059.295/1 320806_2.0059.289/2 320806_2.0059.287 320806_2.0059.278 320806_2.0059.264 320806_2.0058.40 320806_2.0058.258 320806_2.0058.39/4
Imię i nazwisko, adres inwestora:	G.EN. Operator Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tranowo Podgórne

Koszalin, wrzesień 2023r

SPIS ZAWARTOŚCI ZAŁĄCZNIKÓW

Nr załącznika	Nazwa załącznika	Nr strony
Załącznik nr 1	Decyzja lokalizacji celu publicznego nr 002/2023 z dnia 28.02.2023r	1-14
Załącznik nr 2	Decyzja lokalizacji celu publicznego nr 002/2023 z dnia 28.02.2023r	15-20
Załącznik nr 3	Decyzja wodnoprawna nr SZ.ZUZ.1.4210.39.2023.EI z dnia 20.06.2023	21-24
Załącznik nr 4	Decyzja ZDP nr SU.439.20.2023.II z dnia 17.02.2023	25-39
Załącznik nr 5	Decyzja ZDP nr SU.439.46.2023.II z dnia 29.05.2023	40-41
Załącznik nr 6	Decyzja Wójta Gminy Siemyśl nr ITRII.7230.25.2023 z dnia 16.02.2023	42-43
Załącznik nr 7	Odpis z protokołu narady koordynacyjnej nr GN.6630.1.219.2023 z 19.07.2023 r.	44-71
Załącznik nr 8	Uzgodnienie ORLEN S.A – o/ PGNiG Zielona Góra S.A. nr TK.2122-MB.87(5).23 z dnia 31.07.2023	72-77
Załącznik nr 9	Opinia ZWKZ w Szczecinie nr ZArch.K.5183.578.2023.MJ z dnia 28.07.2023	78-79
Załącznik nr 9	Informacja BiOZ	80-85

WÓJT GMINY SIEMYŚL
ul. Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl

Numer sprawy: ITRIII.6733.6.2022

Decyzja nr 002/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku, który złożyła:

Pani Agnieszka Przezwicka-Litwin, ul. Morska 4b/8, 75-218 Koszalin,
działająca w imieniu inwestora:
G.E.N. Operator Sp. z o.o.,
ul. Stanisława Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego

na działkach oznaczonych nr ewid. 130, 146/4, 149, 148, 971, 167, 925, 926, 968/24, 968/23, 269, 276, 280/4, 315/2, 328, 322/11, 355, 329, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 322/9, 322/10, 322/2, 322/3, 330, 340/2, 341/8, 403/3, 404, 774 położonych w obrębie geodezyjnym Charzyno, 289/1, 302, 184, 295/1, 217/7, 294, 289/2, 287, 278, 264, 293/1 położonych w obrębie geodezyjnym Nieżyn oraz 40 i 258 położonych w obrębie geodezyjnym Siemyśl, gmina Siemyśl,

dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur polietylenowych PEHD 100 DN160 mm o długości ok. 8500 m.

1. Rodzaj inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej.

1.1. Charakterystyka inwestycji:

- a) przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur polietylenowych PEHD 100 DN160 mm o długości ok. 8500m – inwestycja będzie realizowana na działkach oznaczonych nr ewid. 130, 146/4, 149, 148, 971, 167, 925, 926, 968/24, 968/23, 269, 276, 280/4, 315/2, 328, 322/11, 355, 329, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 322/9, 322/10, 322/2, 322/3, 330, 340/2, 341/8, 403/3, 404, 774 położonych w obrębie geodezyjnym Charzyno, 289/1, 302, 184, 295/1, 217/7, 294, 289/2, 287, 278, 264, 293/1 położonych w obrębie geodezyjnym Nieżyn oraz 40 i 258 położonych w obrębie geodezyjnym Siemyśl, gmina Siemyśl;

- b) projektowane sieci gazowe układane będą metodą bezwykopową lub tradycyjną – wykopu otwartego – rodzaj i dobór zastosowanej metody posadowienia sieci gazowej będzie uzależniony od specyfiki prowadzonych robót oraz od warunków terenowych i technicznych;
 - c) układanie sieci gazowych w pasach drogowych dróg publicznych nastąpi zgodnie z warunkami określonymi przez właściwego zarządcę drogi w stosownej decyzji administracyjnej;
 - d) przejścia sieciami gazowymi przez istniejące ciekі wodne planuje się wykonać pod ciekami metodą bezwykopową zgodnie z warunkami określonymi przez właściciela ciekі wodnego oraz w decyzji pozwolenie wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.);
 - e) włączenie do istniejącej sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia.
2. W oparciu o analizę zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, przeprowadzoną na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalam następujące warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:
- 2.1. warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:**
nie dotyczy;
- 2.2. ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**
- a) inwestycja nie jest wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), w tym dla planowanej inwestycji stwierdza się również brak potencjalnego znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000,
 - b) inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna być prowadzona z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
 - c) planowana inwestycja nie może pogarszać jakości powietrza i powinna pozwalać na utrzymanie w nim poziomów i substancji poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, które zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),
 - d) planowana inwestycja nie może pogarszać jakości wód i powinna pozwalać na utrzymanie jej powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.),
 - e) planowana inwestycja nie może pogarszać standardów jakości gleby określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165 poz. 1359),

- f) uciążliwości związane z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji w tym hałas i wibracje, powinny ograniczać się do granic nieruchomości objętej decyzją,
- g) teren inwestycji znajduje się częściowo na terenie ruralistycznego układu miejscowości Charzyno, ujętego w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 3.R/GEZ/10 oraz na terenie ruralistycznego układu wsi Nieżyn, ujętego w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 6.R/GEZ/10; realizacja wszelkich inwestycji w ich granicach podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w trybie Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)
- h) na terenie objętym inwestycją występują stanowiska archeologiczne ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków; inwestora obowiązuje:
 - opiniowanie zakresu robót ziemnych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegaturą w Koszalinie,
 - w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie badań ratunkowych na koszt inwestora; właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia urzędu ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym,
 - rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- i) w razie odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć miejsce odkrycia, a także zgłosić napotkane obiekty archeologiczne do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe do Wójta Gminy Siemysł,
- j) ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania zezwolenia – w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.);

2.3. obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- a) sposób zaopatrzenia w wodę: nie dotyczy,
- b) sposób zaopatrzenia w energię elektryczną: nie dotyczy,
- c) sposób zaopatrzenia w energię ciepłą: nie dotyczy,
- d) sposób odprowadzania ścieków: nie dotyczy,
- e) sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych: nie dotyczy,
- f) sposób gospodarowania odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi,
- g) dostęp do drogi publicznej: nie dotyczy,
- h) wymagana ilość miejsc postojowych: nie dotyczy;

2.4. wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

- a) projektowane obiekty budowlane powinny spełniać wymogi określone w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
- b) Inwestor przy wykonywaniu swego prawa powinien powstrzymać się co do działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich;

2.5. ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

teren objęty wnioskiem nie jest położony w granicach terenu i obszaru górniczego.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji oznacza się na kopii mapy zasadniczej stanowiącej integralną część decyzji.

4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

4.1. w przypadku zbliżenia się z siecią gazową do granicy gruntów leśnych na odległość mniejszą od szerokości strefy kontrolowanej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) należy bezwzględnie prowadzić roboty za pomocą przewiertu sterowanego. W takim przypadku gazociąg należy ułożyć poniżej poziomu systemu korzeniowego drzew, w sposób umożliwiający prowadzenie gospodarki leśnej w strefie kontrolowanej gazociągu.

5. Ochrona według przepisów odrębnych:

5.1. ochrona obiektów budowlanych na obszarach powodziowych:

nie dotyczy.

6. Inne warunki:

- Jeżeli w obrębie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracyjne, lokalizację planowanej inwestycji należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- Na podstawie **Postanowienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach** znak: SZ.ZPU.1.521.77.2023.JG z dnia 8 lutego 2023 r., w zakresie melioracji wodnych tj. względem urządzeń melioracyjnych ujętych w prowadzonej ewidencji melioracji wodnych, czyli **sieci drenarskiej** która zlokalizowana jest na wskazanym terenie inwestycyjnym na działkach nr **276, 280/4, 355, 328, 315/2** obrębu **Charzyno**, gmina Siemysł:
 - 1) zakazuje się wykonywania w pobliżu tego urządzenia robót, które mogą spowodować ich zniszczenie, uszkodzenie lub zmianę stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
 - 2) dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy zachować ich drożność i właściwy stan techniczny;
 - 3) w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącymi urządzeniami, która spowoduje konieczność ich przebudowy, wymagane jest uzyskanie na tę czynność stosownej zgody wodnoprawnej;
 - 4) w przypadku stwierdzenia na terenie objętym inwestycją innych niezewidencjonowanych urządzeń melioracyjnych, należy zachować ich drożność i właściwy stan techniczny w celu zachowania ich funkcji.
- W przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń melioracji wodnych należy dokonać ich naprawy w sposób umożliwiający zachowanie dotychczasowych kierunków spływu.

- Teren inwestycyjny działki **295/1, obrębu Nieżyn**, gm. Siemyśl stanowi grunty pokryte powierzchniowymi wodami płynącymi rzeki Błotnicy. Na prowadzenie rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów przez wody powierzchniowe płynące wymagane jest uzyskanie stosownej zgody wodnoprawnej.
- Sposób odtworzenia nawierzchni ulicy, chodnika oraz zieleni w istniejących pasach drogowych należy uzgodnić z właściwym zarządcą lub właścicielem drogi.
- Należy zachować zgodne z przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami odległości projektowanych obiektów od innych obiektów budowlanych i terenów oraz od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegającej przez teren objęty decyzją i w jego bezpośrednim otoczeniu. Zaleca się uzgodnienie ww. odległości z właścicielami sieci. Dopuszcza się usunięcie kolizji na warunkach określonych przez właściciela sieci.

Uzasadnienie

W dniu 19.12.2022 r. do Urzędu Gminy Siemyśl wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. W myśl ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w tut. Urzędzie przeprowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ zapewnił stronom czynny udział na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Wnioskowany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego, postępowanie o wydanie niniejszej decyzji było prowadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.), jak dla terenu, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy), na podstawie opisu inwestycji przedstawionego w wyżej wymienionym wniosku, ustalono powyższe warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie objętym wnioskiem.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.) niniejsza decyzja została uzgodniona pozytywnie z następującymi organami:

- Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Koszalinie,
- Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
- Zarządcą Dróg Gminnych,
- Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu,
- Starostą Powiatu Kołobrzесьkiego,
- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni.

Uwagi organów uzgadniających uwzględnione zostały w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 5, art. 50 ust. 4 oraz art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) projekt

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został przygotowany przez uprawnionego urbanistę.

Pouczenie


Decyzja nie jest pozwoleniem na budowę ani zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Do budowy można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub po zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, do którego organ nie wniósł sprzeciwu. O pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę należy wystąpić do Starosty Kołobrzeskiego.

Organ pierwszej instancji stwierdzi wygaszenie niniejszej decyzji, w przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierający ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Siemysł w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z art. 127a §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 598 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).



Z up. Wójta

mgr Mirosław Gładki
Zastępca Wójta

Projekt decyzji sporządził Robert Rowski.

Uprawnienia na podst. art. 5 pkt 5, art. 50 ust. 4 oraz art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.).

Załączniki: Załączniki graficzne do decyzji od 1 do 7

Otrzymują:

1. Wnioskodawca za pośrednictwem pełnomocnika
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy – poprzez publiczne obwieszczenie

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni – ePUAP
2. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu – ePUAP
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie
Delegatura w Koszalinie – ePUAP
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu – ePUAP
5. Wójt Gminy Siemysł Wydział Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa - wew.


Sprawę prowadzi:

Magdalena Wójtowicz - inspektor ds. planowania przestrzennego

tel. 94 35 85 338

e-mail: m.wojtowicz@siemysl.pl

skrytka na ePUAP: /gminasiemysl/SkrytkaESP



ZALĄCZNIK NR 3 z 7

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak: ITR.III.6733.6.2022

Z dnia 28 lutego 2023 r.

OZNACZENIA:

Linie rozgraniczające teren inwestycji

ZALĄCZNIK NR 3 z 7

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak: ITR.III.6733.6.2022

Z dnia 28 lutego 2023 r.

OZNACZENIA:

Linie rozgraniczające teren inwestycji

ZALĄCZNIK NR 3 z 7

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak: ITR.III.6733.6.2022

Z dnia 28 lutego 2023 r.

OZNACZENIA:

Linie rozgraniczające teren inwestycji

ZALĄCZNIK NR 3 z 7

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak: ITR.III.6733.6.2022

Z dnia 28 lutego 2023 r.

OZNACZENIA:

Linie rozgraniczające teren inwestycji

ZALĄCZNIK NR 3 z 7

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak: ITR.III.6733.6.2022

Z dnia 28 lutego 2023 r.

OZNACZENIA:

Linie rozgraniczające teren inwestycji

ZALĄCZNIK NR 3 z 7

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak: ITR.III.6733.6.2022

Z dnia 28 lutego 2023 r.

OZNACZENIA:

Linie rozgraniczające teren inwestycji

**WÓJT GMINY SIEMYSŁ
UL. KOŁOBRZESKA 14
78-123 SIEMYSŁ**

Z up. Wójta

**Mirosław Gładki
Zastępca Wójta**

**WÓJT GMINY SIEMYSŁ
UL. KOŁOBRZESKA 14
78-123 SIEMYSŁ**


Z up. Wójta

**Mirosław Gładki
Zastępca Wójta**

**WÓJT GMINY SIEMYSŁ
UL. KOŁOBRZESKA 14
78-123 SIEMYSŁ**

Z up. Wójta

**Mirosław Gładki
Zastępca Wójta**

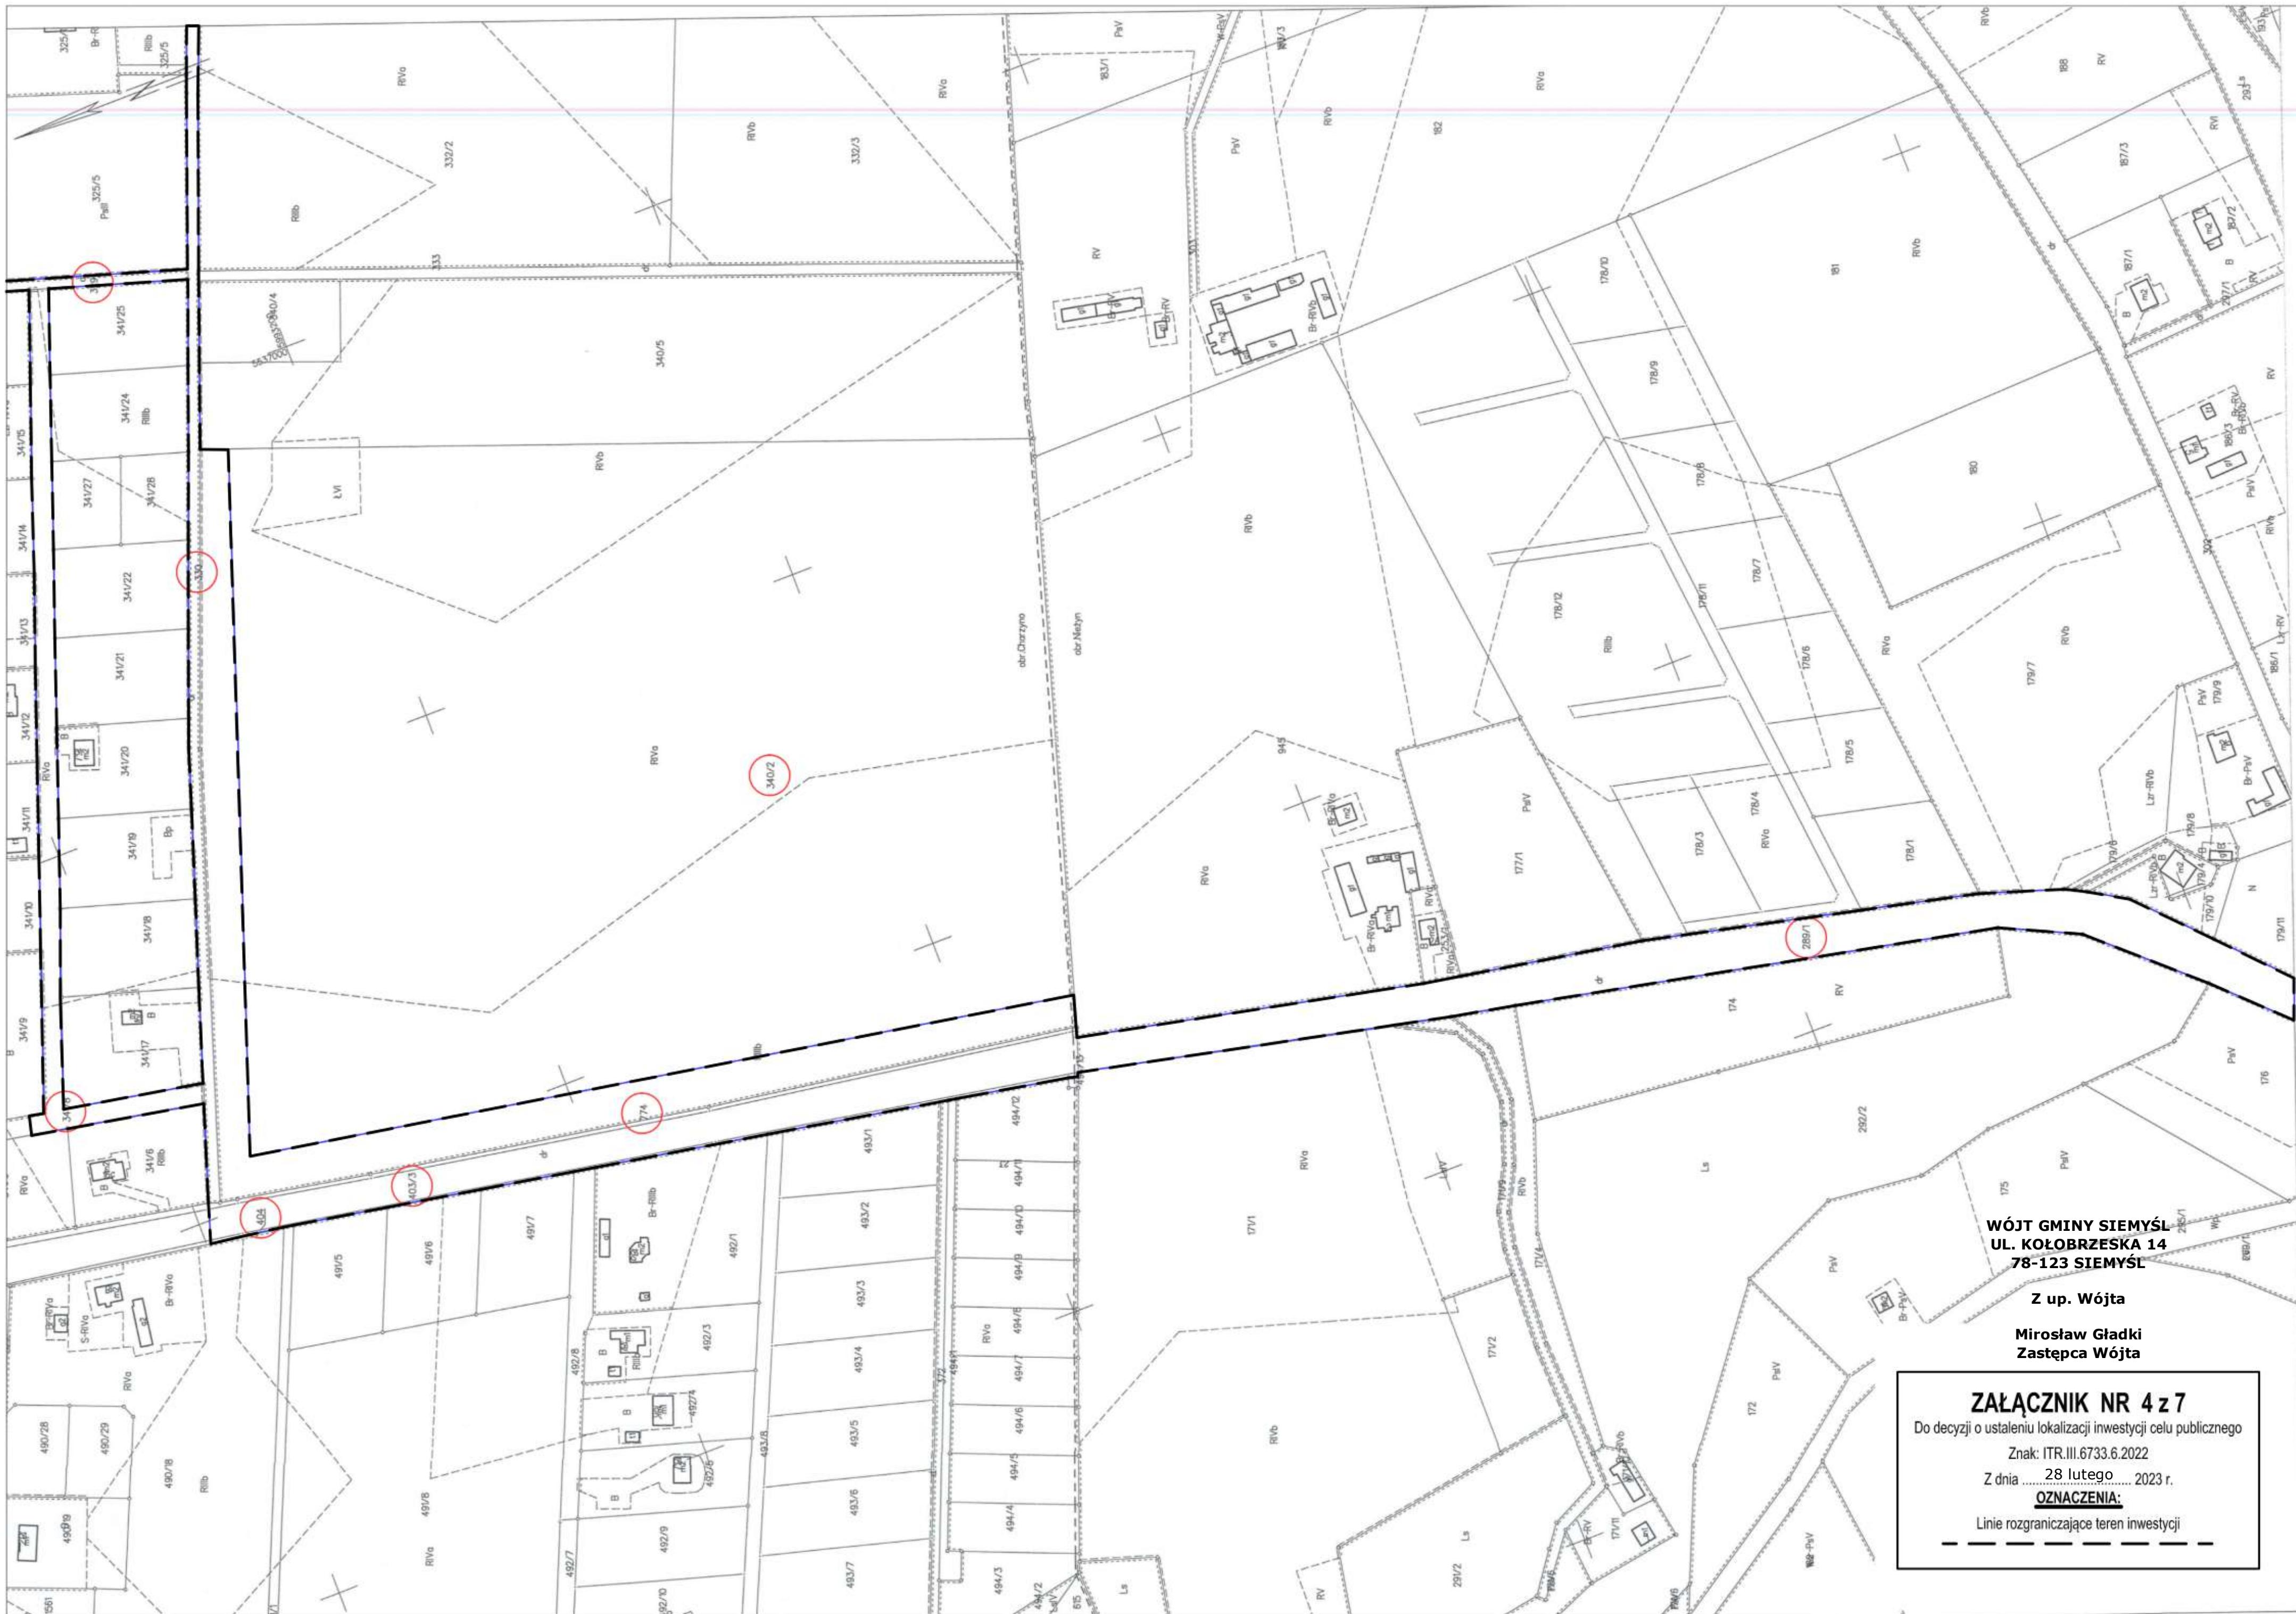

WÓJT GMINY SIEMYSŁ
UL. KOŁOBRZESKA 14
78-123 SIEMYSŁ

Z up. Wójta

Mirosław Gładki
Zastępca Wójta

ZAŁĄCZNIK NR 4 z 7


Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Znak: ITR.III.6733.6.2022

Z dnia 28 lutego 2023 r.

OZNACZENIA:

Linie rozgraniczające teren inwestycji



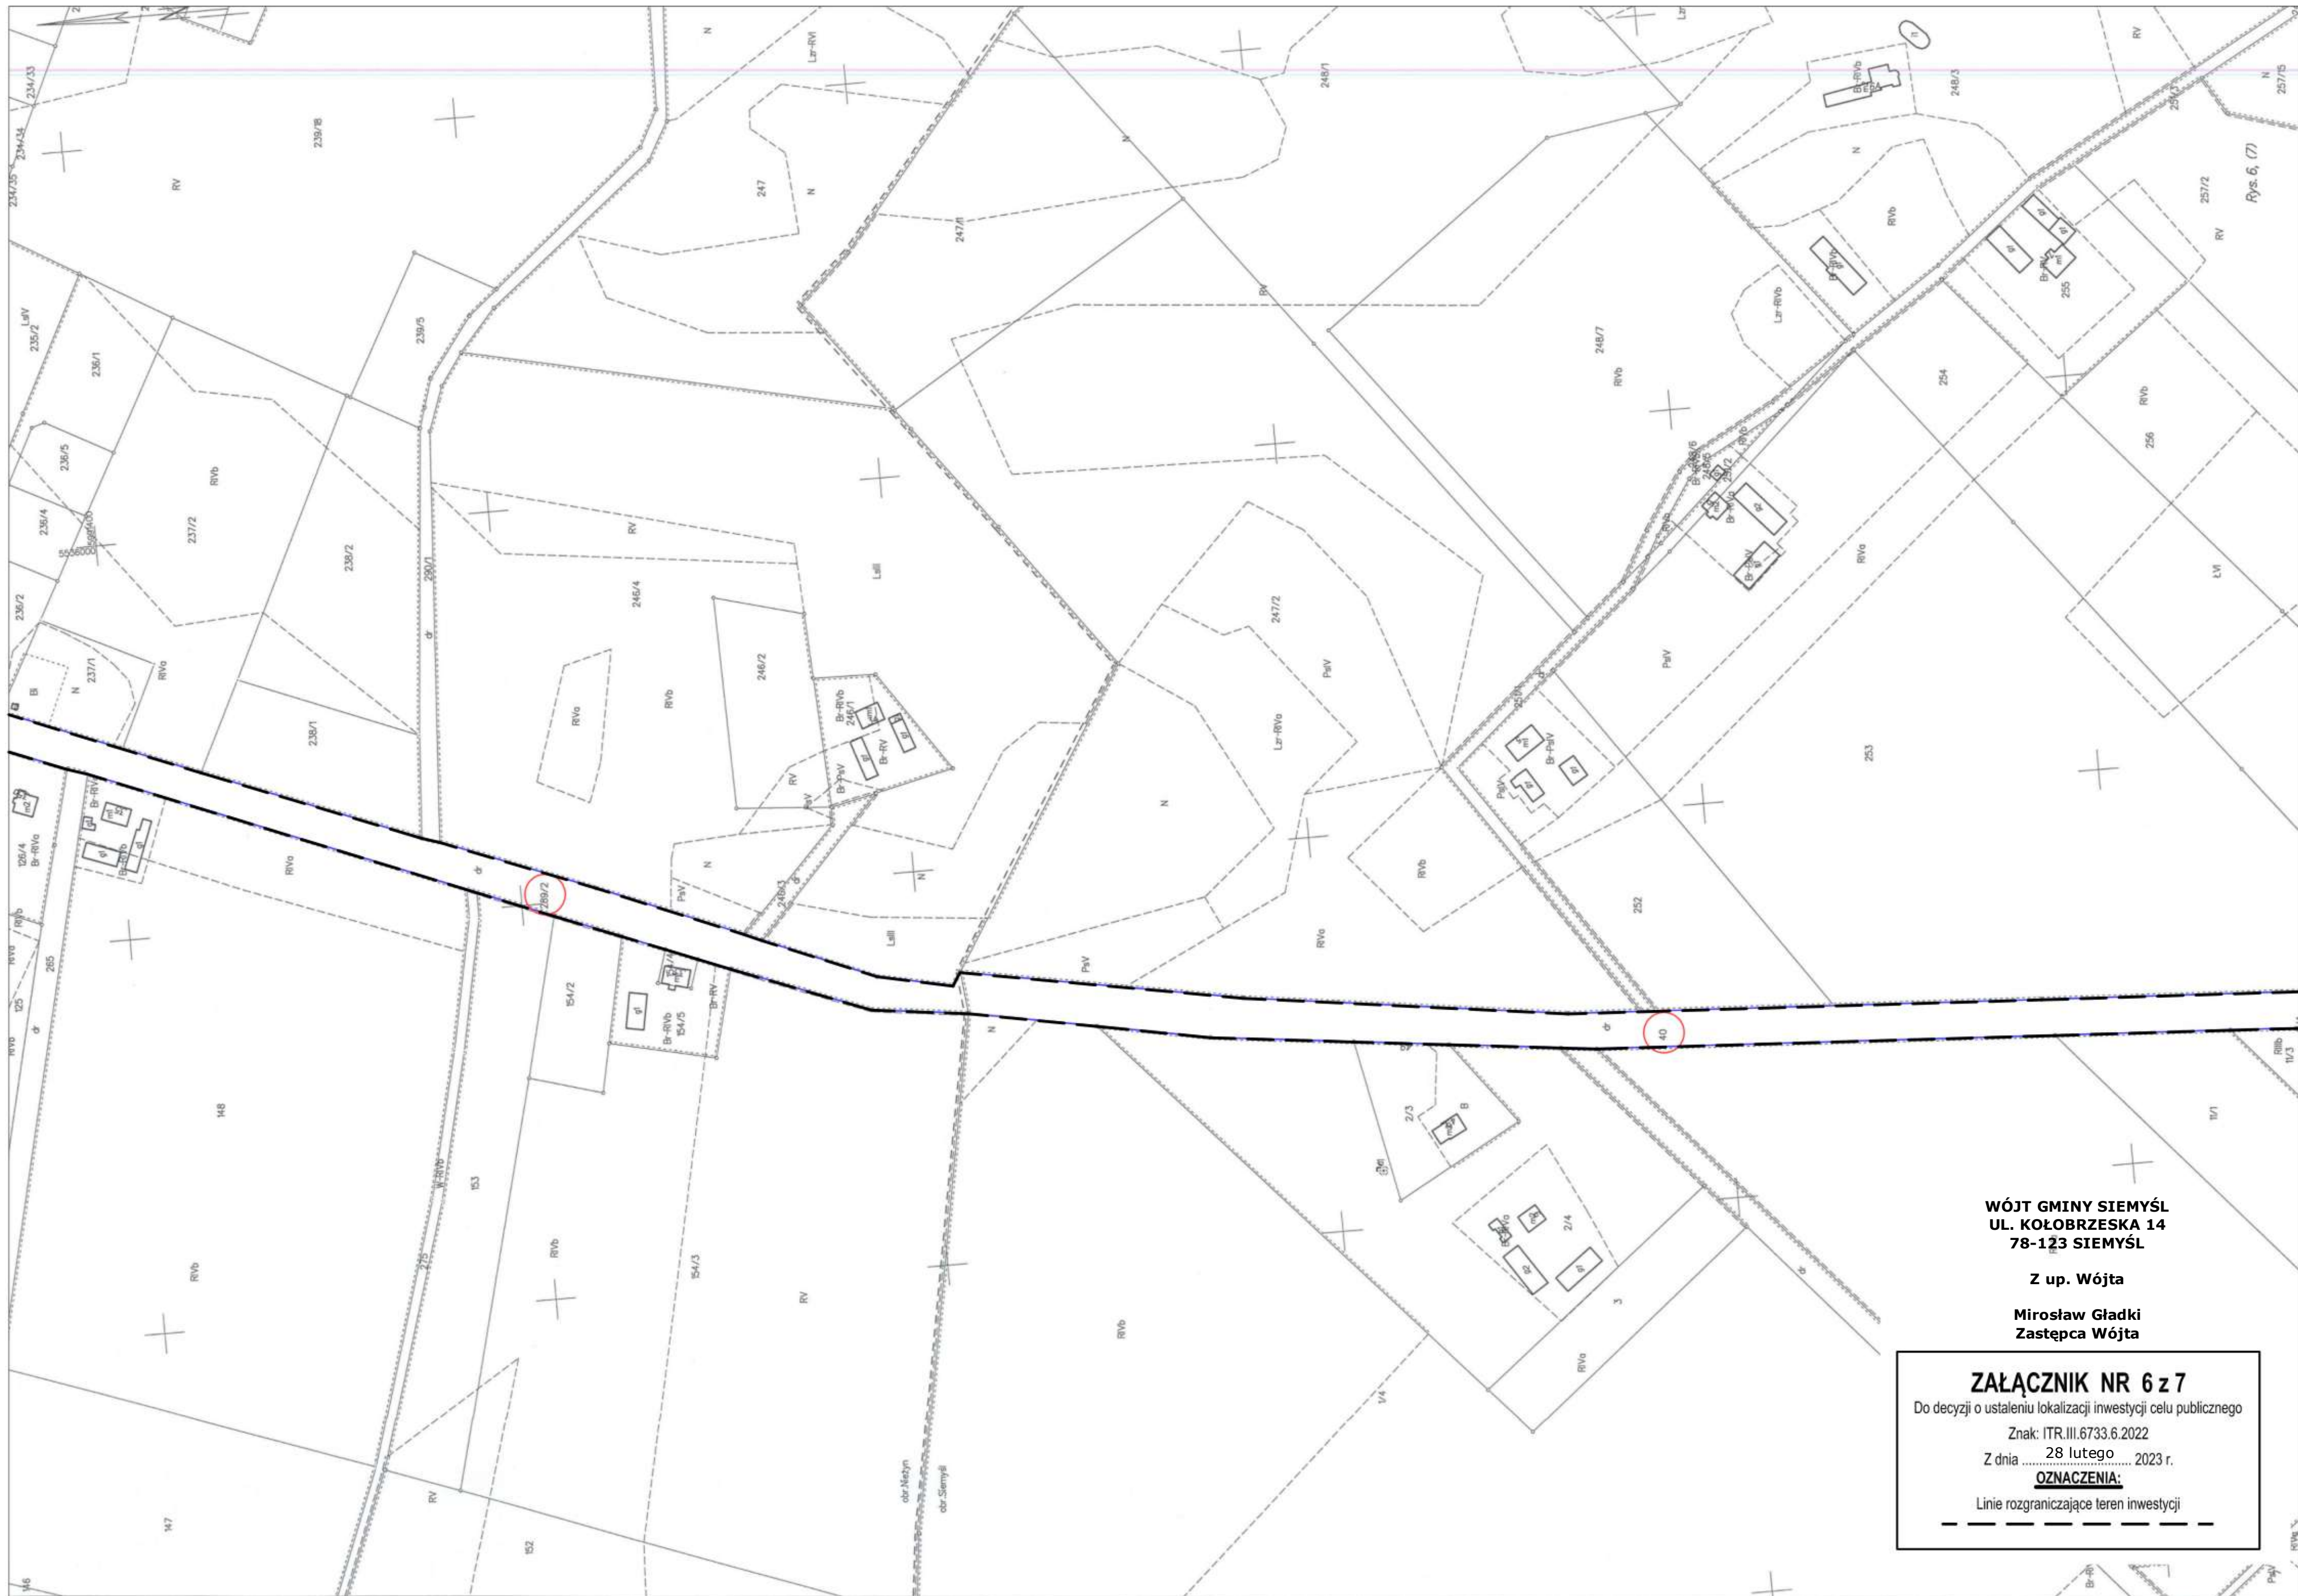

WÓJT GMINY SIEMYSŁ
UL. KOŁOBRZESKA 14
78-123 SIEMYSŁ

Z up. Wójta

Mirosław Gładki
Zastępca Wójta

ZAŁĄCZNIK NR 6 z 7

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak: ITR.III.6733.6.2022

Z dnia 28 lutego 2023 r.

OZNACZENIA:

Linie rozgraniczające teren inwestycji



Z up. Wójta

Mirosław Gładki
Zastępca Wójta

ZAŁĄCZNIK NR 7 z 7

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak: ITR.III.6733.6.2022

Z dnia 28 lutego 2023 r.

OZNACZENIA:

Linie rozgraniczające teren inwestycji

WÓJT GMINY SIEMYŚL
ul. Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl

Numer sprawy: ITRIII.6733.2.2023

Decyzja nr 004/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku, który złożyła:

Pani Agnieszka Przezwicka-Litwin, ul. Morska 4b/8, 75-218 Koszalin,
działająca w imieniu inwestora:
G.E.N. Operator Sp. z o.o.,
ul. Stanisława Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego

na działkach oznaczonych nr ewid. 39/4, 40, 392/17 i 258 położonych w obrębie geodezyjnym Siemyśl, gmina Siemyśl, **dla inwestycji polegającej na:**
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur polietylenowych PEHD 100 DN63 mm o długości ok. 140 m.

1. Rodzaj inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej.

1.1. Charakterystyka inwestycji:

- a) przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur polietylenowych PEHD 100 DN63 mm o długości ok. 140 m – inwestycja będzie realizowana na działkach oznaczonych nr ewid. 39/4, 40, 392/17 i 258 położonych w obrębie geodezyjnym Siemyśl, gmina Siemyśl;
 - b) projektowana sieć gazowa układana będzie metodą bezwykopową lub tradycyjną – wykopu otwartego – rodzaj i dobór zastosowanej metody posadowienia sieci gazowej będzie uzależniony od specyfiki prowadzonych robót oraz od warunków terenowych i technicznych;
 - c) układanie sieci gazowej w pasach drogowych dróg publicznych nastąpi zgodnie z warunkami określonymi przez właściwego zarządcę drogi w stosownej decyzji administracyjnej;
 - d) włączenie do istniejącej sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia.
- 2. W oparciu o analizę zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, przeprowadzoną na podstawie**

art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalam następujące warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:

2.1. warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

nie dotyczy;

2.2. ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- a) inwestycja nie jest wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), w tym dla planowanej inwestycji stwierdza się również brak potencjalnego znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000,
- b) inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna być prowadzona z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
- c) planowana inwestycja nie może pogarszać jakości powietrza i powinna pozwalać na utrzymanie w nim poziomów i substancji poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, które zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),
- d) planowana inwestycja nie może pogarszać jakości wód i powinna pozwalać na utrzymanie jej powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.),
- e) planowana inwestycja nie może pogarszać standardów jakości gleby określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165 poz. 1359),
- f) uciążliwości związane z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji w tym hałas i wibracje, powinny ograniczać się do granic nieruchomości objętej decyzją,
- g) w razie odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć miejsce odkrycia, a także zgłosić napotkane obiekty archeologiczne do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe do Wójta Gminy Siemysł,
- h) ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania zezwolenia – w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.);

2.3. obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- a) sposób zaopatrzenia w wodę: nie dotyczy,
- b) sposób zaopatrzenia w energię elektryczną: nie dotyczy,
- c) sposób zaopatrzenia w energię ciepłą: nie dotyczy,
- d) sposób odprowadzania ścieków: nie dotyczy,
- e) sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych: nie dotyczy,

- f) sposób gospodarowania odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi,
- g) dostęp do drogi publicznej: nie dotyczy,
- h) wymagana ilość miejsc postojowych: nie dotyczy;

2.4. wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

- a) projektowane obiekty budowlane powinny spełniać wymogi określone w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),
- b) Inwestor przy wykonywaniu swego prawa powinien powstrzymać się co do działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich;

2.5. ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

teren objęty wnioskiem nie jest położony w granicach terenu i obszaru górniczego.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji oznacza się na kopii mapy zasadniczej stanowiącej integralną część decyzji.

4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

5. Ochrona według przepisów odrębnych:

5.1. ochrona obiektów budowlanych na obszarach powodziowych:

nie dotyczy.

6. Inne warunki:

- Jeżeli w obrębie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracyjne, lokalizację planowanej inwestycji należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- W przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń melioracji wodnych należy dokonać ich naprawy w sposób umożliwiający zachowanie dotychczasowych kierunków spływu.
- Sposób odtworzenia nawierzchni ulicy, chodnika oraz zieleni w istniejących pasach drogowych należy uzgodnić z właściwym zarządcą lub właścicielem drogi.
- Należy zachować zgodne z przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami odległości projektowanych obiektów od innych obiektów budowlanych i terenów oraz od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegającej przez teren objęty decyzją i w jego bezpośrednim otoczeniu. Zaleca się uzgodnienie ww. odległości z właścicielami sieci. Dopuszcza się usunięcie kolizji na warunkach określonych przez właściciela sieci.

Uzasadnienie

W dniu 25.04.2023 r. do Urzędu Gminy Siemyśl wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. W myśl ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w tut. Urzędzie przeprowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ zapewnił stronom czynny udział na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Wnioskowany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego, postępowanie o wydanie niniejszej decyzji było prowadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, jak dla terenu, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy), na podstawie opisu inwestycji przedstawionego w wyżej wymienionym wniosku, ustalono powyższe warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie objętym wnioskiem.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja została uzgodniona pozytywnie z następującymi organami:

- Zarządcą Dróg Gminnych,
- Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu,
- Starostą Powiatu Kołobrzieskiego,
- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni.

Organy uzgadniające nie wniosły uwag do przedłożonego projektu.

Zgodnie z art. 5, art. 50 ust. 4 oraz art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został przygotowany przez uprawnionego urbanistę.

Pouczenie


Decyzja nie jest pozwoleniem na budowę ani zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Do budowy można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub po zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, do którego organ nie wniósł sprzeciwu. O pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę należy wystąpić do Starosty Kołobrzieskiego.

Organ pierwszej instancji stwierdzi wygaszenie niniejszej decyzji, w przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierający ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Siemysł w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z art. 127a §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 598 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).



Z up. Wójta

Mirosław Gładki
Zastępca Wójta

Projekt decyzji sporządził Robert Rowski.

Uprawnienia na podst. art. 5 pkt 5, art. 50 ust. 4 oraz art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.).

Załączniki: Załączniki graficzne do decyzji nr 1

Otrzymują:

1. Wnioskodawca za pośrednictwem pełnomocnika
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy

Do wiadomości:

- 1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni – ePUAP
- 2) Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu – ePUAP
- 3) Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

Sprawę prowadzi:

Magdalena Wójtowicz - inspektor ds. planowania przestrzennego

tel. 94 35 85 338

e-mail: m.wojtowicz@siemysl.pl

skrytka na ePUAP: /gminasiemysl/SkrytkaESP

STAROSTA KOŁOBRZESKI

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

P.3208. 2000. 1578

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)

6642

Wzrost: 1,70m

2023-04-14

Data poświadczania

Z up. STAROSTY

Zbigniew Wołoszek
INSPEKTOR
osoby reprezentującej organ

MAPA EWIDENCYJNA
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 5 (15°), układ wys.: PL-EVRF 2007-NH


Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: kołobrzeski

Jednostka ewidencyjna: 320806_2, Siemysł

Obwód: 0058, Siemysł

Działka: 39/4, 40, 258, 392/17

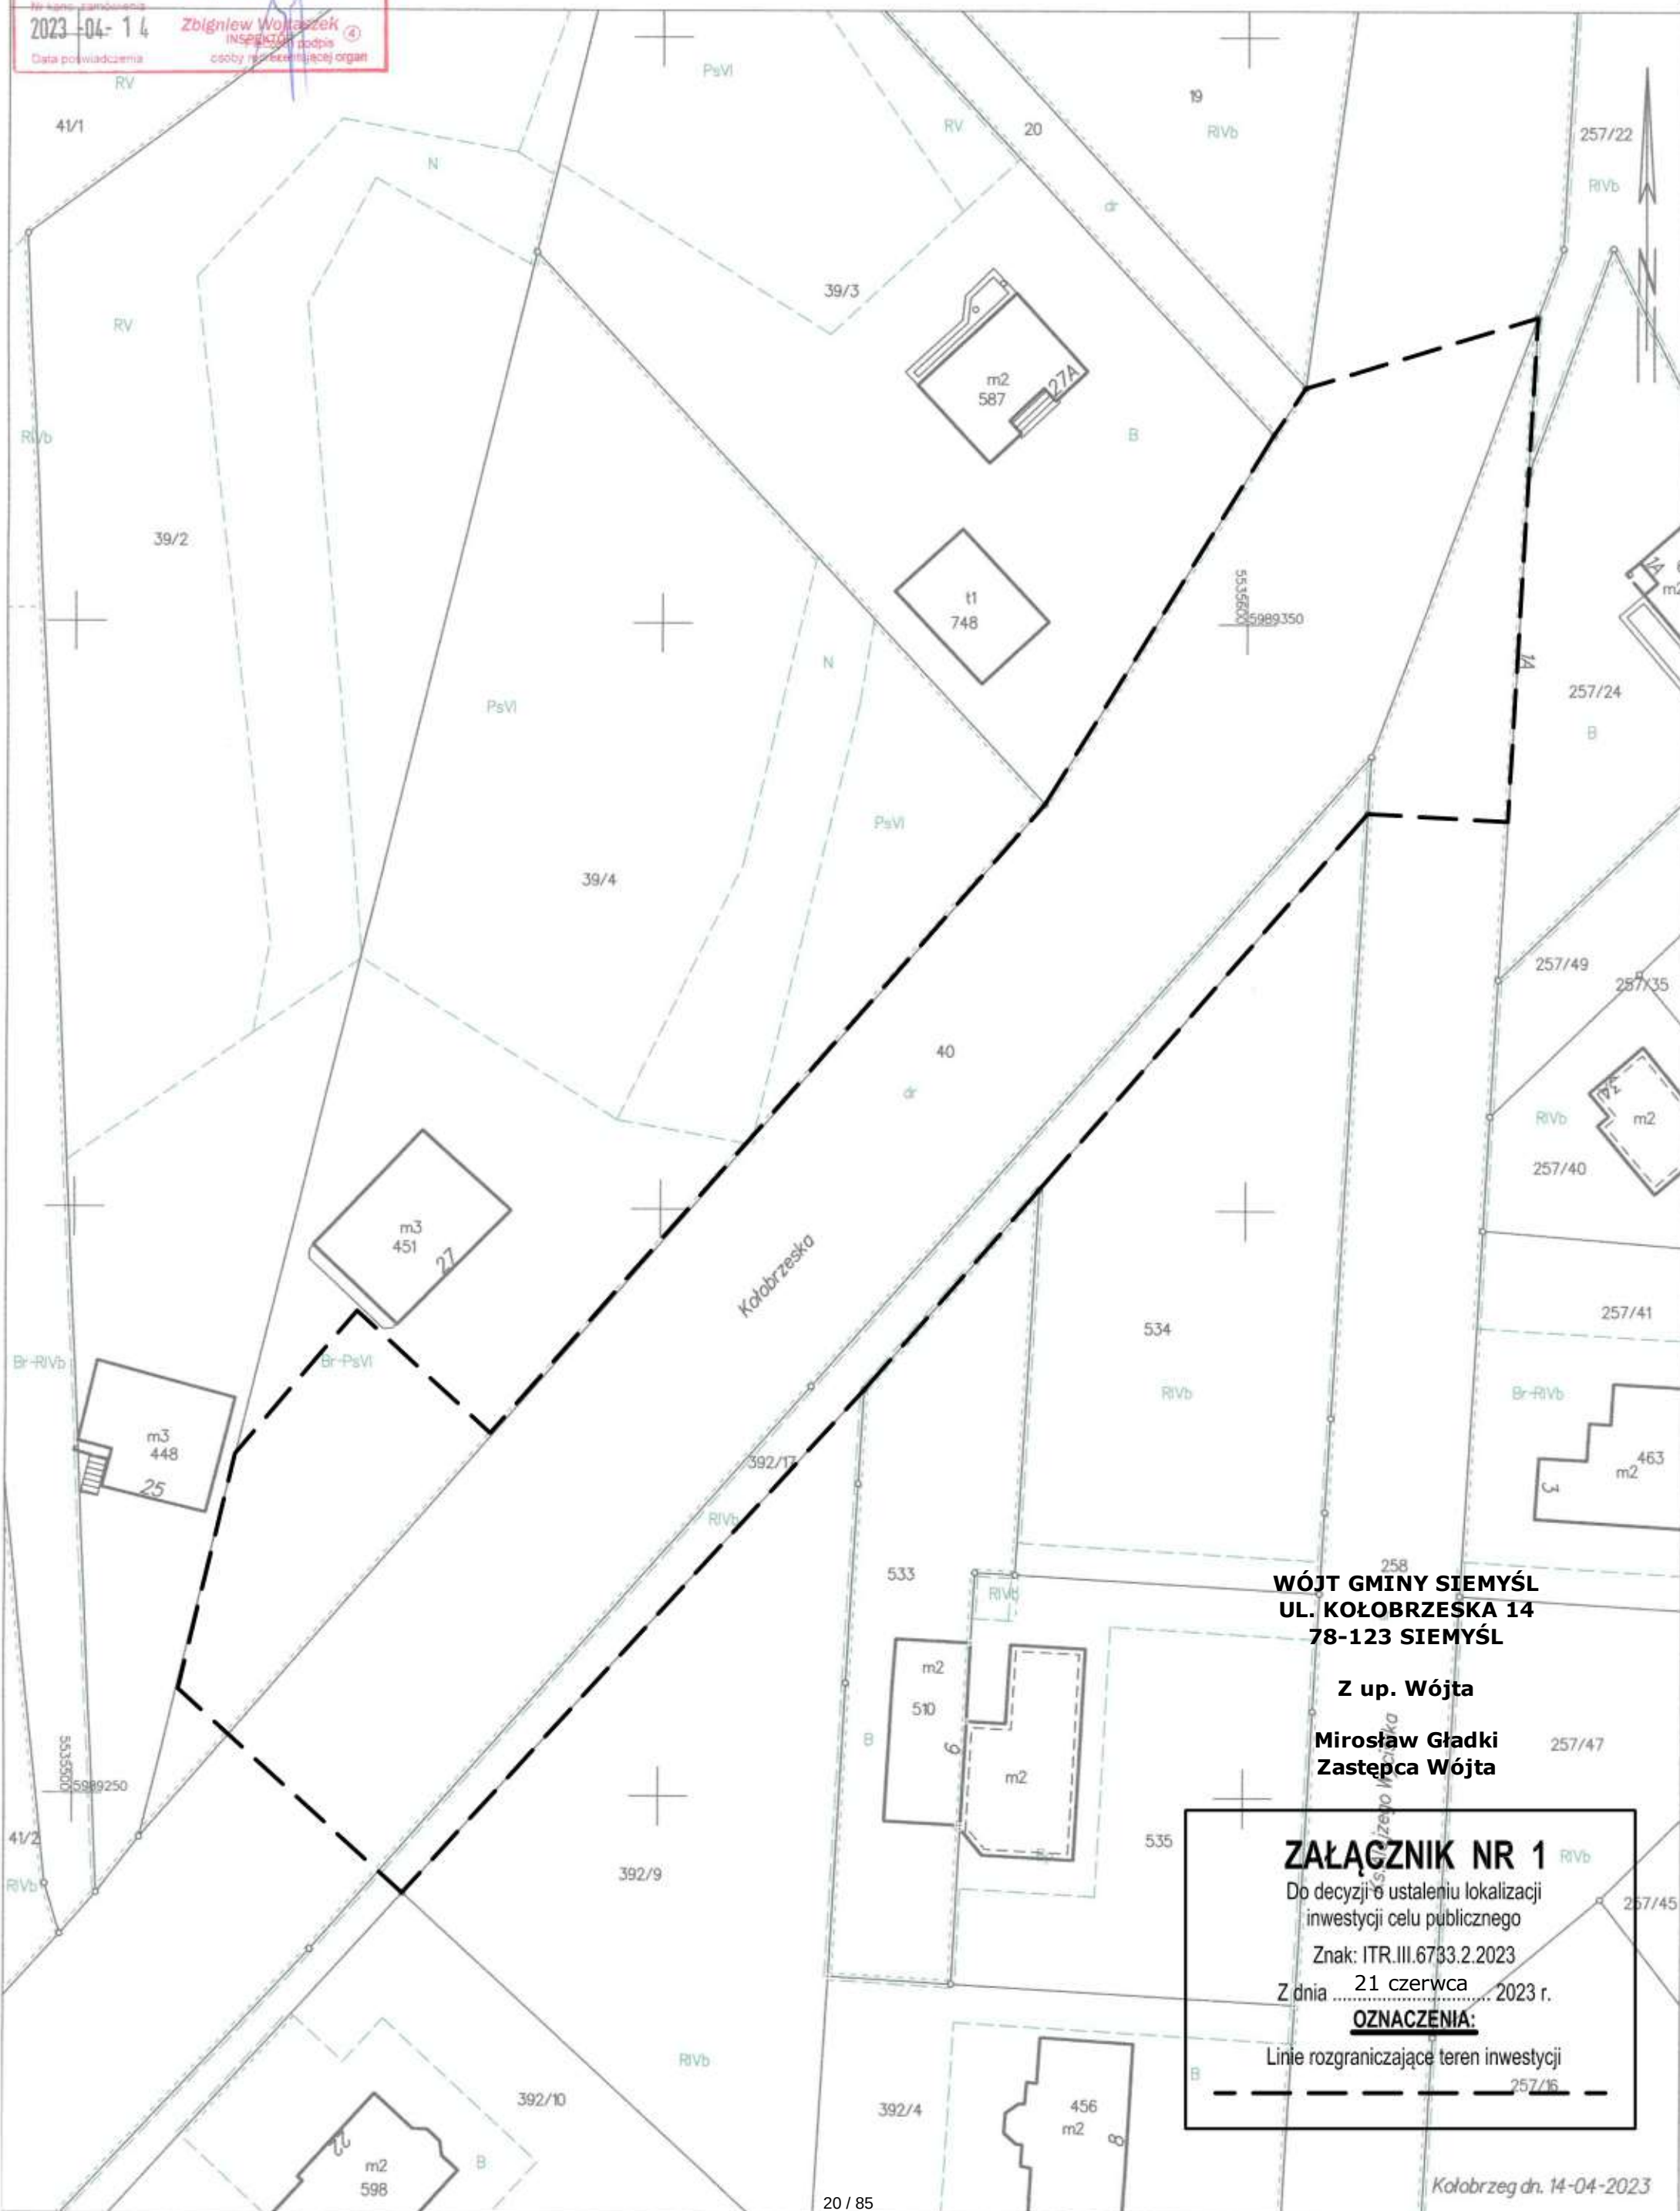

WÓJT GMINY SIEMYSŁ
UL. KOŁOBRZESKA 14
78-123 SIEMYSŁ

Z up. Wójta

Mirosław Gładki
Zastępca Wójta

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Znak: ITR.III.6733.2.2023

Z dnia 21 czerwca 2023 r.

OZNACZENIA:

Linie rozgraniczające teren inwestycji



Gryfice, dnia 20 czerwca 2023r.
Numer RKW – 2023 -3259

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Gryficach
SZ.ZUZ.1.4210.39.2023.EI

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), art. 389 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 b), art. 400 ust. 6, art. 403, ust. 1 i ust. 2 pkt 12, art. 407 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2023r., przekazanego pismem z dnia 28.03.2023r., znak:SZ.1.1.0155.5.2023.EK przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Gryficach i zarejestrowanego w Zarządzie Zlewni w Gryficach dnia 30.03.2023r., złożonego przez Panią Agnieszkę Przewicką-Litwin będącą pełnomocnikiem inwestora, którym jest G.EN. OPERATOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Błotnica, działka nr 295/1, obręb Nieżyn, gmina Siemyśl, powiat kołobrzeski gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa,

o r z e k a m

I. Udzielić na rzecz G.EN.OPERATOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Błotnica gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa o średnicy PEHD dn 160mm w rurze osłonowej PEHD dn 250 na działce nr 295/1 obręb Nieżyn, gmina Siemyśl, przy zachowaniu następujących warunków:

1. lokalizacja przejścia pod rzeką Błotnica: działka nr 295/1_(wp), obręb ewidencyjny Nieżyn, gmina Siemyśl, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie.

1.1 współrzędne geodezyjne (w układzie PL-ETRF 2000) przedmiotowego przekroczenia cieku:

Punkty charakterystyczne miejsca przekroczenia cieku	Nazwa obrębu	Numer działki	X:	Y:
miejsce przejścia gazociągu na prawej stronie cieku	Nieżyn	295/1	5992294,9	5536248,2
miejsce przejścia gazociągu na lewej stronie cieku	Nieżyn	295/1	5992283,9	5536238,3

2. charakterystyka planowanego przejścia:

- budowa gazociągu średniego ciśnienia (ciśnienie nominalne do 0,5 MPa),
- głębokość wykonania minimum 1,5 m pod dnem rzeki,
- długość przejścia w działce cieku: ok. 14,9 m,
- całkowita długość przewiertu (rury przepustowej) ok. 105,0 m,

- rzędna projektowanego przejścia – góry rury osłonowej: 8,68 m n.p.m., (PL-EVRF2007-NH czyli AMSTERDAM)
 - średnica układanej rury osłonowej: De250 mm,
3. charakterystyka cieku w miejscu jego przekroczenia:
- rzeka Błotnica,
 - szerokość koryta cieku w miejscu przejścia ok. 8,58m,
 - rzędna dna cieku: 10,45-10,50 m n.p.m.

4. roboty związane z realizacją wnioskowanego przedsięwzięcia w działce nr 295/1_(wp), należy wykonać bez naruszania koryta rzeki w technologii bezrozkopowej, metodą przewiertu sterowanego.

II. Zobowiązać Inwestora do:

1. wykonania robót w obrębie rzeki Błotnica z zachowaniem wymogów prawa budowlanego, przy zachowaniu warunków uzgodnień, ponieważ niniejsza decyzja nie zwalnia inwestora z obowiązku realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
2. uzgodnienia terminu rozpoczęcia i zakończenia robót w obrębie cieku z jego zarządcą,
3. prowadzenia prac w sposób, który nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowego i wodnego, szczególnie substancjami ropopochodnymi,
4. utrzymania gazociągu w pełnej sprawności technicznej, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia awarii.

III. Uczynić Inwestora odpowiedzialnym za ewentualne szkody spowodowane realizacją przedsięwzięcia na warunkach niezgodnych z określonymi w niniejszej decyzji.

IV. Decyzja niniejsza została wydana na podstawie danych zawartych w opracowaniu: Operat wodnoprawny „Na prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa, o średnicy PEHD dn 160mm w rurze osłonowej PEHD dn250 pod dnem cieku Błotnica zlokalizowanego na działce nr295/1 obręb Nieżyn, gm. Siemyśl”, opracowany w marcu 2023r. przez mgr inż. Aurelię Bładyn.

V. Uczynić autora operatu wodnoprawnego odpowiedzialnym za treść, wszelkie dane techniczne i obliczenia zawarte w tej dokumentacji wodnoprawnej.

VI. „Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń” - art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

VII. Wymóg ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 107 § 2 Kpa oraz art. 400, ust. 6 ustawy Prawo wodne.

VIII. „Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie **3 lat** od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne” - art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

IX. „Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie **60 dni** od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.” - art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja została wydana na wniosek przekazany pismem z dnia 28.03.2023r., znak:SZ.1.1.0155.5.2023.EK przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Gryficach, zarejestrowany w Zarządzie Zlewni w Gryficach dnia 30.03.2023r., złożonego przez Panią Agnieszkę Przezwicką-Litwin będącą pełnomocnikiem inwestora, którym jest G.EN. OPERATOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Błotnica, działka nr 295/1, obręb Nieżyn, gmina Siemyśl, powiat kołobrzeski gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono:

- Operat wodnoprawny: „Na prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa, o średnicy PEHD dn 160mm w rurze osłonowej PEHD dn250 pod dnem cieku Błotnica zlokalizowanego na działce nr295/1 obręb Nieżyn, gm. Siemyśl”, opracowany w marcu 2023r. przez mgr inż. Aurelię Bładyn wraz z opisem przedsięwzięcia sporządzonym w języku nietechnicznym,

- decyzja nr 002/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Siemyśl w dniu 28 lutego 2023r. dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur polietylenowych PEHD 100 DN160 mm o długości ok. 8500m,
- pełnomocnictwo udzielone Pani Agnieszce Przezwickiej - Litwin do reprezentowania inwestora,
- wypisy z rejestru gruntów,
- potwierdzenie wniesienia stosownej opłaty za złożone pełnomocnictwo oraz za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.) przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe. Na planowane przejście gazociągiem pod rzeką Błotnica wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 389 pkt 9 ww. ustawy.

Według przedłożonej dokumentacji:

1. Zaplanowano budowę gazociągu średniego ciśnienia i zakres prac obejmuje przejście przez rzekę Błotnica. Przejście rurociągiem gazowym pod dnem rzeki Błotnica, działka nr 295/1 obręb Nieżyn, gmina Siemyśl, w rurze osłonowej De250 mm o długości całkowitej 105,00 m. Rurociąg zostanie ułożony min. 1,50 m pod istniejącym dnem cieku na 8,68 m n.p.m. (wierzch góry rury osłonowej) metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego.
2. Wykonanie gazociągu w rurze osłonowej pod dnem cieku, pozostaje bez wpływu na przepływ wody oraz ewentualną konserwację cieku z uwagi na głębokość ułożenia tj. minimum 1,50 m poniżej istniejącego dna, a także bezinwazyjne prowadzenie prac w obrębie działki wody,
3. Przedmiotowe przejście zlokalizowane jest poza formami ochrony przyrody utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody.
4. Miejsce prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące gazociągu znajduje się na obszarze Dorzecza Odry w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przyszorza Zachodniego na obszarach:
 - jednolitej części wód powierzchniowych „Błotnica” (kod: RW600015432169). Jest to naturalna część wód, charakteryzująca się umiarkowanym stanem ekologicznym i stanem chemicznym poniżej dobrego. Stan ogólny wód określony jest jako zły. Ustalane cele środowiskowe to: dobry stan ekologiczny i stan chemiczny dla złagodzonych wskaźników benzoapirenu poniżej dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.
 - jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW60009 – charakteryzująca się dobrym stanem chemicznym i słabym stanem ilościowym.

Decyzję niniejszą wydano zgodnie z obowiązującym prawem, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie danych zawartych w opracowaniu: Operat wodnoprawny „Na prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa, o średnicy PEHD dn 160mm w rurze osłonowej PEHD dn250 pod dnem cieku Błotnica zlokalizowanego na działce nr295/1 obręb Nieżyn, gm. Siemyśl”, opracowany w marcu 2023r. przez mgr inż. Aurelię Bładyn oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji, które zostały zweryfikowane pod kątem kompletności oraz zgodności z ustaleniami wynikającymi z art. 409 ust. 1 pkt 6 oraz 396 ust. 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

Organ prowadzący postępowanie zapewnił Stronom możliwość czynnego udziału w postępowaniu, wysyłając do nich zawiadomienie o wszczęciu postępowania – pismem z dnia 29.05.2023r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.39.1.2023.El. Zgodnie z art. 400 ust.7 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości. Strony postępowania nie wniosły uwag do sprawy.

Udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, programu ochrony wód morskich, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, oraz wymagań ochrony zdrowia ludzi środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych, zgodnie z art. 396, ust. 1, pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i § 2, art.129 § 1 i § 2 - Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia na podstawie złożonego oświadczenia. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne - nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja stała się ostateczna

dnia 12.07.2023r.
Idzikowska



Wojciech Leszczyński
DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Gryficach

Otrzymują:

1. Pani Agnieszka Przewicka - Litwin (pełnomocnik)
2. Skarb Państwa – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
3. PGW WP Nadzór Wodny Gryfice

Do wiadomości:

1. G.EN. OPERATOR SP. z o.o.
ul. Stanisława Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
2. Urząd Gminy w Siemysłu
ul. Kołobrzeka 14, 78-123 Siemysł
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (System Informacyjny Gospodarowania Wodami) – *decyzja ostateczna*
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Wydział RFF) - *decyzja ostateczna*
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
5. dział ZUZ – a/a

Sporządziła: kierownik działu ZUZ Edyta Idzikowska

Opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 250,00 zł, wniesiono zgodnie z art.398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.), na konto bankowe numer 34 1130 1017 0020 1510 6720 0023.

Kołobrzeg, dnia 17-02-2023 r.

SU.439.20.2023.II

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2022r. poz. 1693 z późn.zm./, art. 104 i 127a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2022 r. poz. 2000/oraz uchwały Nr 139/2012 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku G.EN. Operator Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne w imieniu której występuje Agnieszka Przezwicka-Litwin w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100RC DN 160mm w pasie dróg powiatowych nr 3309Z, 3307Z i 3317Z na terenie gminy Siemysł

postanawiam:

1/zezwoić na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 3307Z Głęb-Góscino dz. nr 264 obręb Nieżyn, drogi nr 3309Z Rościęcino-Rzesznikowo dz. nr 40 obręb Siemysł, dz. nr 289/1, 289/2 obręb Nieżyn, dz. nr 403/3, 774 obręb Charzyno, drogi nr 3317 Niemierze-Ząbrowo dz. nr 167, 971, 925, 926 obręb Charzyno, projektowanej sieci gazu PE 100Rc DN 160mm,
2/sieć gazową w pasie drogi powiatowej nr 3307Z, 3309Z i 3317Z w Siemysłu, Nieżynie i Charzynie należy zlokalizować zgodnie z mapami sytuacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszej decyzji,
3/przebieg gazociągu pod drogą powiatową należy wykonać przewiertem, bez uszkodzenia konstrukcji drogi; w przypadku uszkodzenia infrastruktury drogowej inwestor dokona jej naprawy, wg technologii uzgodnionej z zarządcą drogi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza się, że inwestorowi przysługuje prawo dysponowania nieruchomością drogową ZDP (działka nr 40 obręb Siemysł, dz. nr 289/1, 289/2, 264 obręb Nieżyn, dz. nr 403/3, 774 obręb Charzyno, drogi nr 3317 Niemierze-Ząbrowo dz. nr 167, 971, 925, 926 obręb Charzyno) na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane.

Inwestor przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu,
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Otrzymują:


1.InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór

Agnieszka Przezwicka - Litwin


ul. Morska 4B, 75-218 Koszalin

2.aa.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
w Kołobrzegu
Czesław Malinowski
starszy inspektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

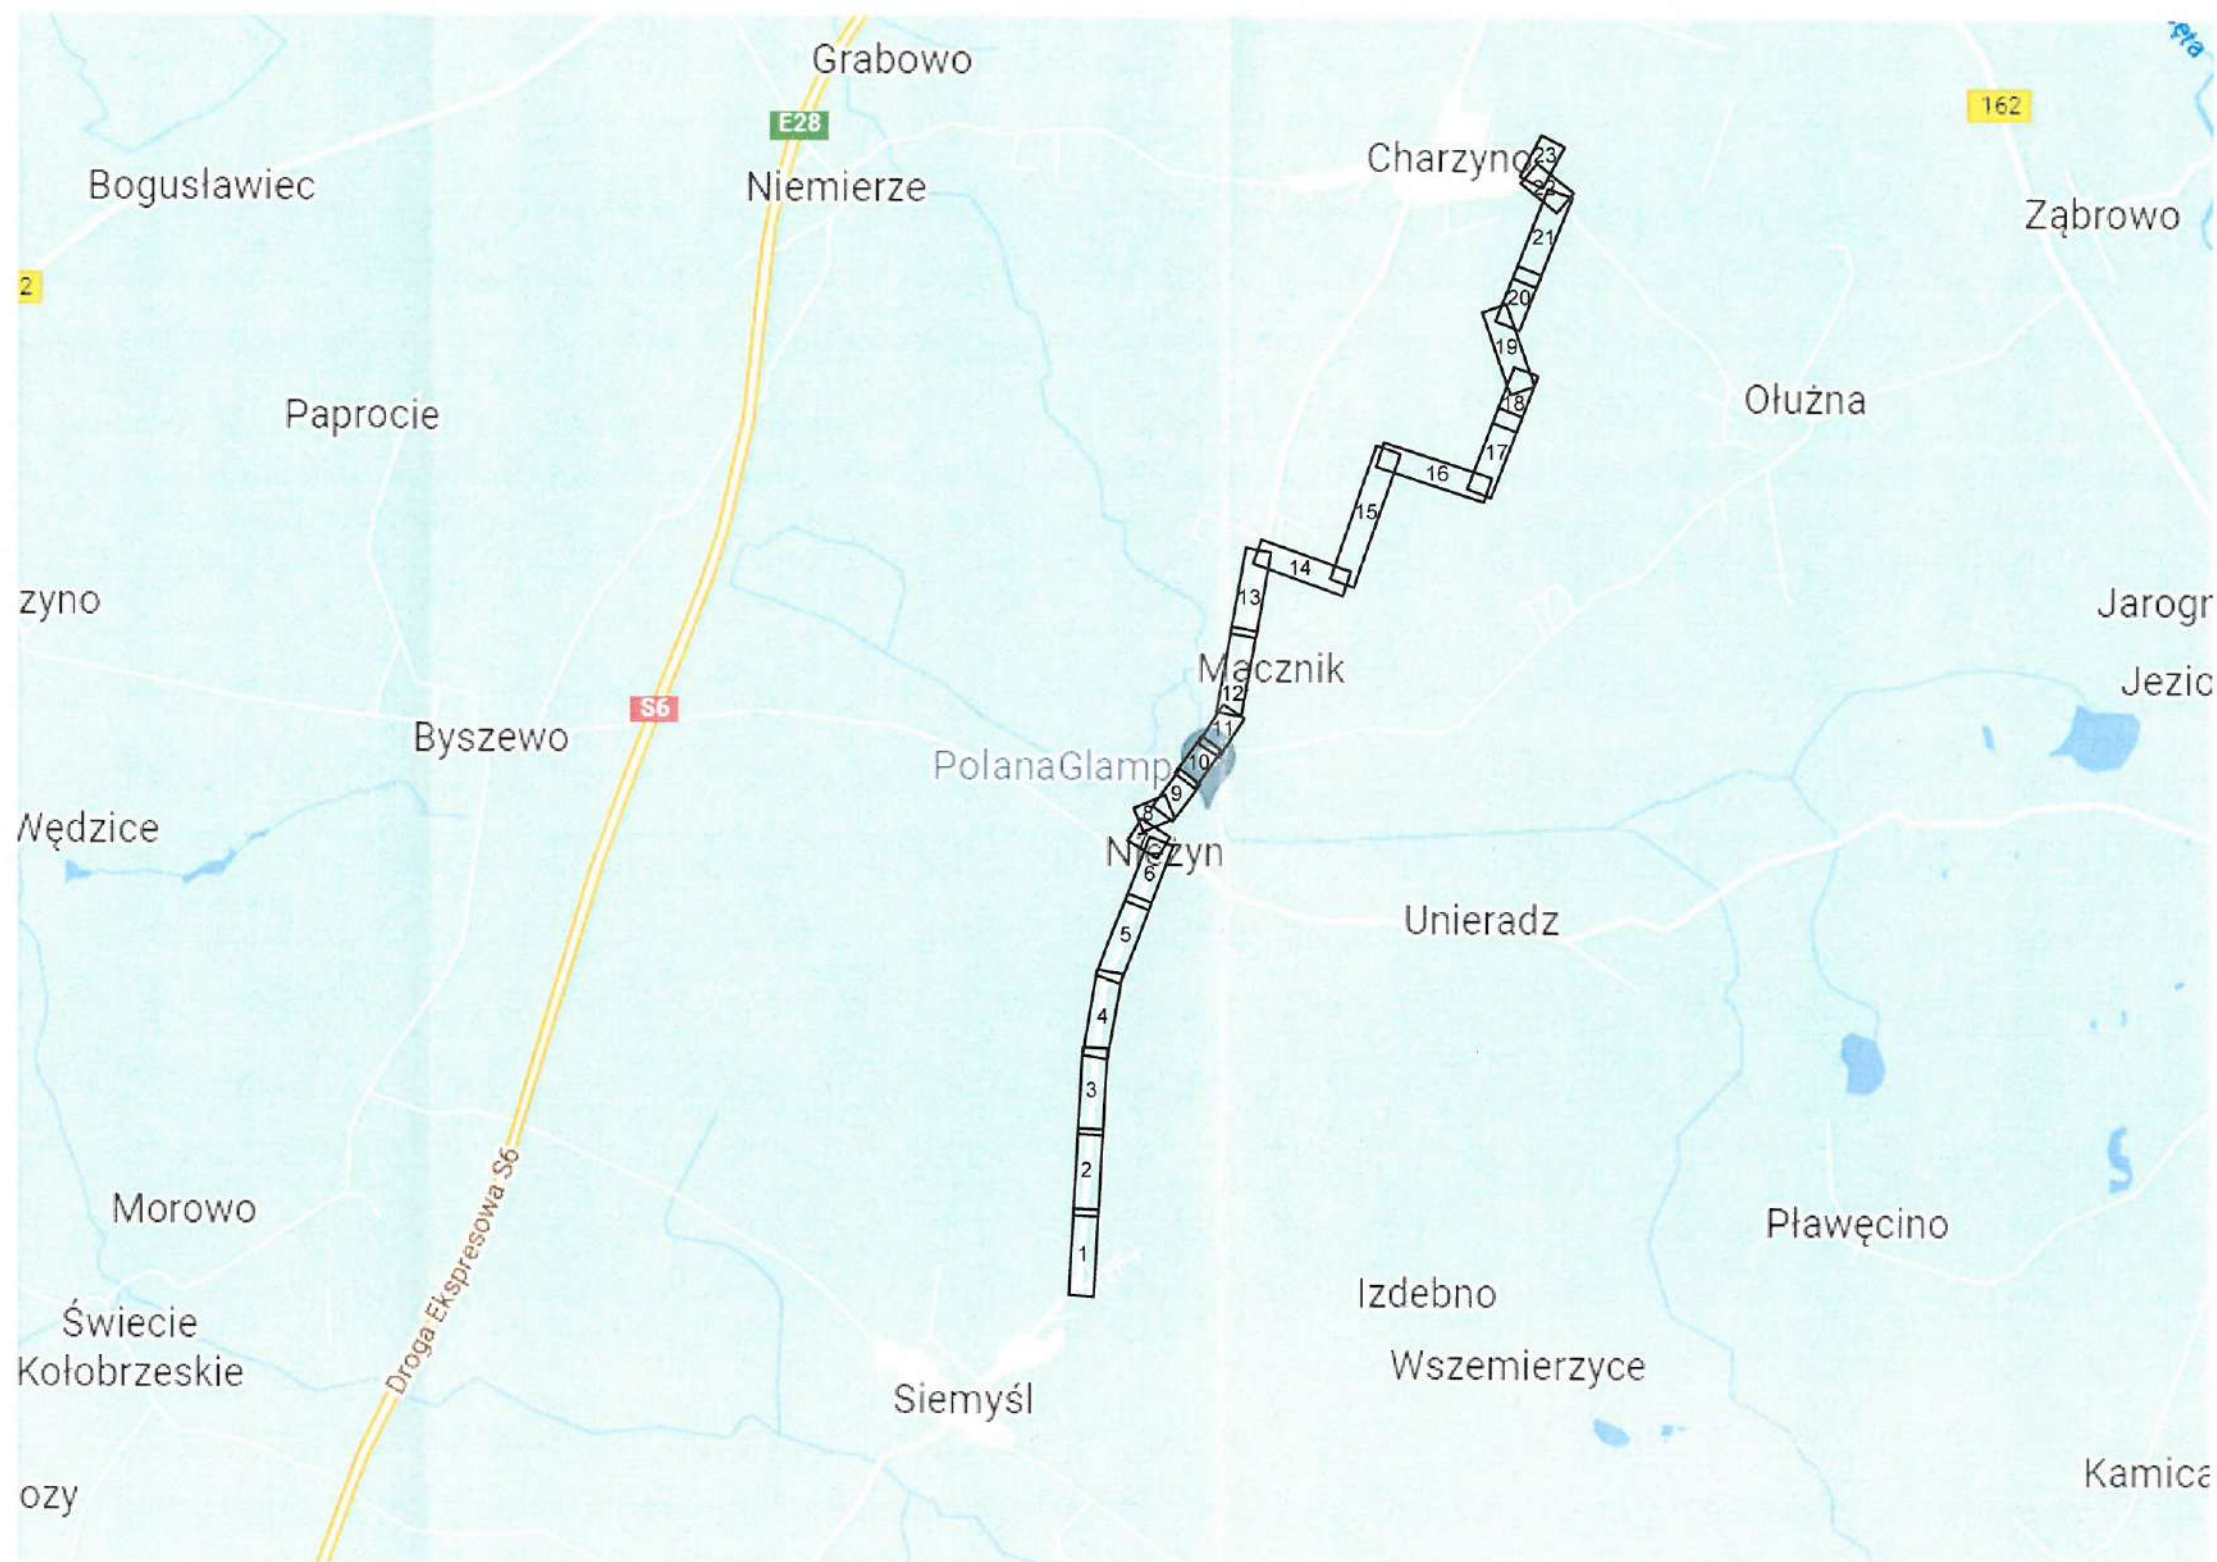

Inwestor:	G.EN. Operator Sp. z o.o. ul. Dórczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status:
Biuro projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin			
Adres inwestycji	m. Charzyno, m. Siemyśl, gm. Siemyśl			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	01-2023	
Sprawdził:	mgr inż. Marek Komar	ZAP/0224/POOS/12 sieci i instalacje sanit.	01-2023	
Tytuł rysunku:	MAPA POGLĄDOWA			Skala rysunku: B/S
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusz nr: -
				Nr rysunku: 0

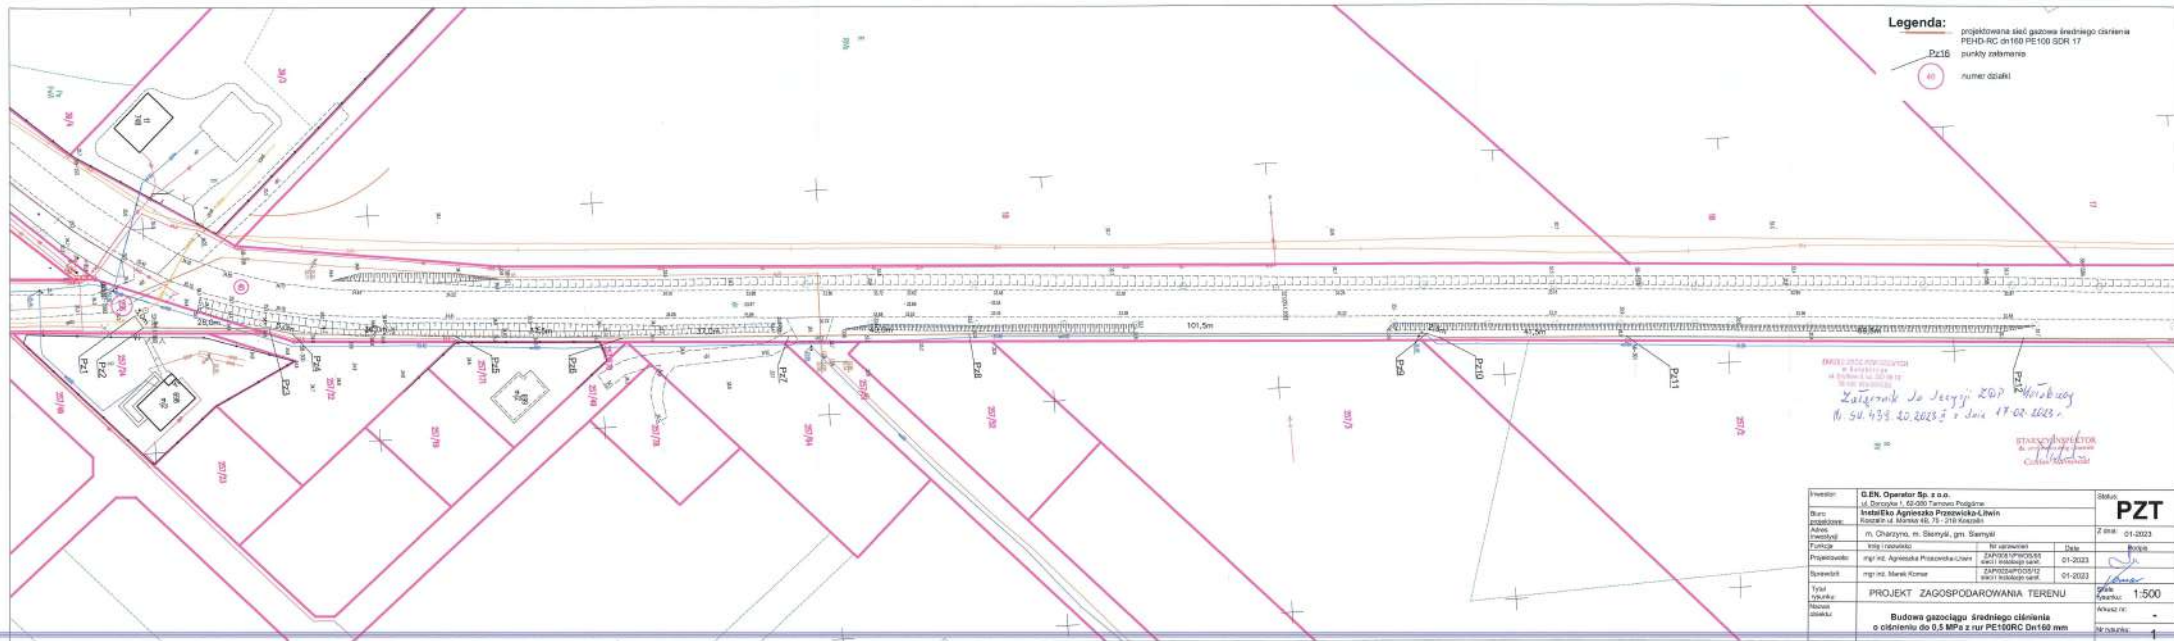

Legenda:

- projekowana sieć gazowa średniego ciśnienia
- PEHD-RC dn160 PE100 SDR 17
- punkty załamania
- numery działki

Pz16

40


numery działki


SPRZĄDZONO PRZEZ
INSTRUKTORA
W KRAKOWIE
W DNIU 15.06.2023 R.
PRZED KOLEJNOŚCIĄ


Łukasz Jędrzejewski KAP Kraków
Nr. SW. 459.20.2023.5 z dnia 17-02-2023.


STAREZ INSYRKTOR
W KRAKOWIE
W DNIU 15.06.2023 R.
PRZED KOLEJNOŚCIĄ

Investor:	G.E.N. Operator Sp. z o.o.	Stwierdzenie:	PZT
Suma projektowa:	Instalacja Agnieszka Proszowska-Litwin	Z dnia:	01-2023
Adres inwestycji:	Kraków ul. Monka 4B, 75-218 Kraków	Przebieg:	
Planuje:	m. Chęcin, m. Siemyl, gm. Siemyl	Data:	01-2023
Projektant:	mgr inż. Agnieszka Proszowska-Litwin	Wzrost i instalacja uziar:	01-2023
Sprzedaż:	mgr inż. Marek Kumor	Wzrost i instalacja uziar:	01-2023
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Skala:	1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm	Archiwizacja:	
		Wzrost i instalacja uziar:	

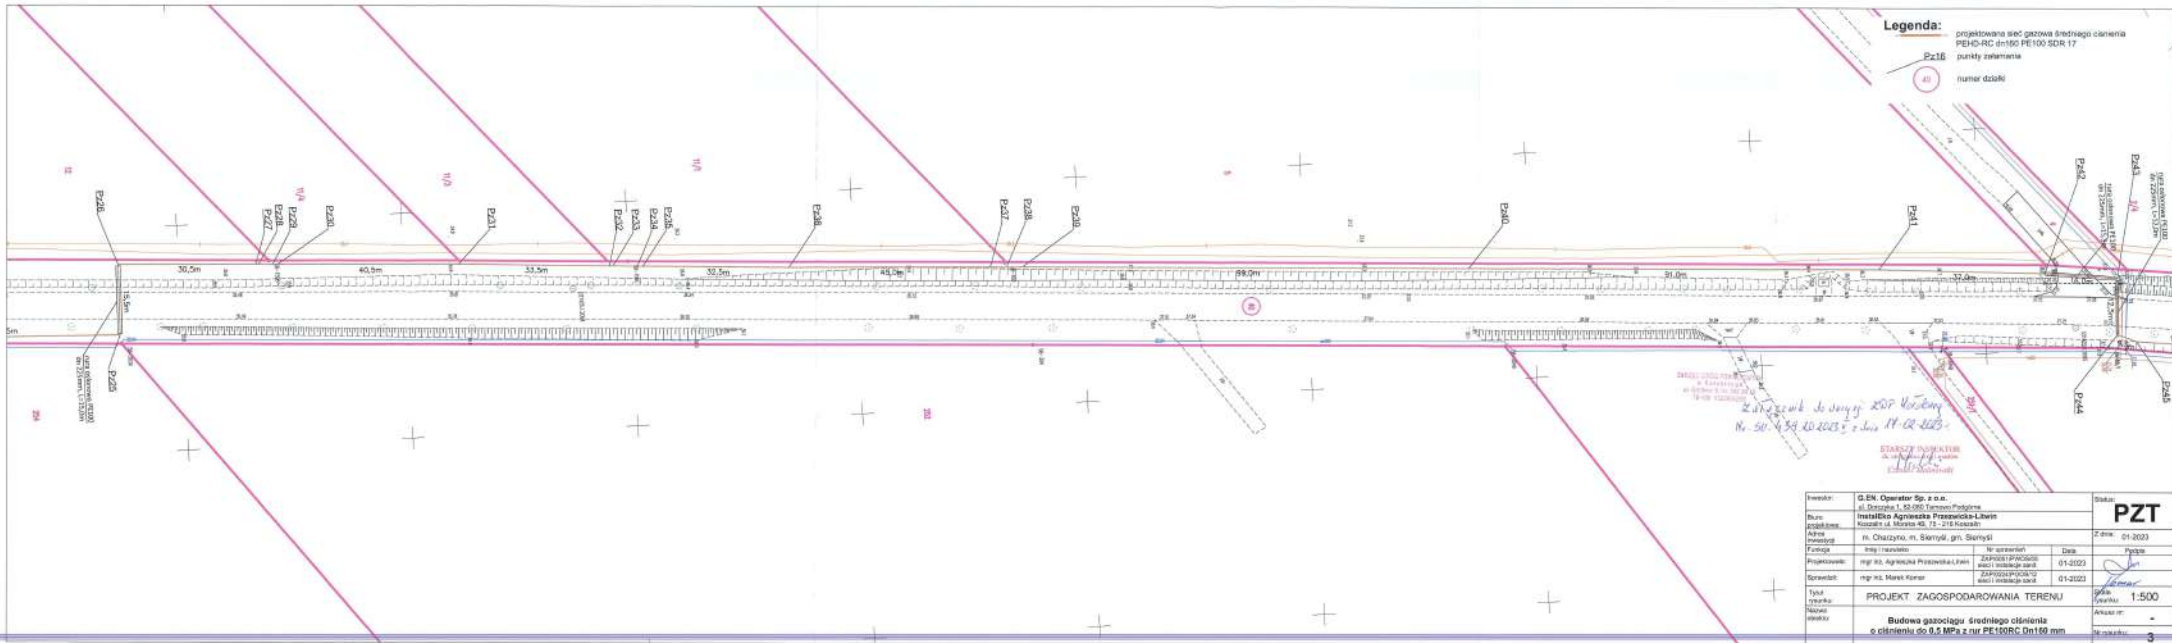

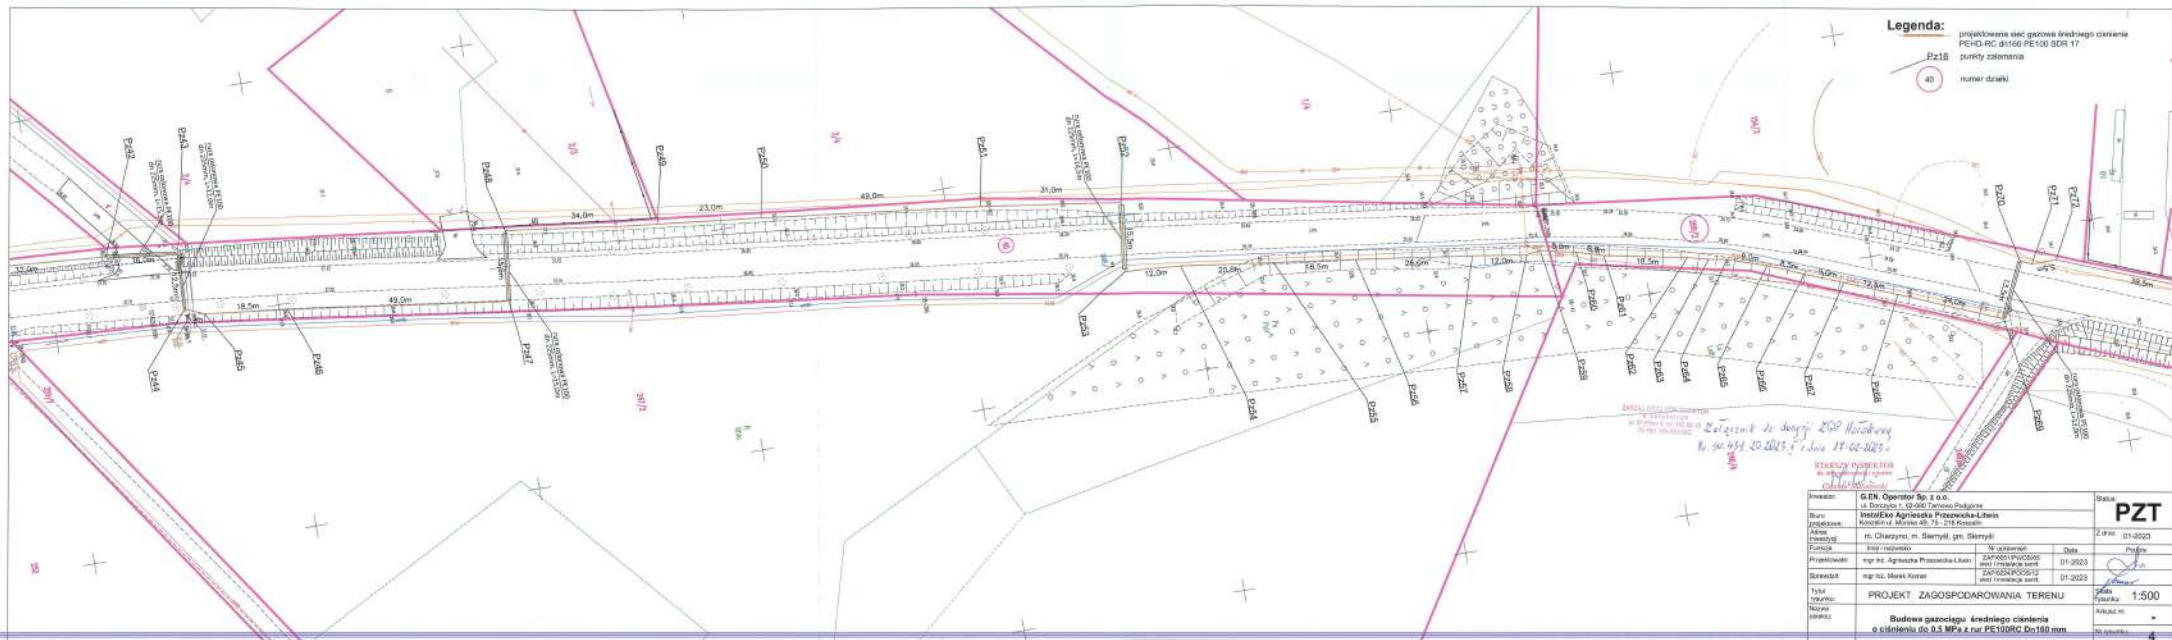

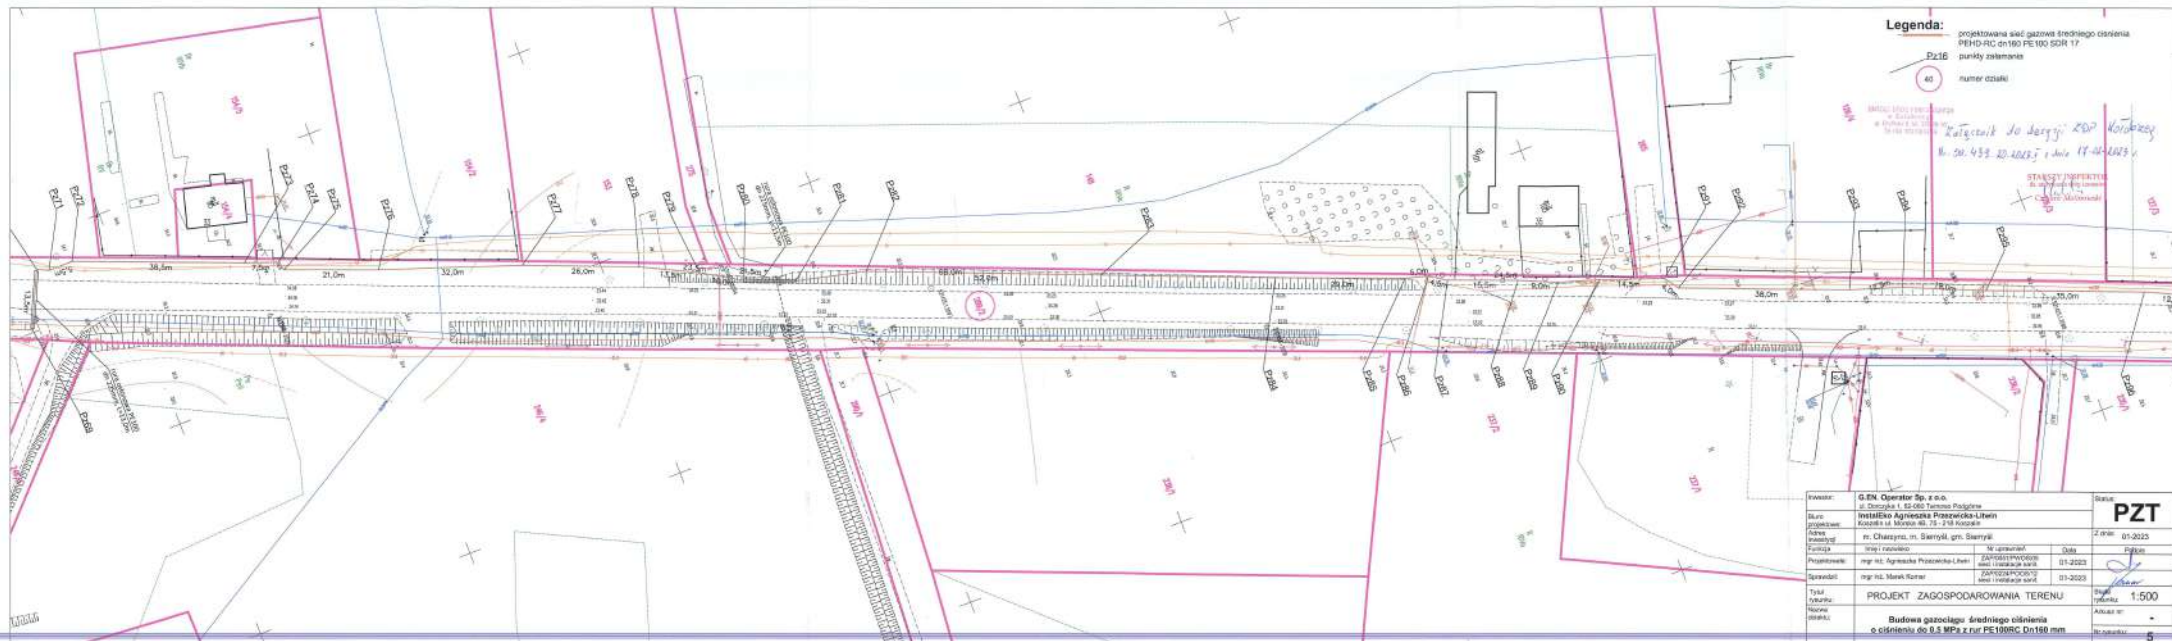

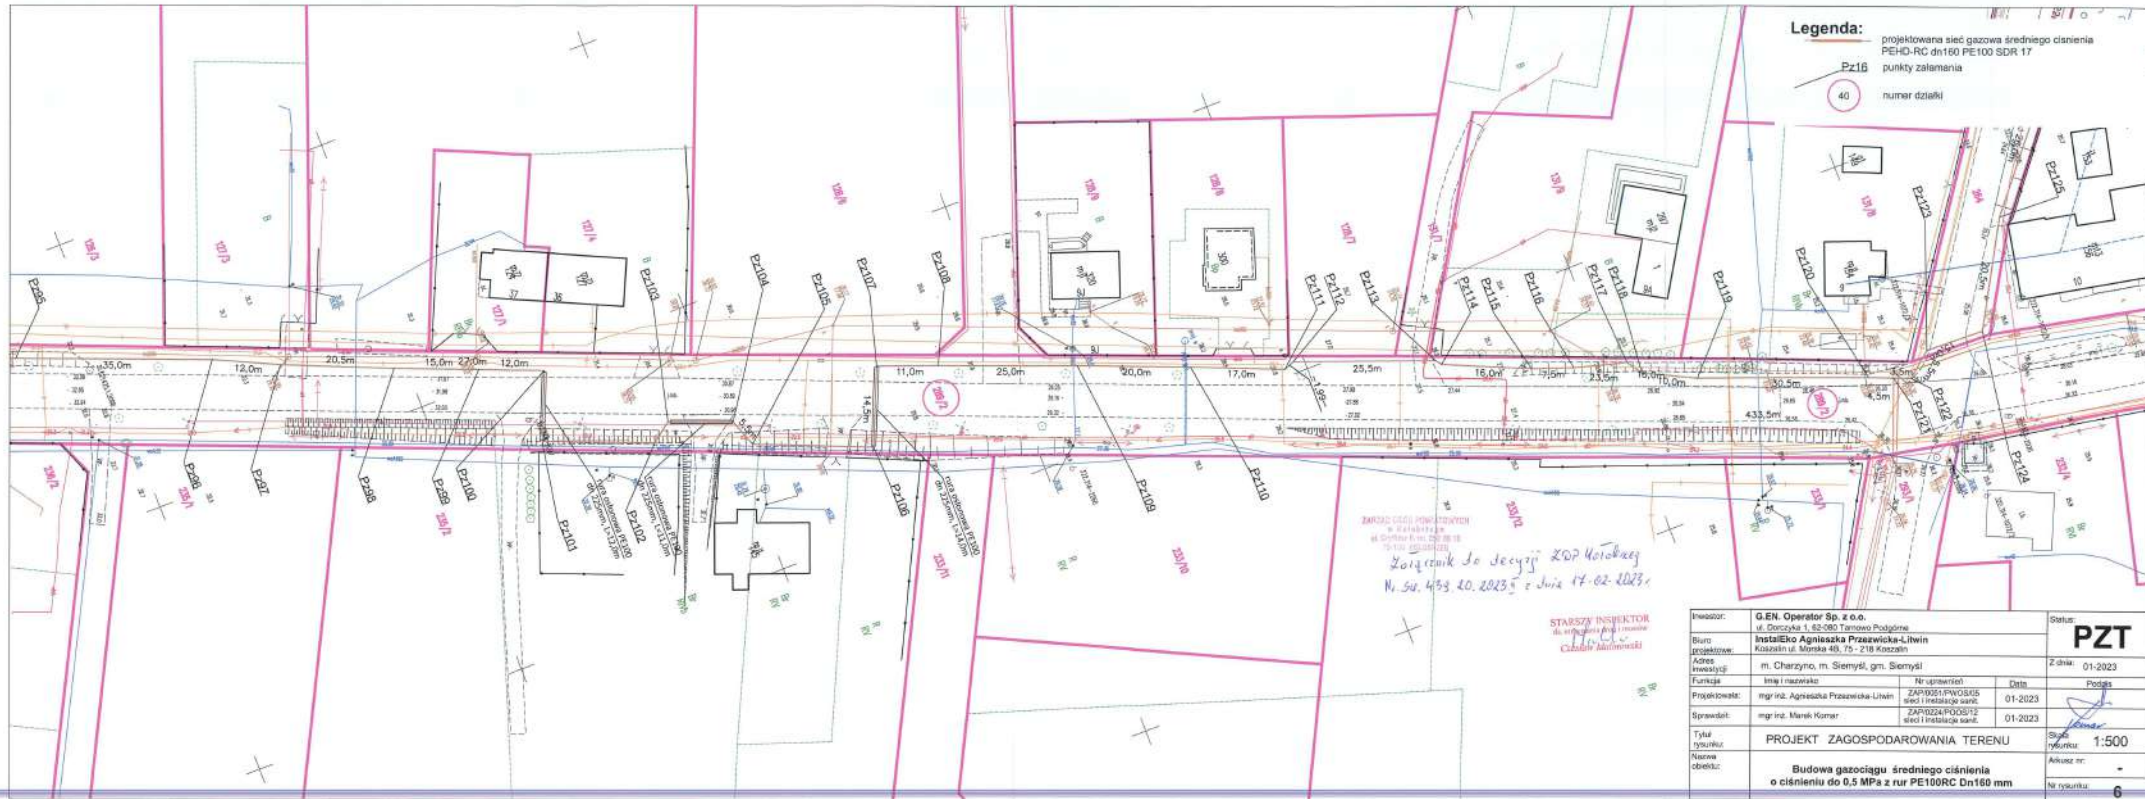


Inwestor:	G.E.N. Operator Sp. z o.o. ul. Dorczyńska 1, 62-080 Tarnobrzeg	Status:	PZT
Biuro projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewińska-Litwin Koszałki ul. Mińska 48, 75-218 Koszałki	Z dnia:	01-2023
Adres inwestycji:	m. Chorzyno, m. Siemysł, gm. Siemysł	Podpis:	
Funkcja:	Inż. i malarstwo	Nr uprawnień:	
Projektował:	mgr inż. Agnieszka Przewińska-Litwin	Data:	01-2023
Sprawił:	mgr inż. Marek Komar	Data:	01-2023
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Skala rysunku:	1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm	Arkusz nr:	-
		Nr rysunku:	6

Legenda:

projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHD-RC dn160 PE100 SDR 17

Pz16 punkty załamania

40 numer działki

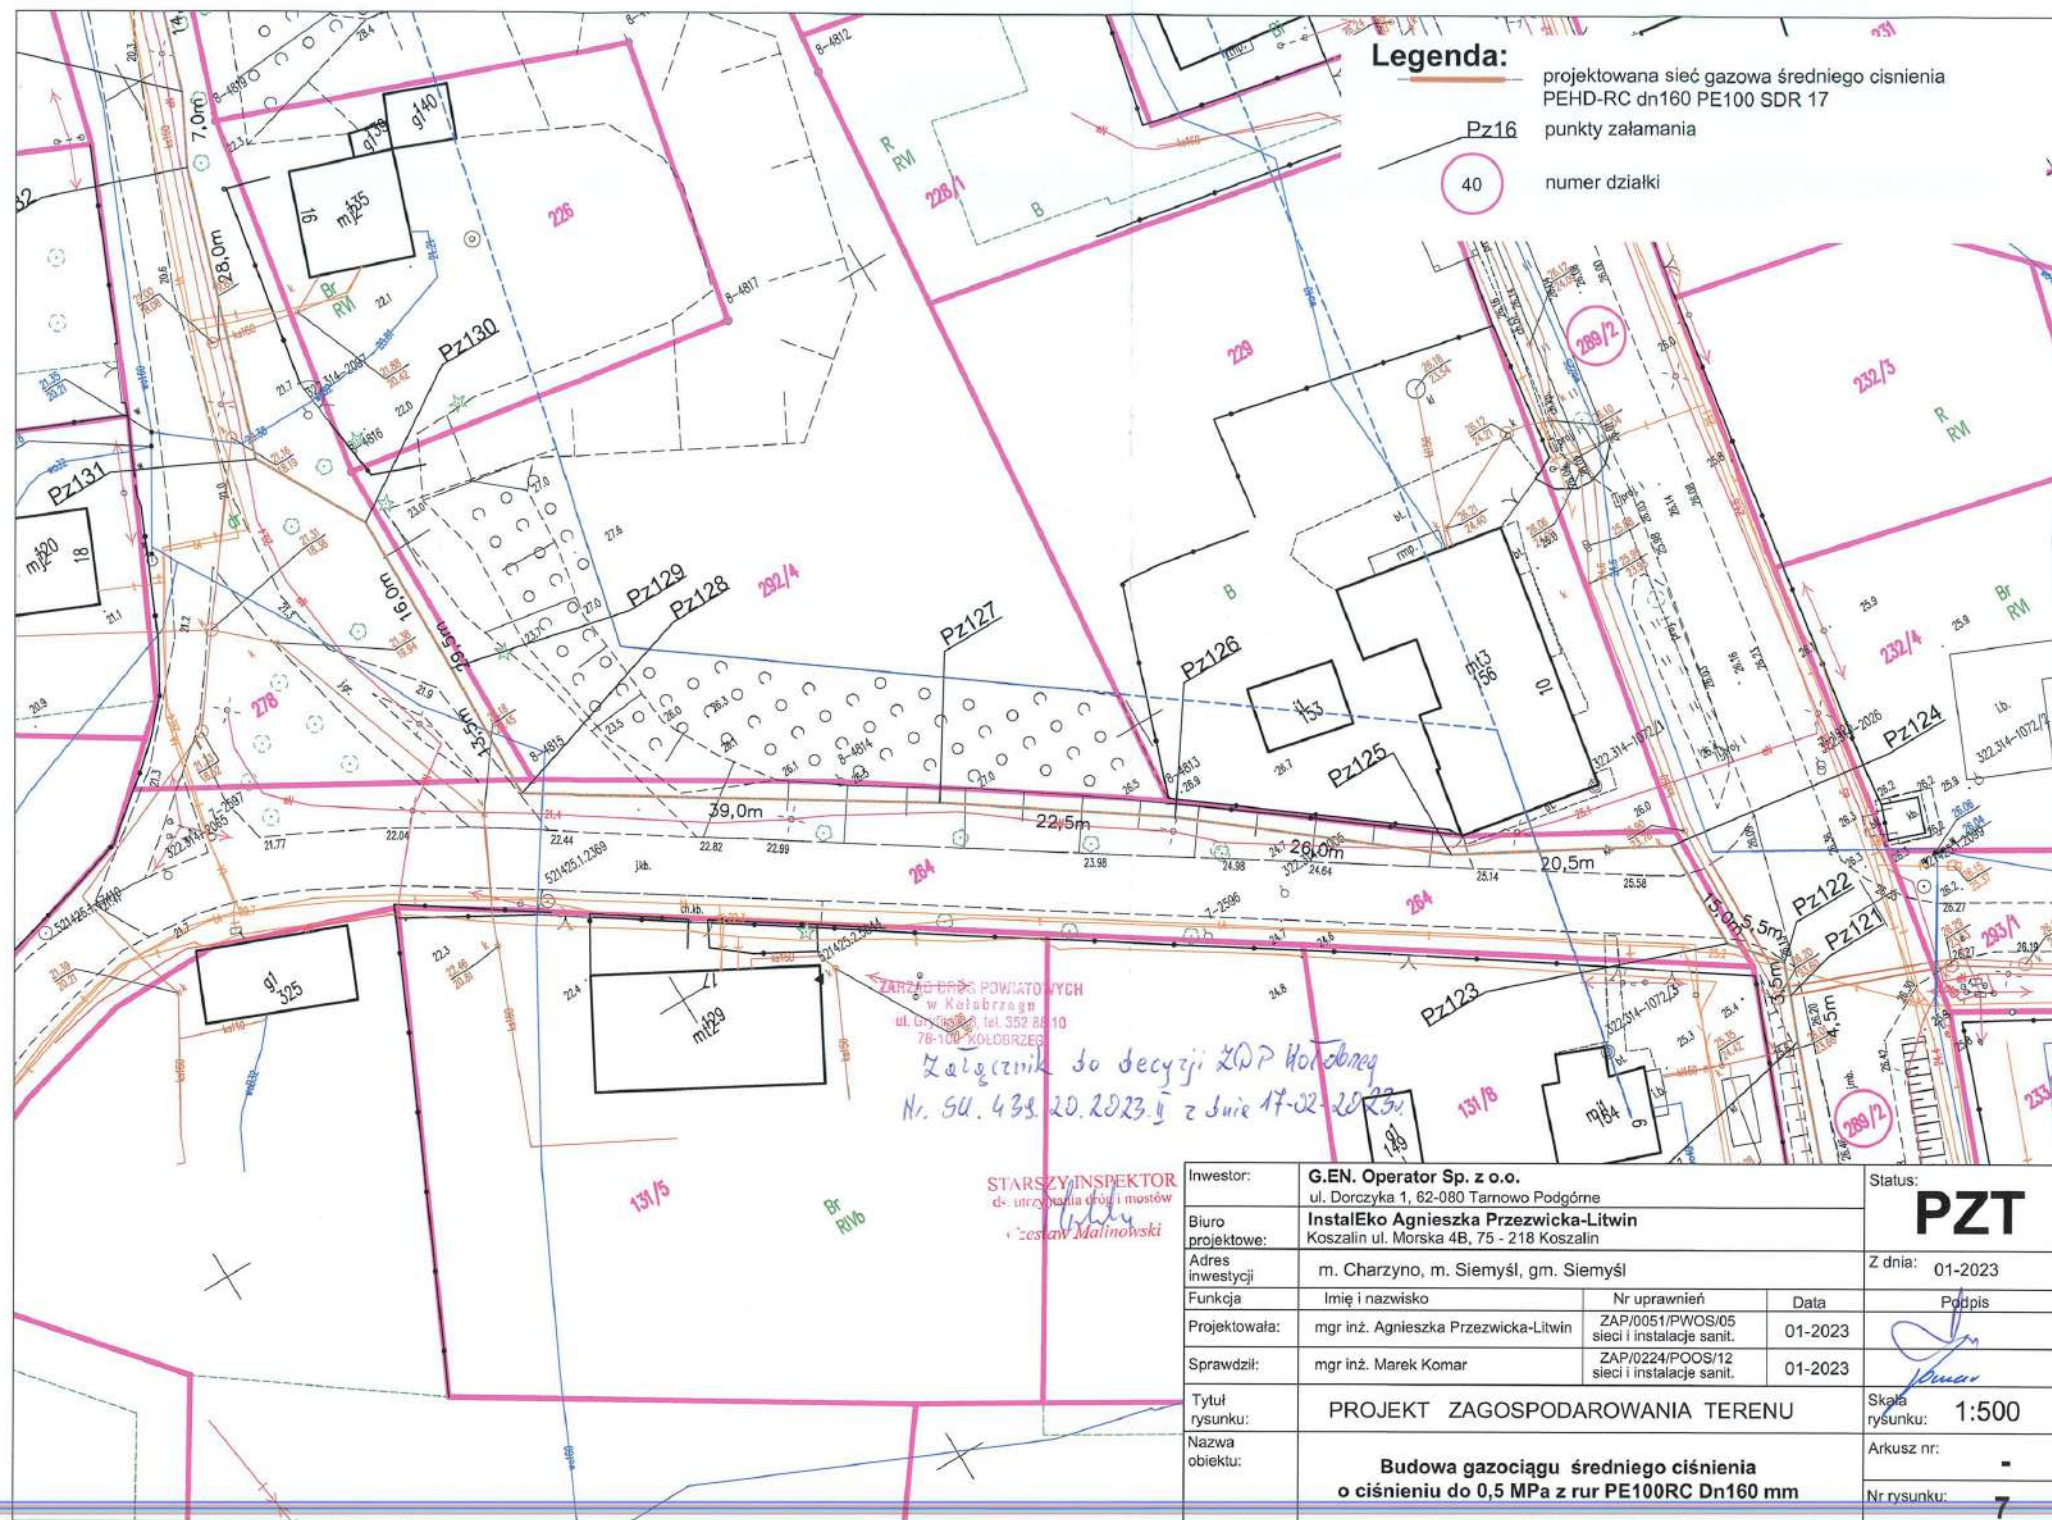


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Kolobrzegu
ul. Gryfów 8, tel. 352 38 10
78-100 KOLIBRZEK


Zatęgnik do decyzji ZDP Katowice
Nr. Gu. 433.20.2023. II z dnia 17-02-2023.


STARSZY INSPEKTOR
ds. utrzymania drogi i mostów
Czesław Malinowski


Investor:	G.EN. Operator Sp. z o.o. ul. Dorczyńska 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status: PZT
Biurowo projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewrocka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin			
Adres inwestycji	m. Charczyno, m. Siemysł, gm. Siemysł			Z dnia: 01-2023
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewrocka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 siec i instalacje esmii	01-2023	
Sprawił:	mgr inż. Marek Komar	ZAP/0224/PWOS/12 siec i instalacje esmii	01-2023	
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku: 1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC DN160 mm			Arkusz nr: -
				Nr rysunku: 9

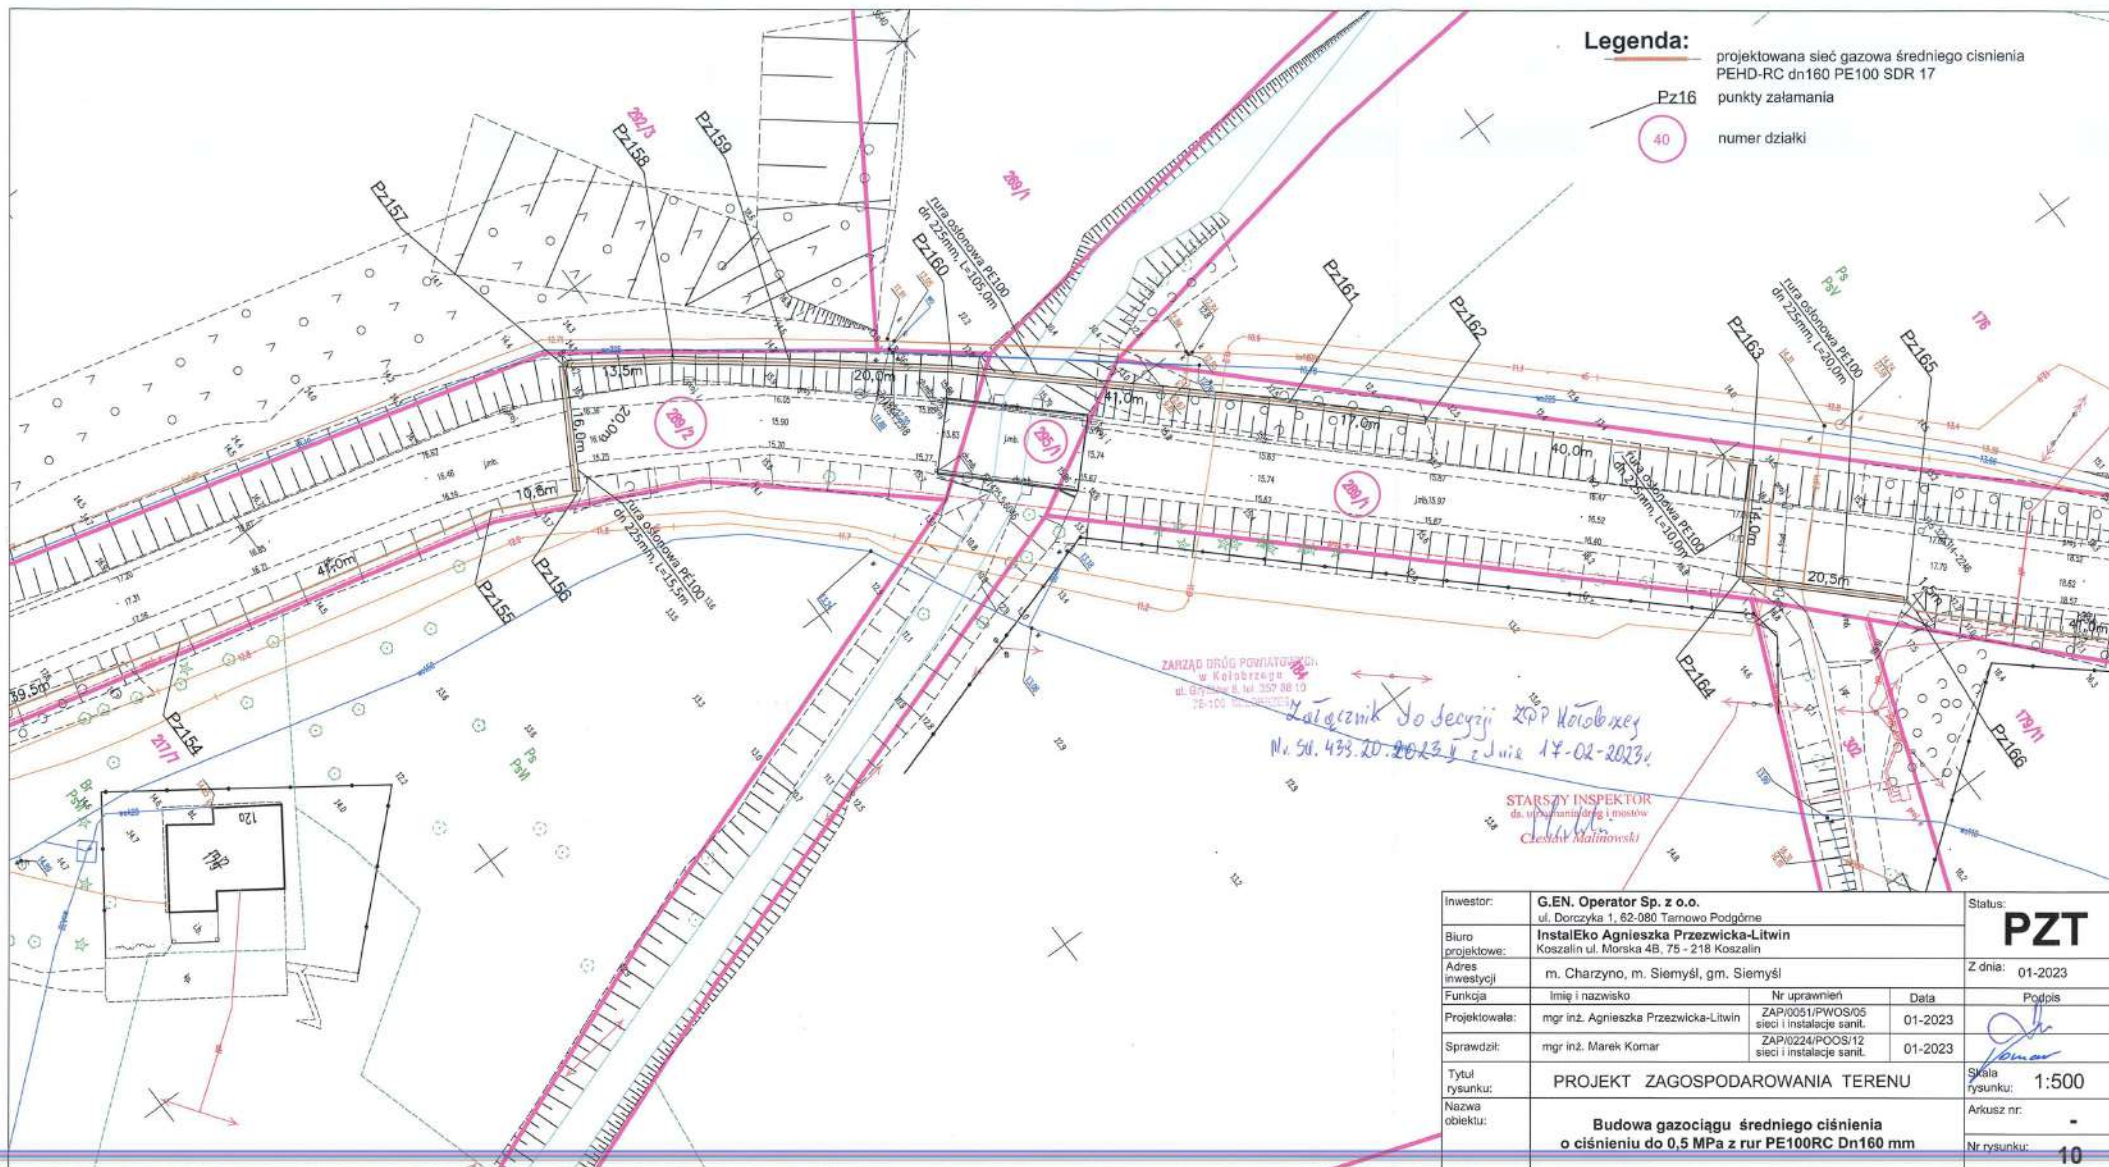


Investor:	G.EN. Operator Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne		Status:	PZT
Biuro projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewlicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin		Z dnia:	
Adres inwestycji	m. Charczyno, m. Siemyśl, gm. Siemyśl		Podpis:	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewlicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	01-2023	
Sprawił:	mgr inż. Marek Komar	ZAP/0224/POOS/12 sieci i instalacje sanit.	01-2023	
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Skala rysunku:	1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm		Arkusz nr:	-
			Nr rysunku:	10

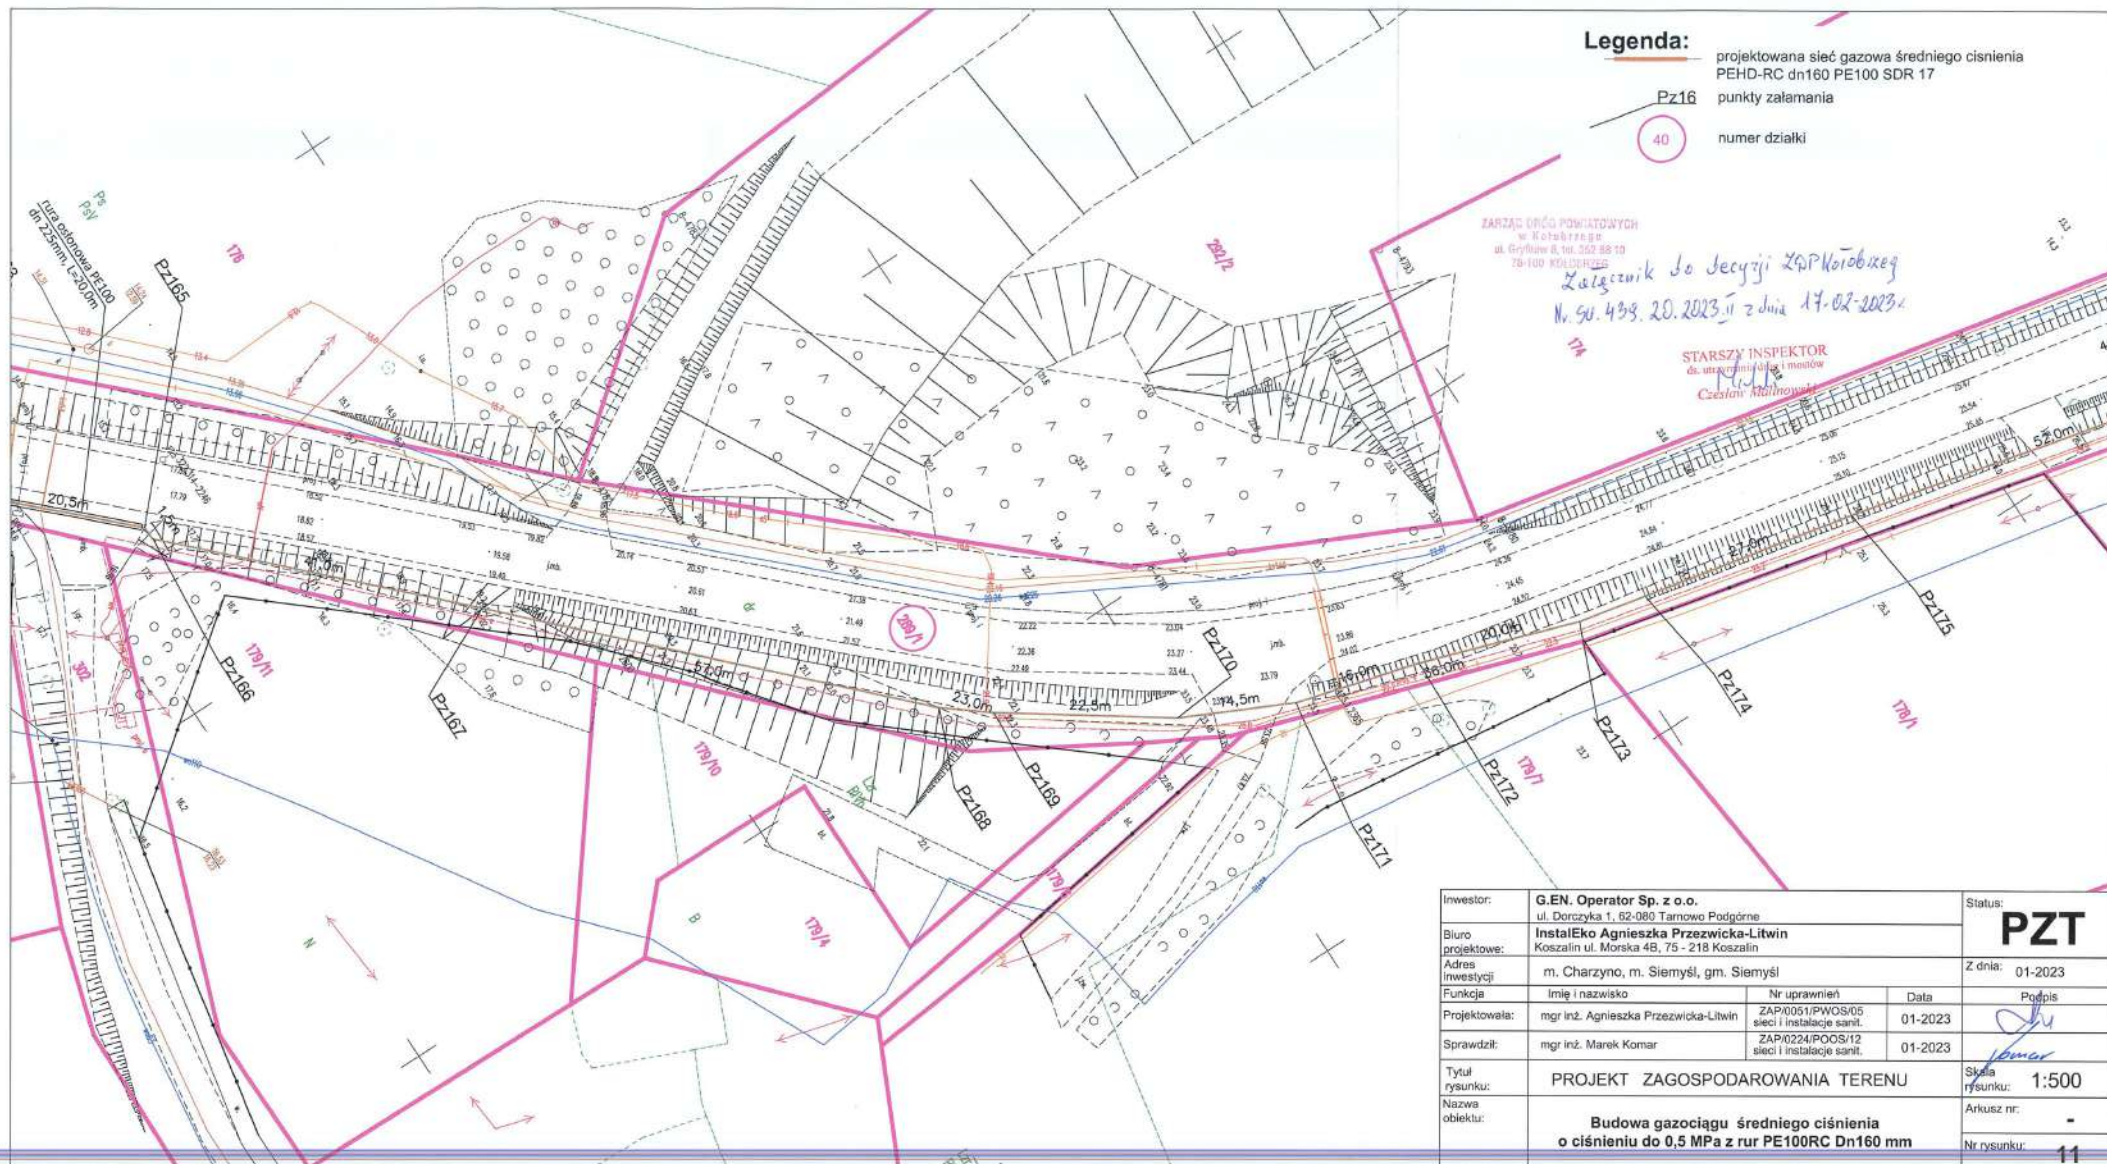

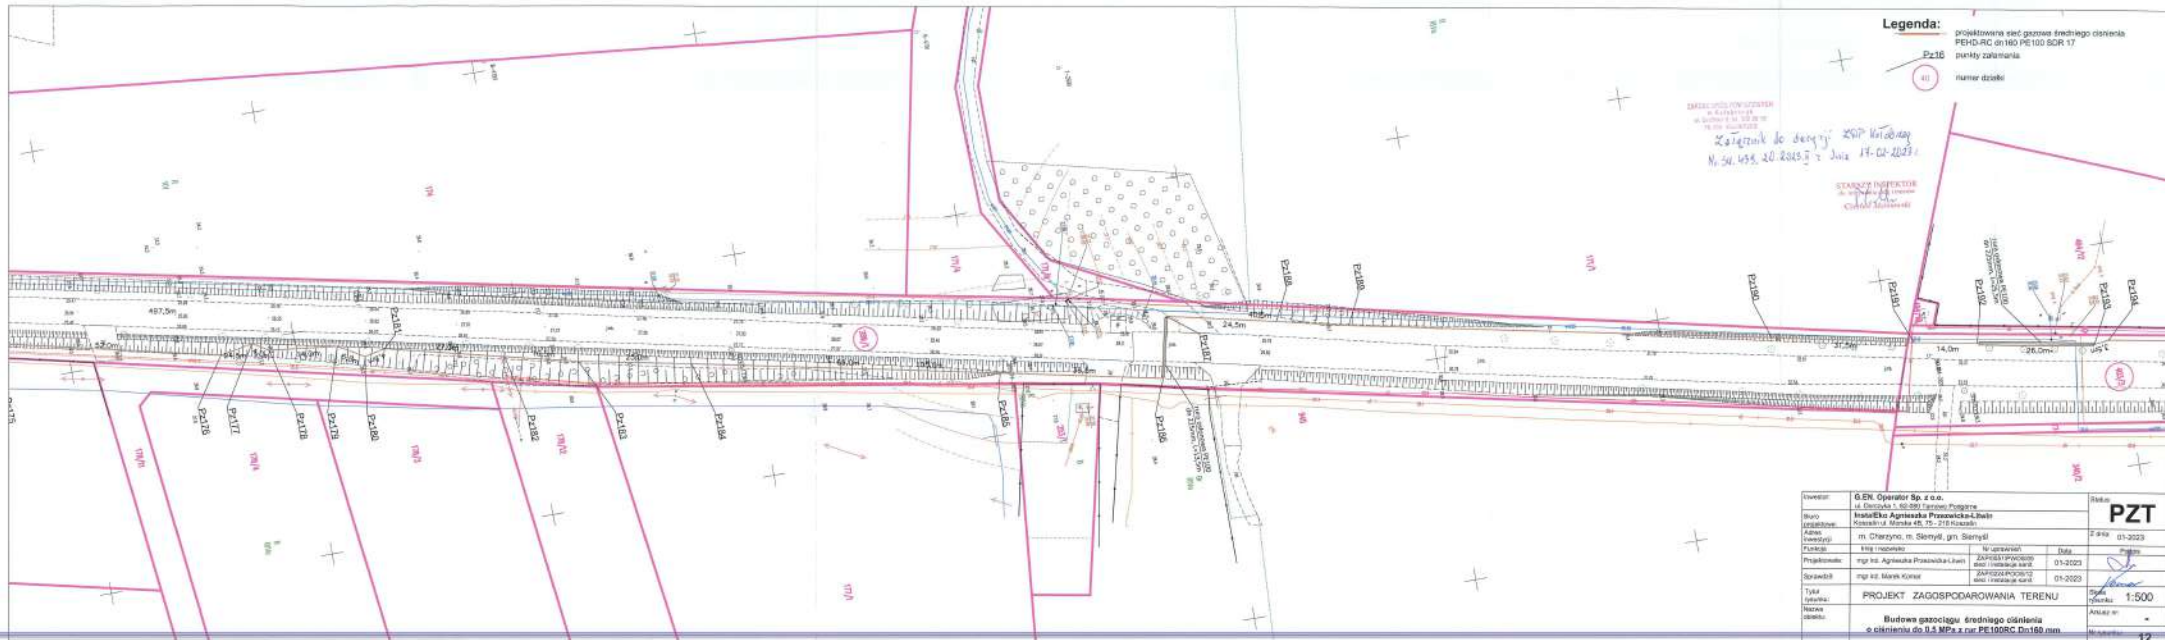

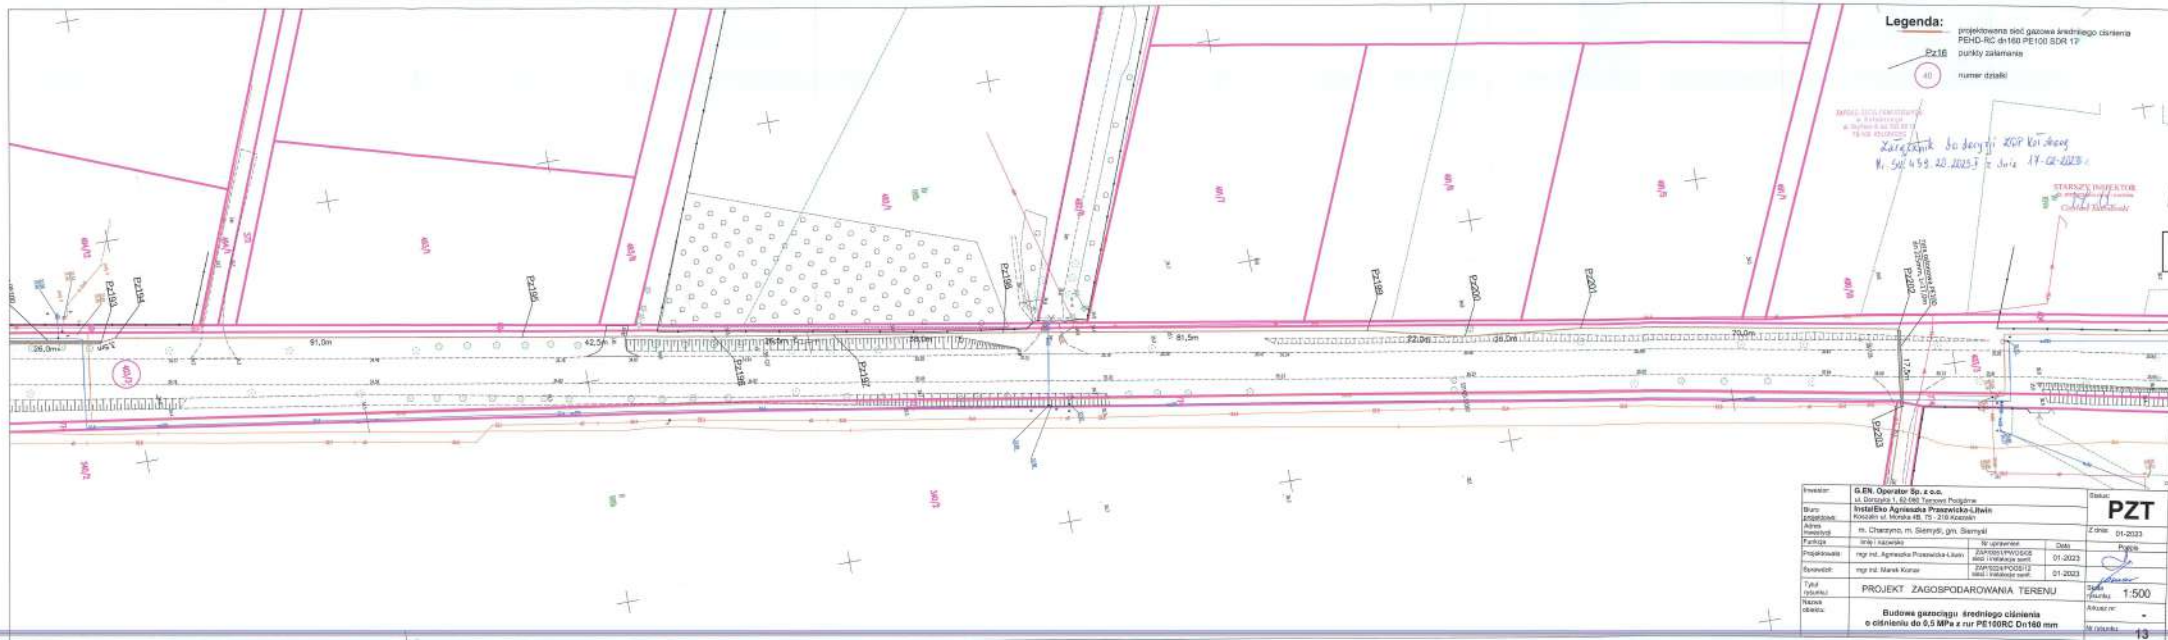

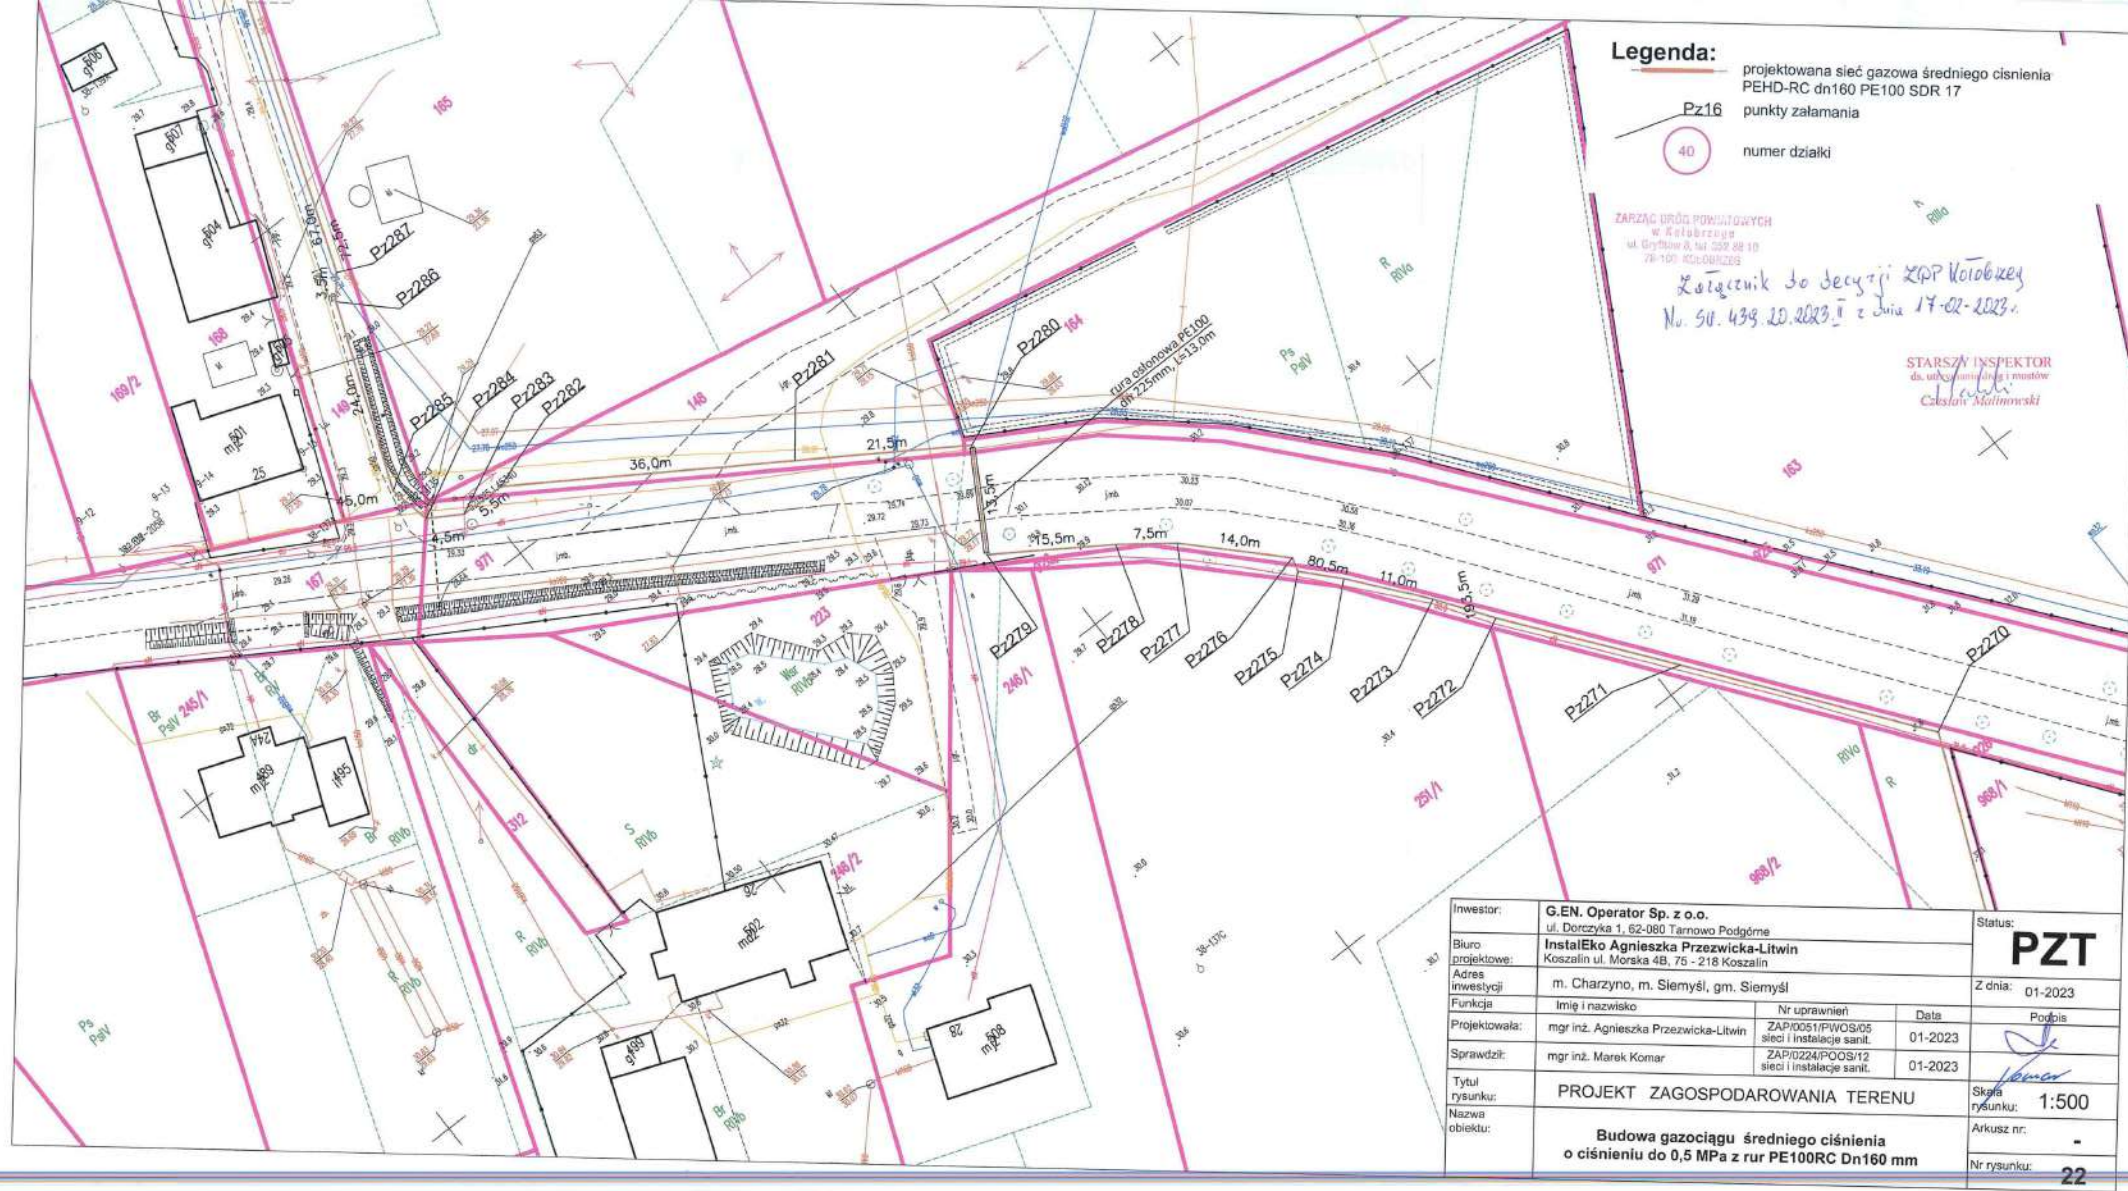

Kołobrzeg, dnia 29-05-2023 r.

SU.439.46.2023.II

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2023r. poz. 645 z późn.zm./, art. 104 i 127 §1a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm./ oraz uchwały Nr 409/2010 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku G.EN. Operator Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, w imieniu której występuje Agnieszka Przezwicka-Litwin, w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi powiatowej nr 3309Z w miejscowości Siemyśl

postanawiam:

- 1/zezwolić na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 3309Z Rościcino-Rzesznikowo, dz. nr 40 obręb Siemyśl, projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE100 SDR 11,
- 2/sieć gazową średniego ciśnienia w pasie drogi powiatowej nr 3309Z w Siemyślu należy zlokalizować zgodnie z mapą sytuacyjną, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 3/w przypadku uszkodzenia infrastruktury drogowej inwestor dokona jej naprawy, wg technologii uzgodnionej z zarządcą drogi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

Pouczenie

Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza się, że inwestorowi przysługuje prawo dysponowania nieruchomością drogową ZDP (działka nr 40 obręb Siemyśl) na cele budowlane, w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane.

Inwestor przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia i projektu organizacji ruchu,
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Od decyzji ostatecznej służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, którą należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję ostateczną, w terminie 30 dni od jej doręczenia. Skarga podlega opłacie w kwocie 200,- zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Otrzymują:

- ① InstalEko Agnieszka Przezwicka-Litwin
ul. Morska 4B, 75-218 Koszalin
- 2.aa.

**Zup. ZARZĄDU POWIATU
w Kołobrzegu**

mgr Magdalena Dąbrówka
dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8, tel. 332 88 10
78-100 KOŁOBRZEG

Załącznik do decyzji ZDP Kołobrzeg
Nr. 50.433.46.2023.0 z dnia 23-05-2023.


STARCZA INSPEKTOR
ds. utrzymania dróg i mostów
Czesław Malinowski

Legenda:

projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHD-RC dn63 PE100 SDR 11

z1... punkty załamania

40 numer działki

Inwestor:	G.EN. Operator Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status: ZDP
Biuro projektowe:	InstalEko Agnieszka Przezwicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin			
Adres inwestycji	ul. Kołobrzeka dz. nr 39/4, 40 m. Siemyśl, gm. Siemyśl			Z dnia: 05-2023
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przezwicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	05-2023	
Sprawdził:	mgr inż. Marek Komar	ZAP/0224/POOS/12 sieci i instalacje sanit.	05-2023	
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku: 1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn63mm			Arkusz nr: -
				Nr rysunku: 1

Nr sprawy: ITRII.7230.25.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm), art. 104 i 127a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku przez InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór Agnieszka Przewicka-Litwin ul. Morska 4B, 75-218 Koszalin, działająca w imieniu G.EN. Operator Sp. z o.o. ul Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.

postanawiam:

1) zezwolić na zaprojektowanie oraz umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR17 o średnicy 160*9,5 mm w pasach drogowych dróg gminnych oznaczonych numerami działek:

- 258 obręb ewidencyjny Siemyśl,
- 278 i 287 obręb ewidencyjny Nieżyn,
- 330, 329, 328, 355, 276, 269, 148, 149, 146/4, 130 obręb ewidencyjny Charzyno.

2) w miejscu przejścia przez drogi należy zastosować metodę przeciskową.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza się, że inwestorowi przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami drogowymi Gminy Siemyśl (oznaczonych nr dz. 258 obręb Siemyśl, dz. nr 278, 287 obręb Nieżyn, dz. nr 330, 329, 328, 355, 276, 269, 148, 149, 146/4, 130 obręb Charzyno) na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane.

Inwestor przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego budowy infrastruktury uzbrojenia technicznego,
- uzyskania od zarządcy drogi pozwolenia w celu budowy przyłączy uzbrojenia technicznego w pasach dróg gminnych.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Otrzymują:

1. InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór Agnieszka Przezwicka-Litwin ul.
Morska 4B, 75-218 Koszalin



WOJT
Marek Dolkowski

Sprawę prowadzi: inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Kazimierz
Łapciak
tel. 094 35 85327
e-mail: k.lapciak@siemysl.pl
kkskrytka na ePUAP: /gminasiemysl/SkrytkaESP

Znak sprawy: GN.6630.1.219.2023

PROTOKÓŁ GN.6630.1.219.2023 Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 10.07.2023 r. do 19.07.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	sieć gazowa średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa z rur PEHD dn160 i dn63
Lokalizacja:	CHARZYNO gm. Siemyśl, działki 130, 146/4, 148, 149, 167, 269, 276, 315/2, 322/2, 322/3, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 322/9, 322/10, 322/11, 328, 329, 330, 341/8, 355, 403/3, 774, 925, 926, 968/23, 968/24, 971, NIEŻYŃ gm. Siemyśl, działki 264, 278, 287, 289/1, 289/2, 295/1, SIEMYŚL, działki 39/4, 40, 258
Wnioskodawca:	AGNIESZKA PRZEWICKA-LITWIN ul. Morska 4B, 75-218 Koszalin
Projektant:	AGNIESZKA PRZEWICKA-LITWIN Inne upr.: budowlane: ZAP/0051/PWOS/05
Przewodniczący:	Joanna Tafelska starszy inspektor
Miejsce narady:	Kołobrzeg
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	10.07.2023 r.

Stanowisko Przewodniczącego:

Należy uzyskać uzgodnienie przedstawiciela G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. Oddział w Karlinie

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 322.312-1062, 322.314-1046, 322.314-1047, 322.314-1048, 322.314-1049, 322.314-1098, 322.314-1099, 521325.1.1960, 521425.1.2097, 521425.1.2098, 521425.1.2317, 521425.1.2318, 521425.1.2362, 521425.1.2365, 521425.1.2369, 521425.5.6044, 521425.5.6046, 521525.1.45340.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag	Andrzej Filipski
2	Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu ul. Morska 10 75-950 Koszalin elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono pozytywnie z następującymi uwagami: 1.Sposób wykonania robót w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych i niezbędne ich zabezpieczenie określają przepisy PN/E – 05100 i PN/E – 05125 oraz przepisy branżowe. 2.Prace ziemne w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie pod nadzorem	Grzegorz Pękuł

Dokument wygenerował(a): Joanna Tafelska, dn. 19-07-2023 12:22:18

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		uprawnionego pracownika, a odkryte kable energetyczne zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi. 3.Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki, itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia. 4.Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia. 5.W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA–OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną. 6.Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.	
3	Gawex Media Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Szczecinku pl. Wolności 11 78-400 Szczecinek elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy	Grzegorz Badysiak
4	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. Oddział w Karlinie ul. Koszalińska 96B 78-230 Karlino	Uczestnik nieobecny na naradzie	
5	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 78-100 Kołobrzeg elektroniczny	Stanowisko pozytywne Załącznik do protokołu nr 219/2023 z narady koordynacyjnej 1. Projektowaną trasę infrastruktury technicznej opiniuję się w rzucie poziomym z uwagami: 2. Niniejsze uzgodnienie nie obejmuje wysokościowego posadowienia projektowanej infrastruktury technicznej w stosunku do istniejących urządzeń wod-kan. W przypadku konieczności pozostałe uzgodnienia branżowe na etapie realizacji zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych rozdział 10. 3. Poinformować pisemnie w formie elektronicznej lub listownej MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu o rozpoczęciu robót. 4. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury wod-kan, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika MWiK w Kołobrzegu. 5. Prace w pobliżu skrzyżowań z urządzeniami wod-kan prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 6. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami wod-kan zachować odległości uzgodnione, branżowe lub normatywne. 7. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury wod-kan. 8. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami wod-kan, prace zgłosić do MWiK celem sprawdzenia poprawnego wykonania. 9. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami wod-kan., można usunąć po uzyskaniu zgody MWiK w Kołobrzegu na wyłączny koszt Inwestora. 10.Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych będą naprawione na wyłączny koszt Wykonawcy.	Rafał Piątkowski
6	Orange Polska S.A. WZZliOK ul. Sosnkowskiego 20 45-273 Opole	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Joanna Tafelska, dn. 19-07-2023 12:22:18

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

7	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57 75-808 Koszalin elektroniczny	Stanowisko pozytywne Trasę uzgodniono pozytywnie. Brak sieci gazowej PSG.	Artur Zajac
8	UPC Polska sp. z o.o. ul. Solidarności 171 00-877 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Paweł Taraska
9	Wójt Gminy Siemysł ul. Kołobrzeska 14 78-123 Siemysł elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Magdalena Wójtowicz
10	Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu ul. Gryfitów 8 78-100 Kołobrzeg elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Czesław Malinowski
11	Asta-Net S.A. ul. Podgórna 10 64-920 Piła elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się projekt z następującymi uwagami: 1. W rejonie wrysowanych na planie urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net projektowaną sieć należy ułożyć wg obowiązujących przepisów z bezwzględным zachowaniem normatywnych odległości. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie odległości przy zbliżeniu i skrzyżowaniu z siecią Asta-Net – zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. 2. Wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie urządzeń podziemnych Asta-Net w obecności naszego przedstawiciela. 3. Przy natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia Asta-Net nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić Asta-Net Piła (tel.784974411) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania z w.w. urządzeniami. 4. Prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być prowadzone sposobem ręcznym bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą ostrożnością. 5. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i urządzeń Asta-Net. 6. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót ziemnych infrastruktury Asta-Net należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić Asta-Net Piła (tel.795418793; 784974411). 7. Inwestor będzie ponosił odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót. 8. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. 9. Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną AROT. 10. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzględnie zachować normatywne przykrycie. Prace przeprowadzić na koszt inwestora. 11. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Piła ul. Podgórna 10 celem protokółarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru.	Tadeusz Siwiec

Dokument wygenerował(a): Joanna Tafelska, dn. 19-07-2023 12:22:18

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

12	Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni ul. Strażacka 2-8 81-660 Gdynia elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Włodzimierz Kołodzyński
----	---	----------------------	-------------------------

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UZGODNIENIA DODATKOWE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gryficach
ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice

Uzgodnienie zgodnie z decyzją nr SZ.ZUZ.1.4210.39.2023.El z 20 czerwca 2023 r.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Joanna Monika Tafelska
Data: 2023.07.19 13:10:44 CEST

Z upoważnienia Starosty Kołobrzeskiego

Joanna Tafelska starszy inspektor

.....
Podpis przewodniczącego narady


POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.).
4. Na podstawie art. 28ba ust 1 PGIK brak opinii podmiotów nieobecnych, zawiadomionych o naradzie koordynacyjnej nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmioty te nie składają zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym stanowiącym przedmiot narady.

Dokument wygenerował(a): Joanna Tafelska, dn. 19-07-2023 12:22:18

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

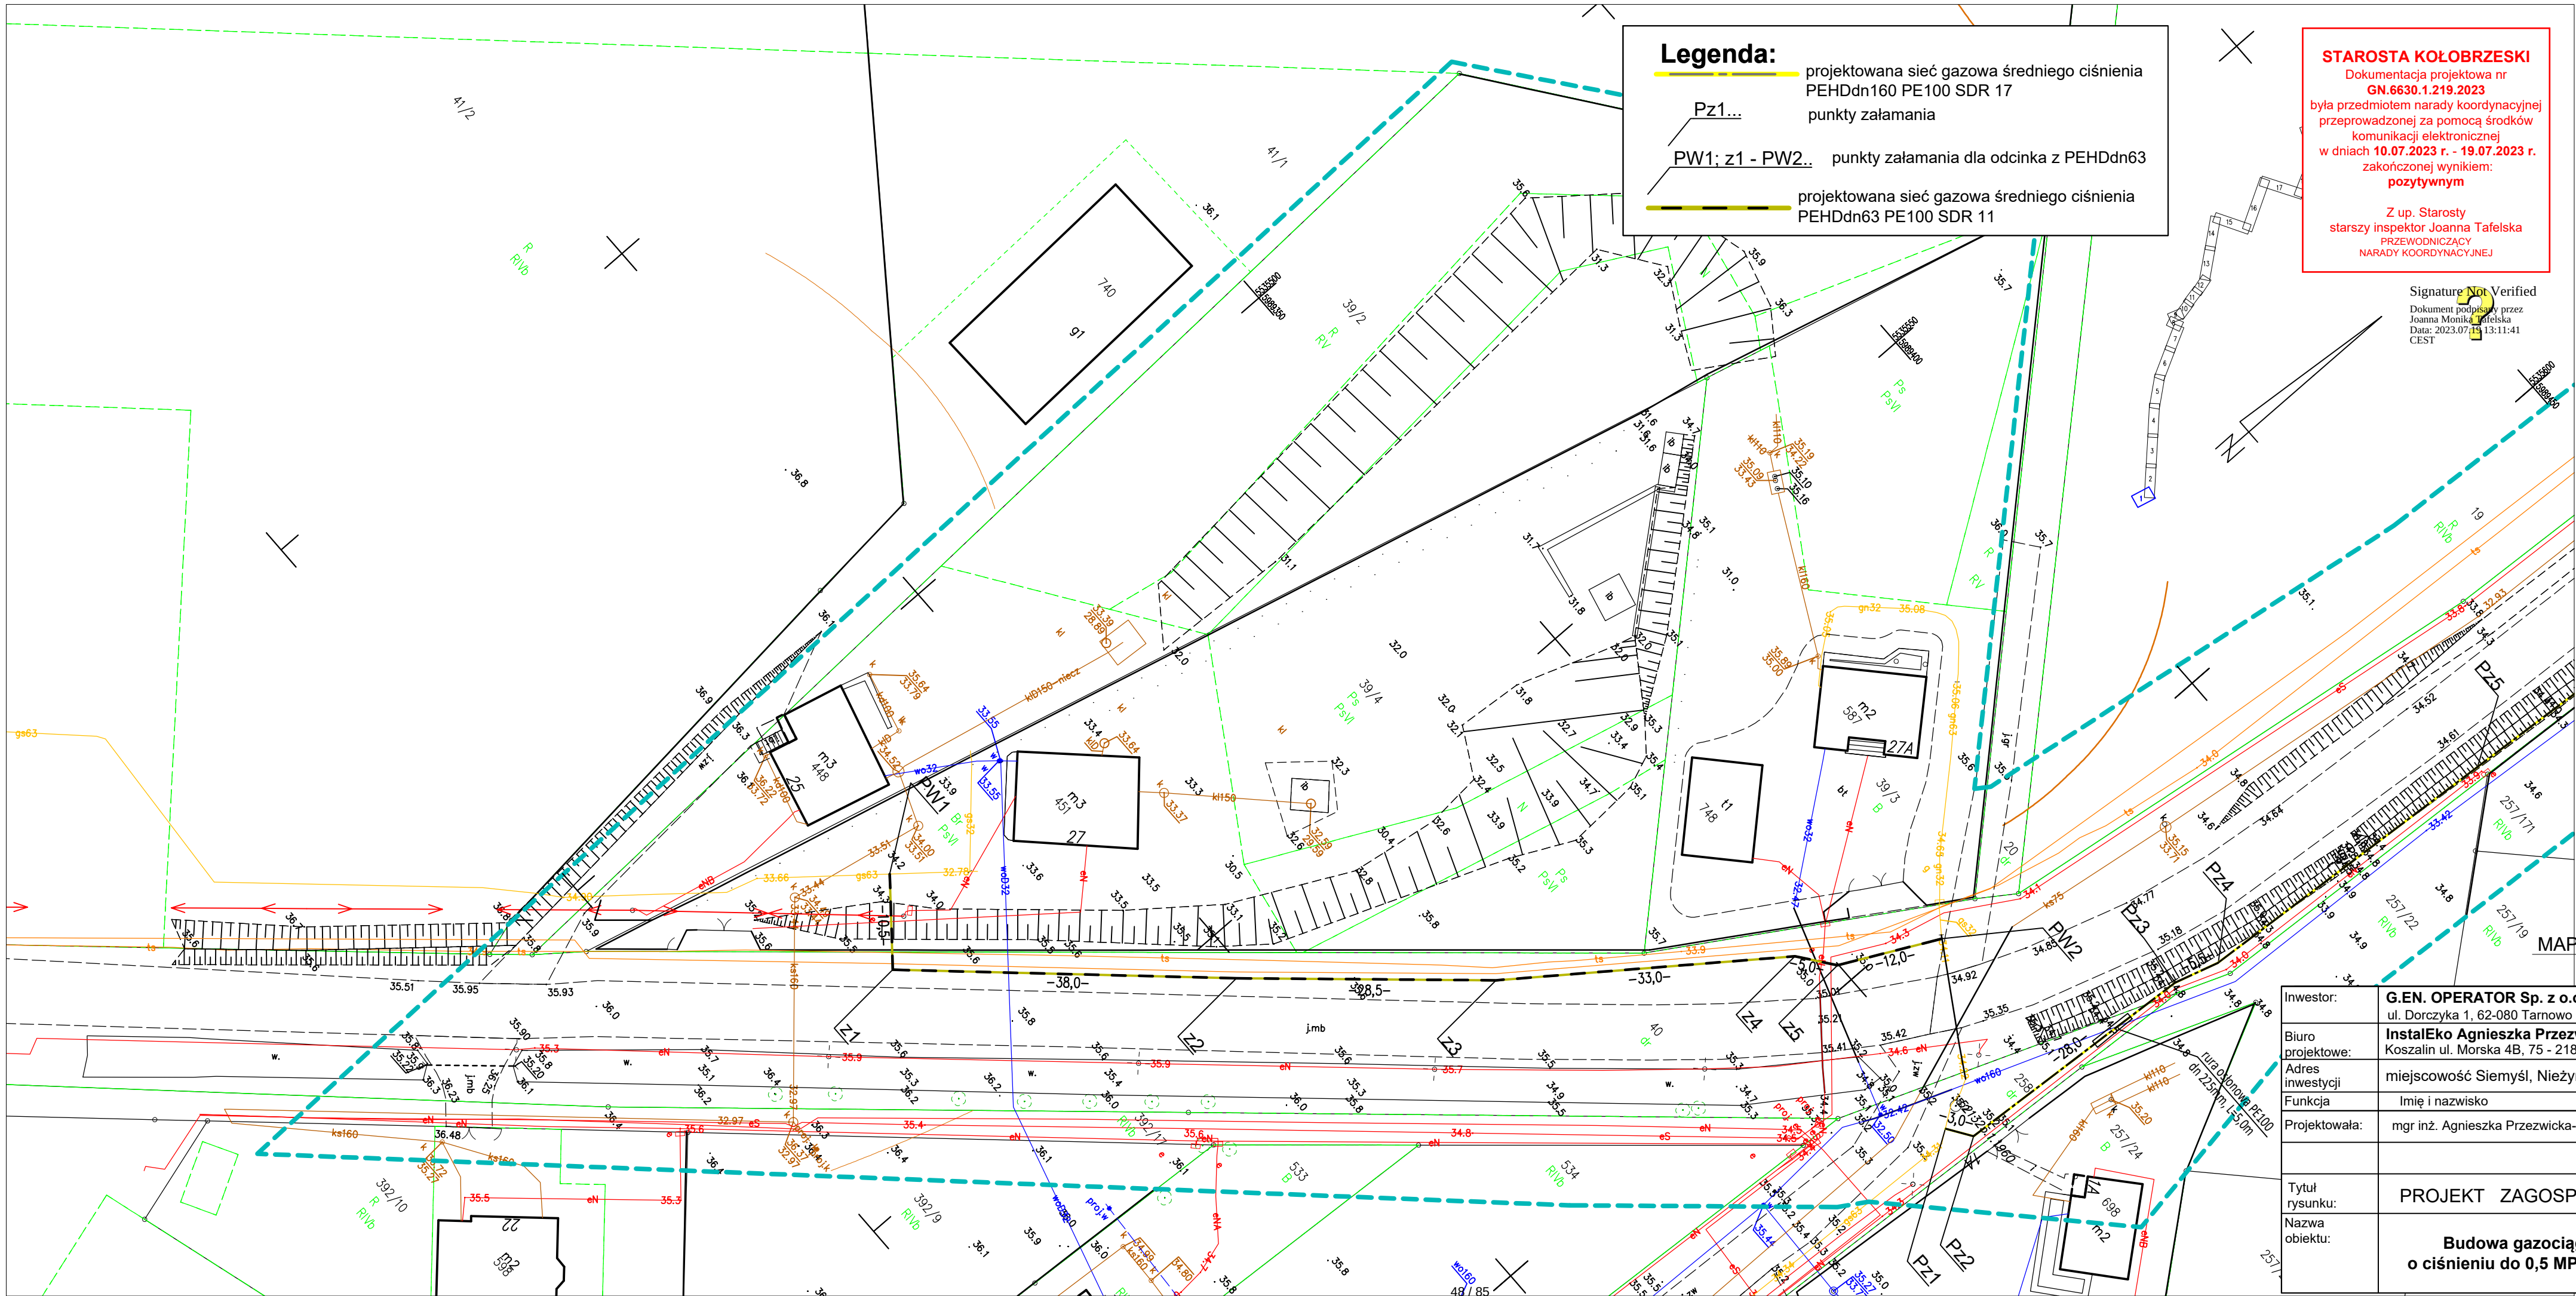

Legenda:

Pz1... projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia PEHDn160 PE100 SDR 17 punkty załamania

PW1; z1 - PW2.. punkty załamania dla odcinka z PEHDn63

projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia PEHDn63 PE100 SDR 11

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Dokumentacja projektowa nr **GN.6630.1.219.2023**
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniach **10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.** zakończonej wynikiem: **pozytywnym**

Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Joanna Monika Tafelska
Data: 2023.07.15 13:11:41
CEST

MAPA DO CELÓW

Oznaczenie kancelaryjne zgłosz. pracy geodezyjnej

Położenie	mięscowość nr działek	Siemysł i inne 40 i inne
Gmina	identyfikator	320806_2
Obręb ewidencyjny	identyfikator nazwa	Siemysł 320806_2.0058 i inne
	identyfikator nazwa	Siemysł i inne
		Skala mapy 1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich wysokościowy	2000/5 południk 15 PL-EVRF2007-NH
		Data wykonania mapy 30.05.2023r.

GeoMar Bartłomiej Komar
ul. Orła 6/5, 75-727 Koszalin
NIP 672-207-18-57 REAGON 389795400
tel. 608 431159 e-mail: geo_mar@int.pl

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Rafał Biernacki
nr uprawnień 20759/1,2

wykonawca prac geodezyjnych kierownik prac (geodeta uprawniony)

Oznaczenie zakresu opracowania mapy


Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice określono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1.636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzegi Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orła 6/5 NIP:672-207-18-57, REAGON: 389795400 tel: 608 431 159 e-mail:geo_mar@int.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1.636.2022_23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 888 420-450 Nr uprawnień 20759/1,2

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

Inwestor:	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status:	UZG ZUD
Biurowie projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin				
Adres inwestycji	mięscowość Siemysł, Nieżyn i Charzyno, gm.Siemysł				06-2023
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023		
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku:	1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusz nr:	1/24
				Nr rysunku:	1

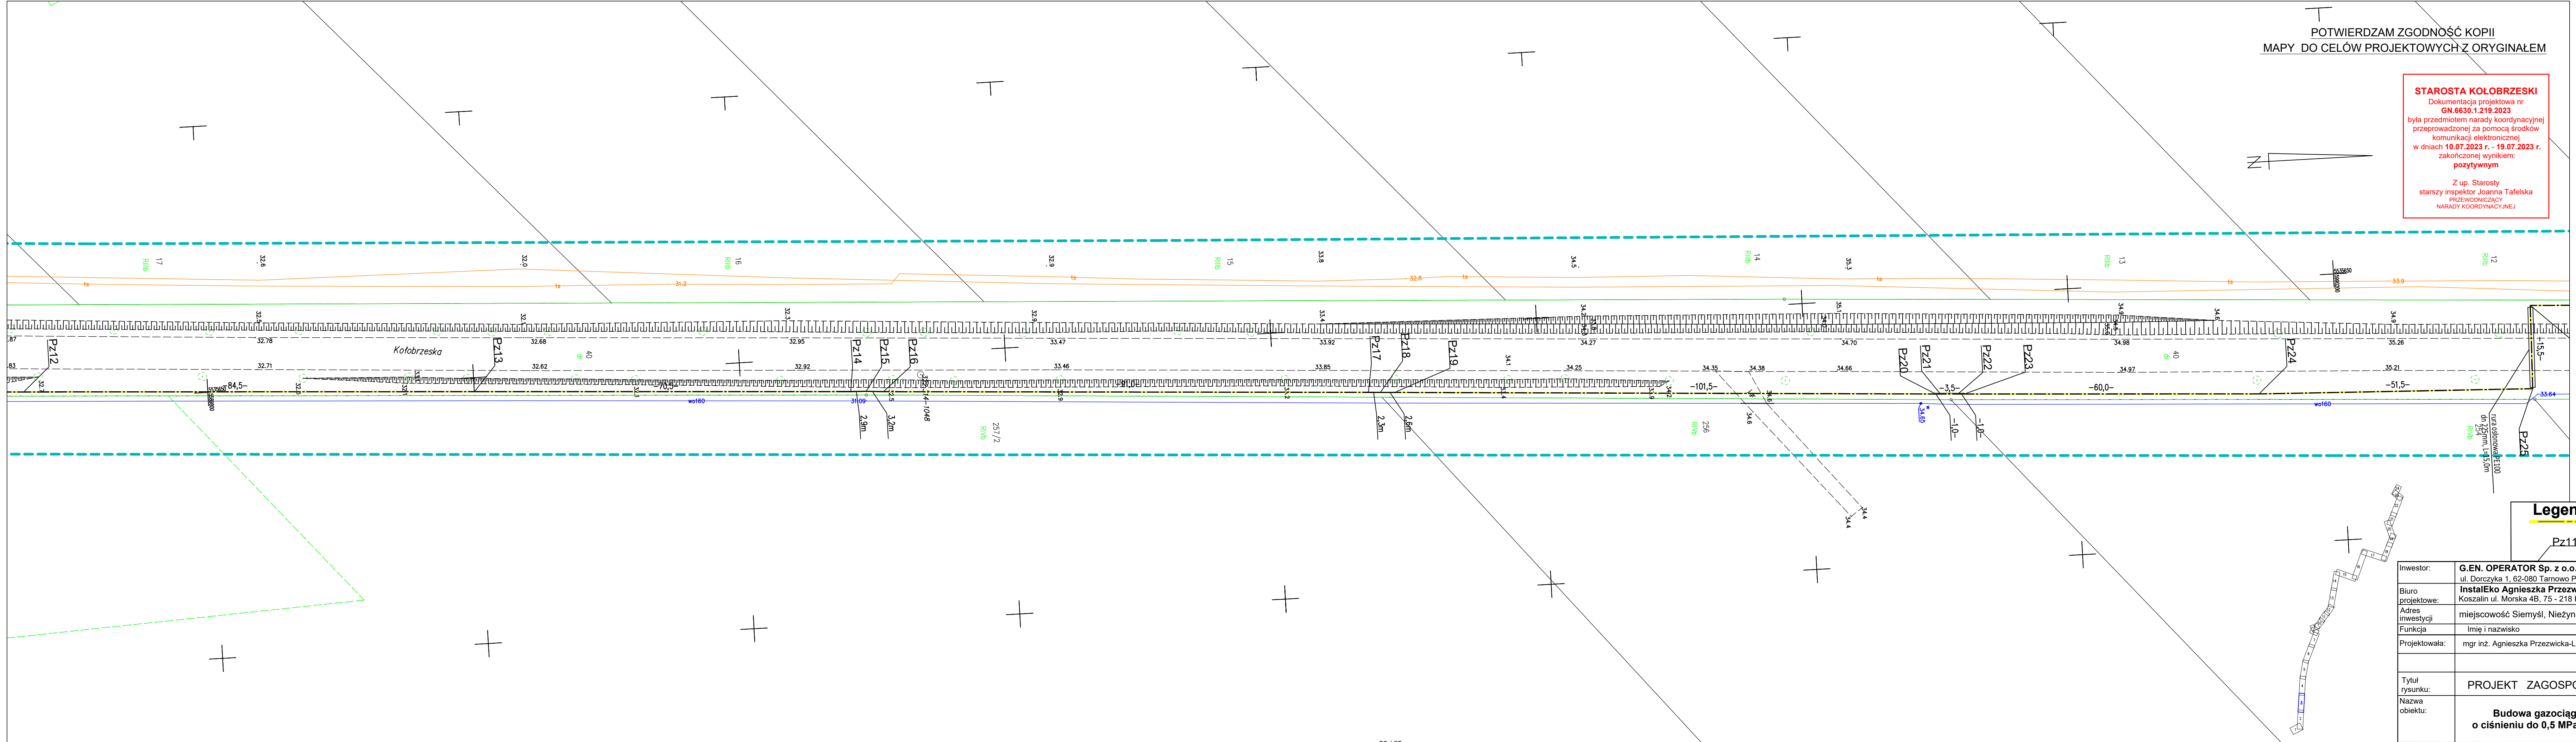

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM


STAROSTA KOŁOBZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.1.219.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach **10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.**
zakończoną wynikiem:
pozytywnym
Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		GN.6640.1.636.2022
Położenie	mięscowość	Siemysł i inne
	nr działek	40 i inne
Gmina	identyfikator	320806_2
	nazwa	Siemysł
Obręb ewidencyjny	identyfikator	320806_2.0058 i inne
	nazwa	Siemysł i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orła 4/5, 75-727 Koszalin NIP 672-207-18-57 REAGON 389795400 tel. 608 431159 e-mail: geo_mar@int.pl		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień 20759/1,2 kierownik prac geodezyjnych
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice określono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano słabejności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1.636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzeg Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orła 4/5 NIP: 672-207-18-57, REAGON: 389795400 tel: 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1.636.2022.23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 88 820-450 Nr uprawnień 20759/1,2


Legenda:
projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHDn160 PE100 SDR 17
Pz11-Pz25... punkty załamania

Inwestor:	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status:	UZG ZUD
Biuo projektowe:	InstalEko Agnieszka Przezwicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin				
Adres inwestycji	miejscowość Siemysł, Nieżyn i Charzyno, gm.Siemysł				06-2023
Funkcja	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przezwicka-Litwin		ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023	
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				Skala rysunku: 1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm				Arkusz nr: 3/24
					Nr rysunku: 3

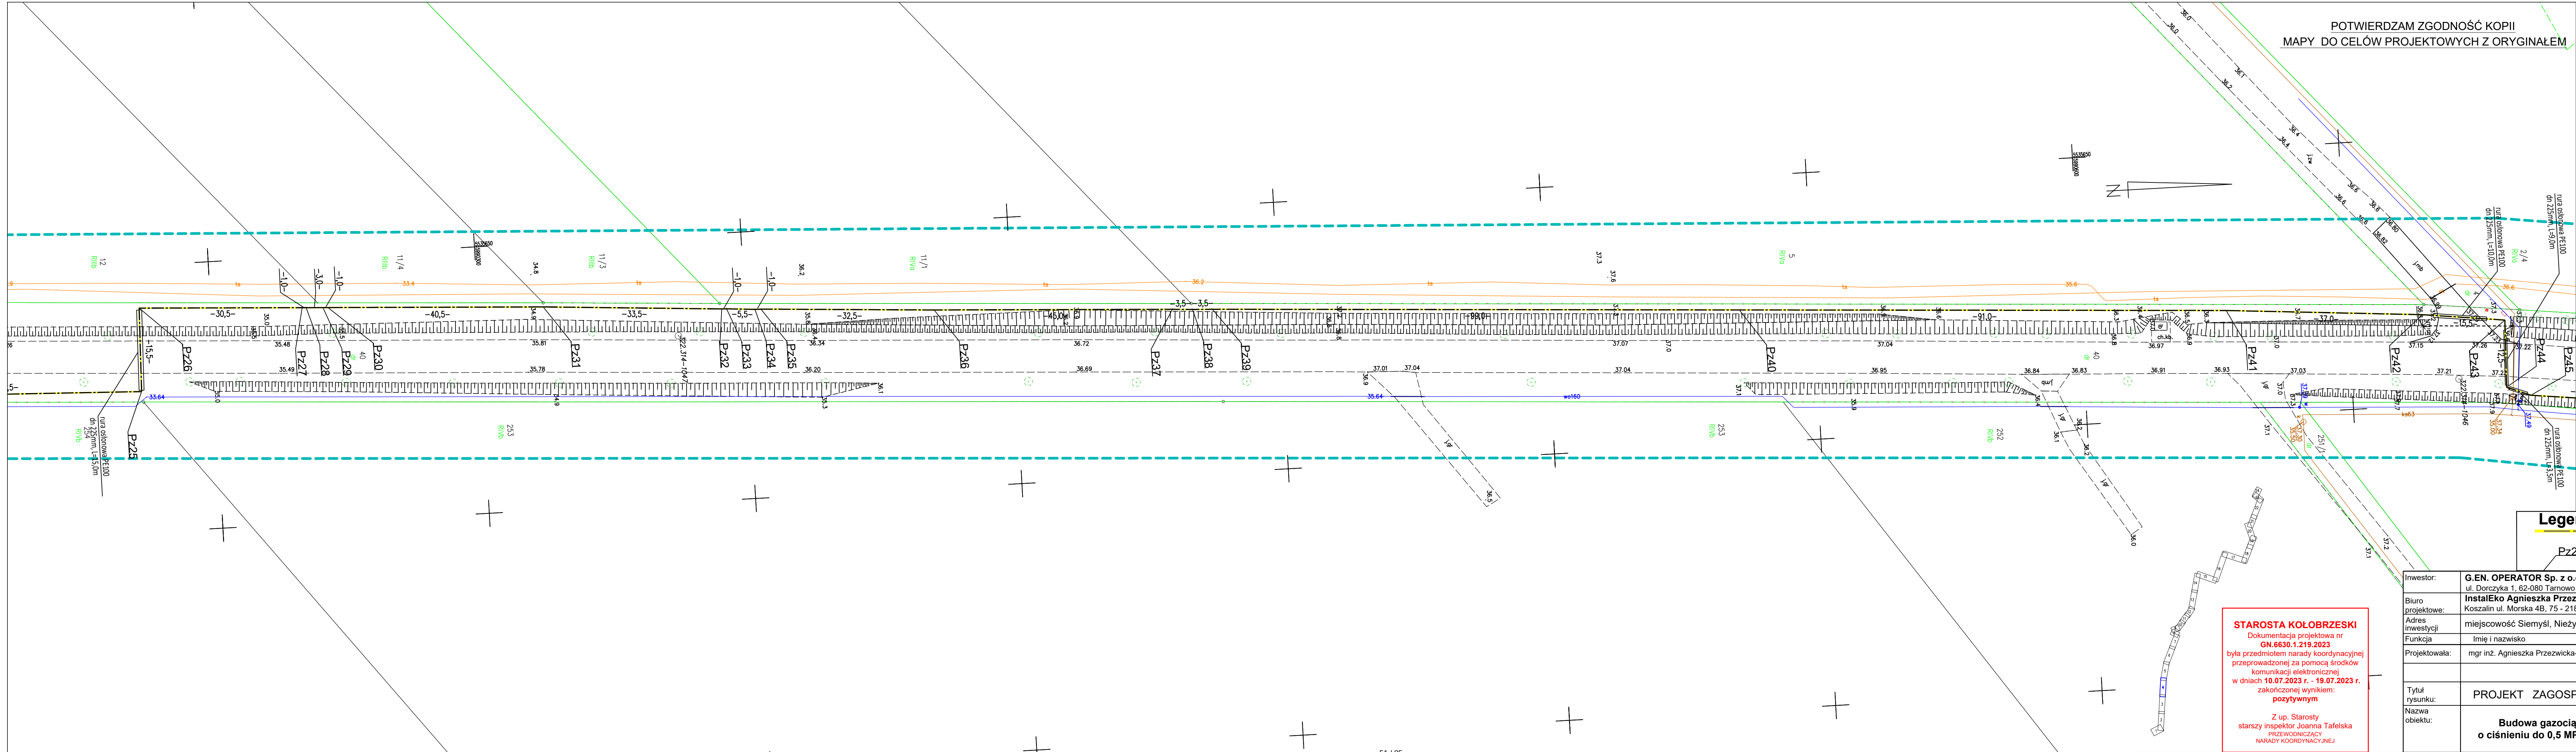

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		GN.6640.1636.2022
Położenie	miejsce	Siemysł i inne
	nr działek	40 i inne
Gmina	identyfikator	320806_2
	nazwa	Siemysł
Obręb ewidencyjny	identyfikator	320806_2.0058 i inne
	nazwa	Siemysł i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orła 6/5, 75-727 Koszalin NIP: 672-207-18-57, REGON: 389795400 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień: 20759/1, 2
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice określono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.		
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.		
Identyfikator zgłoszenia prac		GN.6640.1636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie		Starosta Kołobrzesci Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych		GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orła 6/5 NIP: 672-207-18-57, REGON: 389795400 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji		GN.6640.1636.2022.23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 88 420-450 Nr uprawnień 20759/1, 2
Legenda:		
Pz25-Pz45...		projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia PEHDdn160 PE100 SDR 17 punkty załamania
Inwestor:		G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowa Podgórze
Biuro projektowe:		InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin
Adres inwestycji		miejsce Siemysł, Nieżyn i Charzyno, gm. Siemysł
Funkcja		Imię i nazwisko
Projektowała:		Nr uprawnień
		Data
		Podpis
Tytuł rysunku:		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nazwa obiektu:		Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm
		Skala rysunku:
		Arkusze nr:
		Nr rysunku:
		UZG ZUD
		06-2023
		1:500
		4/24
		4

STAROSTA KOŁOBZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.1.219.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach 10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.
zakreślonej wynikiem:
pozytywnym
Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

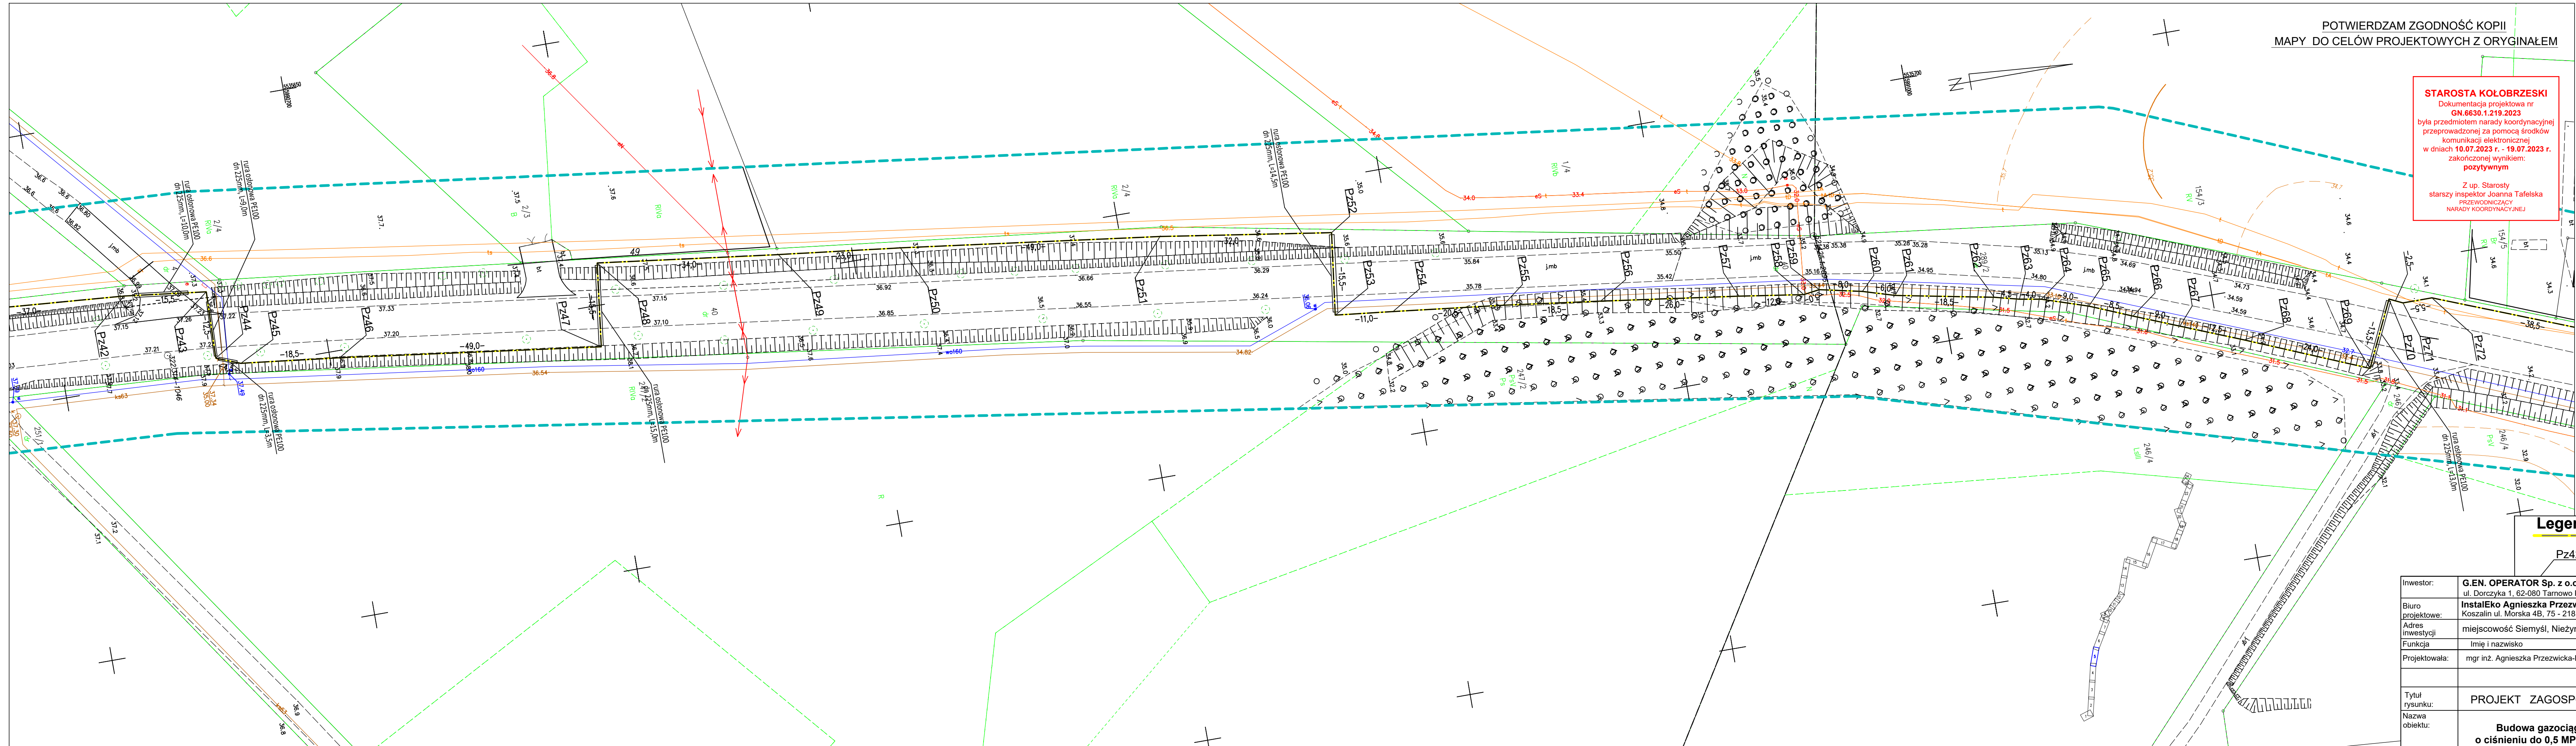

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6640.1636.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach **10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.**
zakończoną wynikiem:
pozytywnym


Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		GN.6640.1636.2022
Polozenie	miejsce	Siemysł i inne
	nr działek	40 i inne
Gmina	nazwa	Siemysł
	identyfikator	320806_2
Obręb ewidencyjny	nazwa	Siemysł i inne
	identyfikator	320806_2.0058 i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostopadłych płaskich	2000/5 południk 15
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orła 6/5, 75-727 Koszalin NIP 672-207-18-57 REAGON 389795400 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień 20759/1,2 kierownik prac geodezyjnych (geodeta uprawniony)
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice określono z ewidencji gruntów i budynków, nie bierąc pod uwagę służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.		
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.		
Identyfikator zgłoszenia prac		GN.6640.1636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie		Starosta Kołobrzeg Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych		GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orła 6/5 NIP: 672-207-18-57, REAGON: 389795400 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji		GN.6640.1636.2022.23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 888 920-450 Nr uprawnień 20759/1,2

Legenda:

- projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia PEHDdn160 PE100 SDR 17
- Pz42-Pz72.. punkty załamania

Inwestor:	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status: UZG ZUD
Biuro projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewiczka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin			
Adres inwestycji	miejscowość Siemysł, Nieżyn i Charzyno, gm.Siemysł			06-2023
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewiczka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023	
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku: 1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusze nr: 5/24
				Nr rysunku: 5

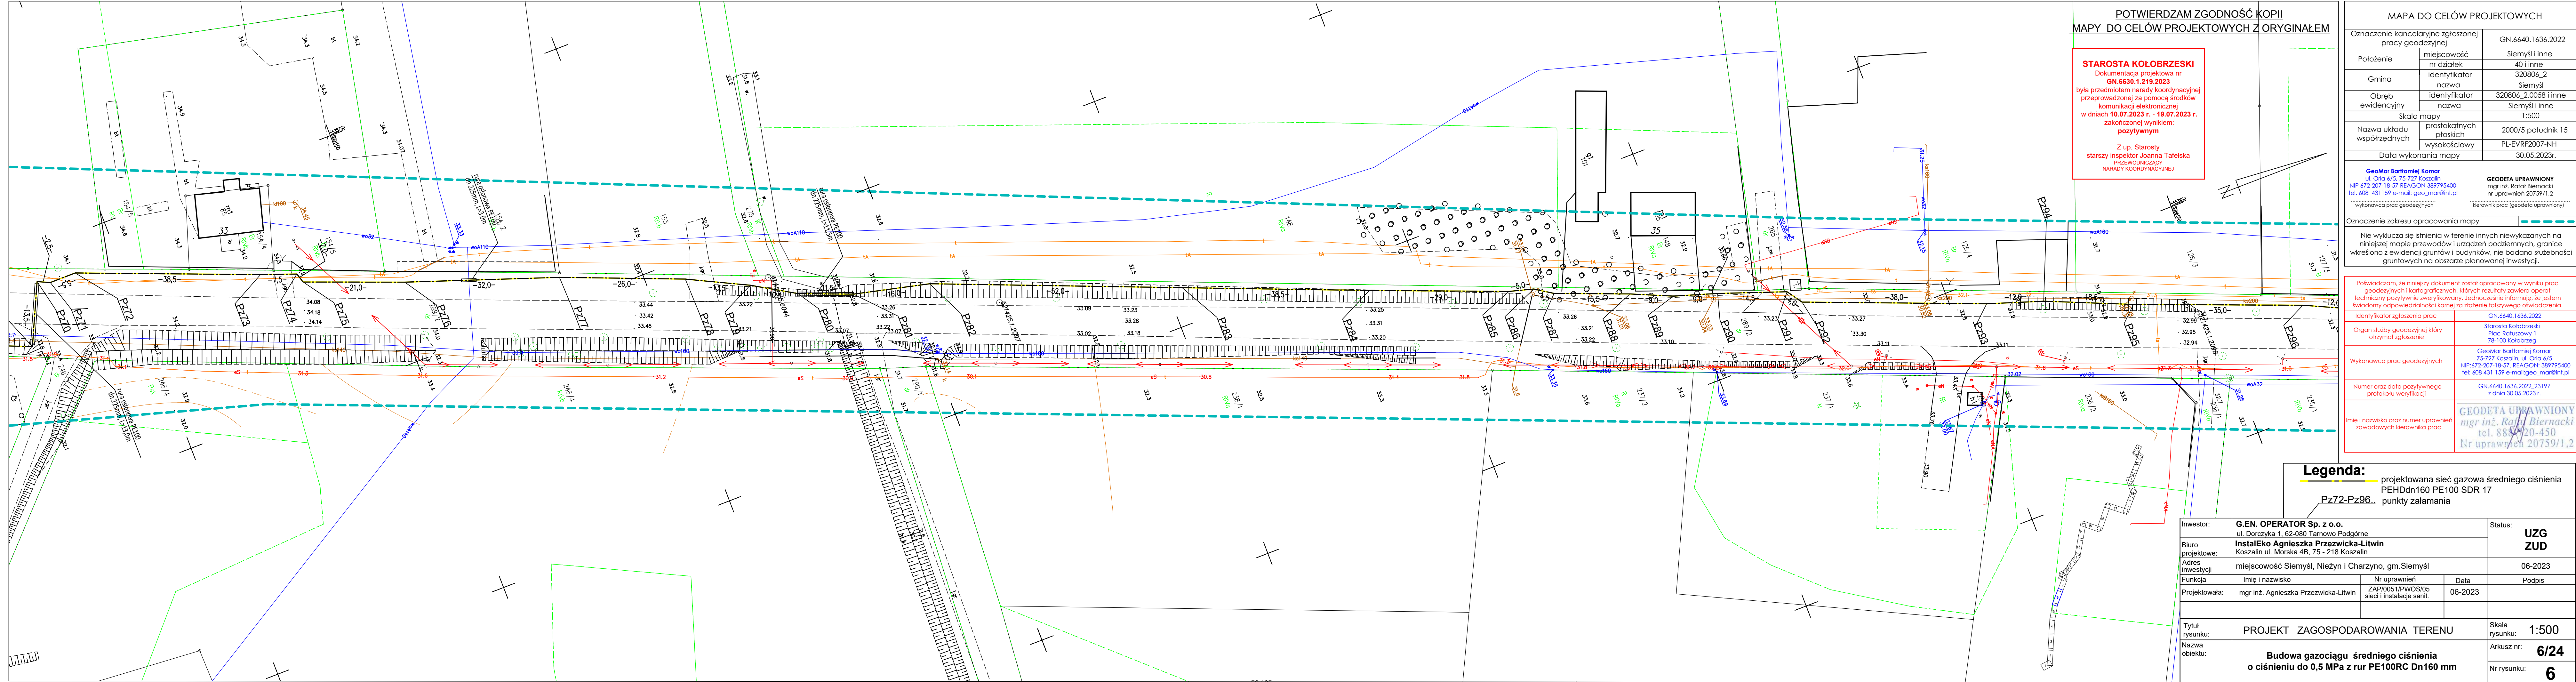

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

STAROSTA KOŁOBRZESKI

Dokumentacja projektowa nr
GN.6640.1.219.2023

była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach 10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.
zakończonych wynikiem:
pozytywnym

Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Oznaczenie zakresu opracowania mapy

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice określono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.

Podświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac

GN.6640.1636.2022

Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie

Starosta Kołobrzegi
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

Wykonawca prac geodezyjnych

GeoMar Bartłomiej Komar
75-727 Koszalin, ul. Orła 6/5
NIP: 672-207-18-57 REGON: 389795400
tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl

Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji

GN.6640.1636.2022.23197
z dnia 30.05.2023 r.

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Rafał Biernacki
tel. 88 420-450
Nr uprawnień 207591/2

Legenda:

projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHDn160 PE100 SDR 17
Pz72-Pz96... punkty załamania

Investor:

G.EN. OPERATOR Sp. z o.o.
ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

Biuro projektowe:

InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin
Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin

Adres inwestycji

mięscowość Siemysł, Nieżyn i Charzyno, gm. Siemysł

Funkcja

Imię i nazwisko

Nr uprawnień

Data

Projektowała:

mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin

ZAP/0051/PWOS/05
sieci i instalacje sanit.

06-2023

Tytuł rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia
o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm

Status:

UZG
ZUD

06-2023

Podpis

Skala rysunku:


1:500

Arkusze nr:

6/24

Nr rysunku:

6

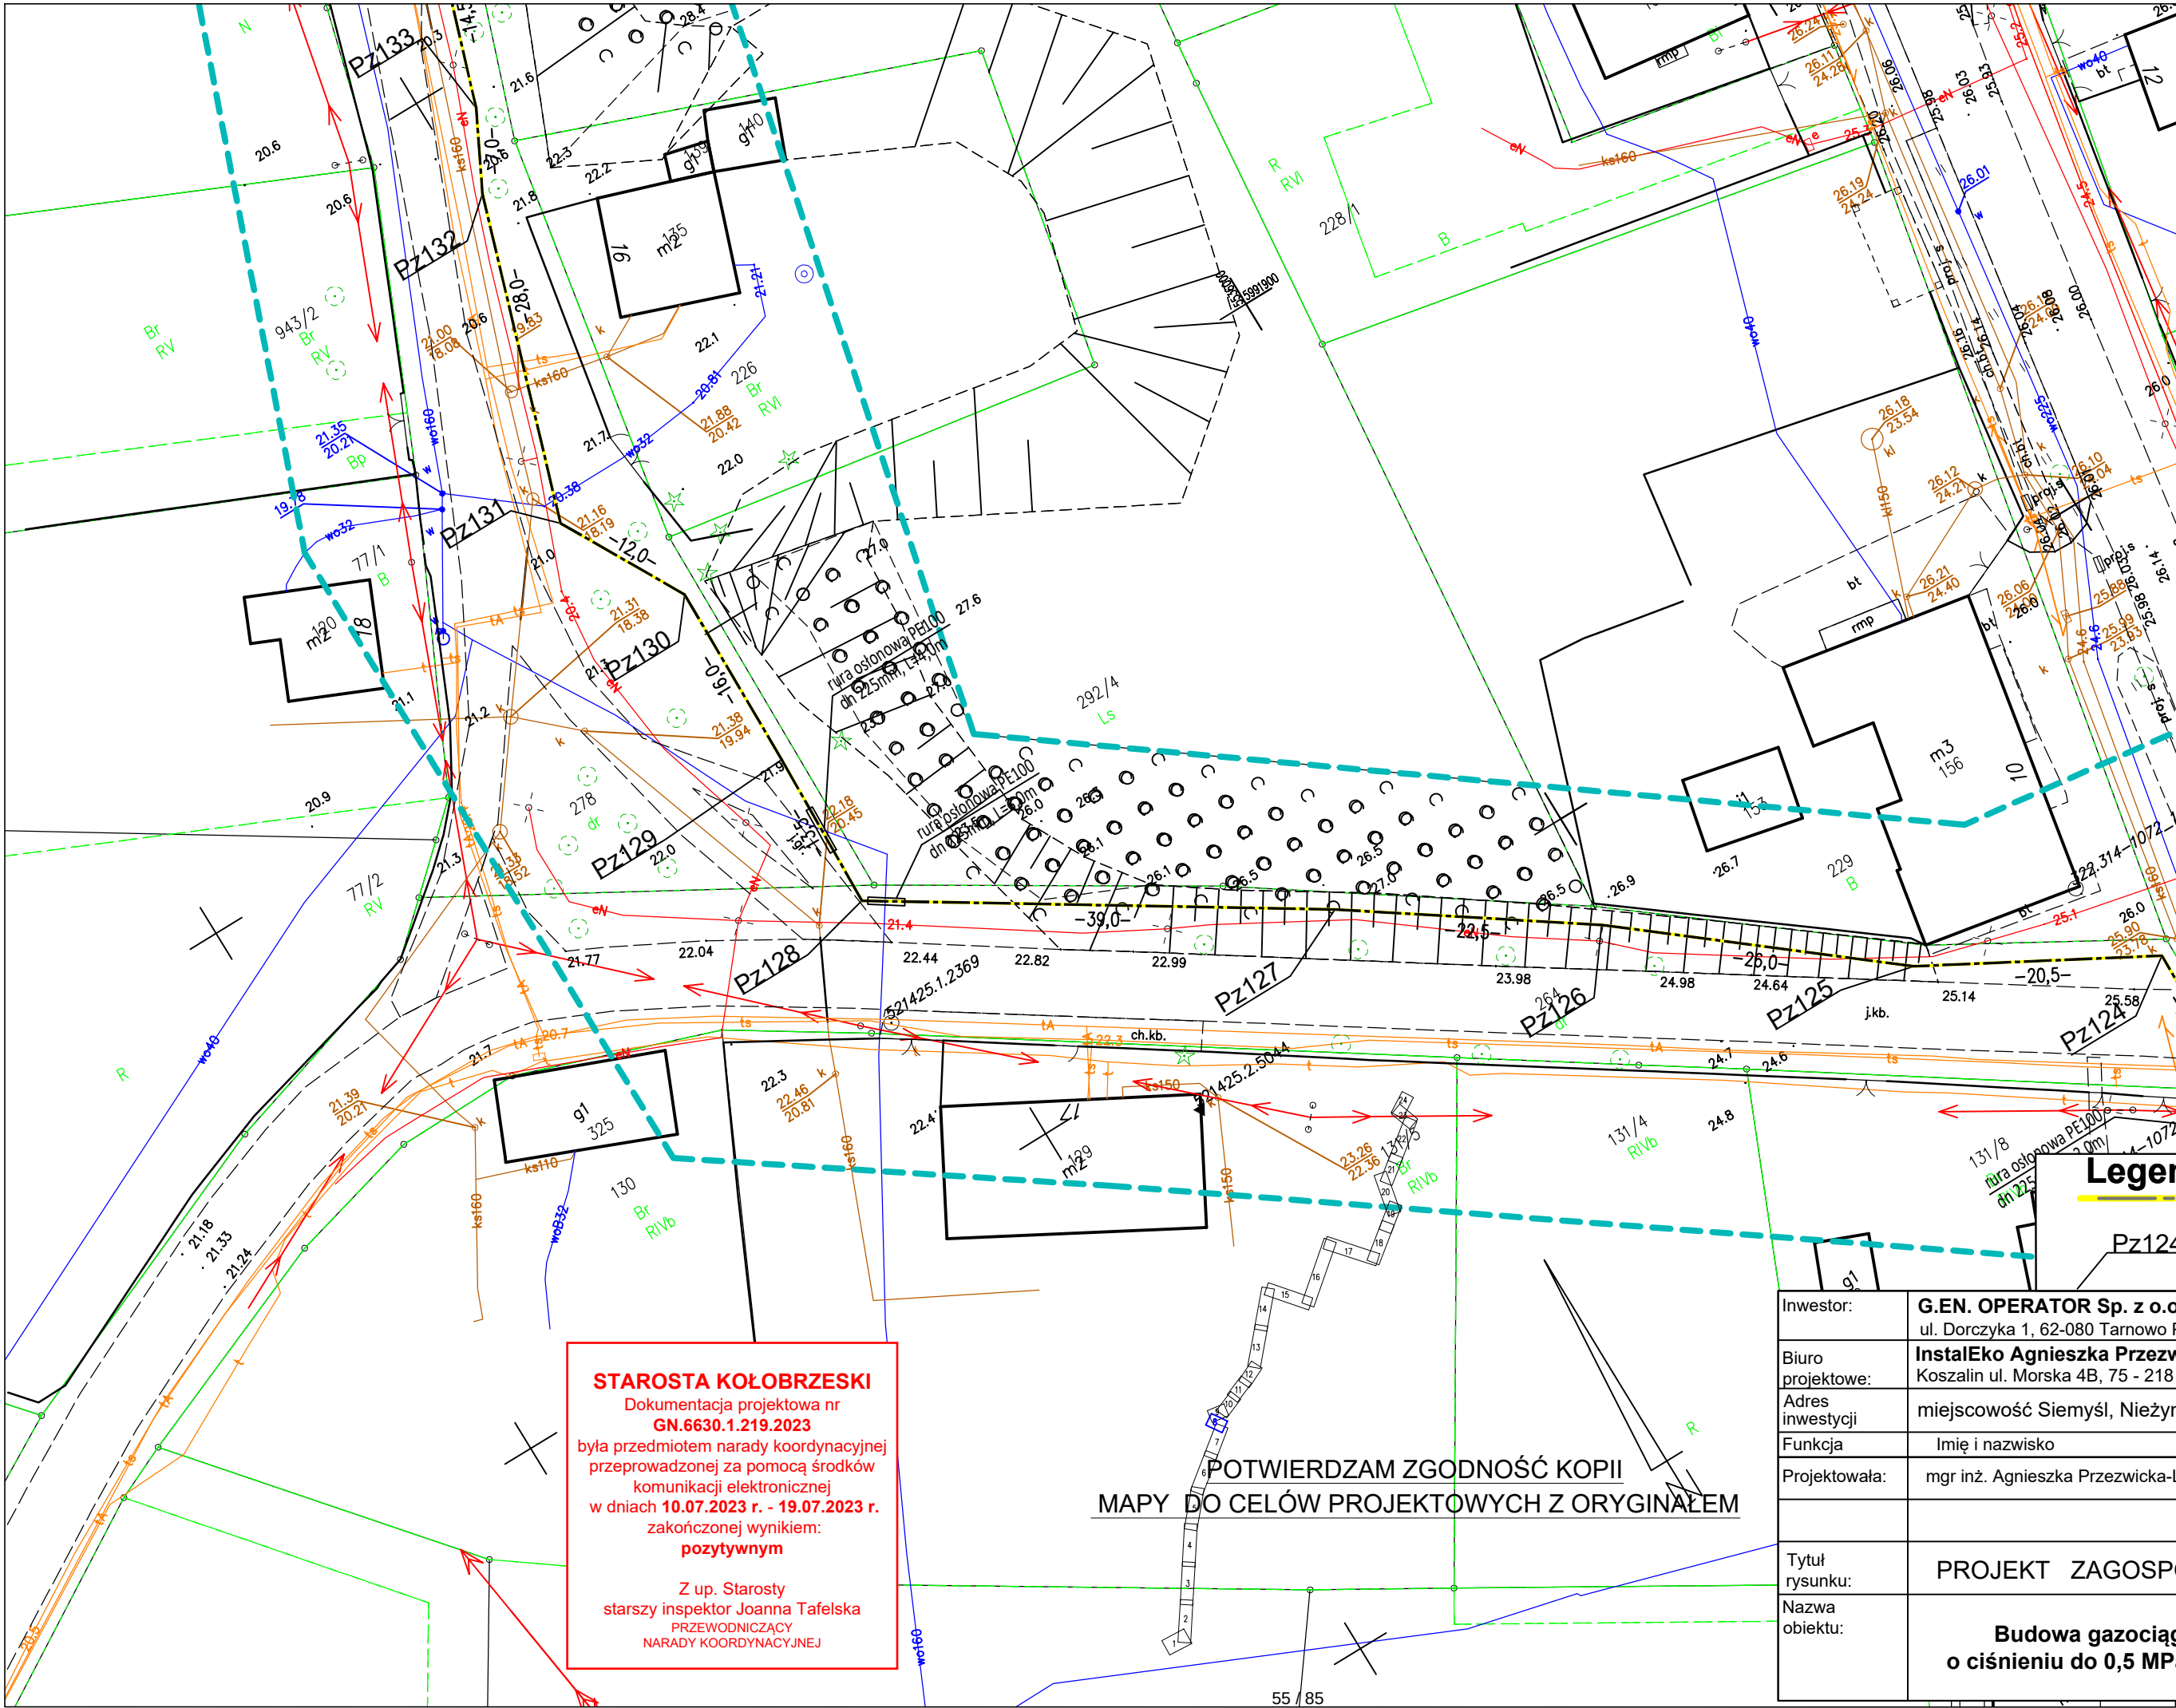

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.1.219.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach **10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.**
zakończoną wynikiem:
pozytywnym

Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

**POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM**


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		GN.6640.1636.2022
Położenie	mięscowość	Siemyśl i inne
	nr działek	40 i inne
Gmina	identyfikator	320806_2
	nazwa	Siemyśl
Obręb ewidencyjny	identyfikator	320806_2.0058 i inne
	nazwa	Siemyśl i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orła 6/5, 75-727 Koszalin NIP 672-207-18-57 REAGON 389795400 tel. 608 431159 e-mail: geo_mar@int.pl		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień 20759/1,2
..... wykonawca prac geodezyjnych		 kierownik prac (geodeta uprawniony)
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		-----
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice wkreślono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzski Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orła 6/5 NIP:672-207-18-57, REAGON: 389795400 tel: 608 431 159 e-mail:geo_mar@int.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1636.2022_23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 888 520-450 Nr uprawnień 20759/1,2

Legenda:

projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHDn160 PE100 SDR 17
Pz124-Pz133... punkty załamania

Inwestor:	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status:	UZG ZUD
Biuro projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin				
Adres inwestycji	mięscowość Siemyśl, Nieżyn i Charzyno, gm.Siemyśl				06-2023
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023		
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku:	1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusze nr:	8/24
				Nr rysunku:	8

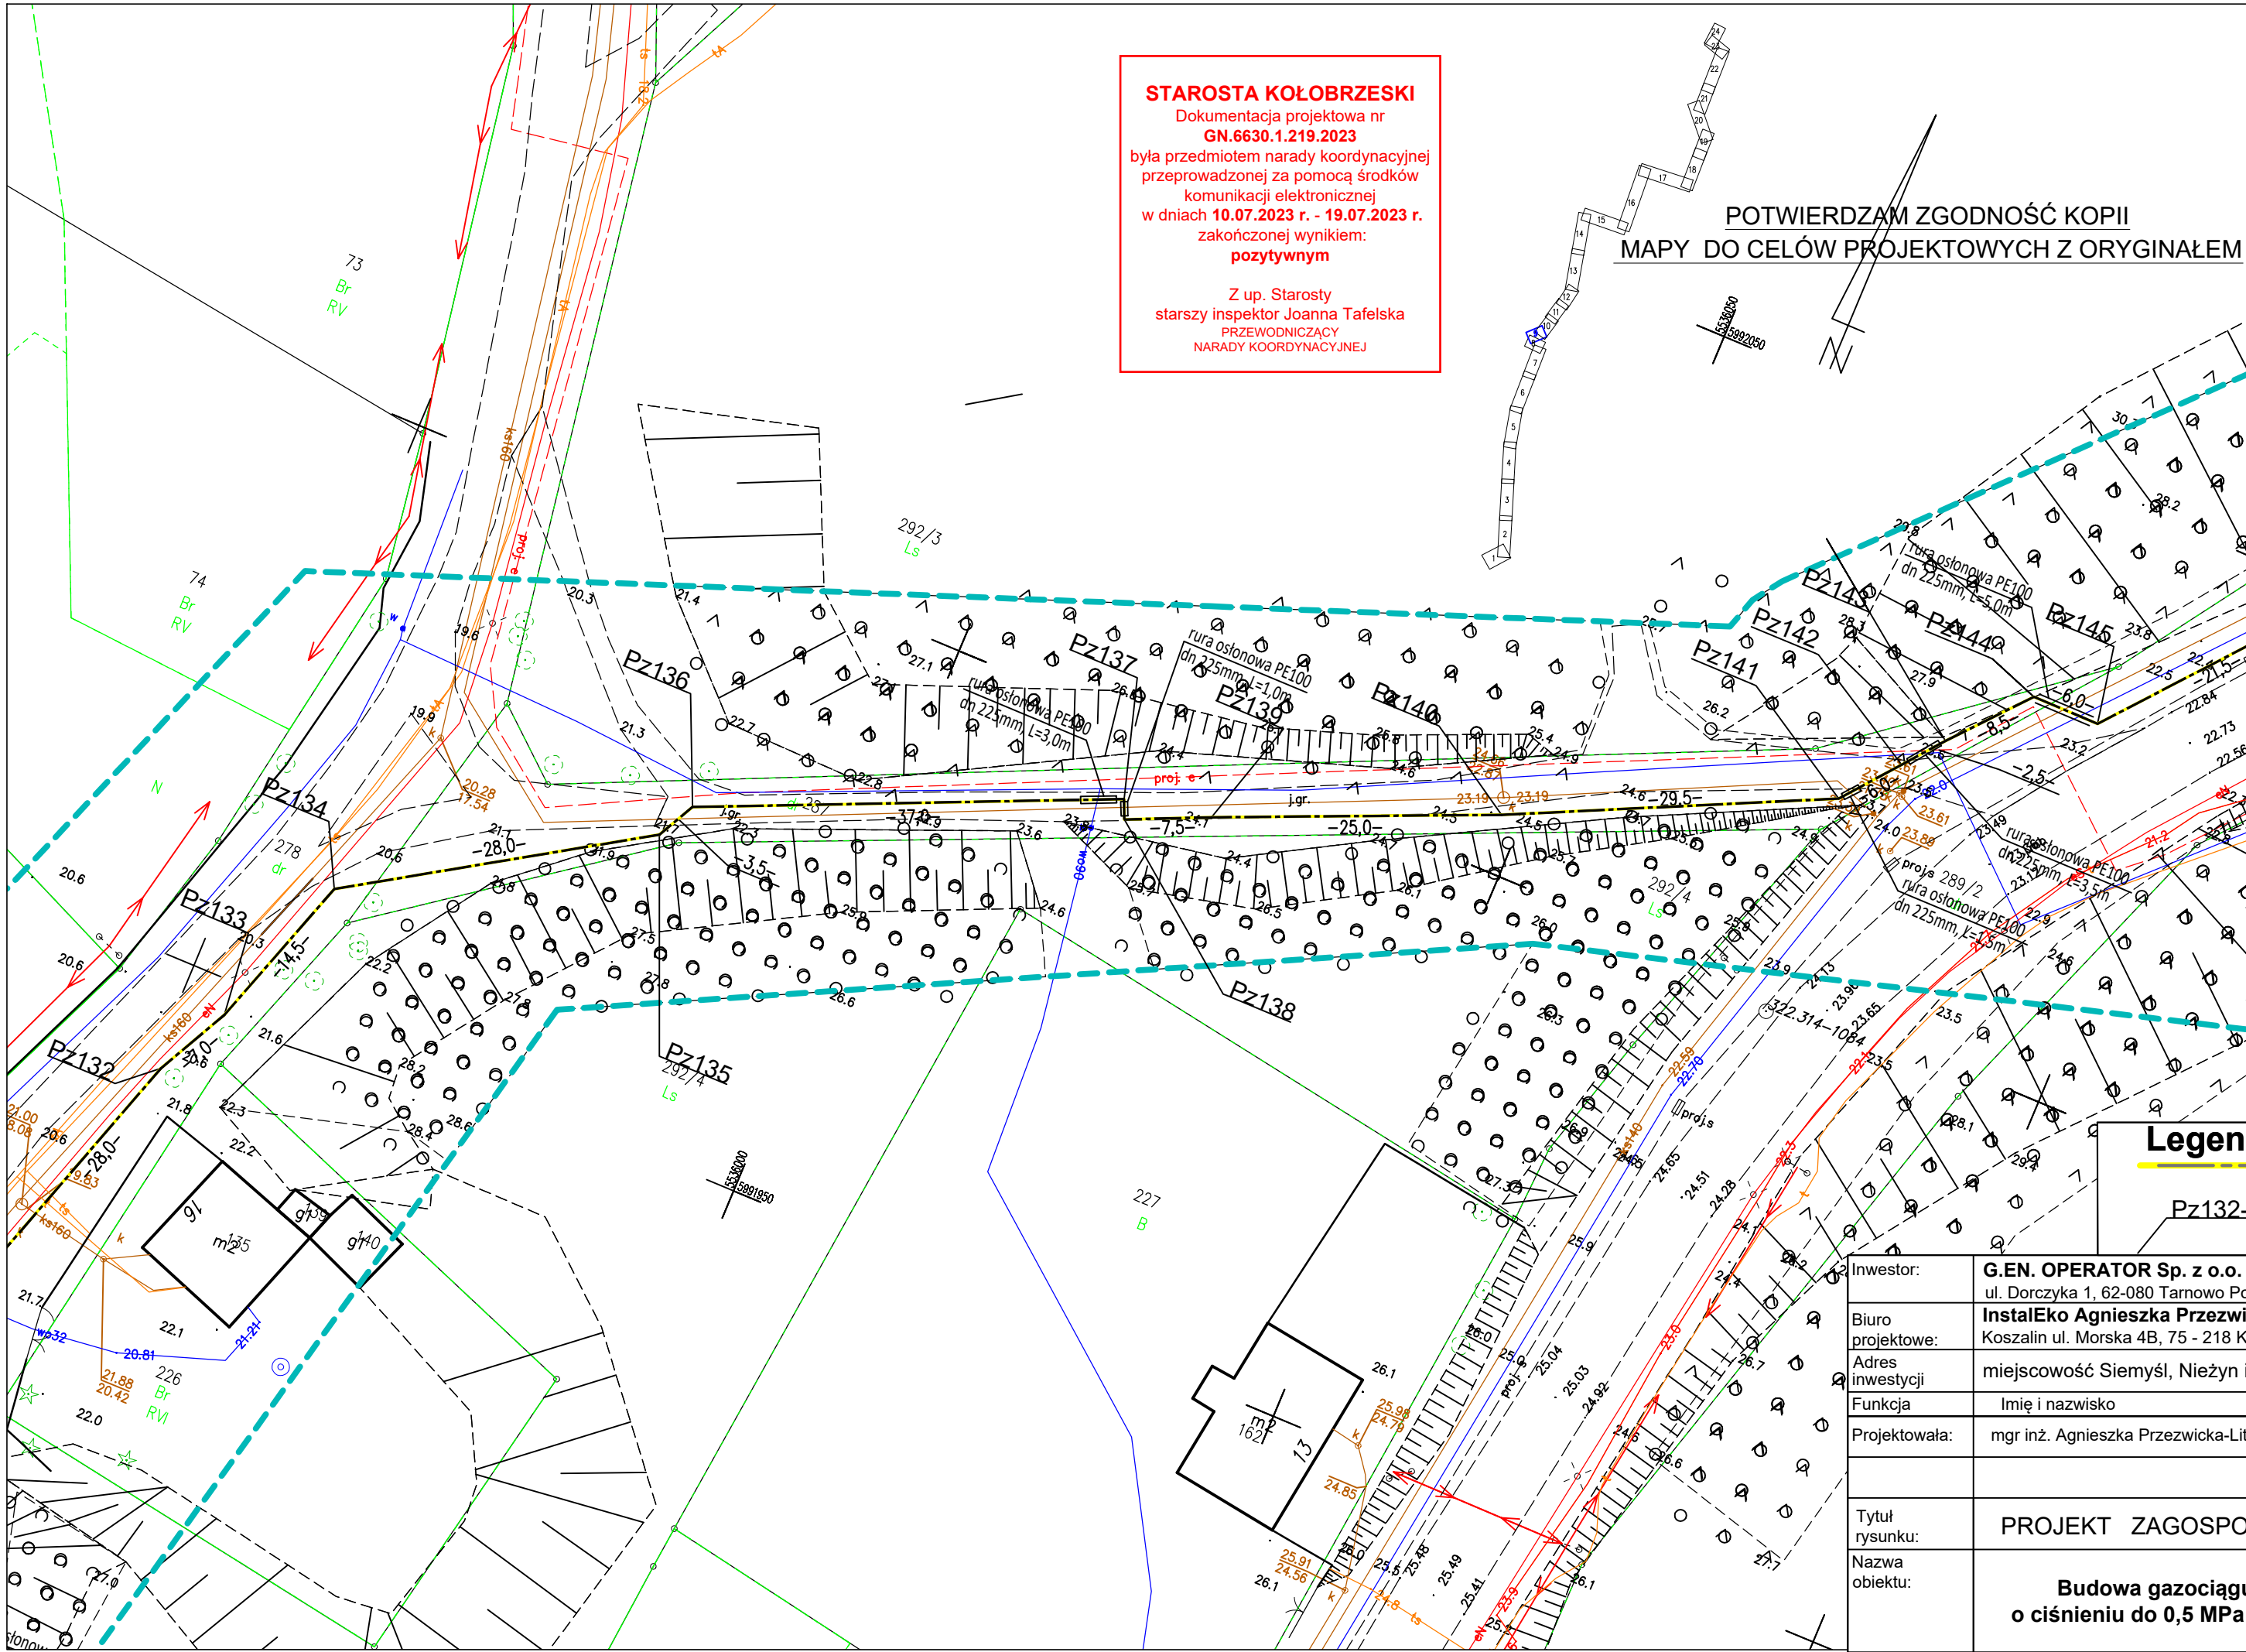

STAROSTA KOŁOBZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.1.219.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach **10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.**
zakończonych wynikiem:
pozytywnym

Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ


**POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM**

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		GN.6640.1636.2022
Polozenie	mięscowosc	Siemysl i inne
	nr dziatek	40 i inne
Gmina	identyfikator	320806_2
	nazwa	Siemysl
Obreb ewidencyjny	identyfikator	320806_2.0058 i inne
	nazwa	Siemysl i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa ukladu wspolrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orla 6/5, 75-727 Koszalin NIP 672-207-18-57 REAGON 389795400 tel. 608 431159 e-mail: geo_mar@int.pl		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień 20759/1,2 kierownik prac (geodeta uprawniony)
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		-----
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice wkreślono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzegi Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orla 6/5 NIP:672-207-18-57, REAGON: 389795400 tel: 608 431 159 e-mail:geo_mar@int.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1636.2022_23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 888 432 0450 Nr uprawnień 20759/1,2

Legenda:
projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHDn160 PE100 SDR 17
Pz132-Pz145... punkty załamania

Inwestor:	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status: UZG ZUD
Biuro projektowe:	InstalEko Agnieszka Przezwicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin			
Adres inwestycji	miejscowość Siemysł, Nieżyn i Charzyno, gm.Siemysł			06-2023
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przezwicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023	
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku: 1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusz nr: 9/24
				Nr rysunku: 9

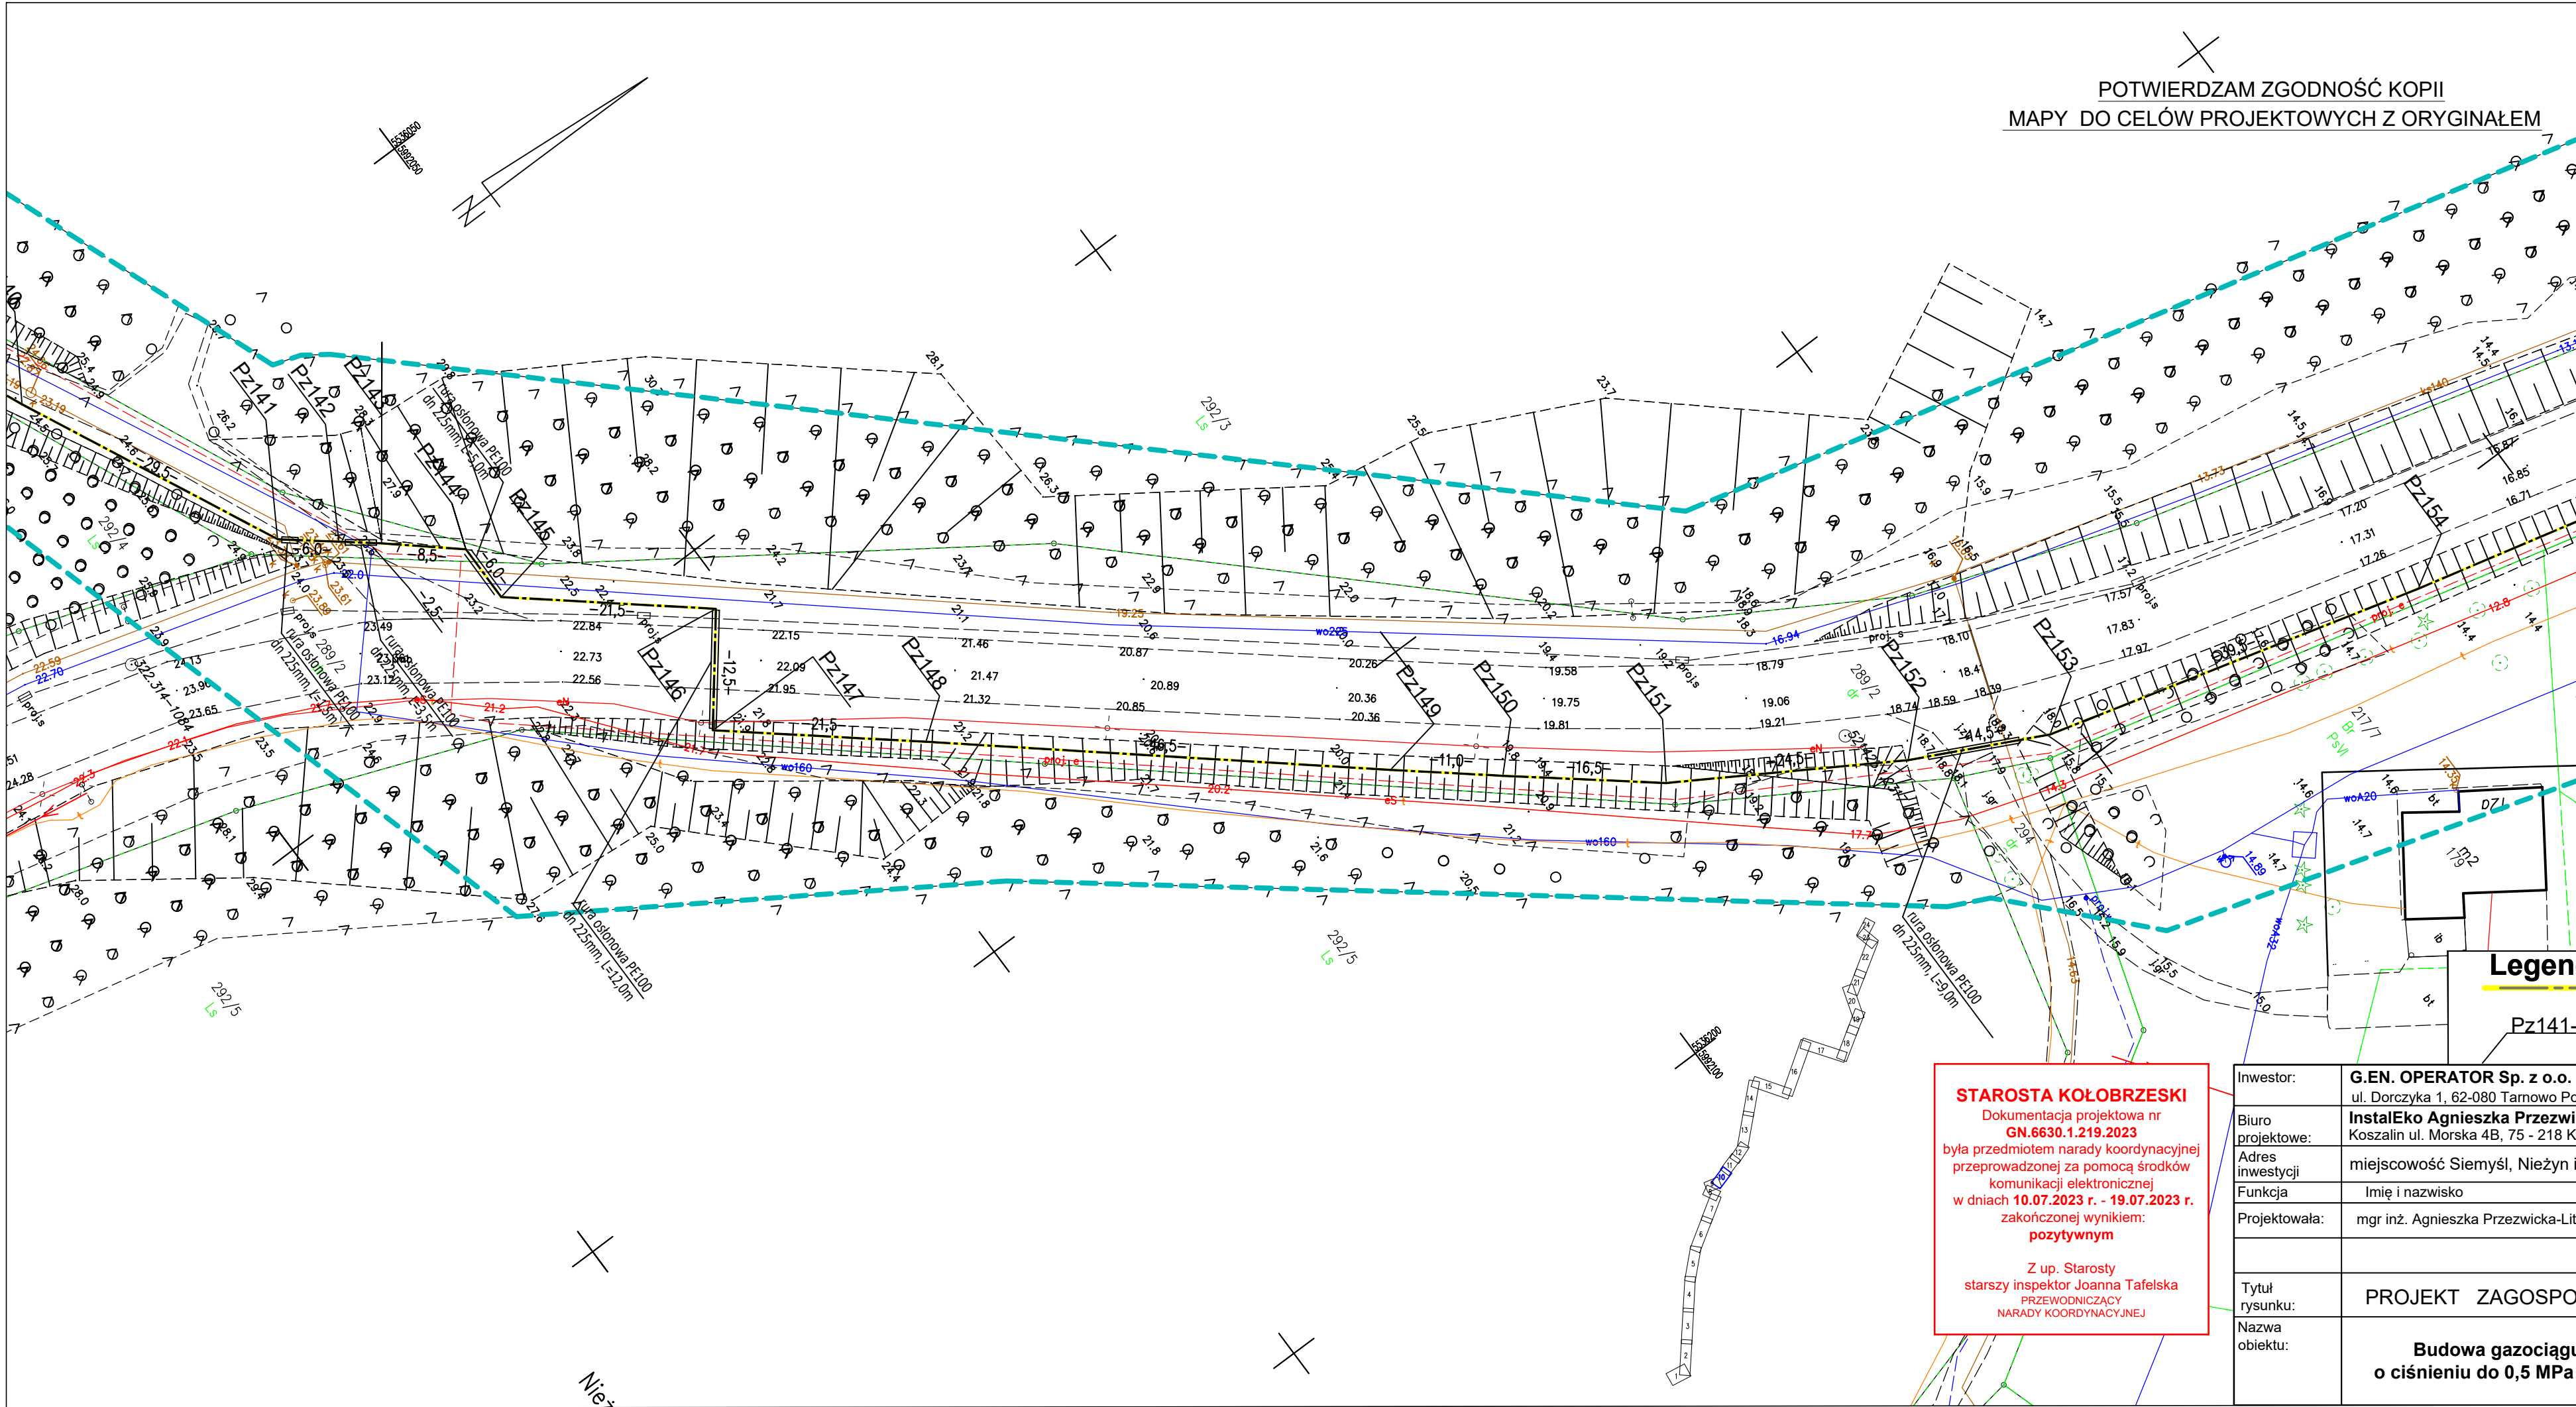


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		GN.6640.1636.2022
Położenie	mięscowość nr działek	Siemysł i inne 40 i inne
Gmina	identyfikator nazwa	320806_2 Siemysł
Obręb ewidencyjny	identyfikator nazwa	320806_2.0058 i inne Siemysł i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orła 6/5, 75-727 Koszalin NIP 672-207-18-57 REAGON 389795400 tel. 608 431159 e-mail: geo_mar@int.pl wykonawca prac geodezyjnych		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień 20759/1,2 kierownik prac (geodeta uprawniony)
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice określono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzeski Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orła 6/5 NIP: 672-207-18-57, REAGON: 389795400 tel: 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1636.2022.23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 880 20-450 Nr uprawnień 20759/1,2

Legenda:
projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHDn160 PE100 SDR 17
Pz141-Pz154... punkty załamania

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.1.219.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniach 10.07.2023 r. - 19.07.2023 r. zakończonej wynikiem:
pozytywnym
Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Inwestor:	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne	Status:	UZG ZUD
Biuro projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin		
Adres inwestycji	mięscowość Siemysł, Nieżyn i Charzyno, gm.Siemysł		06-2023
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Skala rysunku: 1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm		Arkusz nr: 10/24 Nr rysunku: 10

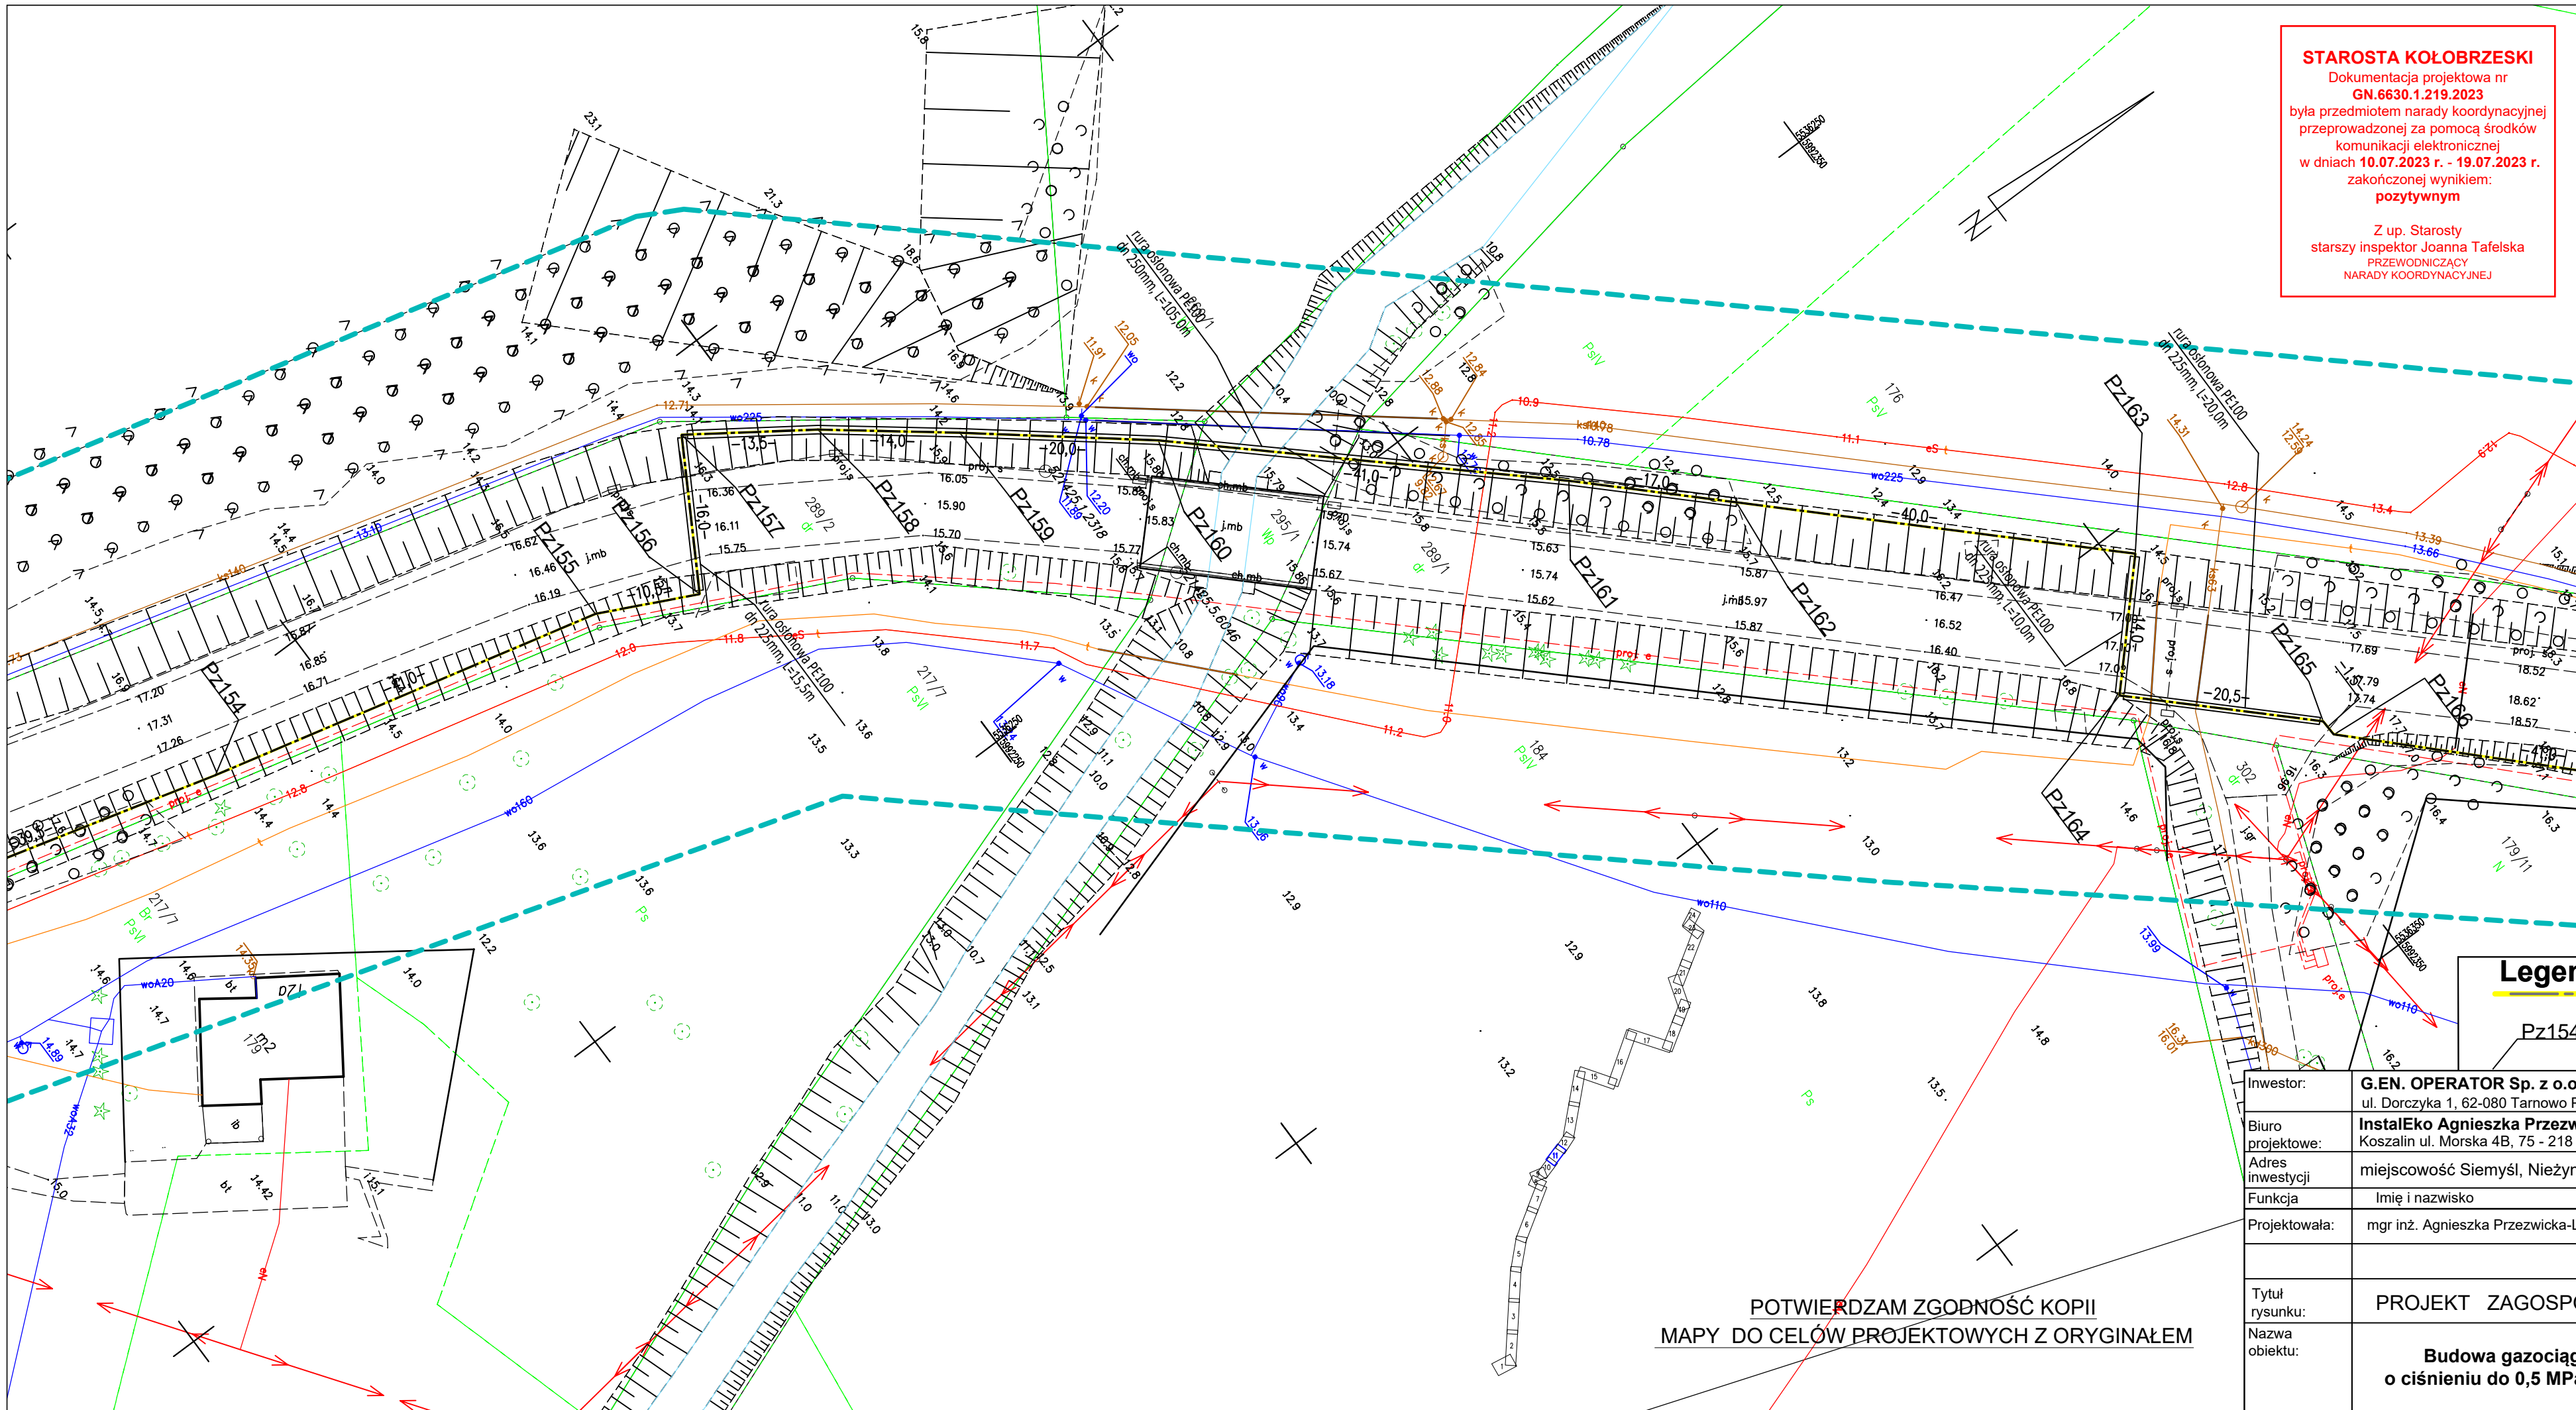

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.1.219.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach **10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.**
zakończoną wynikiem:
pozytywnym

Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		GN.6640.1636.2022
Polozenie	mięscowosc	Siemyśl i inne
	nr dzialek	40 i inne
Gmina	identyfikator	320806_2
	nazwa	Siemyśl
Obręb ewidencyjny	identyfikator	320806_2.0058 i inne
	nazwa	Siemyśl i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orła 6/5, 75-727 Koszalin NIP 672-207-18-57 REAGON 389795400 tel. 608 431159 e-mail: geo_mar@int.pl		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień 20759/1,2
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice określono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzegi Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orła 6/5 NIP:672-207-18-57, REAGON: 389795400 tel: 608 431 159 e-mail:geo_mar@int.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1636.2022, 23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 888 0520-450 Nr uprawnień 20759/1,2

Legenda:
 projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHDn160 PE100 SDR 17
 Pz154-Pz166... punkty załamania

Inwestor:	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status: UZG ZUD
Biuro projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin			
Adres inwestycji	miejscowość Siemyśl, Nieżyn i Charzyno, gm.Siemyśl			06-2023
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023	
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku: 1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusz nr: 11/24
				Nr rysunku: 11

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

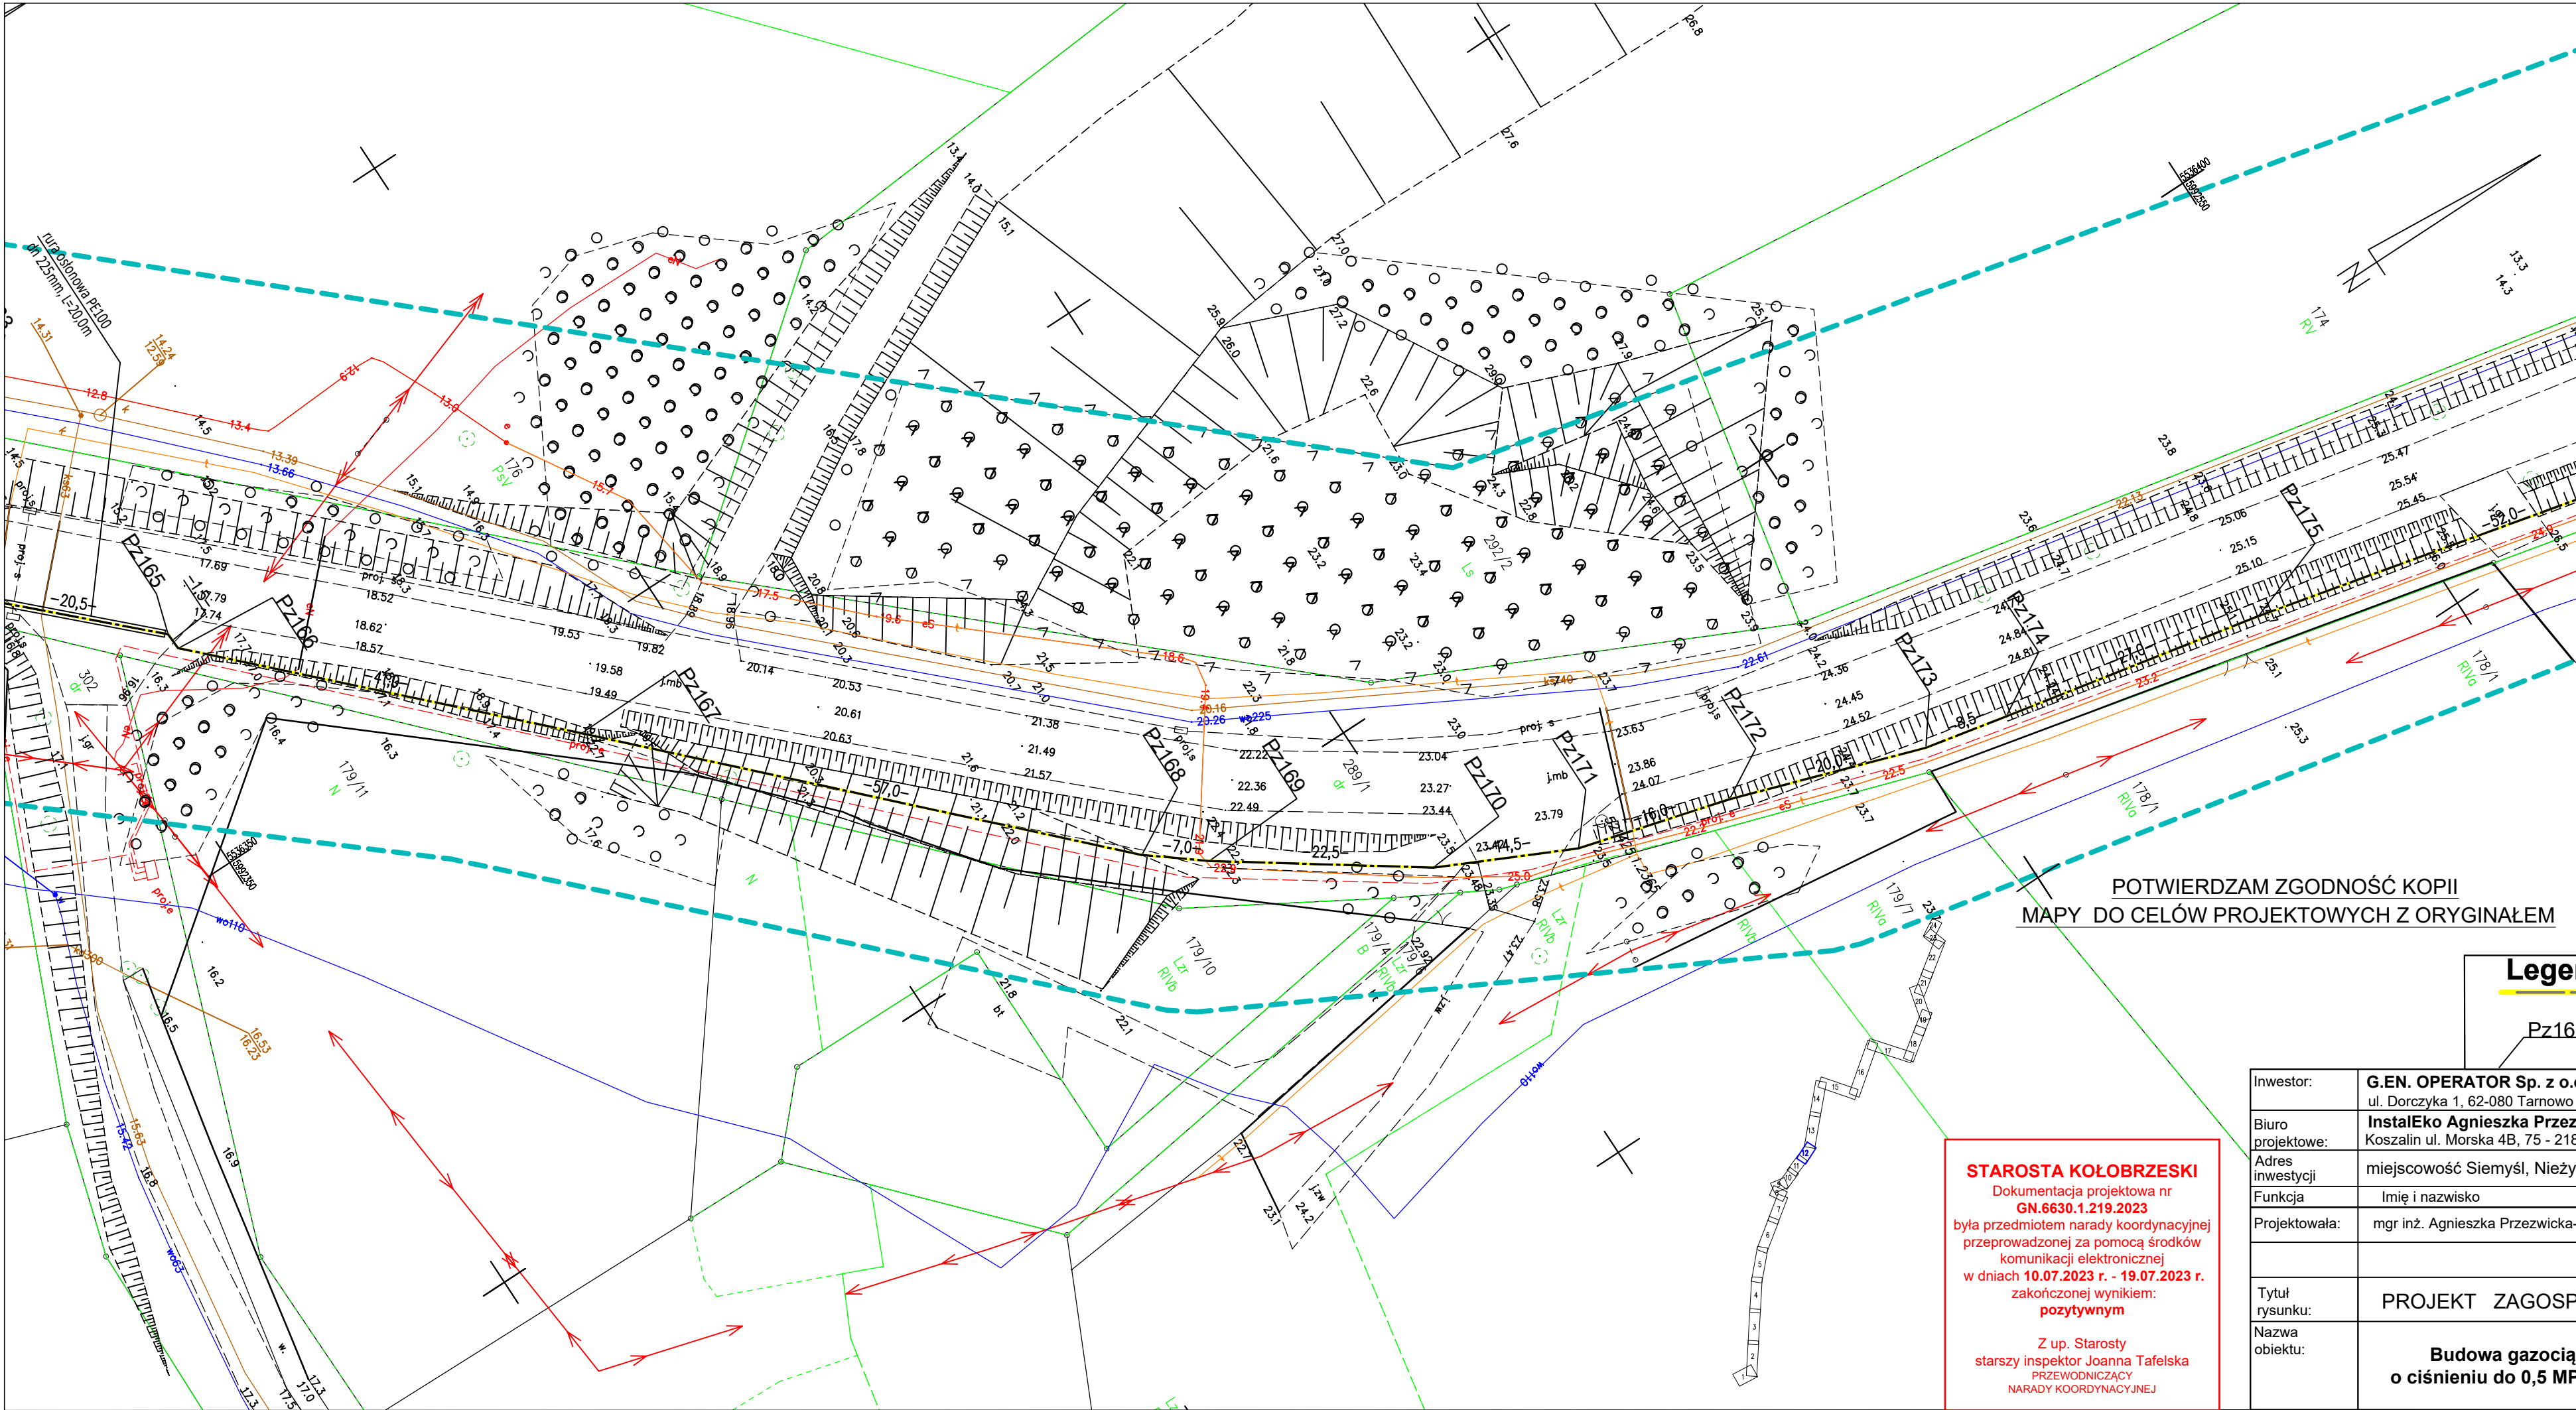

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		GN.6640.1636.2022
Położenie	mięscowość nr działek	Siemyśl i inne 40 i inne
Gmina	identyfikator nazwa	320806_2 Siemyśl
Obręb ewidencyjny	identyfikator nazwa	320806_2.0058 i inne Siemyśl i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orła 6/5, 75-727 Koszalin NIP 672-207-18-57 REAGON 389795400 tel. 608 431159 e-mail: geo_mar@int.pl wykonawca prac geodezyjnych GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień 20759/1,2 kierownik prac (geodeta uprawniony)		
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice określono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzegi Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orła 6/5 NIP:672-207-18-57, REAGON: 389795400 tel: 608 431 159 e-mail:geo_mar@int.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1636.2022_23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 888 20-450 Nr uprawnień 20759/1,2


POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

Legenda:
projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHDdn160 PE100 SDR 17
Pz165-Pz175... punkty załamania

STAROSTA KOŁOBZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.1.219.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w dniach **10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.**
zakończony wynikiem:
pozytywnym

Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Inwestor:	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status: UZG ZUD
Biurowie projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin			
Adres inwestycji	miejscowość Siemyśl, Nieżyn i Charzyno, gm.Siemyśl			06-2023
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023	
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku: 1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusz nr: 12/24
				Nr rysunku: 12

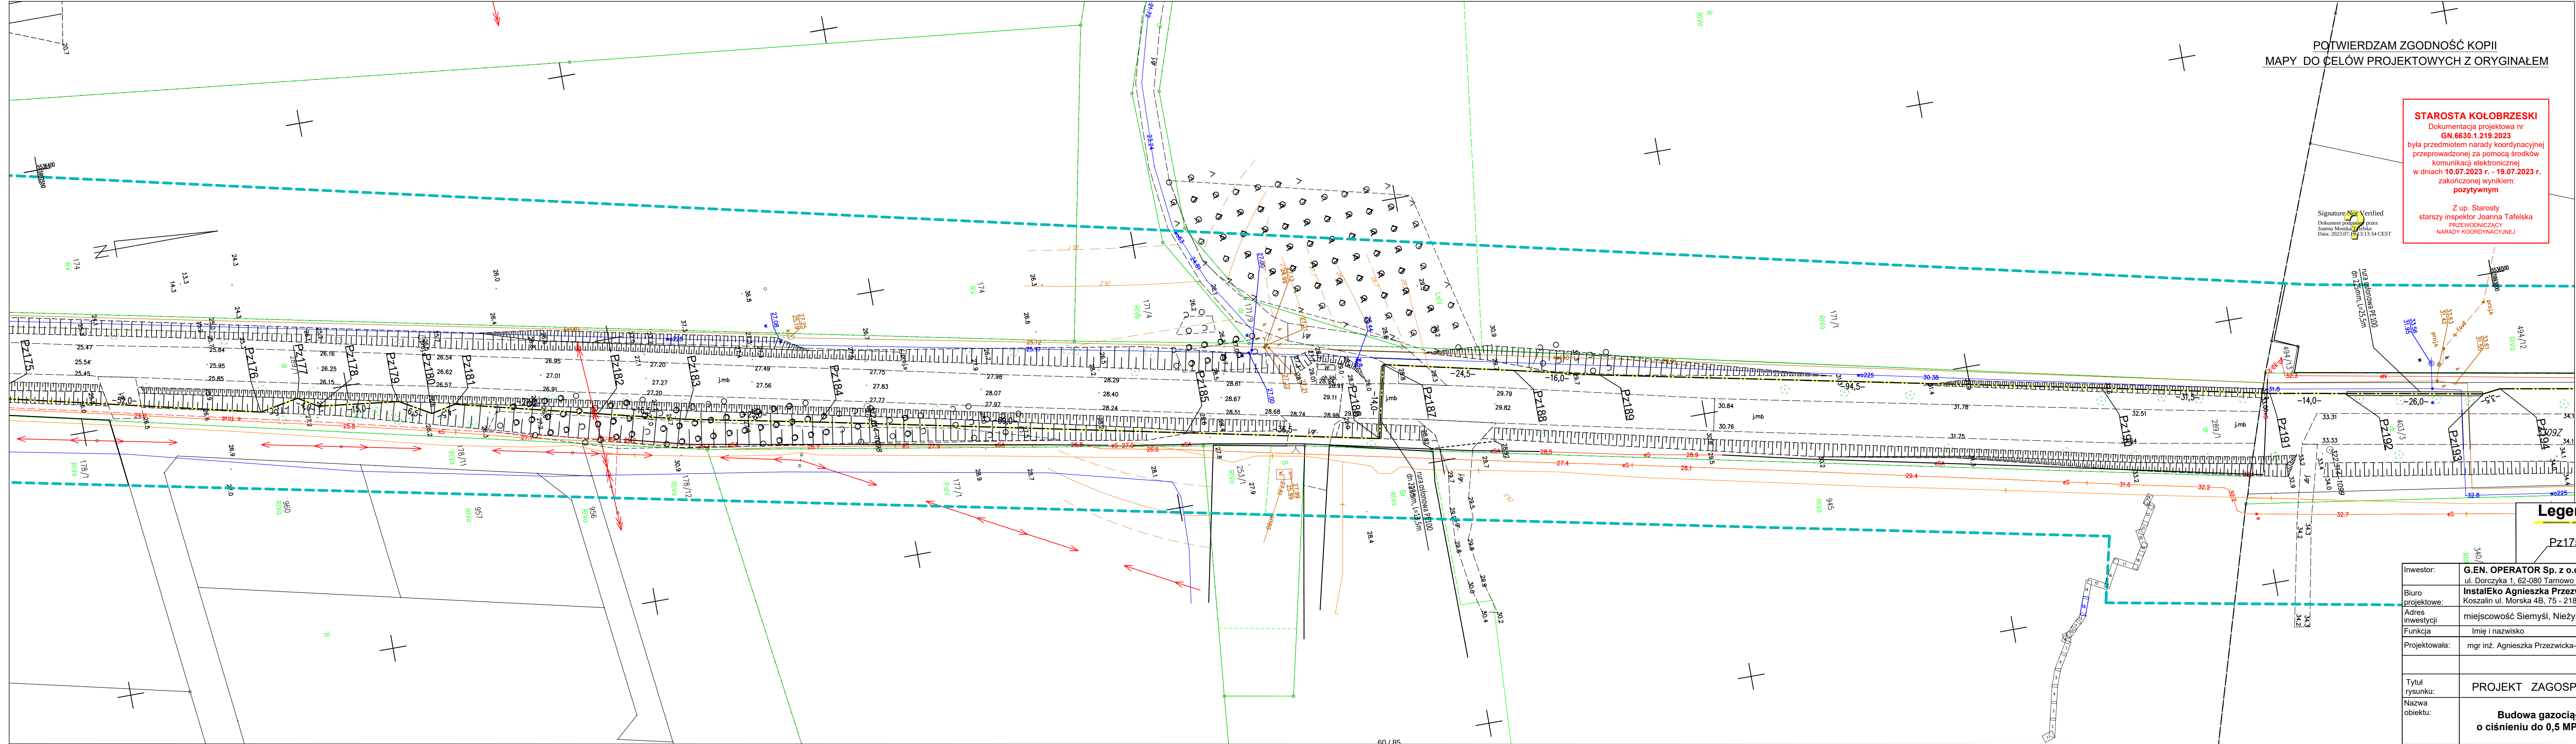


POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6640.1636.2022
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach 10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.
zakończoną wynikiem:
pozytywnym
Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Joanna Tafelska
Data: 2023.07.19 13:34 CEST

MAPA DO CELÓW		GN.6640.1636.2022	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej			
Położenie	mięscowość	Siemysł i inne	
	nr działek	40 i inne	
Gmina	identyfikator	320806_2	
	nazwa	Siemysł	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	320806_2.0058 i inne	
	nazwa	Siemysł i inne	
Skala mapy		1:500	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15	
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH	
Data wykonania mapy		30.05.2023r.	
GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orla 6/5, 75-727 Koszalin NIP: 672-207-18-57 REGON: 389795400 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień 20759/1,2 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl	
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		-----	
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice określono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.			
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.			
Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1636.2022		
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzęski Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzę		
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orla 6/5, 75-727 Koszalin, ul. Orla 6/5 NIP: 672-207-18-57, REGON: 389795400 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl		
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1636.2022.23197 z dnia 30.05.2023 r.		
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 888 820-450 Nr uprawnień 20759/1,2		
Legenda: Pz175-Pz194... punkty załamania			
Inwestor:	G.E.N. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Darczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne		Status:
Biurowo projektowe:	InstalEko Agnieszka Przezwicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin		UZG ZUD
Adres inwestycji	mięscowość Siemysł, Nieżyn i Charzyno, gm.Siemysł		06-2023
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przezwicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023
Tytuł rysunku:		Skala rysunku:	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		1:500	
Nazwa obiektu:		Arkusze nr:	
Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm		13/24	
		Nr rysunku:	
		13	

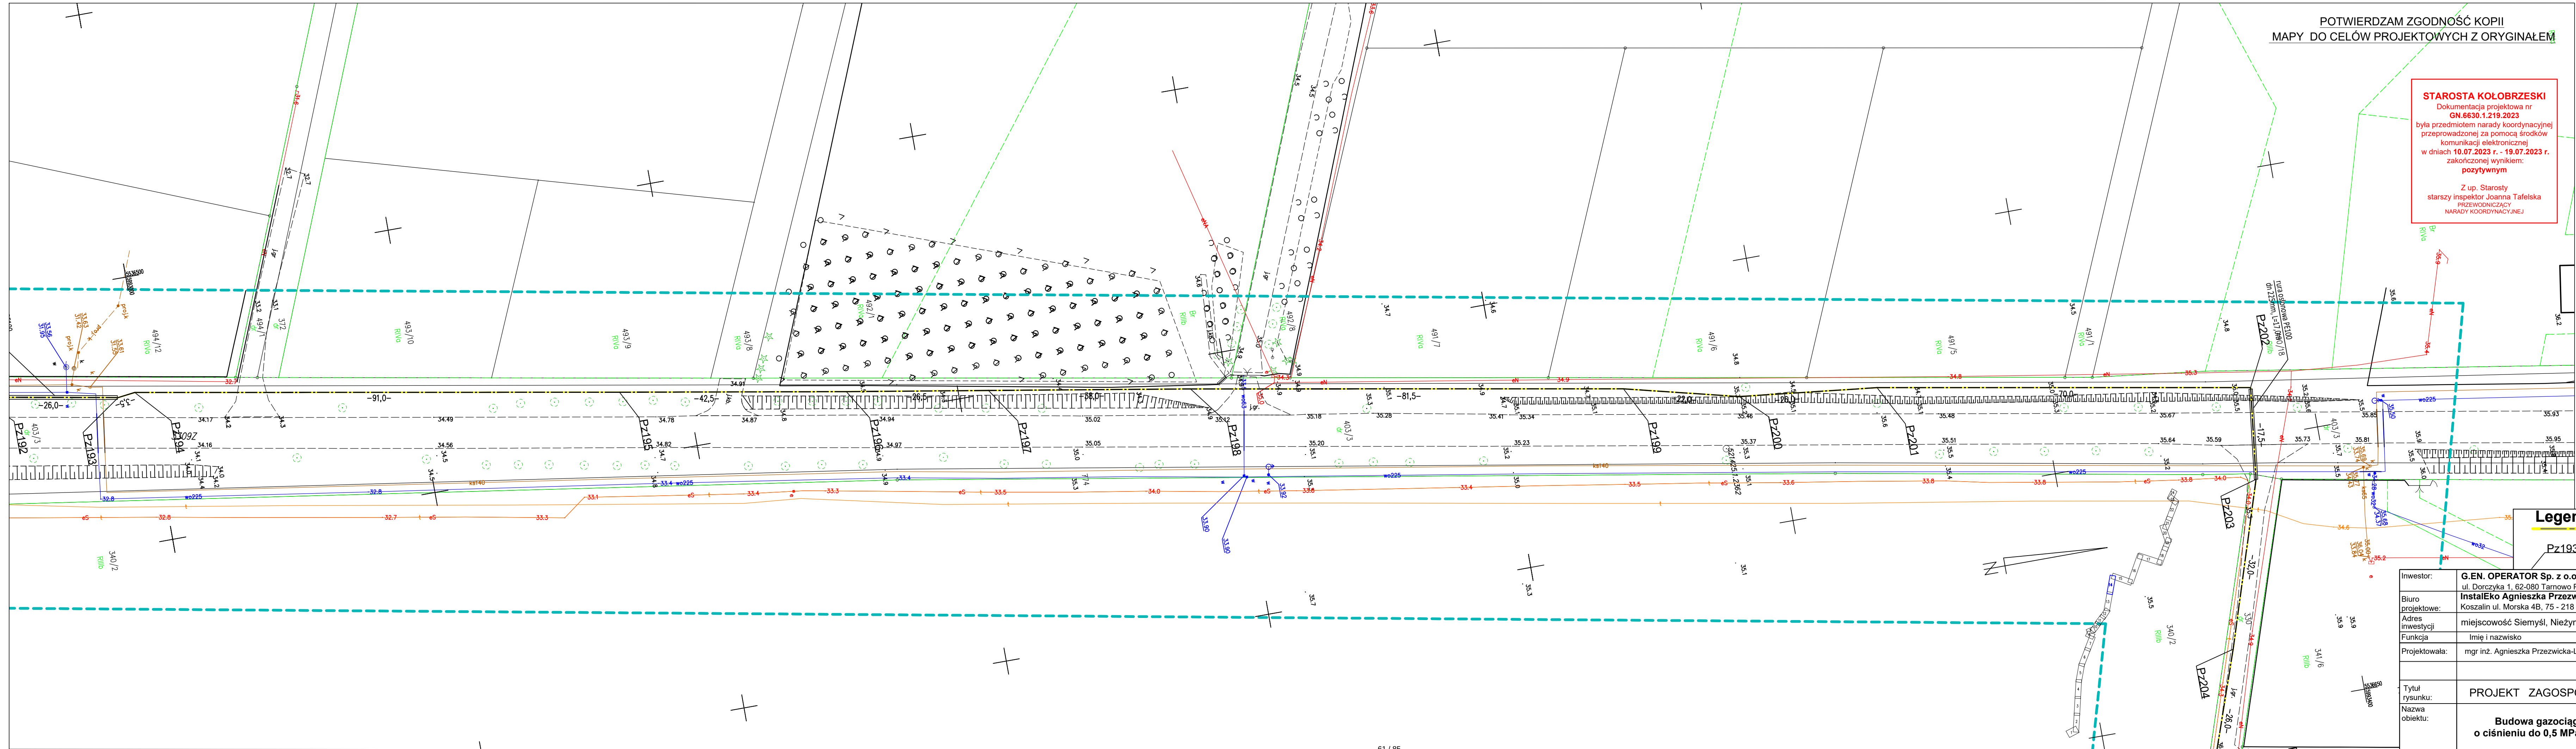

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM


STAROSTA KOŁOBRZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6640.1.219.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach **10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.**
zakończonych wynikiem:
pozytywnym
Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej	GN.6640.1636.2022	
Potożenie	mięscowość	Siemysł i inne
	nr działek	40 i inne
Gmina	identyfikator	320806_2
	nazwa	Siemysł
Obręb ewidencyjny	identyfikator	320806_2.0058 i inne
	nazwa	Siemysł i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orła 4/5, 75-727 Koszalin NIP 672-207-18-57 REAGON 389795400 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień 20759/1,2
wykonawca prac geodezyjnych		kierownik prac geodezyjnych
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice określono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzęski Plac Rotusowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orła 4/5 NIP: 672-207-18-57, REAGON: 389795400 tel: 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1636.2022.23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 888 820 450 Nr uprawnień 20759/1,2

Legenda:
projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHDdn160 PE100 SDR 17
punkty załamania
Pz193-Pz204

Inwestor:	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tamowo Podgórne			Status:	UZG ZUD
Biuro projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin				
Adres inwestycji	miejscowość Siemysł, Nieżyn i Charzyno, gm.Siemysł			06-2023	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023		
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku:	1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusze nr:	14/24
				Nr rysunku:	14

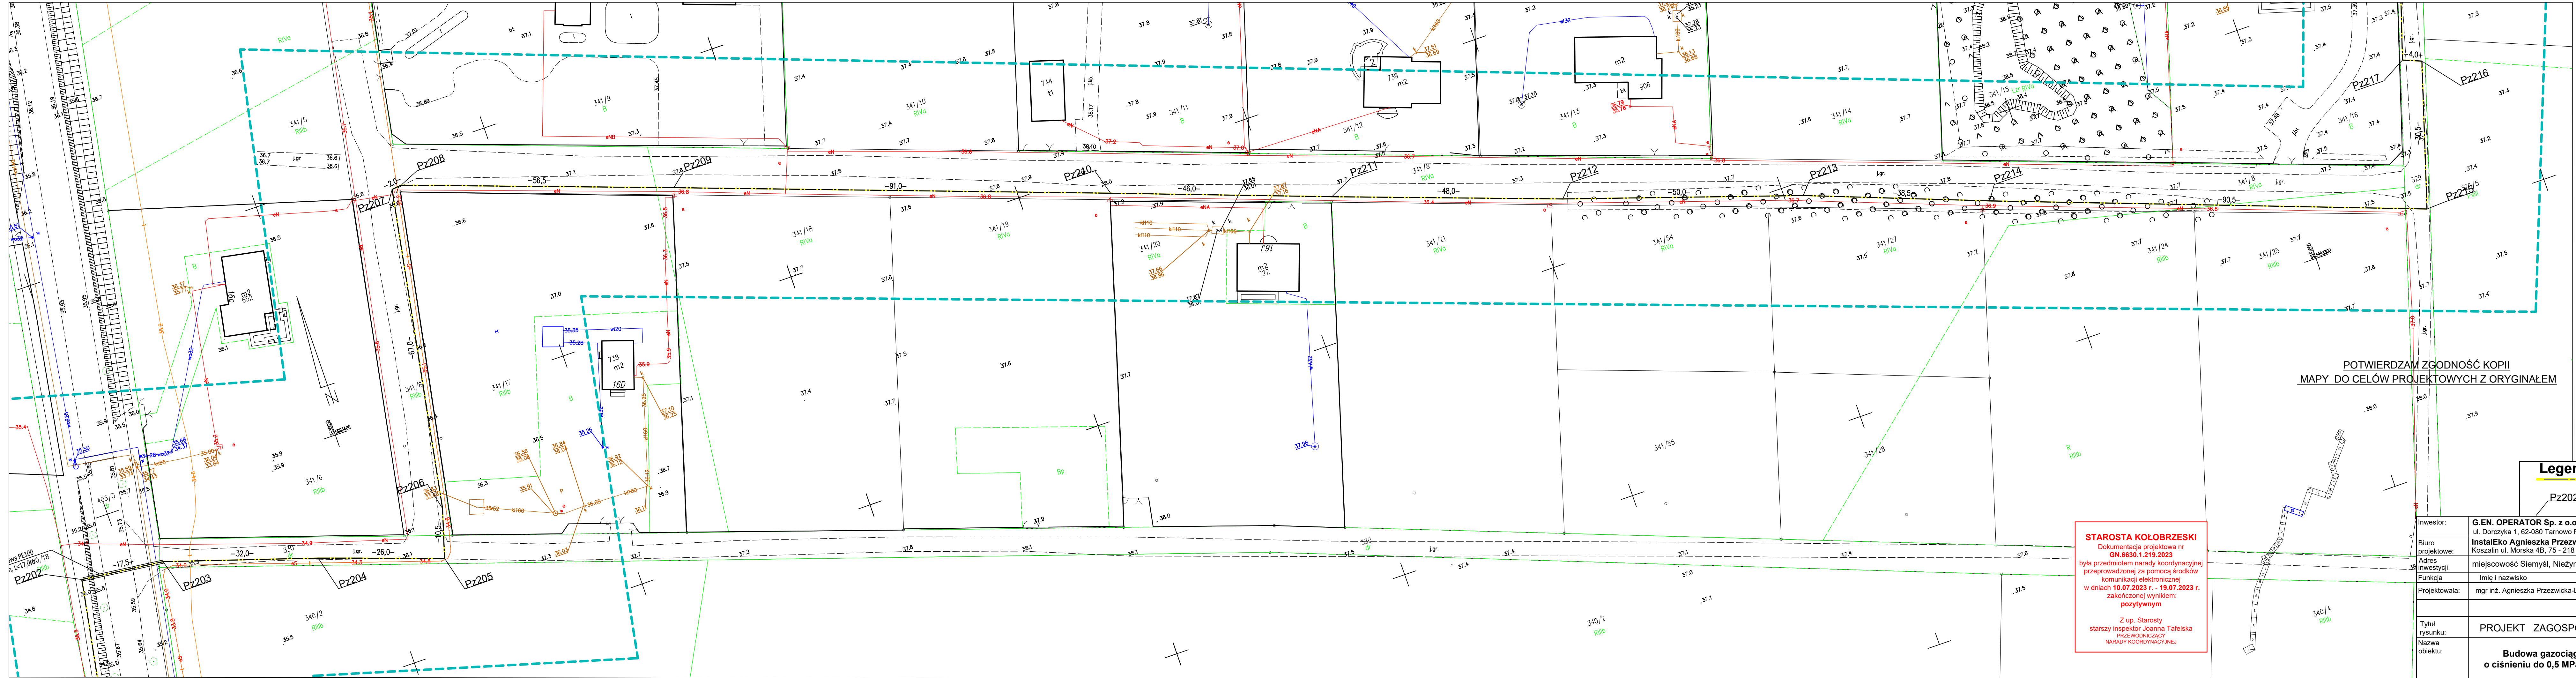

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej	GN.6640.1636.2022	
Położenie	mięscowość nr działek	Siemysł i inne 40 i inne
Gmina	identyfikator nazwa	Siemysł 320806_2
Obręb ewidencyjny	identyfikator nazwa	Siemysł 320806_2.0058 i inne
Skala mapy	prostopadłych płaskich	1:500
Nazwa układu współrzędnych	wysokościowy	2000/5 południk 15 PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orła 4/5, 75-727 Koszalin NIP: 672-207-18-57, REGON: 389795400 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl		
GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień 20759/1,2 kierownik prac geodezyjnych		
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice określono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzegi Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orła 4/5 NIP: 672-207-18-57, REGON: 389795400 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1636.2022, 23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 888 420-450 Nr uprawnień 20759/1,2


POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

Legenda:
projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHDn160 PE100 SDR 17
Pz202-Pz217.. punkty załamania

STAROSTA KOŁOBZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.1.219.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach 10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.
zakonczonyj wynikiem:
pozytywnym

Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Investor:	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status:	UZG ZUD
Biurowie projektowe:	InstalEko Agnieszka Przezwiczka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin				
Adres inwestycji	miejscowość Siemysł, Niezżyn i Charzyno, gm.Siemysł			06-2023	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przezwiczka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023		
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku:	1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusz nr:	15/24
				Nr rysunku:	15



POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM


STAROSTA KOŁOBZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.1.219.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach 10.07.2023 r. - 15.07.2023 r.
zakreślonych wyników:
pozytywnym
Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		GN.6640.1636.2022
Położenie	mięscowość	Siemysł i inne
	nr działek	40 i inne
Gmina	identyfikator nazwa	320804.2 Siemysł
Obreć ewidencyjny	identyfikator nazwa	320804.2.0058 i inne
		Siemysł i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMar Bartłomiej Komar		GEODETA UPRAWNIONY
ul. Orła 6/5, 75-727 Koszalin		mgr inż. Rafał Biernacki
NIP 672-207-18-57 REGON: 389795400		nr uprawnień 20759/1,2
tel. 608 431159 e-mail: geo_mar@int.pl		nr uprawnień 20759/1,2
"wykonawca prac geodezyjnych"		"kierownik prac (geodeta uprawniony)"
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice wreślono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano słabości gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.		

Potwierdzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opłata techniczną zgodnie z ewidencją. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzegi Plac Rebusowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orła 6/5 NIP: 672-207-18-57, REGON: 389795400 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl
Numer oraz data protokołu weryfikacji	GN.6640.1636.2022.23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 88 432 04 450 Nr uprawnień 20759/1,2

Legenda:
Pz215-Pz228... projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHDn160 PE100 SDR 17
punkty załamania

Investor:	G.E.N. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Doroszyńska 1, 62-080 Tarnobrzeg	Status:	UZG ZUD
Biurowo projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewizka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin		
Adres inwestycji	mięscowość Siemysł, Nieżyn i Chorzyno, gm. Siemysł		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewizka-Litwin	ZAP10051/PW050305 sieci i instalacje sanit.	06-2023
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Skala rysunku:	1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm	Arkusz nr:	16/24
		Nr rysunku:	16

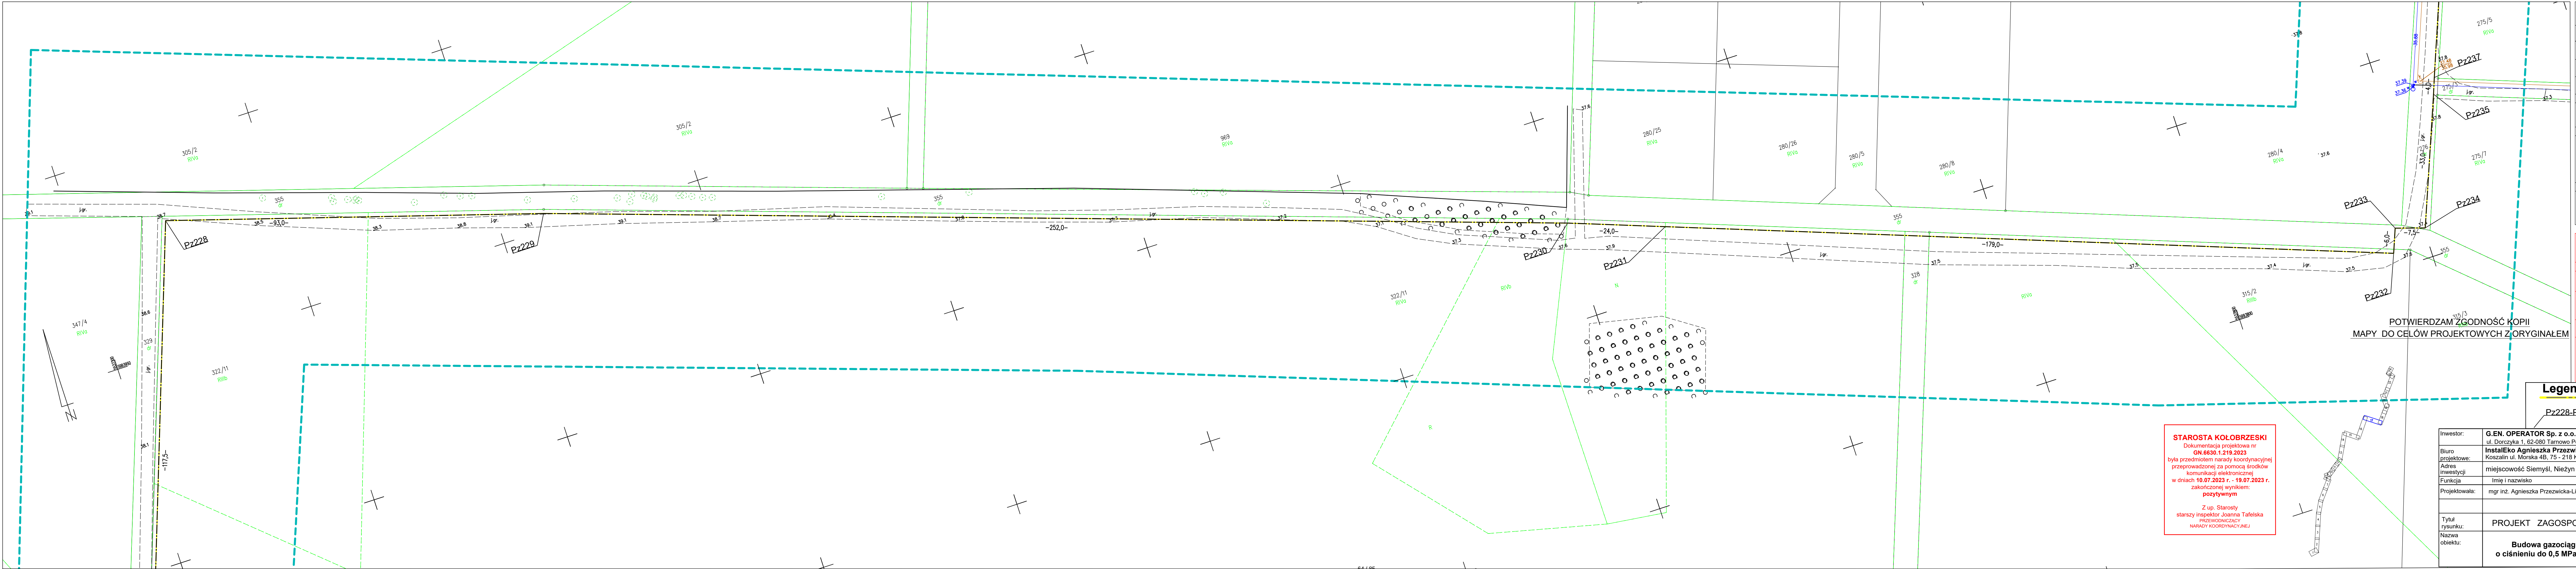

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		GN.6640.1636.2022
Położenie	mięscowość nr działek	Siemysł i inne 40 i inne
Gmina	identyfikator nazwa	320806_2 Siemysł
Obręb ewidencyjny	identyfikator nazwa	320806_2.0058 i inne Siemysł i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15
Data wykonania mapy	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH 30.05.2023r.

GeoMar Bartłomiej Komar
ul. Orta 6/5, 75-727 Koszalin
NIP 672-207-18-57 REAGON 389795400
tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@inf.pl

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Rafał Biernacki
nr uprawnień 20759/1,2
"kierownik prac geodezyjnych"

Oznaczenie zakresu opracowania mapy

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice wkreślono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano słuszności gruntywnych na obszarze planowanej inwestycji.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzęski Plac Ratuszowy 1 76-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orta 6/5 NIP: 672-207-18-57, REAGON: 389795400 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@inf.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1636.2022_23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 888 420-450 Nr uprawnień 20759/1,2


Legenda:

projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia PEHDdn160 PE100 SDR 17

Pz228-Pz237 punkty załamania

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Dokumentacja projektowa nr **GN.6630.1.219.2023**
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniach 10.07.2023 r. - 19.07.2023 r. zakończonych wynikiem: **pozytywnym**
Z up. Starosty starszy inspektor Joanna Tafelska PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ


Inwestor:	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status:	UZG ZUD
Biurowo projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin				
Adres inwestycji	miejsowość Siemysł, Nieżyn i Charzyno, gm.Siemysł			06-2023	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023		
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku:	1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusz nr:	17/24
				Nr rysunku:	17

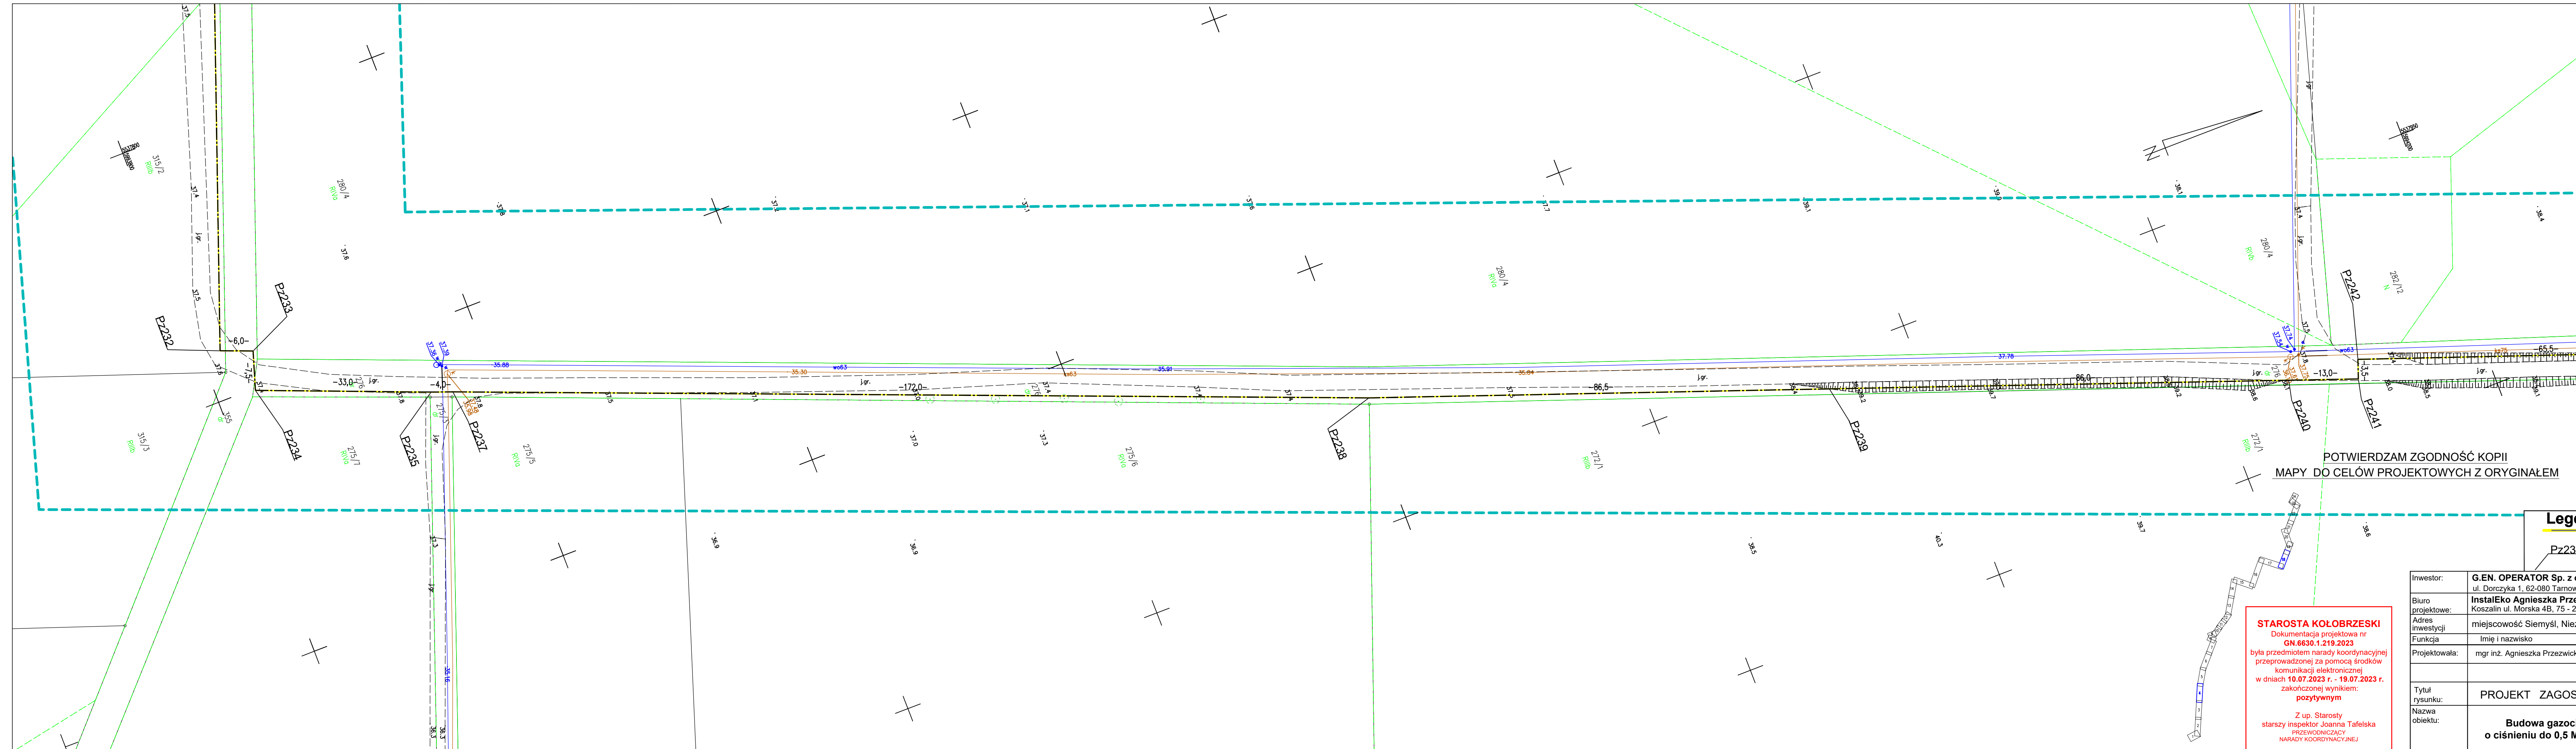

MAPA DO CELÓW PROJEKTYWNYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		GN.6640.1636.2022
Potożenie	mięskowósc	Siemyśl i inne
	nr działek	40 i inne
Gmina	identyfikator	320806_2
	nazwa	Siemyśl
Obreń ewidencyjny	identyfikator	320806_2.0058 i inne
	nazwa	Siemyśl i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMarta Bartłomiej Komar ul. Orła 6/5, 75-727 Koszalin NIP 672-207-18-57 REAGON: 389795400 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mor@int.pl		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień 207591/2
..... wykonawca prac geodezyjnych kierownik prac (geodeyta uprawniajony)		
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		
Nie wykazuje się istnienia w terenie innych niewykazanych na planie przedłożonej mapy przewodów i urządzeń podziemnych, granice określono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano słabości gruntów na obszarze planowanej inwestycji.		
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera oparc techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.		
Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1636.2022	
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzegi Plac Rolusowy 1 78-100 Kołobrzeg	
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMarta Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orła 6/5 NIP:672-207-18-57, REAGON: 389795400 tel: 608 431 159 e-mail:geo_mor@int.pl	
Numer adres data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1636.2022, 23197 z dnia 30.05.2023 r.	
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac		
GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 884 620 450 Nr uprawnień 207591/2		

Legenda: PE100 projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia PEHDn160 PE100 SDR 17 punkty załamania		Status:	
		UZG ZUD	
Inwestor:		G.EN. OPERATOR Sp. z o.o.	
Biuro projektowe:		InstalEko Agnieszka Przewiczka-Litwin	
Adres inwestycji		Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin	
Funkcja		Imię i nazwisko	Podpis
Projektowała:		mgr inż. Agnieszka Przewiczka-Litwin	
		Nr uprawnień	Data
		ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023
Tytuł rysunku:		Skala rysunku:	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		1:500	
Nazwa obiektu:		Arkusz nr:	
Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm		18/24	
		Nr rysunku:	
		18	

STAROSTA KOŁOBRZESKI
 Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.1.219.2023
 była przedmiotem narady koordynacyjnej
 przeprowadzonej za pomocą środków
 komunikacji elektronicznej
 w dniach **10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.**
 zakończoną wynikiem:
pozytywnym
 Z up. Starosty
 starszy inspektor Joanna Tafelska
 PRZEWODNICZĄCY
 NARADY KOORDYNACYJNEJ

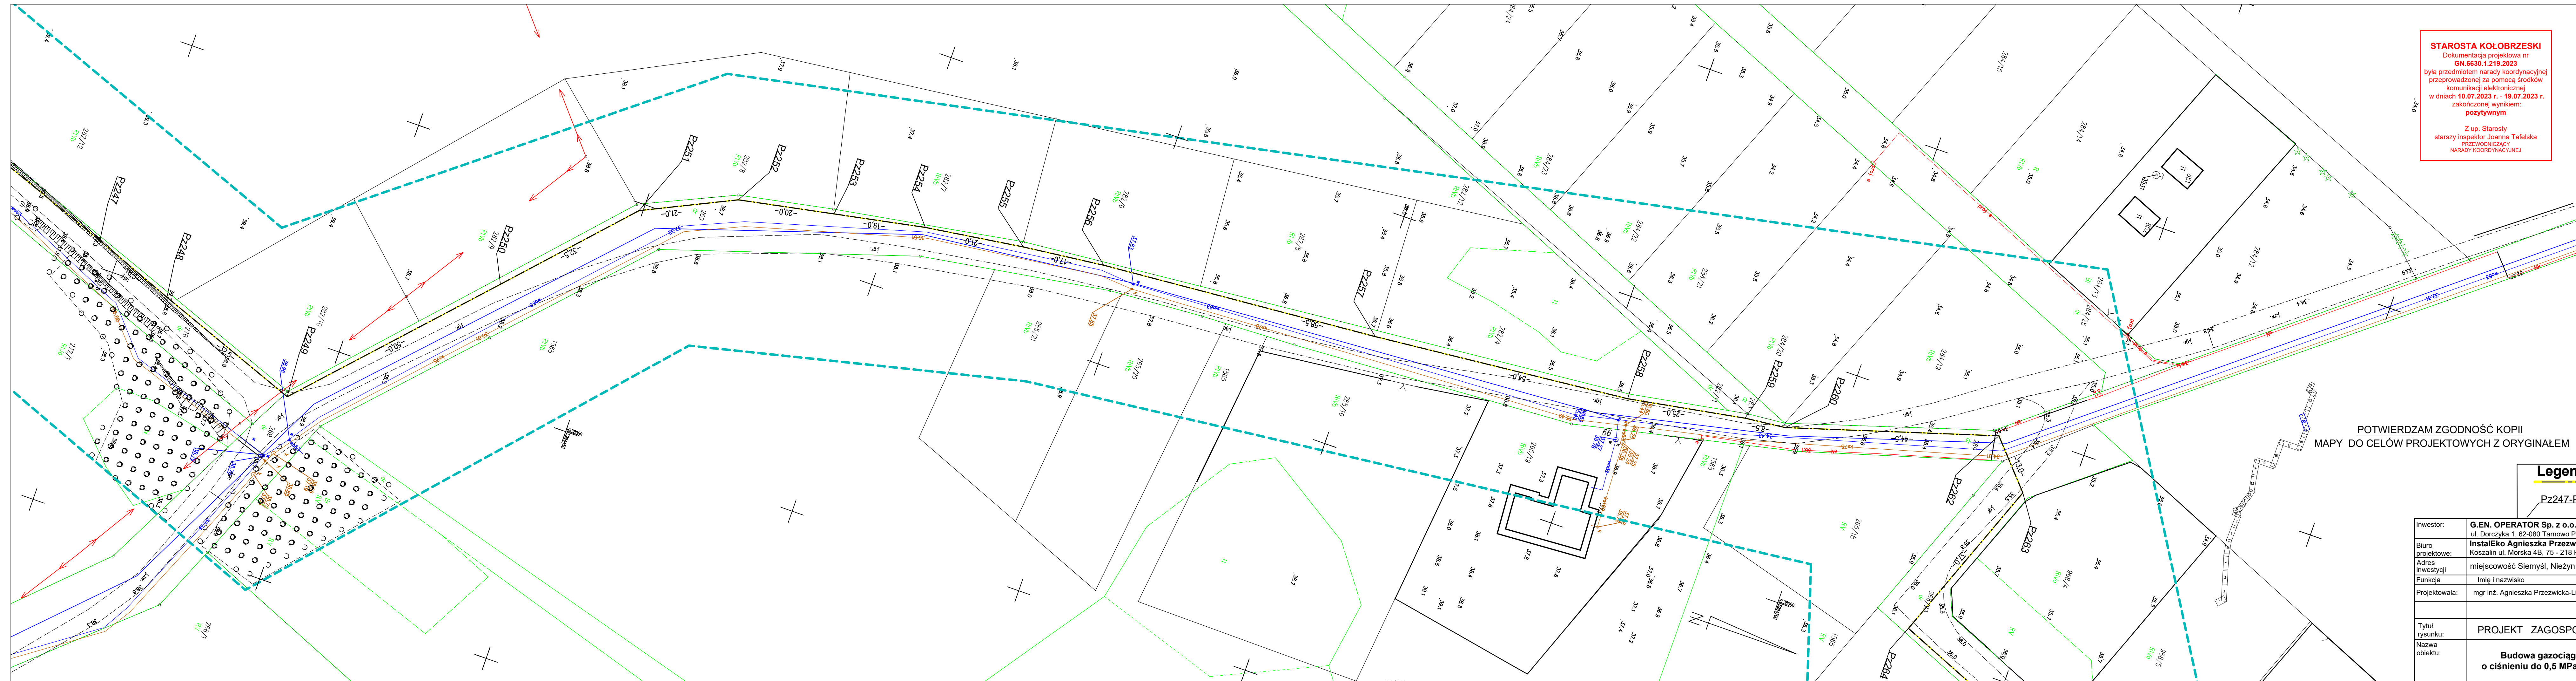

STAROSTA KOŁOBRZESKI
 Dokumentacja projektuwa nr
GN.6630.1.219.2023
 była przedmiotem narady koordynacyjnej
 przeprowadzonej za pomocą środków
 komunikacji elektronicznej
 w dniach **10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.**
 zakończoną wynikiem:
pozytywnym
 Z up. Starosty
 starszy inspektor Joanna Tafelska
 PRZEWODNICĄCY
 NARADY KOORDYNACYJNEJ


POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

Legenda:

Pz247-Pz264

- projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHDn160 PE100 SDR 17
- punkty załamania

Inwestor:	G.E.N. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyńska 1, 62-080 Zagostowo Podgórne			Status:	UZG
Biurowo projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin			ZUD	
Adres inwestycji	miejscowość Siemysły, Nieziny i Charzyno, gm.Siemysły			06-2023	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023		
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku:	1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusz nr:	20/24
				Nr rysunku:	20

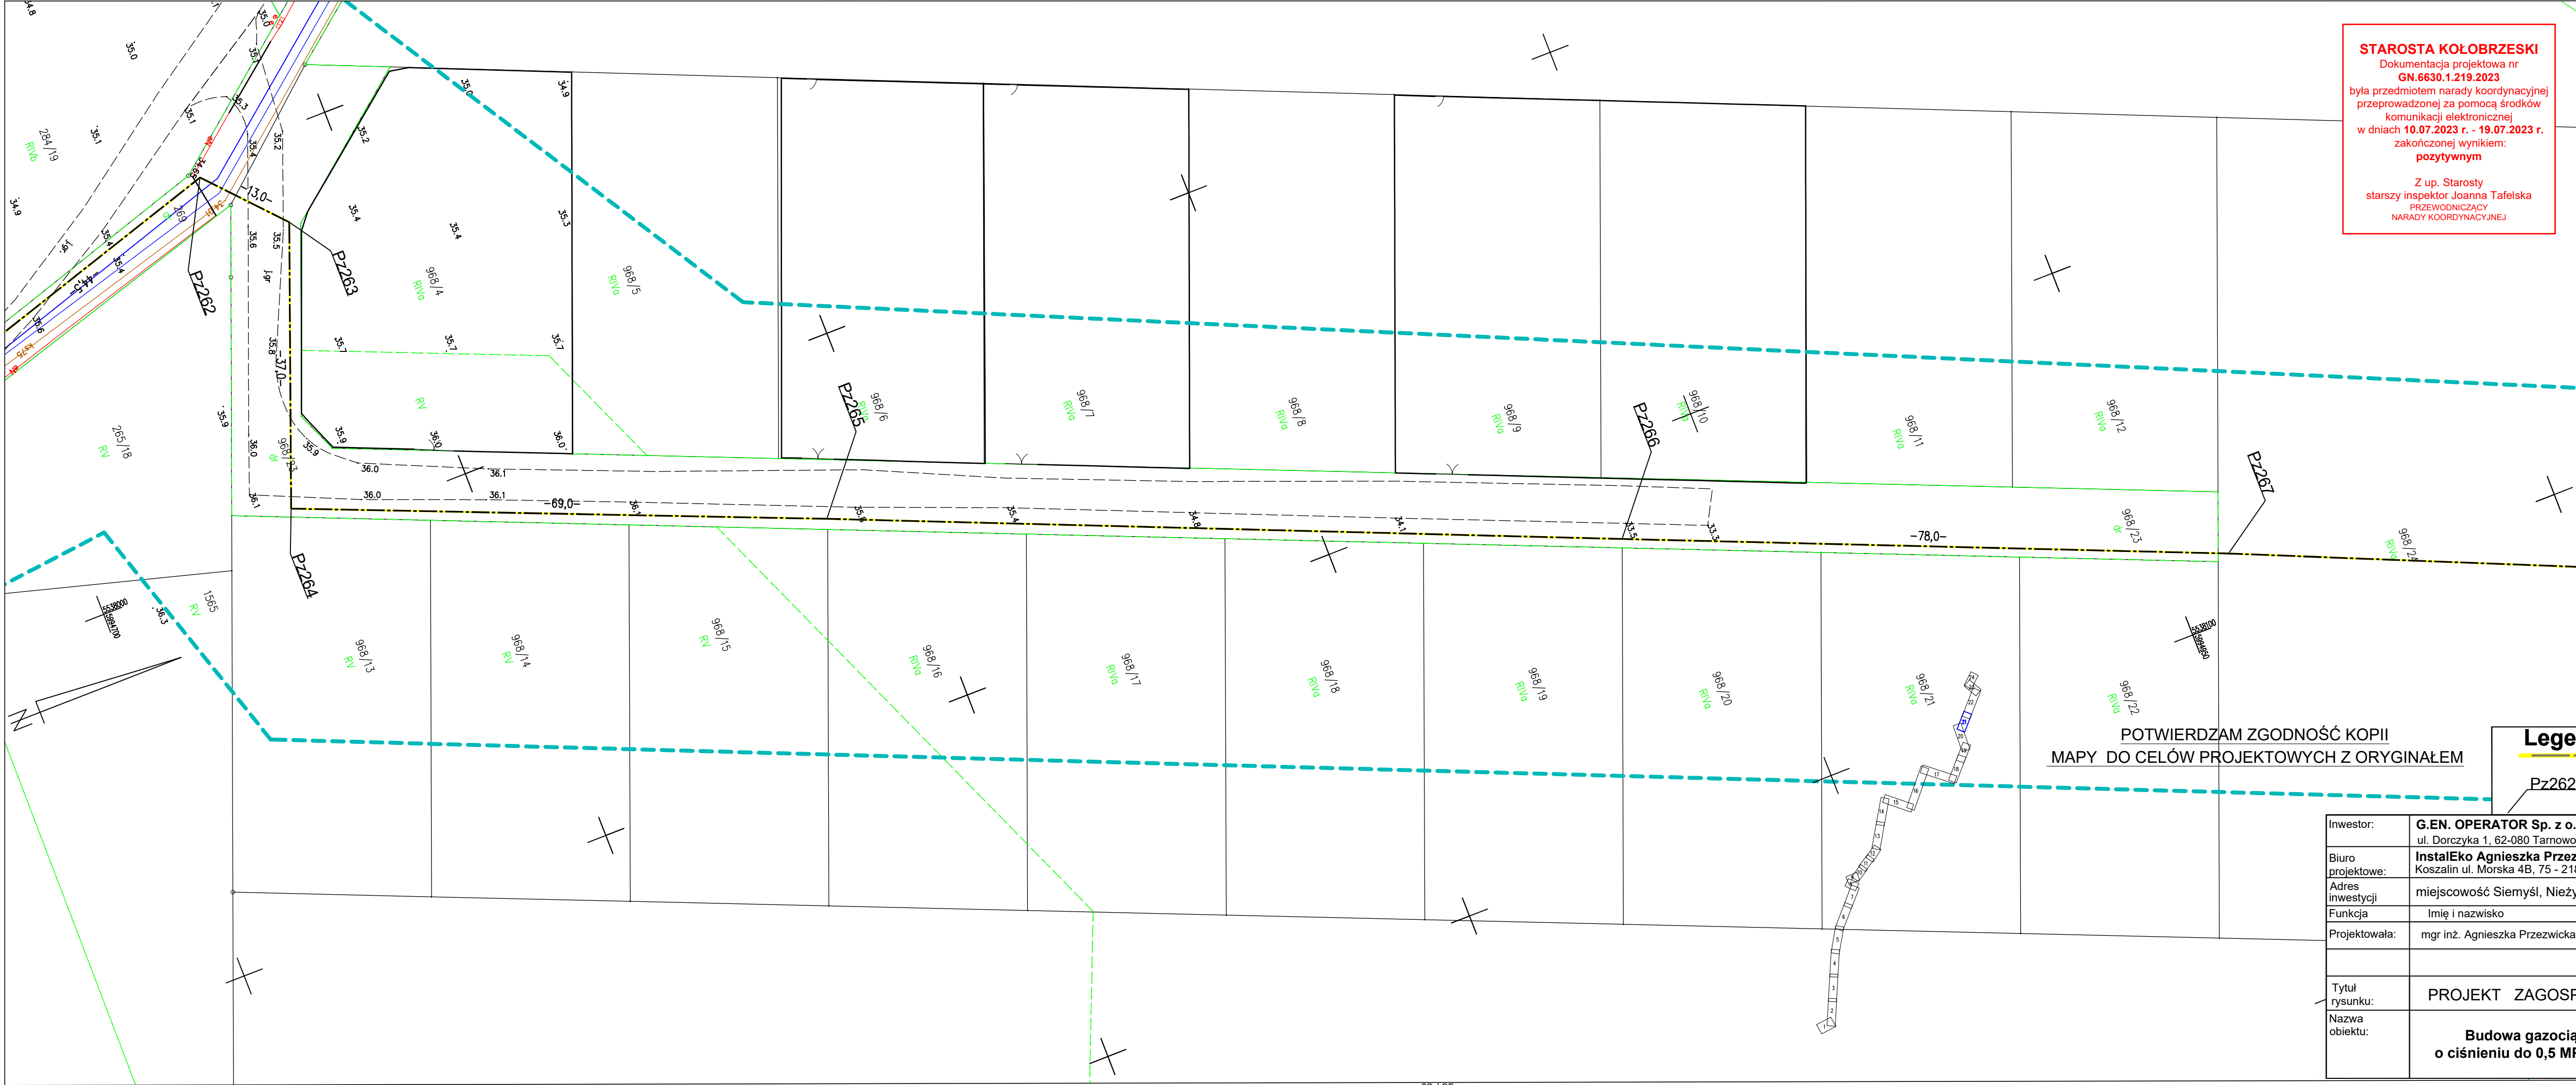

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.1.219.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach **10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.**
zakończoną wynikiem:
pozytywnym


Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		GN.6640.1636.2022
Polożenie	mięscowosc	Siemyśl i inne
	nr działek	40 i inne
Gmina	identyfikator	320806_2
	nazwa	Siemyśl
Obręb ewidencyjny	identyfikator	320806_2.0058 i inne
	nazwa	Siemyśl i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orła 6/5, 75-727 Koszalin NIP: 672-207-18-57 REAGON: 389795400 tel. 608 431159 e-mail: geo_mar@inf.pl GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień 20759/1.2 wykonawca prac geodezyjnych kierownik prac (geodeta uprawniony)		
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice określono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzegi Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orła 6/5 NIP: 672-207-18-57, REAGON: 389795400 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@inf.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1636.2022_23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 889 420-450 Nr uprawnień 20759/1.2

Legenda:
projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHDn160 PE100 SDR 17
punkty załamania

Inwestor:	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status:	UZG ZUD
Biurowie projektowe:	InstalEko Agnieszka Przezwicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin				
Adres inwestycji	miejscowość Siemyśl, Nieżyn i Charzyno, gm.Siemyśl			06-2023	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przezwicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023		
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku:	1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusz nr:	21/24
				Nr rysunku:	21

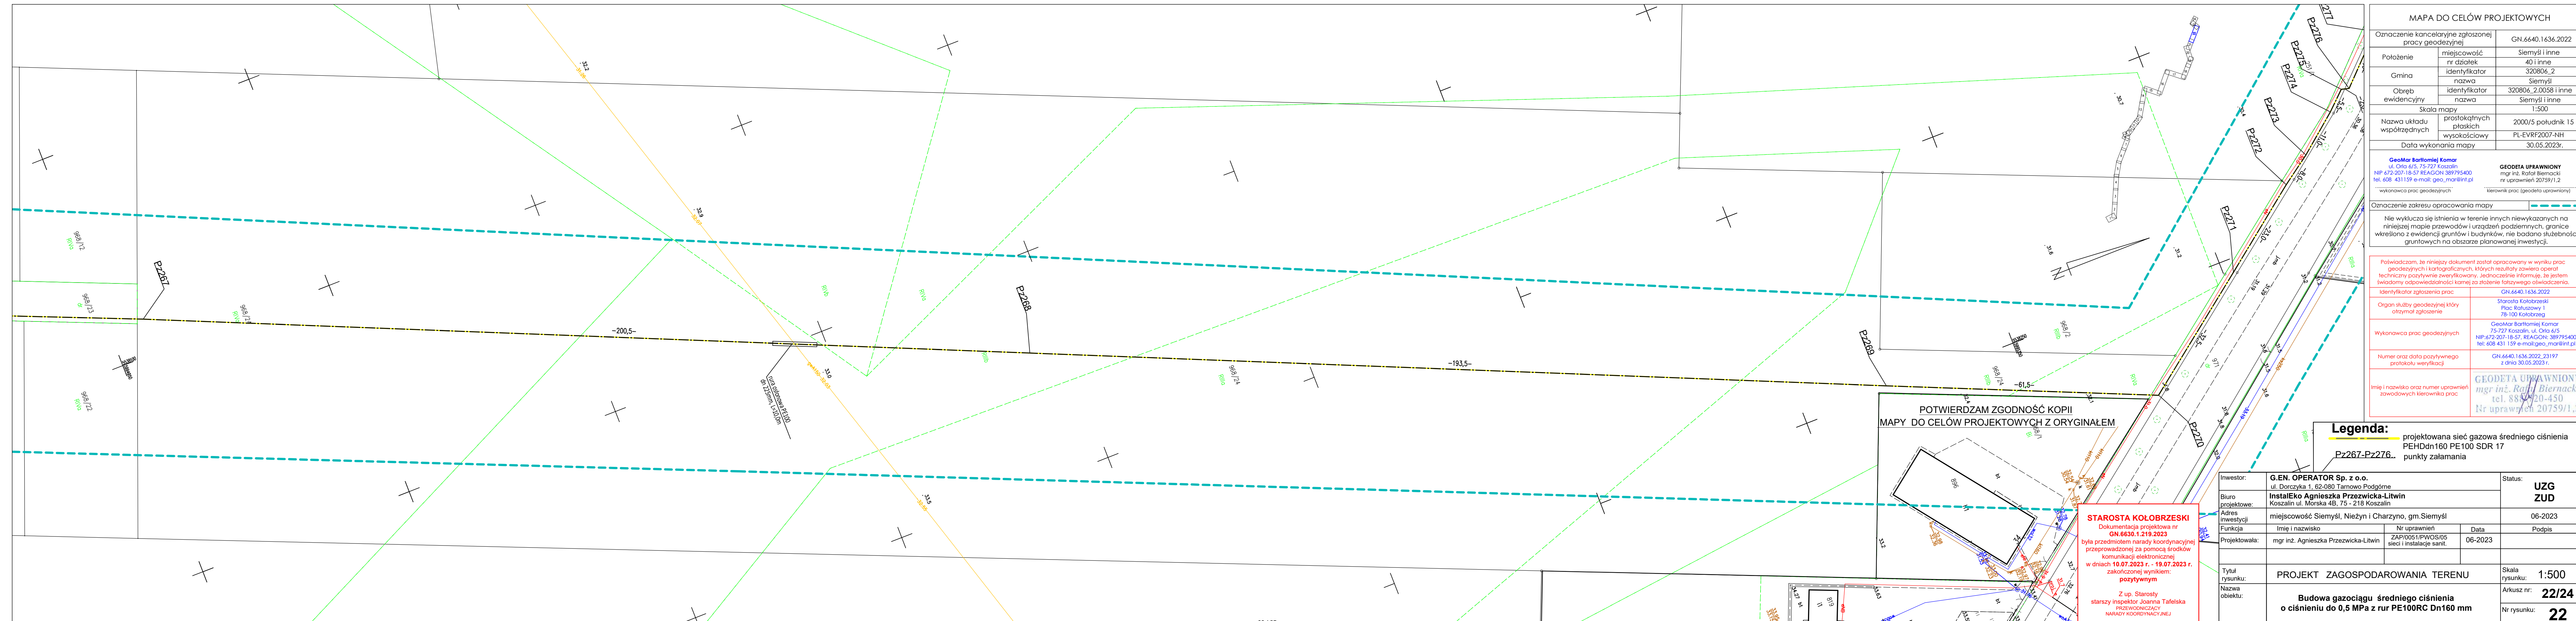

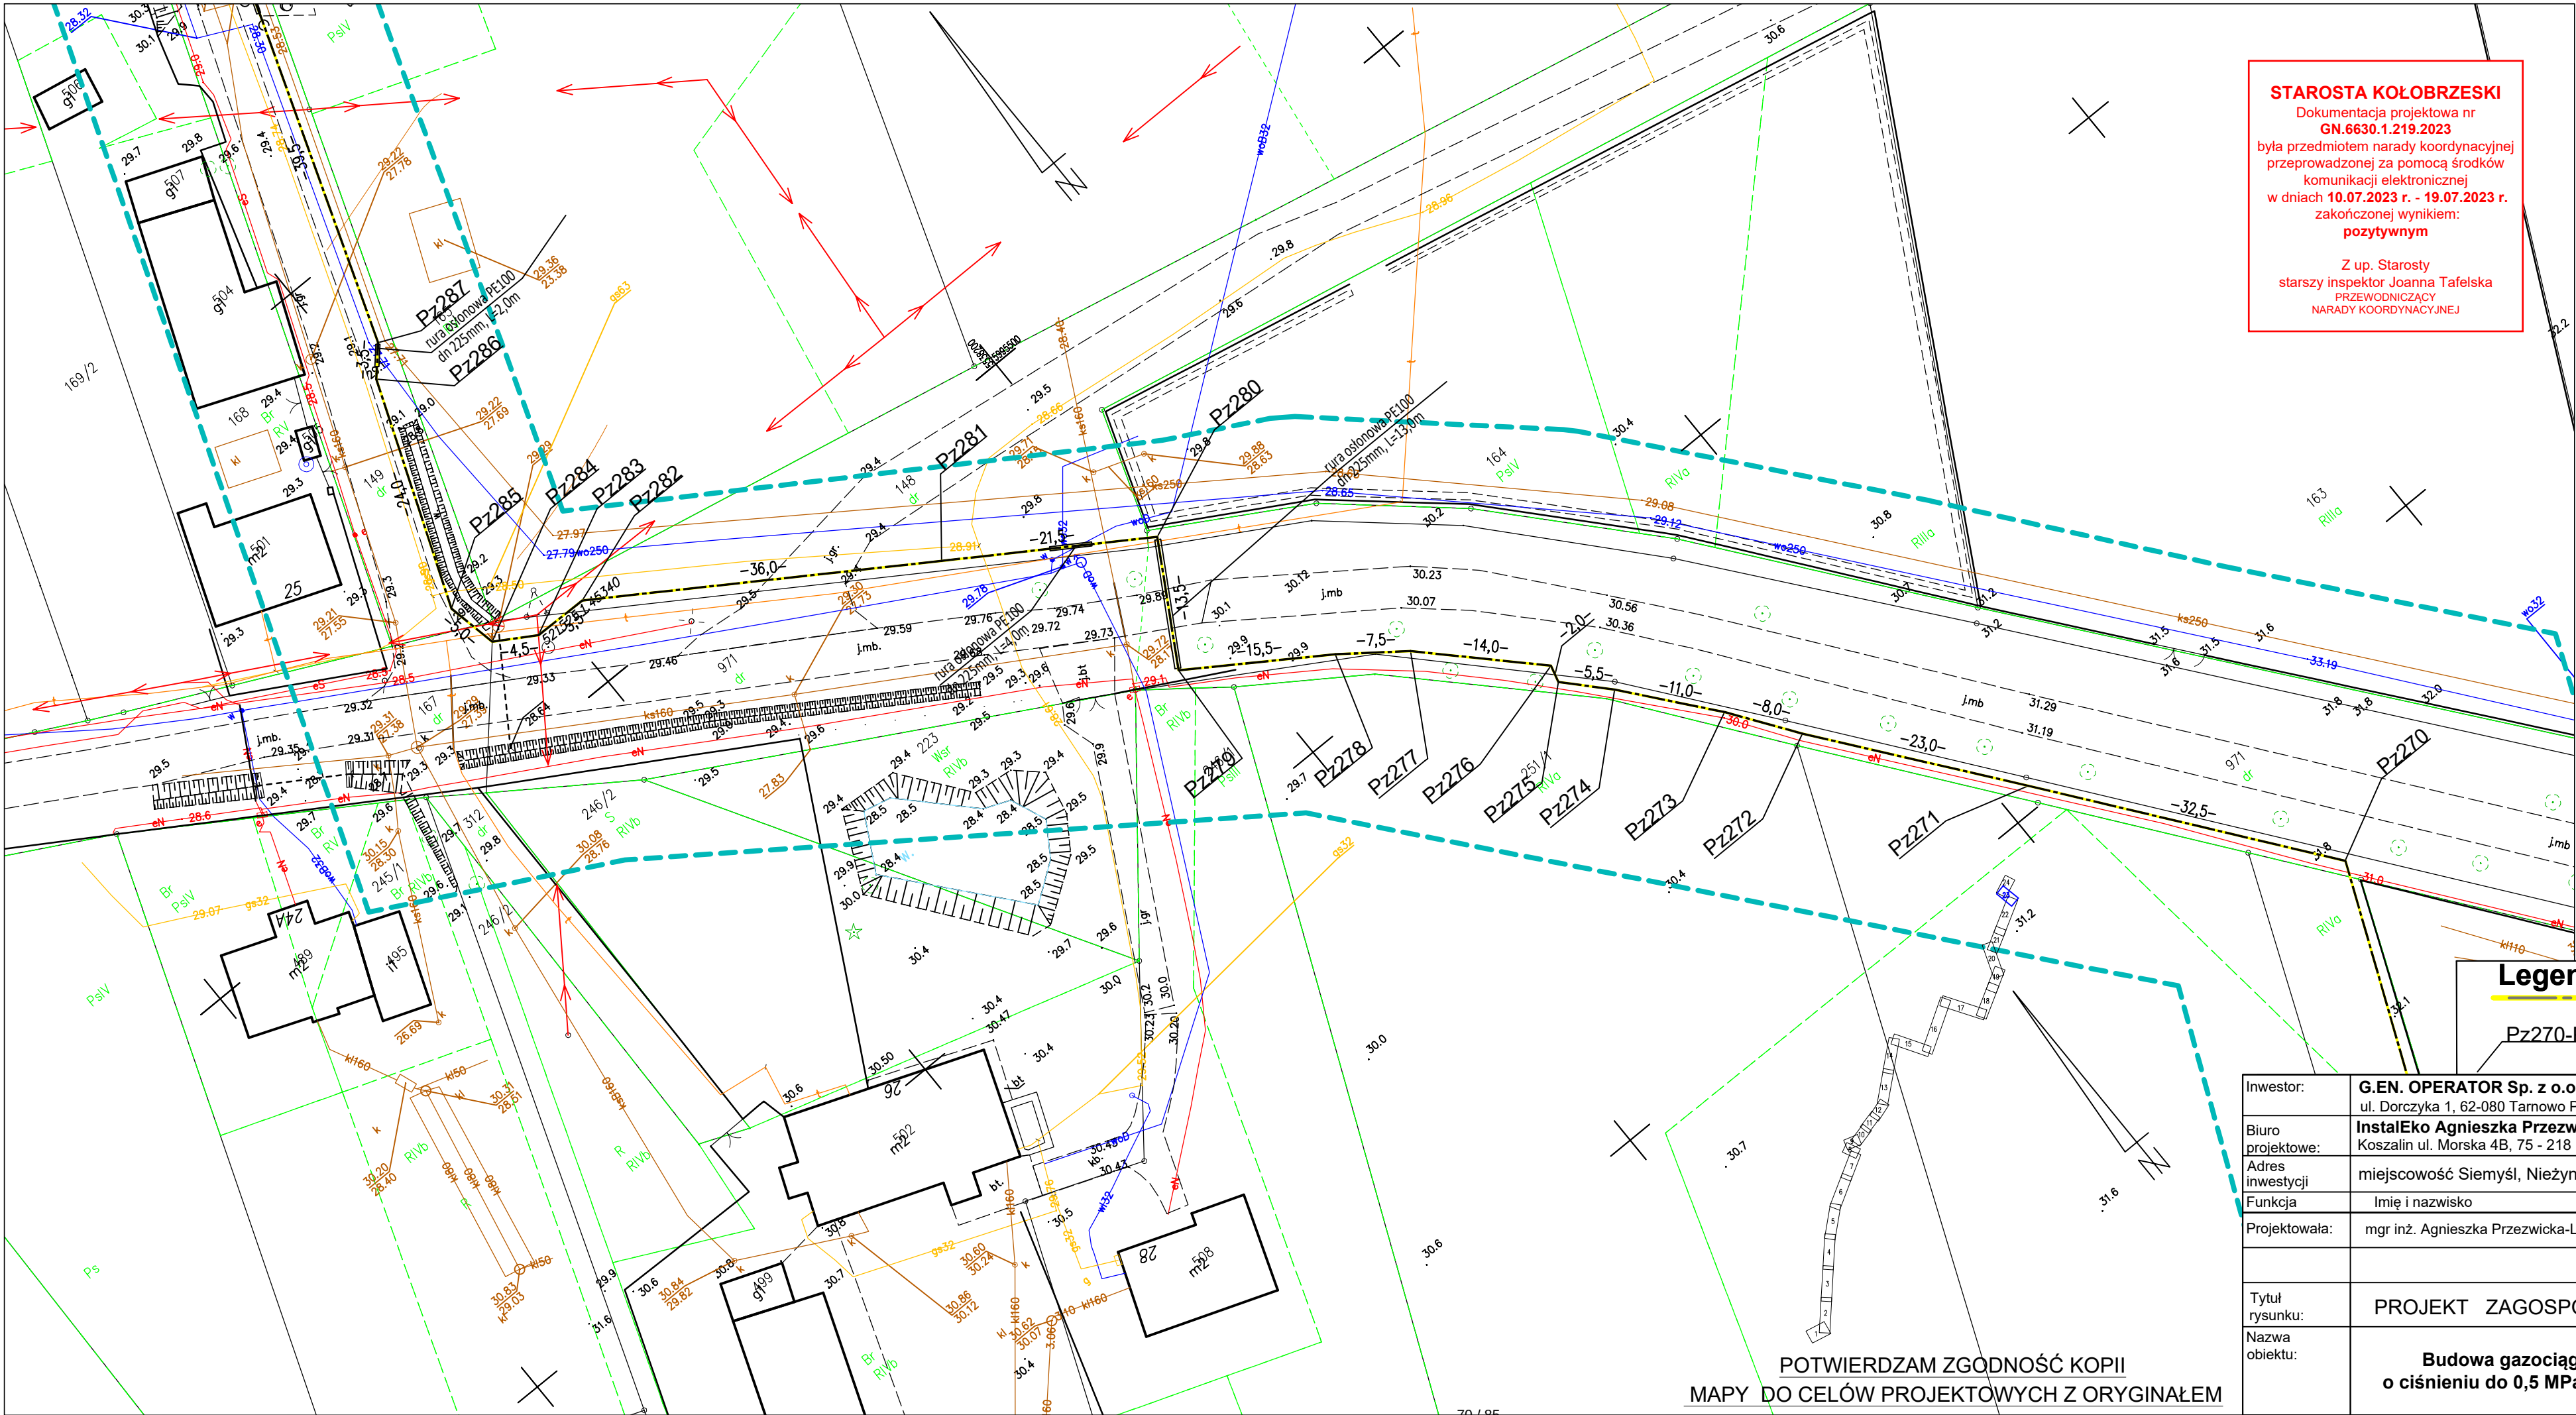

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.1.219.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
w dniach **10.07.2023 r. - 19.07.2023 r.**
zakończoną wynikiem:
pozytywnym

Z up. Starosty
starszy inspektor Joanna Tafelska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		GN.6640.1636.2022
Położenie	mięscowość nr działek	Siemyśl i inne 40 i inne
Gmina	identyfikator nazwa	320806_2 Siemyśl
Obręb ewidencyjny	identyfikator nazwa	320806_2.0058 i inne Siemyśl i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orla 6/5, 75-727 Koszalin NIP 672-207-18-57 REAGON 389795400 tel. 608 431159 e-mail: geo_mar@inf.pl		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień 20759/1,2
..... wykonawca prac geodezyjnych		 kierownik prac (geodeta uprawniony)
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice określono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzegi Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orla 6/5 NIP: 672-207-18-57, REAGON: 389795400 tel: 608 431 159 e-mail: geo_mar@inf.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1636.2022_23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 889 520-450 Nr uprawnień 20759/1,2

Legenda:
projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHDn160 PE100 SDR 17
Pz270-Pz287... punkty załamania

Inwestor:	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tamowo Podgórne			Status: UZG ZUD
Biurowie projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin			
Adres inwestycji	miejscowość Siemyśl, Nieżyn i Charzyno, gm.Siemyśl			06-2023
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023	
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku: 1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusz nr: 23/24
				Nr rysunku: 23

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

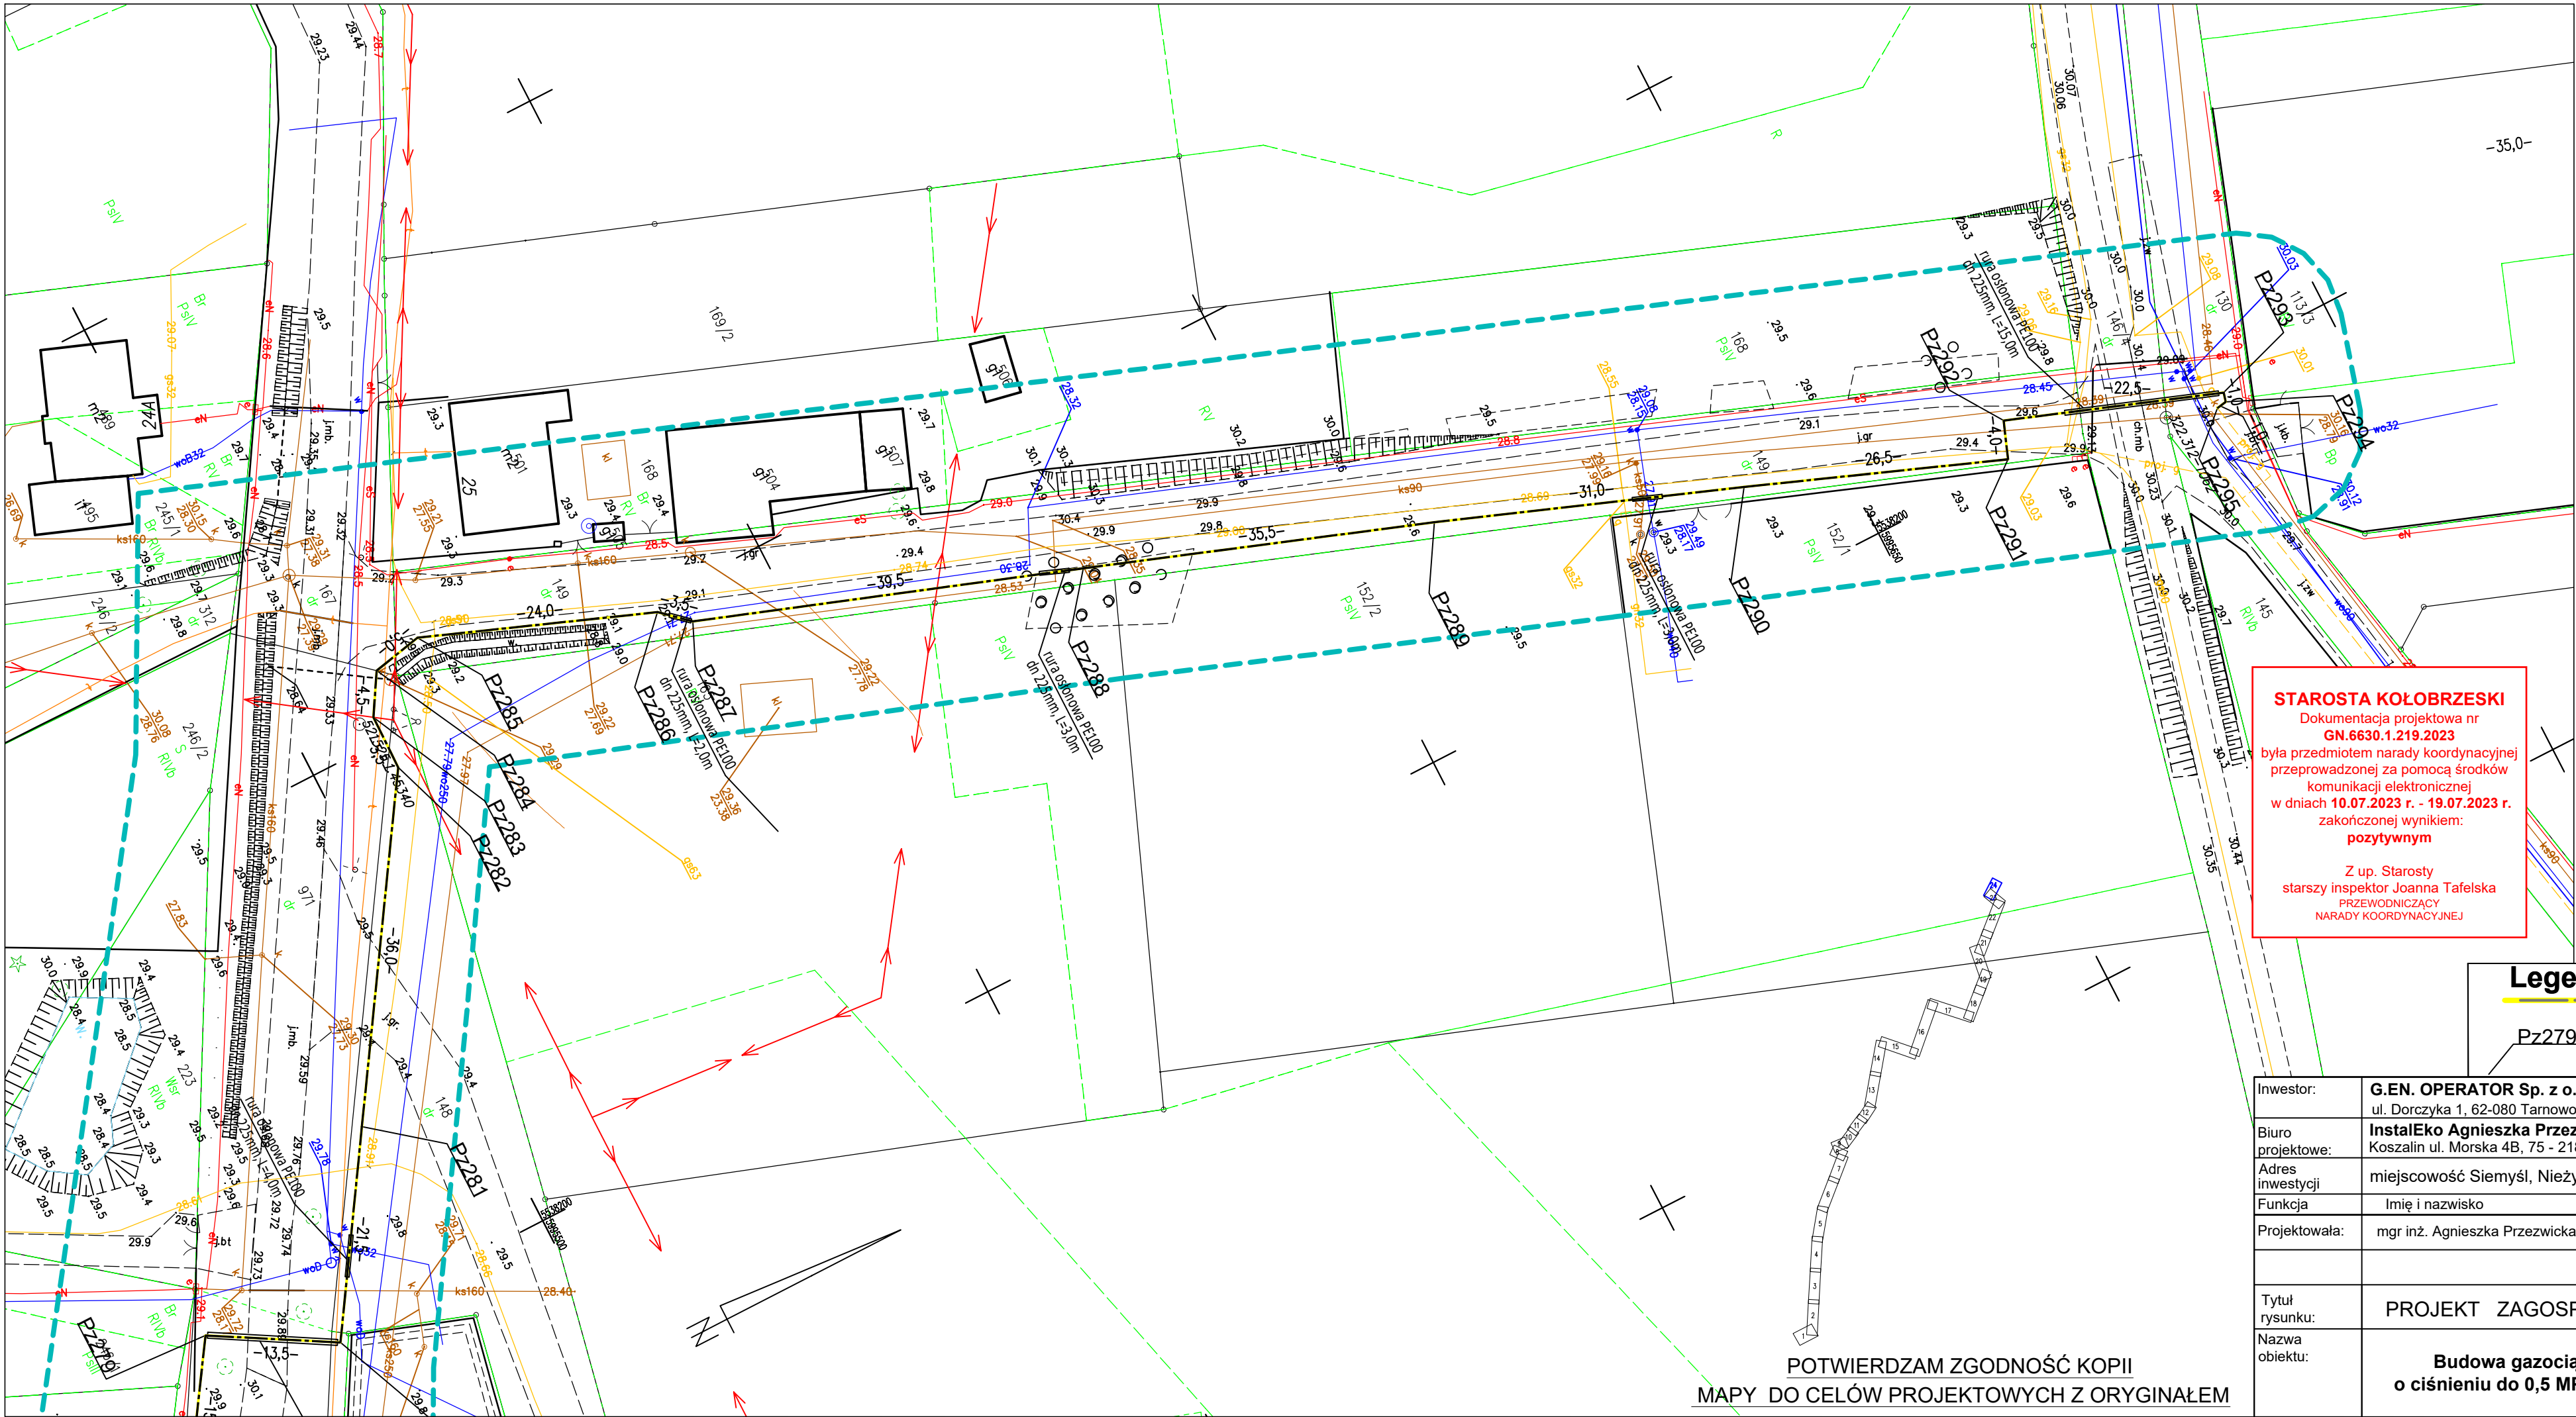

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		GN.6640.1636.2022
Położenie	miejsowość	Siemyśl i inne
	nr działek	40 i inne
Gmina	identyfikator	320806_2
	nazwa	Siemyśl
Obręb ewidencyjny	identyfikator	320806_2.0058 i inne
	nazwa	Siemyśl i inne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/5 południk 15
	wysokościowy	PL-EVRF2007-NH
Data wykonania mapy		30.05.2023r.
GeoMar Bartłomiej Komar ul. Orla 6/5, 75-727 Koszalin NIP 672-207-18-57 REAGON 389795400 tel. 608 431 159 e-mail: geo_mar@int.pl		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki nr uprawnień 20759/1,2
wykonawca prac geodezyjnych		kierownik prac (geodeta uprawniony)
Oznaczenie zakresu opracowania mapy		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie przewodów i urządzeń podziemnych, granice wkreślono z ewidencji gruntów i budynków, nie badano służebności gruntowych na obszarze planowanej inwestycji.		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac	GN.6640.1636.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kołobrzegi Plac Ratuszowy 1 78-100 Kołobrzeg
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMar Bartłomiej Komar 75-727 Koszalin, ul. Orla 6/5 NIP:672-207-18-57, REAGON: 389795400 tel: 608 431 159 e-mail:geo_mar@int.pl
Numer oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	GN.6640.1636.2022_23197 z dnia 30.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Rafał Biernacki tel. 888 920-450 Nr uprawnień 20759/1,2

Legenda:
projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHDn160 PE100 SDR 17
Pz279-Pz295... punkty załamania

Investor:	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status: UZG ZUD
Biuro projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin			
Adres inwestycji	miejscowość Siemyśl, Nieżyn i Charzyno, gm.Siemyśl			06-2023
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	06-2023	
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala rysunku: 1:500
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusz nr: 24/24
				Nr rysunku: 24

ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG w Zielonej Górze

Dział Uzgodnień Zewnętrznych
ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra
tel. (68) 329 13 41,
iwona.wantuch@pgnig.pl

Pani Agnieszka Przezwicka-Litwin
InstalEko Projektowanie,
Kierowanie, Nadzór
ul. Morska 4B
75-218 Koszalin

Wasz znak:
Nasz znak: TK.2122-MB.87(5).23

Zielona Góra, 31.07.2023 r.

Dot.: projektowanej sieci gazowej śr/c o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160mm na działce nr 968/24, obręb Charzyno, gmina Siemysł.

Szanowna Pani,

Nawiązując do Pani pisma z dnia 29.05.2023 r., uprzejmie informujemy, że projektowana inwestycja, nie leży na obszarze i terenie górniczym utworzonym w związku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego przez ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze.

Jednocześnie nadmieniamy, że przedmiotowa inwestycja tworzy kolizję (skrzyżowanie) z gazociągiem w/c DN 150 relacji Gorzysław - Karlino, ciśnienie nominalne 6,3 MPa, rok budowy 1990, należącym do ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze.

Miejsce skrzyżowania zostało zaznaczone kolorem czerwonym na załączonej mapie – projekcie zagospodarowania terenu, nr rys. 21 w skali 1:500.

W związku z powyższym:

1. **Akceptujemy** opisany sposób wykonania miejsca skrzyżowania, tj. przejście pod ww. gazociągiem oraz zastosowanie rury osłonowej na projektowanym gazociągu śr/c, zgodnie z załączoną mapą – projektem zagospodarowania terenu, nr rys. 21 w skali 1:500.
2. W miejscu skrzyżowania należy zachować odległość pionową mierzoną od zewnętrznej ścianki istniejącego gazociągu w/c do zewnętrznej ścianki rury osłonowej gazociągu śr/c, nie mniejszą niż **0,2 m**.
3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie określić przebieg ww. gazociągu w miejscu skrzyżowania oraz głębokość jego posadowienia poprzez wykonanie ręcznych przekopów pod nadzorem uprawnionego eksploatatora gazociągu, tj. osoby wskazanej przez Kierownika Działu Sieci Gazowych.
4. W pasie o szerokości **15 m** na stronę od osi gazociągu nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru ww. eksploatatora.
5. Prace ziemne w obrębie czynnego gazociągu i w miejscu skrzyżowania należy wykonywać ręcznie, a praca sprzętu mechanicznego w odległości mniejszej niż **5 m** od gazociągu jest możliwa tylko po ustaleniu rzeczywistego przebiegu gazociągu i pod stałym nadzorem jego eksploatatora. Prace budowlane należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, w sposób nie zagrażający uszkodzeniu gazociągu oraz zapewniający bezpieczną i prawidłową jego eksploatację.
6. Zabrania się na trasie przebiegu gazociągu składowania materiałów budowlanych i ziemi z wykonywanych prac ziemnych oraz poruszania się sprzętem i pojazdami budowlanymi, poza istniejącymi utwardzonymi drogami.
7. Przekazanie oznakowania trasy gazociągu bez zgody i wiedzy ww. eksploatatora jest zabronione. W przypadku uszkodzenia oznakowania, Wykonawca zobowiązany jest do jego odtworzenia, zgodnie z wymaganiami uzgodnionymi z ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze.
8. O terminie rozpoczęcia prac budowlanych w zakresie objętym uzgodnieniem, upoważniony przedstawiciel Inwestora lub Wykonawcy zobowiązany jest powiadomić pisemnie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem Kierownika Działu Sieci Gazowych Pana Mariusza Winiarskiego, adres: Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las, (tel. 663726435, e-mail: mariusz.winiarski@pgnig.pl) i zlecić **płatny** nadzór, zgodnie z tabelą opłat za nadzór nad robotami budowlanymi, obowiązującą na dzień wykonywania prac.

W powiadomieniu należy podać:

- nr uzgodnienia /znak pisma ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze/,
- termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
- nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone prace wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Kopię powiadomienia/zlecenia dotyczącego nadzoru należy przesłać do ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze, 65-034 Zielona Góra, Dział Uzgodnień Zewnętrznych, ul. Boh. Westerplatte 15 (e-mail: uzg.owzg@pgnig.pl).

9. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć do ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze inwentaryzację powykonawczą miejsca skrzyżowania.

Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać:

- sprawozdanie techniczne,
- szkic polowy,
- wykaz współrzędnych,
- kopię mapy zasadniczej,
- mapę numeryczną w skali 1:250 w systemie EWMAPA lub AutoCad.

Informujemy o zmianie nazwy firmy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („dalej Spółka”) na: ORLEN S.A., a tym samym zmianie nazwy Oddziału na ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze, która nastąpiła z dniem 3 lipca 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko firmy Spółki czyli w konsekwencji oznaczenia Administratora Państwa Danych. Pozostałe dane ORLEN S.A., w tym Numer Identyfikacji Podatkowej, REGON, nr KRS, adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej i forma prawna pozostają bez zmian. Zmiana firmy administratora nie wiąże się ze zmianą sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z poważaniem,

p.o. Dyrektor Eksploatacji


Grzegorz Kowalski


Załączniki:


1. Mapa pogładowa, nr rys. 0, skala b/s.
2. Projekt zagospodarowania terenu, nr rys. 21 w skali 1:500.
3. Tabela opłat za nadzór nad robotami budowlanymi, obowiązująca na dzień uzgodnienia.
4. Klauzula informacyjna.

Do wiadomości:

- Kierownik Działu Sieci Gazowych – Pan Mariusz Winiarski.

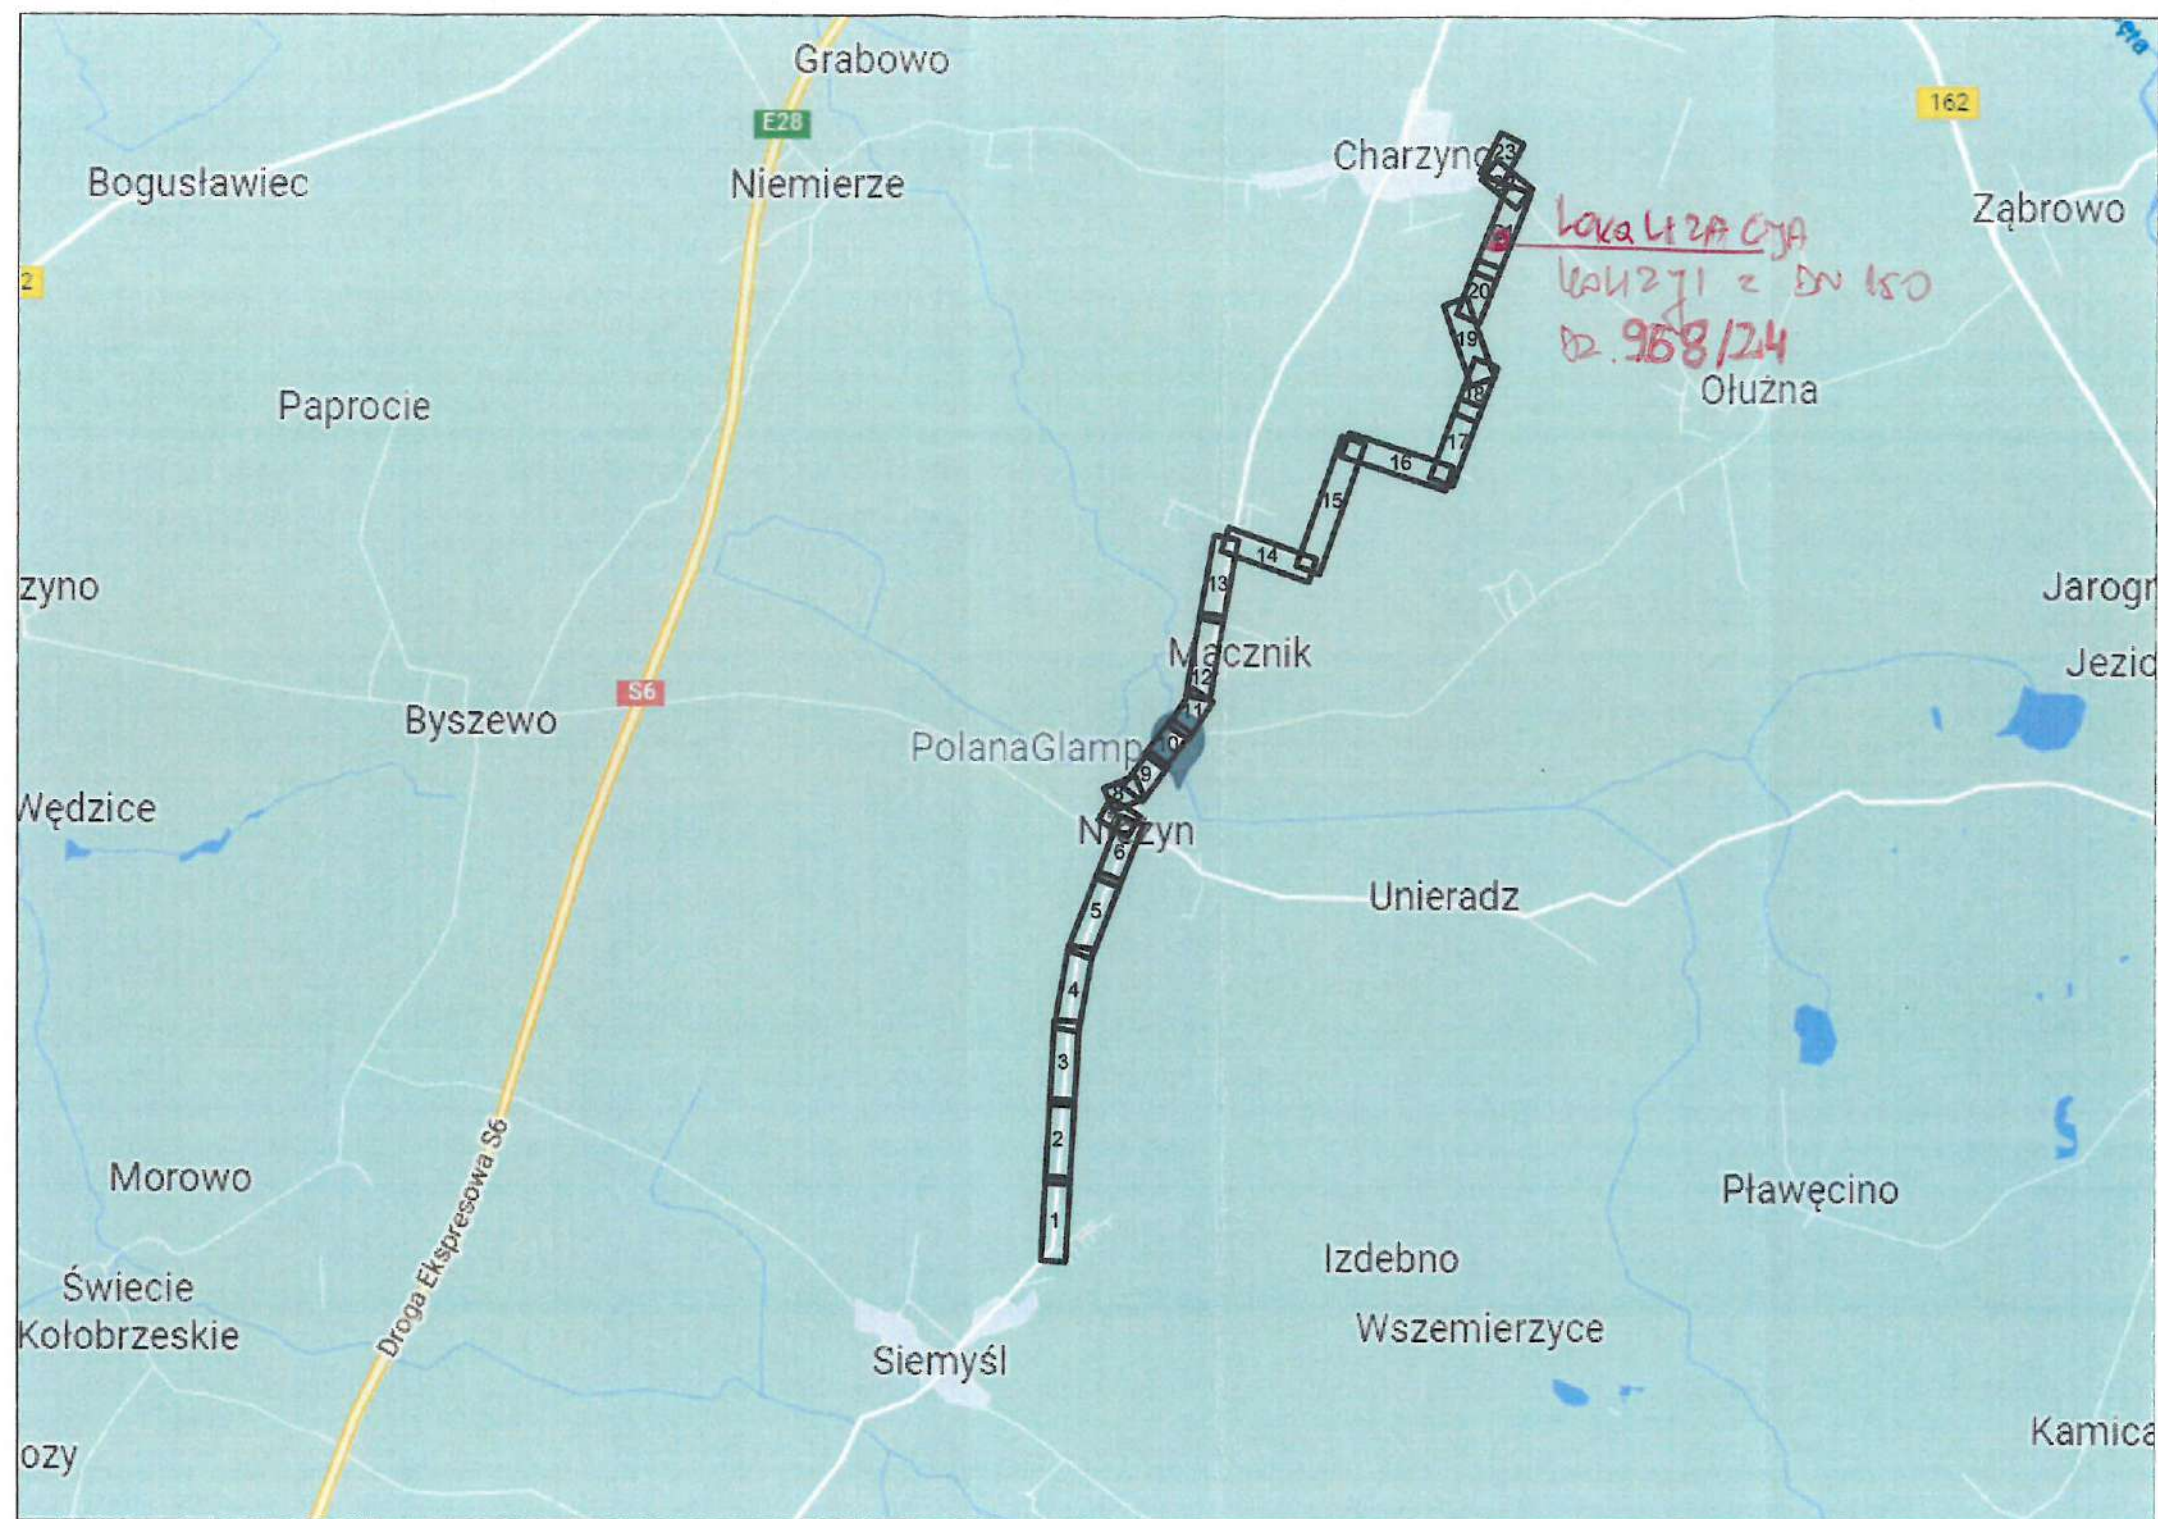

Inwestor:	G.EN. Operator Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne			Status:
Biurowo projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin			
Adres inwestycji	m. Charzyno, m. Siemysł, gm. Siemysł			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	01-2023	
Sprawdził:	mgr inż. Marek Komar	ZAP/0224/POOS/12 sieci i instalacje sanit.	01-2023	
Tytuł rysunku:	MAPA POGLĄDOWA			Skala rysunku: B/S
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm			Arkusz nr: -
				Nr rysunku: 0

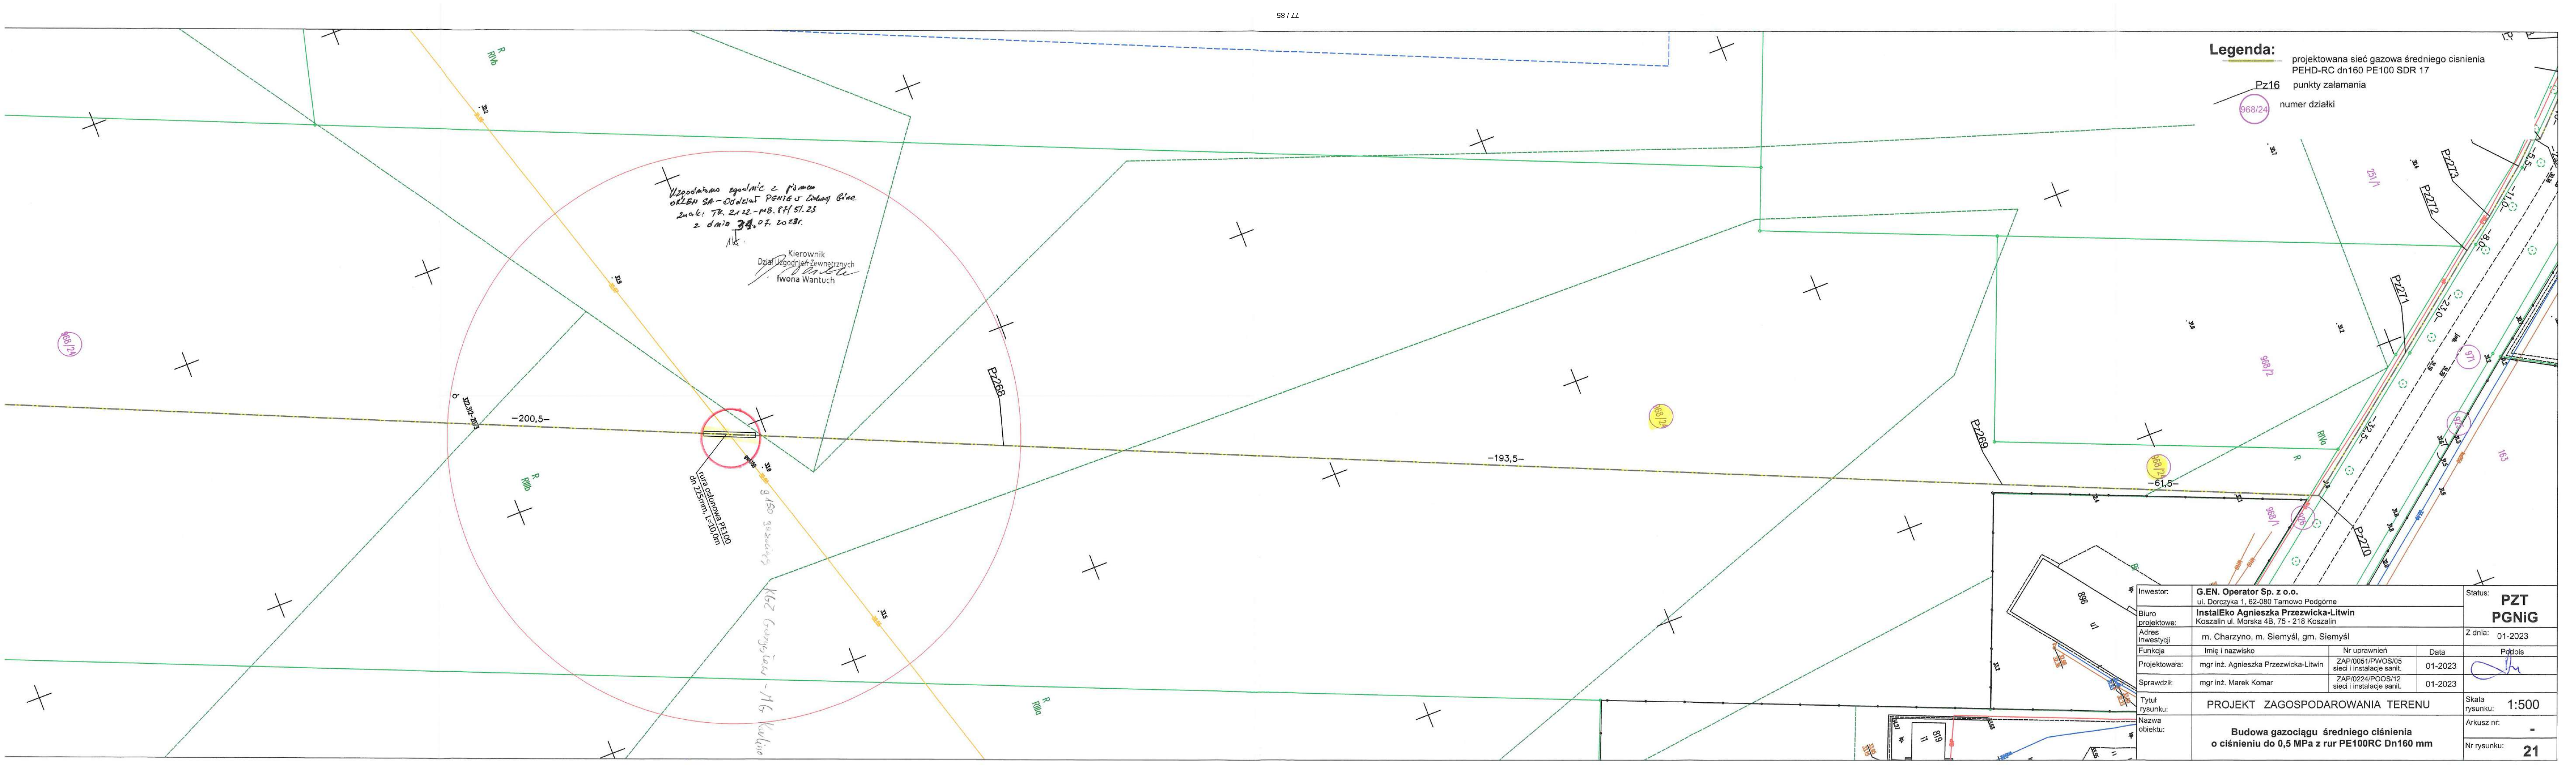

Legenda:
projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia
PEHD-RC dn160 PE100 SDR 17
punkty załamania
Pz16
numer działki

Współdługość zgodn. z planem
ork. EN 58-0000000000000000
znak: Tr. 2122-MB. 84/51.23
z dnia 30.07.2023r.

Kierownik
Dział Usług Zewnętrznych
Iwona Wantuch

luna osłona PE100
dn 25mm L=10,0m

Kb2 Gungian -116 Kulino

Inwestor:	G.EN. Operator Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne		
Biurowie projektowe:	InstalEko Agnieszka Przewicka-Litwin Koszalin ul. Morska 4B, 75 - 218 Koszalin		
Adres inwestycji	m. Charzyno, m. Siemysł, gm. Siemysł		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
Projektowała:	mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 sieci i instalacje sanit.	01-2023
Sprawił:	mgr inż. Marek Komar	ZAP/0224/POOS/12 sieci i instalacje sanit.	01-2023

Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nazwa obiektu:	Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100RC Dn160 mm

Koszalin, 28 lipca 2023 r.

ZArch.K.5183.578.2023.MJ

G.EN. Operator Sp. z o.o.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgórne

Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur polietylenowych PEHD 100 DN160mm, na działkach nr 130, 146/4, 149, 148, 971, 167, 925, 926, 968/24, 968/23, 269, 276, 280/4, 315/2, 328, 322/11, 355, 329, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 322/9, 322/10, 322/2, 322/3, 330, 340/2, 341/8, 403/3, 404, 774 obręb Charzyno, nr 289/1, 302, 184, 295/1, 217/7, 294, 289/2, 287, 278, 264, 293/1 obręb Nieżyn, nr 40, 258 obręb Siemyśl, gmina Siemyśl.

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 maja 2023r. (wpłynęło: 26.05.2023r.), w sprawie zaopiniowania projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur polietylenowych PEHD 100 DN160mm, na działkach nr 130, 146/4, 149, 148, 971, 167, 925, 926, 968/24, 968/23, 269, 276, 280/4, 315/2, 328, 322/11, 355, 329, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 322/9, 322/10, 322/2, 322/3, 330, 340/2, 341/8, 403/3, 404, 774 obręb Charzyno, nr 289/1, 302, 184, 295/1, 217/7, 294, 289/2, 287, 278, 264, 293/1 obręb Nieżyn, nr 40, 258 obręb Siemyśl, gmina Siemyśl, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, działając na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 840), uprzejmie informuje, iż:

I. Archeologia

1/ przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych jako: Charzyno stan. 59, AZP 17-15/21, Charzyno stan. 60, AZP 17-15/22, Charzyno stan. 64, AZP 17-15/26, Charzyno stan. 65, AZP 17-15/27, ujętych w gminnej ewidencji zabytków, oraz w bezpośrednim sąsiedztwie strefy WI całkowitej ochrony stanowiska archeologicznego zewidencjonowanego jako: Nieżyn stan. 1, AZP 17-15/27, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 752 decyzja z dnia 25 lipca 1969r.;

2/ prace ziemne prowadzone na terenie stanowisk archeologicznych przyczyniają się do zniszczenia warstw kulturowych, obiektów ziemnych i ruchomych zabytków archeologicznych związanych z osadnictwem pradziejowym i średniowiecznym, dlatego wiąże się z koniecznością przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych;

3/ w związku z powyższym, zgodnie z art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt 5 w/w Ustawy oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tj. Dz.U. z 2021 poz. 81), Inwestor zobowiązany jest do:

1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych przed przystąpieniem do prac ziemnych.

Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierający:

a/ program badań archeologicznych;

b/ dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem;
c/ mapę w skali 1: 10 000 lub większej, umożliwiającą lokalizację inwestycji w obrębie stanowiska archeologicznego;

3. Prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji pod nadzorem archeologa:

a/ w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego lub warstwy kulturowej należy obiekt lub warstwę wyeksplorować i sporządzić dokumentację naukowo-konserwatorską;

b/ dokumentacja konserwatorska winna zawierać m.in.: plan zbiorczy odkrytych obiektów, sprawozdanie z opisem zadokumentowanych warstw i obiektów wraz z ich nr inwentarzowym, inwentarze zabytków wydzielonych i masowych oraz wykonanej dokumentacji rysunkowej i fotograficznej, fotografie obiektów i warstw, karty katalogowe zabytków wydzielonych, wykaz form wydzielonych zabytków ruchomych;

c/ ruchomy materiał zabytkowy należy zakonserwować i zabezpieczyć.

II. Architektura

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie układu ruralistycznego miejscowości Charzyno, oraz na terenie układu ruralistycznego miejscowości Nieżyn, ujętych w gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym podlega postępowaniu wynikającemu z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 251 ze zm.) zgodnie z którym: „W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno – budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków”. W/w uzgodnienie następuje na wniosek właściwego organu administracji budowlanej w trybie art. 106 Kpa (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Projektowane rozwiązania nie będą miały negatywnego wpływu na krajobraz kulturowy tej części miejscowości.

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

mgr Marlena Józefowska
STARSZY INSPEKTOR
ds. zabytków archeologicznych

Otrzymują:

1. G.EN. Operator Sp. z o.o.
ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
adres koresp.: Pani Agnieszka Przewicka - Litwin (pełnomocnik)
ul. Morska 4B lok. 8, 75-218 Koszalin
2. a/a

Sprawę prowadzi: st. insp. ds. zab. archeologicznych mgr Marlena Józefowska
Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283
<http://www.wkz.szczecin.pl> e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl



InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór
mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin

ul. Morska 4B
75-218 Koszalin

tel. kom. 504 038 588
biuro.instaleko@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa z rur polietylenowych PEHD 100 dn160 oraz PEHD 100 dn63
Adres : kategoria obiektu budowlanego:	w miejscowości Siemyśl, Nieżyn, Charzyno, gm. Siemyśl Kategoria obiektu budowlanego XXVI
Identyfikator działek ewidencyjnych:	320806_2.0038.130 320806_2.0038.146/4 320806_2.0038.149 320806_2.0038.148 320806_2.0038.971 320806_2.0038.167 320806_2.0038.925 320806_2.0038.926 320806_2.0038.968/24 320806_2.0038.968/23 320806_2.0038.269 320806_2.0038.276 320806_2.0038.315/2 320806_2.0038.328 320806_2.0038.322/11 320806_2.0038.355 320806_2.0038.329 320806_2.0038.322/5 320806_2.0038.322/6 320806_2.0038.322/7 320806_2.0038.322/8 320806_2.0038.322/9 320806_2.0038.322/10 320806_2.0038.322/2 320806_2.0038.322/3 320806_2.0038.330 320806_2.0038.341/8 320806_2.0038.403/3 320806_2.0059.289/1 320806_2.0059.295/1 320806_2.0059.289/2 320806_2.0059.287 320806_2.0059.278 320806_2.0059.264 320806_2.0058.40 320806_2.0058.258 320806_2.0058.39/4
Imię i nazwisko, adres inwestora:	G.EN. Operator Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tranowo Podgórne

Koszalin, wrzesień 2023r
- verte -

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
Projektował:	mgr inż. Agnieszka Przezwicka-Litwin	ZAP/0051/PWOS/05 Up. budowlane do projektowania I kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		01.09.2023

Koszalin, sierpień 2023r

1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	3
1.1 ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.....	3
1.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.....	4
1.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROZENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI....	4
1.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDZIANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.....	4
1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.....	4
1.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	5
1.7 UWAGI KOŃCOWE	5

1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1 ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji o zakresie robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEde160 i PEde63 (koloru żółtego).

Inwestycję zlokalizowano w miejscowości Siemyśl, Nieżyn i Charzyno gmina Siemyśl, na terenie działek:

dz. nr 39/4; 258; 40 obr. Siemyśl
 dz. nr 264; 278; 287; 289/2; 295/1; 289/1 obr. Nieżyn
 dz. nr 403/3; 330; 341/8; 322/2; 322/3; 322/10; 322/9; 322/8; 322/7; 322/6; 322/5; 329; 355; 322/11; 328; 315/2; 276; 269; 968/23; 968/24; 926; 925; 167; 971; 148; 149; 146/4; 130 obr. Charzyno

- jest to inwestycja o charakterze liniowym. Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres prowadzenia robót budowlanych, począwszy od wykopów, na próbie szczelności i zagazowaniu rurociągów skończywszy.

Wszystkie elementy zagospodarowania wynikają z technologii wykonywania rurociągów.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- pomiar geodezyjny,
- zgrzewanie rur przewodowych oraz przewiertowych,
- wykonanie wykopów, wykonanie przewiertu (przecisku),
- wykonanie podsypki,
- ułożenie rur,
- wykonanie obsypki i dodatkowych prac montażowych,
- zasypanie,
- wykonanie prób szczelności wykonanych instalacji technologicznych – zgodnie z projektem budowlanym,
- rozruch technologiczny urządzeń i instalacji,
- dopuszczenie do użytkowania.

Wyżej wymienione roboty montażowe są typowymi pracami, nie stanowiącymi szczególnego zagrożenia przy realizacji zadania.

W celu prawidłowego zabezpieczenia realizacji zadania, wykonawca zapewni wykonywanie robót przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie specyfiki wykonywanej pracy oraz szczególnych warunków występujących na terenie prowadzenia robót.

1.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Gazociąg budowany będzie na działkach, na których występuje infrastruktura podziemna: wodociąg, kanalizacja deszczowa, kable telekomunikacyjne oraz energetyczne oraz infrastruktura naziemna: drogi gminne, powiatowe, i linie energetyczne.

1.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROZENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Budowa gazociągu jest inwestycją liniową, podziemną wymagającą szczególnej uwagi podczas prowadzenia prac przy kolizjach z infrastrukturą podziemną, przejściami pod drogami oraz w pobliżu naziemnej linii energetycznej.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDZIANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

- Wpadnięcie do wykopu – roboty ziemne na terenie budowy.
- Przysypanie ziemią – prace w wykopach, przy nasypach ziemnych.
- Skaleczenie narzędziami – prace montażowe.
- Porażenie prądem elektrycznym – praca z elektronarzędziami, kolizje z istniejącą infrastrukturą.
- Poparzenie – praca z zgrzewarką.
- Potrącenie przez pojazd mechaniczny – praca w pobliżu koparki, praca w pobliżu dróg.

Wszystkie zagrożenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia robót.

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenia prac ziemnych oraz wszystkich przepisów związanych z siecią i przyłączami gazowymi. Przy realizacji zadania obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)

Przed przystąpieniem do robót montażowych, kierownik budowy powinien:

- Zapoznać pracowników z zakresem prac.
- Zapoznać z zagrożeniami występującymi podczas ich wykonywania.
- Zapoznać ze sposobem zapobiegania wypadkom.
- Zapoznać pracowników z instrukcjami zabezpieczeń i technologią wykonywania.
- Omówić kolejność wykonywania poszczególnych czynności i wyznaczyć stanowiska pracy.
- Sprawdzić sprzęt i urządzenia pracy oraz sprzęt ochronny, odzież roboczą i sprzęt pomocniczy.
- Dopilnować właściwego zabezpieczenia robót, rozstawienia sprzętu, narzędzi i środków ochronnych.
- Sprawdzić działanie łączności.

Każdy z pracowników powinien posiadać n/w szkolenia:

- Szkolenie wstępne - po przyjęciu pracownika do pracy - instruktor BHP,
- Instruktaż stanowiskowy - przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – kierownik budowy lub wyznaczona osoba,
- Szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy,
- Szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku,
- Szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejściem na budowę.

Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są odnotowane w dzienniku szkoleń BHP na budowie.

1.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych.
- Oznakowanie i zabezpieczenie taśmą koloru biało-czerwonego wykopów oraz postawienie tablic: „UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTĘP WZBRONIONY”.
- Miejsca prób oznakować tablicą „PRÓBA CIŚNIENIOWA”
- Zabezpieczenie terenu wokół wykopu oraz przejść komunikacyjnych kładkami dla pieszych.
- Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami typu „AROT”.
- Leżące luzem kable zasilające ułożyć w przeciętej rurze PCV lub usztywnić deską na całej jej długości.
- Prowadzenie robót budowlanych przez co najmniej dwóch pracowników, jeden jako asekuracja.
- Stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej, sprzętu ochronnego.
- Kierowanie na profilaktyczne badania lekarskie.

Środki ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej, sprzętu ochronnego:

- Okulary ochronne,
- Rękawice ochronne,
- Kaski ochronne
- Apteczki,
- Gaśnice śniegowe i proszkowe,
- Koce gaśnicze,
- Tablice ostrzegawcze,
- Barrierki ochronne,
- Testery szczelności, środki pianotwórcze.

Roboty powinny odbywać się zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z późn. zm. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
-

1.7 UWAGI KOŃCOWE

Podczas realizacji inwestycji należy uwzględnić warunki i uwagi zawarte w uzgodnieniach, opiniach i pozwoleniach wydanych przez instytucje uzgadniające projekt budowlany, które zawarte są w załącznikach do projektu.

Przed przystąpieniem do robót należy:

- Komisyjnie przejść plac budowy z lokalizacją uzbrojenia podziemnego.
- Powiadomić wszystkich użytkowników urządzeń kolizyjnych o rozpoczęciu robót.
- Istniejące uzbrojenie należy dokładnie zlokalizować w trakcie realizacji robót ziemnych.
- Wszystkie odstępstwa należy korygować przy udziale inspektora, projektanta i użytkownika sieci.
- Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz normami PN.
- Po zakończeniu robót montażowych należy dokonać czyszczenia gazociągów.
- W trakcie trwania budowy wykonawca wypełnia na bieżąco Kartę Kontrolną Dzienną (opis dokumentacji powykonawczej).

W trakcie trwania budowy winna być dostępna następująca dokumentacja:

- Dziennik budowy.
- Projekt budowlany gazociągu.
- Komplet „Kart Kontrolnych Dziennych”.
- Karta Kontrolna Zgrzewania.

W oparciu o powyższą informację BIOZ, Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczęciem.

Sporządziła:
mgr inż. Agnieszka Przezwicka-Litwin